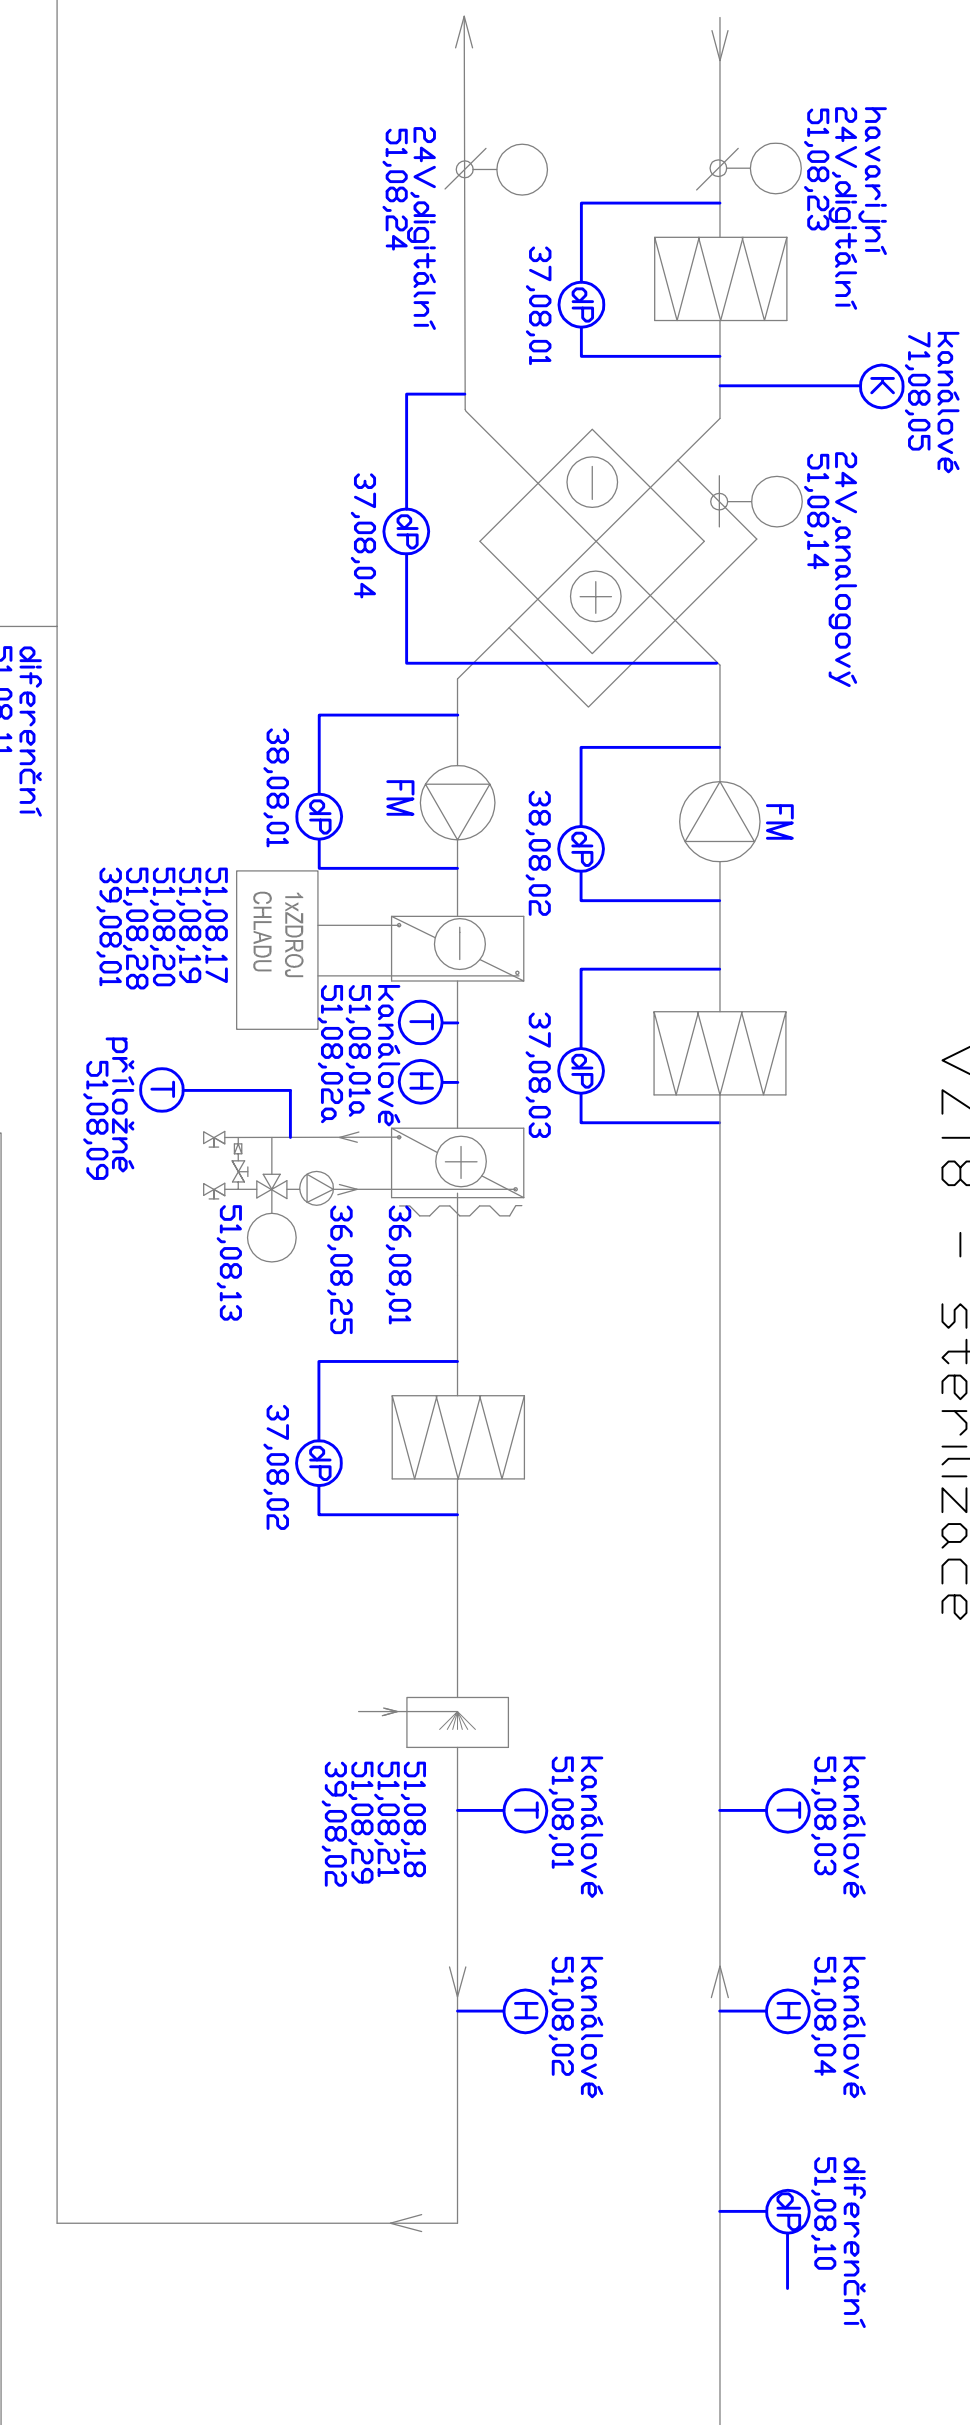
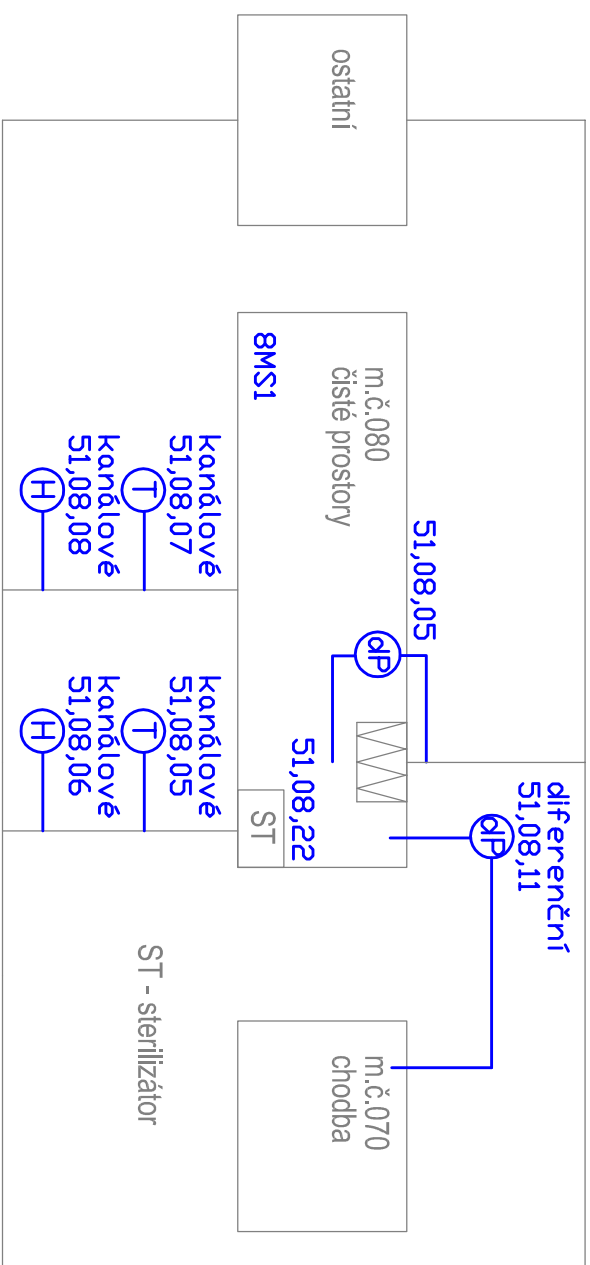


VZT8 - sterilizace



- ① čidlo teploty
- ② čidlo vlhkosti
- ③ detektor kouře



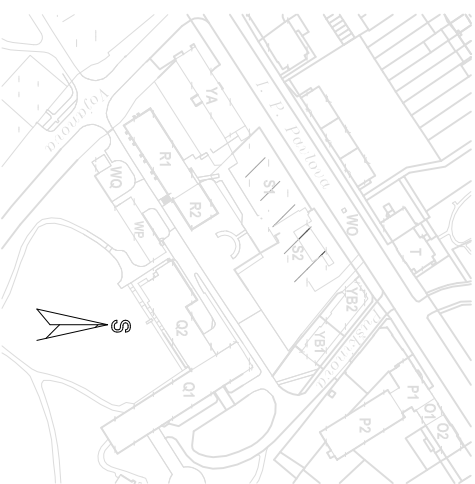

POZN.:

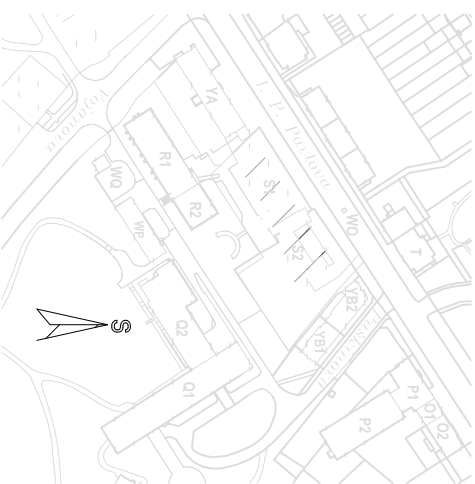

Schéma zobrazuje pouze osazení VZT jednotek, ostatní prvky jsou patrné z půdorysů a TZ.

V TZ jsou popsány a vysvětleny vazby mezi VZT jednotkou a dalšími regulačními prvky, tj. pohony na ventilech UT, apod.

Při realizaci je

nutno držet se především Soutpisu datových bodů, z něhož jsou jednotlivé prvky a jejich funkce jednoznačně identifikovatelné. Prvky náležící dané VZT jednotce mají ve svém číselném označení prostředním dvojitým určenou příslušnost ke konkrétní VZT jednotce.

| FN OLOMOUČ | | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | |
|--|--|---|--|
| Stavebník: Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc | | Schema: | |
| Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz | |  | |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA | | | |
| Akce: FN Olomouc - stavební úpravy ortopedické kliniky - pracoviště sterilizace v 1.PP | | | |
| Zpracovatel částí:  Smetřická 13, 796 07 Držovice | | PARE: | |
| Soubor (PŠ): PS 03 - Měření a regulace | | Vypracoval Ing. Petr Lysický | |
| Část PD: Měření a regulace | | Zodpovědný projektant Roman Veselý | |
| Příloha: Schéma technologie VZT8 | | Datum Červen 2019 | |
| | | Zakázkové číslo DSP/DPS-03-2019 | |
| | | Formát 2xA4 | |
| | | Stupeň D.P.S. | |
| | | Měřítko --- | |
| | | Číslo přílohy D.4-03 | |

| FN OLOMOUČ | | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | |
|--|--|---|--|
| Stavebník: Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc | | Schema: | |
| Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz | |  | |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA | | | |
| Akce: FN Olomouc - stavební úpravy ortopedické kliniky - pracoviště sterilizace v 1.pp | | | |
| Zpracovatel částí:  Smetřická 13, 796 07 Držovice | | PARE: | |
| Zodpovědný projektant Roman Veselý | | Vypracoval Ing. Petr Lysický | |
| | | | |
| Soubor (PŠ): PS 03 - Měření a regulace | | Datum | |
| Část PD: Měření a regulace | | Zakázkové číslo | |
| Příloha: Schéma technologie VZT8 | | Formát | |
| | | Stupeň | |
| | | Měřítko | |
| | | Červen 2019 | |
| | | DSP/DPS-03-2019 | |
| | | 2xA4 | |
| | | D.P.S. | |
| | | Číslo přílohy | |
| | | D.4-03 | |