


Kóta dna
Srov.rovina = -11.000
Staničení [m]

Spád [%]
Materiál, profil, délka [mm]

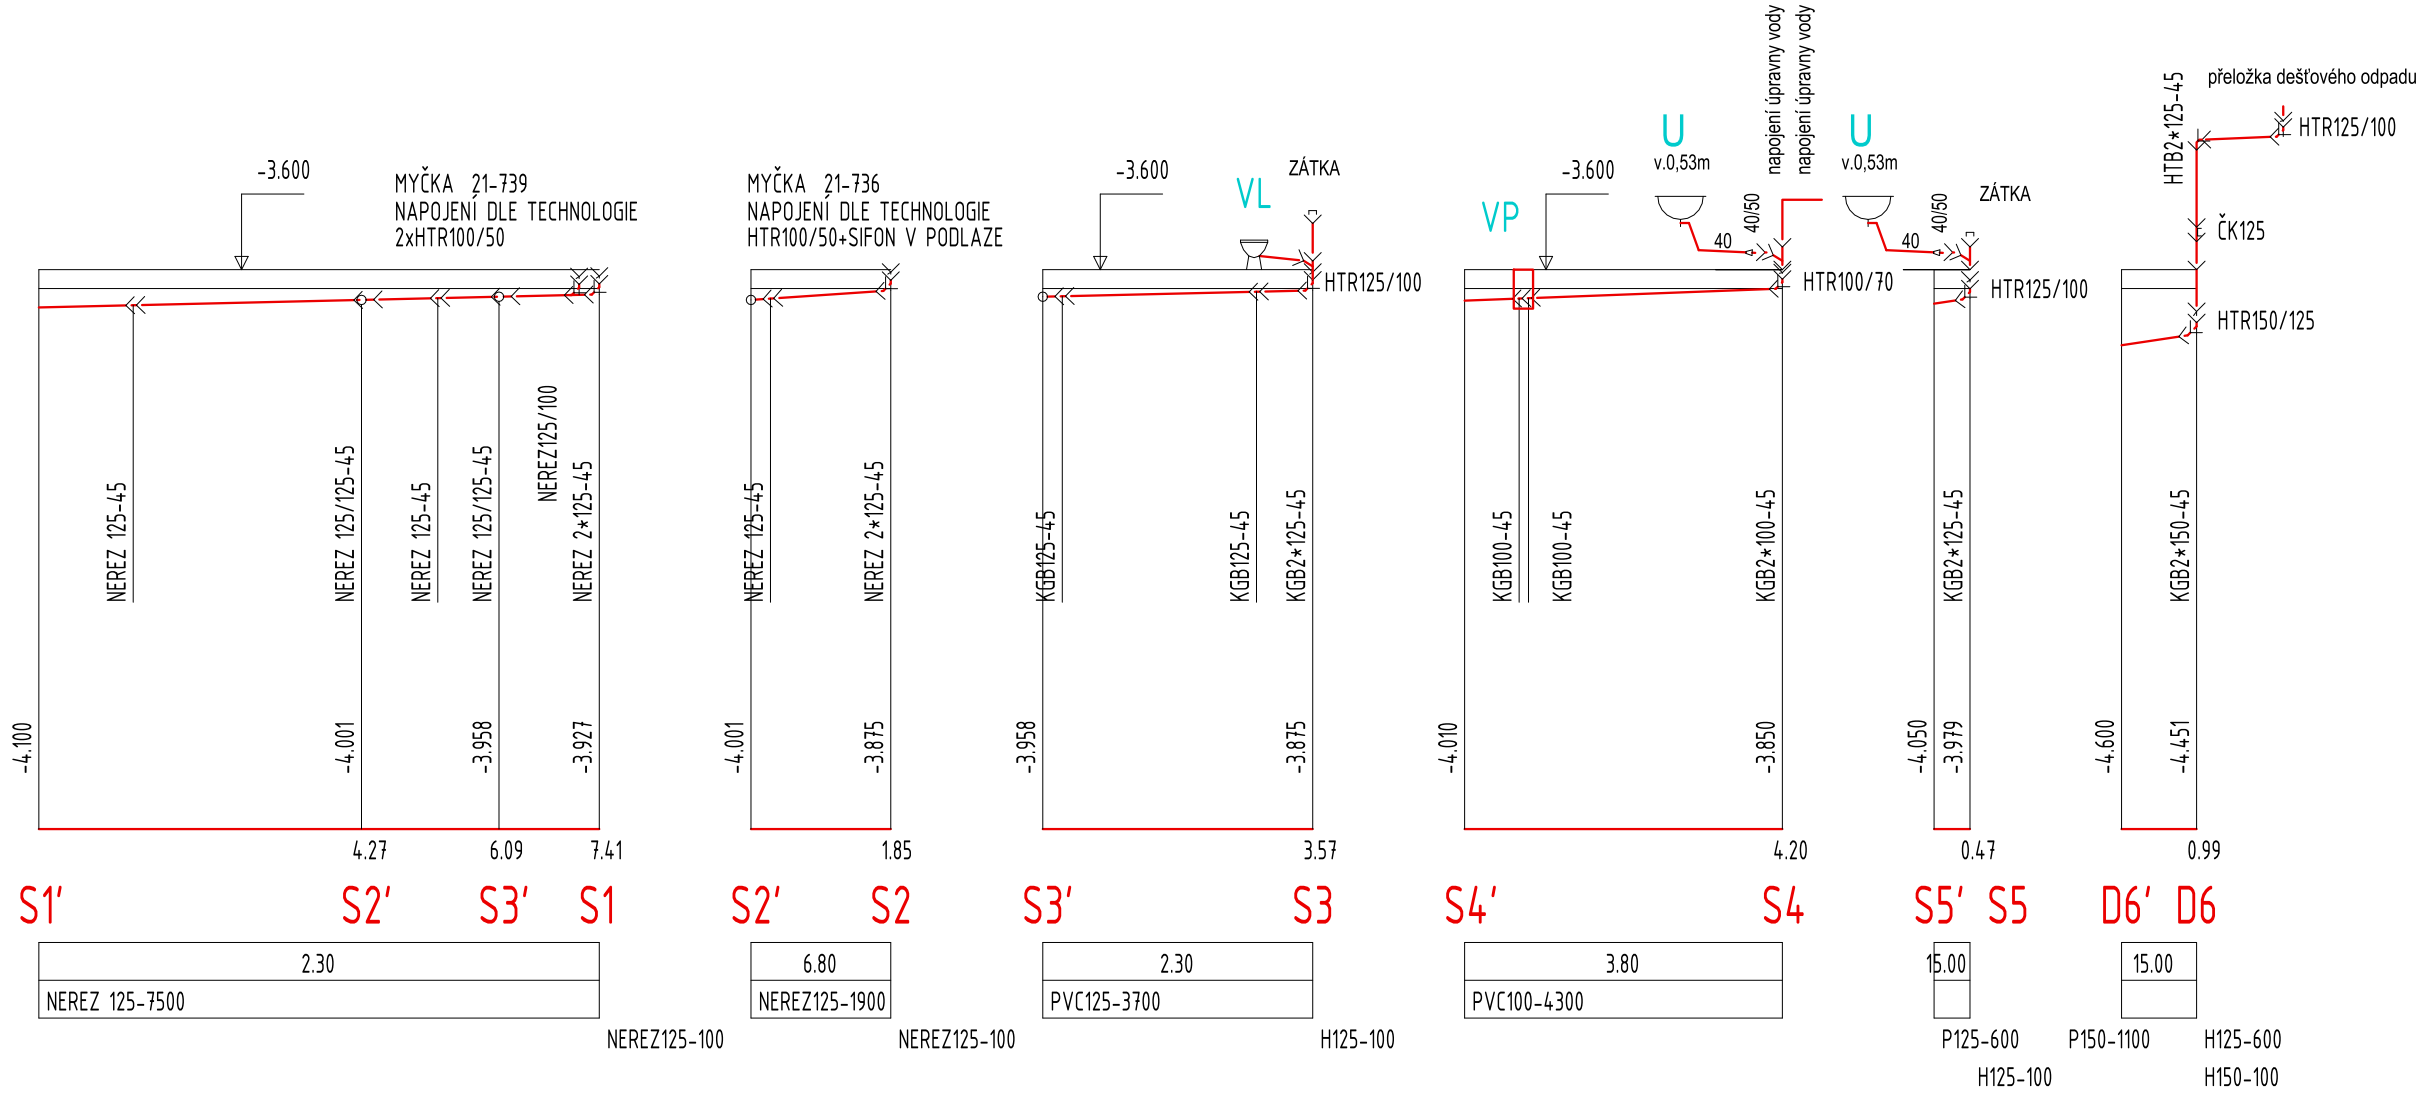

LEGENDA TECHNOLOGIE

h ODPAD Js50, 200mm VYSOKO, PŘES SIFON

PŘEDMĚTY SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ JSOU DODÁVKOU STAVBY VČETNĚ ARMATUR
DODÁVKOU STAVBY JSOU TAKÉ BATERIE A ODPADY K PRACOVNÍM LINKÁM

VŠECHNY SVISLÉ ODPADY SPLAŠKOVÉ ADEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDOU VYMĚNĚNY

- WC KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ VČ. SEDÁTKA A UKOTVENÍ - BÍLÝ+ MONTÁŽNÍ PRVEK
PRO ZÁVĚSNÉ WC VČ. NÁDRŽKY A TLAČÍTKA
- U UMYVADLO Š.550 mm KERAMICKÉ VČ. UKOTVENÍ - BÍLÉ + UMYVADLOVÝ SIFON DN40
2x ROHOVÝ VENTIL, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ
- M1 MYCÍ AUTOMAT- NAPOJENÍ ZMĚKČENÉ A DEMINERALIZOVANÉ VODY - VENTIL 3/4"
ODPAD 2x DN50 UKONČENO DLE TECHNOLOGIE - 93°C
- M2 MYCÍ AUTOMAT - NAPOJENÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY, DEMIVODY - KK 3/4"
ODPAD DN50 H=500 DLE TECHNOLOGIE - 93°C
- Dk,Uz DŘEZ, UMYVADLO SOUČÁST KUCHYŇSKÉ LINKY + SIFON DN 50 + 2x ROHOVÝ VENTIL
BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
- OS OČNÍ SPRCHA DVOJITÁ
NAPOJENO NA VÝLEVKU
- S SPRCHOVÁ VANÍČKA 900/900 + ZÁSTĚNA
BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SPRCHOVÁ VČ. SPRCHOVÉ SESTAVY + HLAVICE
- VL VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ VČ. NÁDRŽKY + MONTÁŽNÍ PRVEK
BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM

±0,000 = 236,960 m n. m. bpv

| FN OLOMOUC | | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | |
|--|----------------------------|--|------------------|
| Stavebník: Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc | | Autorizační razítko: | |
| Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz | | Schema: | |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA | | Akce: FN Olomouc - stavební úpravy ortopedické kliniky - pracoviště sterilizace v 1.PP | |
| Zpracovatel části: EMHÁprojekt Bráňova 9A 616 00 Brno mob.:776 145 383 | Zodpovědný projektant | Vypracoval | PARE: |
| | Ing. Miluše Hrazdílková | Bc. Tereza Šlechtová | |
| | hrazdilкова@emhaprojekt.cz | | |
| Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy pracoviště sterilizace | | Datum | Červen 2019 |
| Část PD: Zdravotně technické instalace | | Zakázkové číslo | DSP/DPS-03-2019 |
| | | Formát | A4 |
| | | Stupeň | D.P.S. |
| Příloha: Schéma kanalizace | | Měřítko | Číslo přílohy |
| | | 1:100 | D.1.3-103 |