
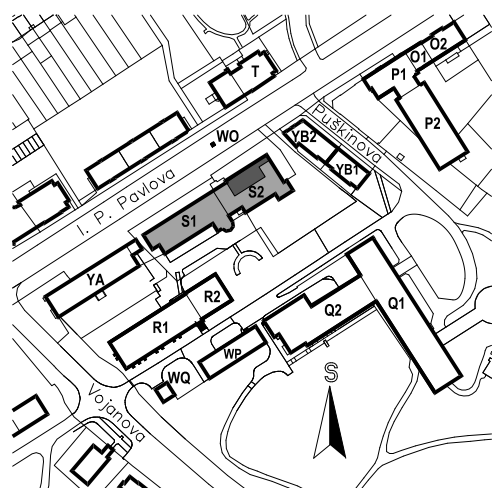


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²
010	CHODBA	27,3
020	SKLAD PRÁDLA ORTOPEDIE	7,7
030	FILTR	4,0
031	CHODBA	3,0
032	PŘEDSÍŇ	2,1
040	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	8,3
050	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,9
060	ŠPINAVÁ ČÁST	24,6
061	OKLID	1,7
070	CHODBA	25,8
080	ČISTÁ ČÁST	35,7
090	FILTR	2,1
100	STERILIZATOR	4,3
102	VÝVEJ STERILIZOVANÉHO MATERIÁLU	10,1
110	CHODBA	14,8
111	PŘEDSÍŇ	3,0
120	STROJOVNA VZT	24,0
150	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ	4,3

±0,000 = 236,960 m n. m. bpv

FN OLOMOUC		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Stavebník: Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc		Autorizační razítko:		
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz				
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDEK VACULA				
Akce: FN Olomouc - stavební úpravy ortopedické kliniky - pracoviště sterilizace v 1.PP				
Zpracovatel části: EMHÁprojekt Bratřova 9A 616 00 Brno mob. 776 145 383		Zodpovědný projektant Ing. Miluše Hrazdilková hrazdilkova@emhaprojekt.cz	Vypracoval Bc. Tereza Šlechtová	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy pracoviště sterilizace		Datum Červen 2019		
Část PD: Zdravotně technické instalace		Zakázkové číslo DSP/DPS-03-2019		
Příloha: Půdorys 1.PP - kanalizace		Formát A4		
		Stupeň D.P.S.		
		Měřítko Číslo přílohy		
		1:100 D.1.3-101		

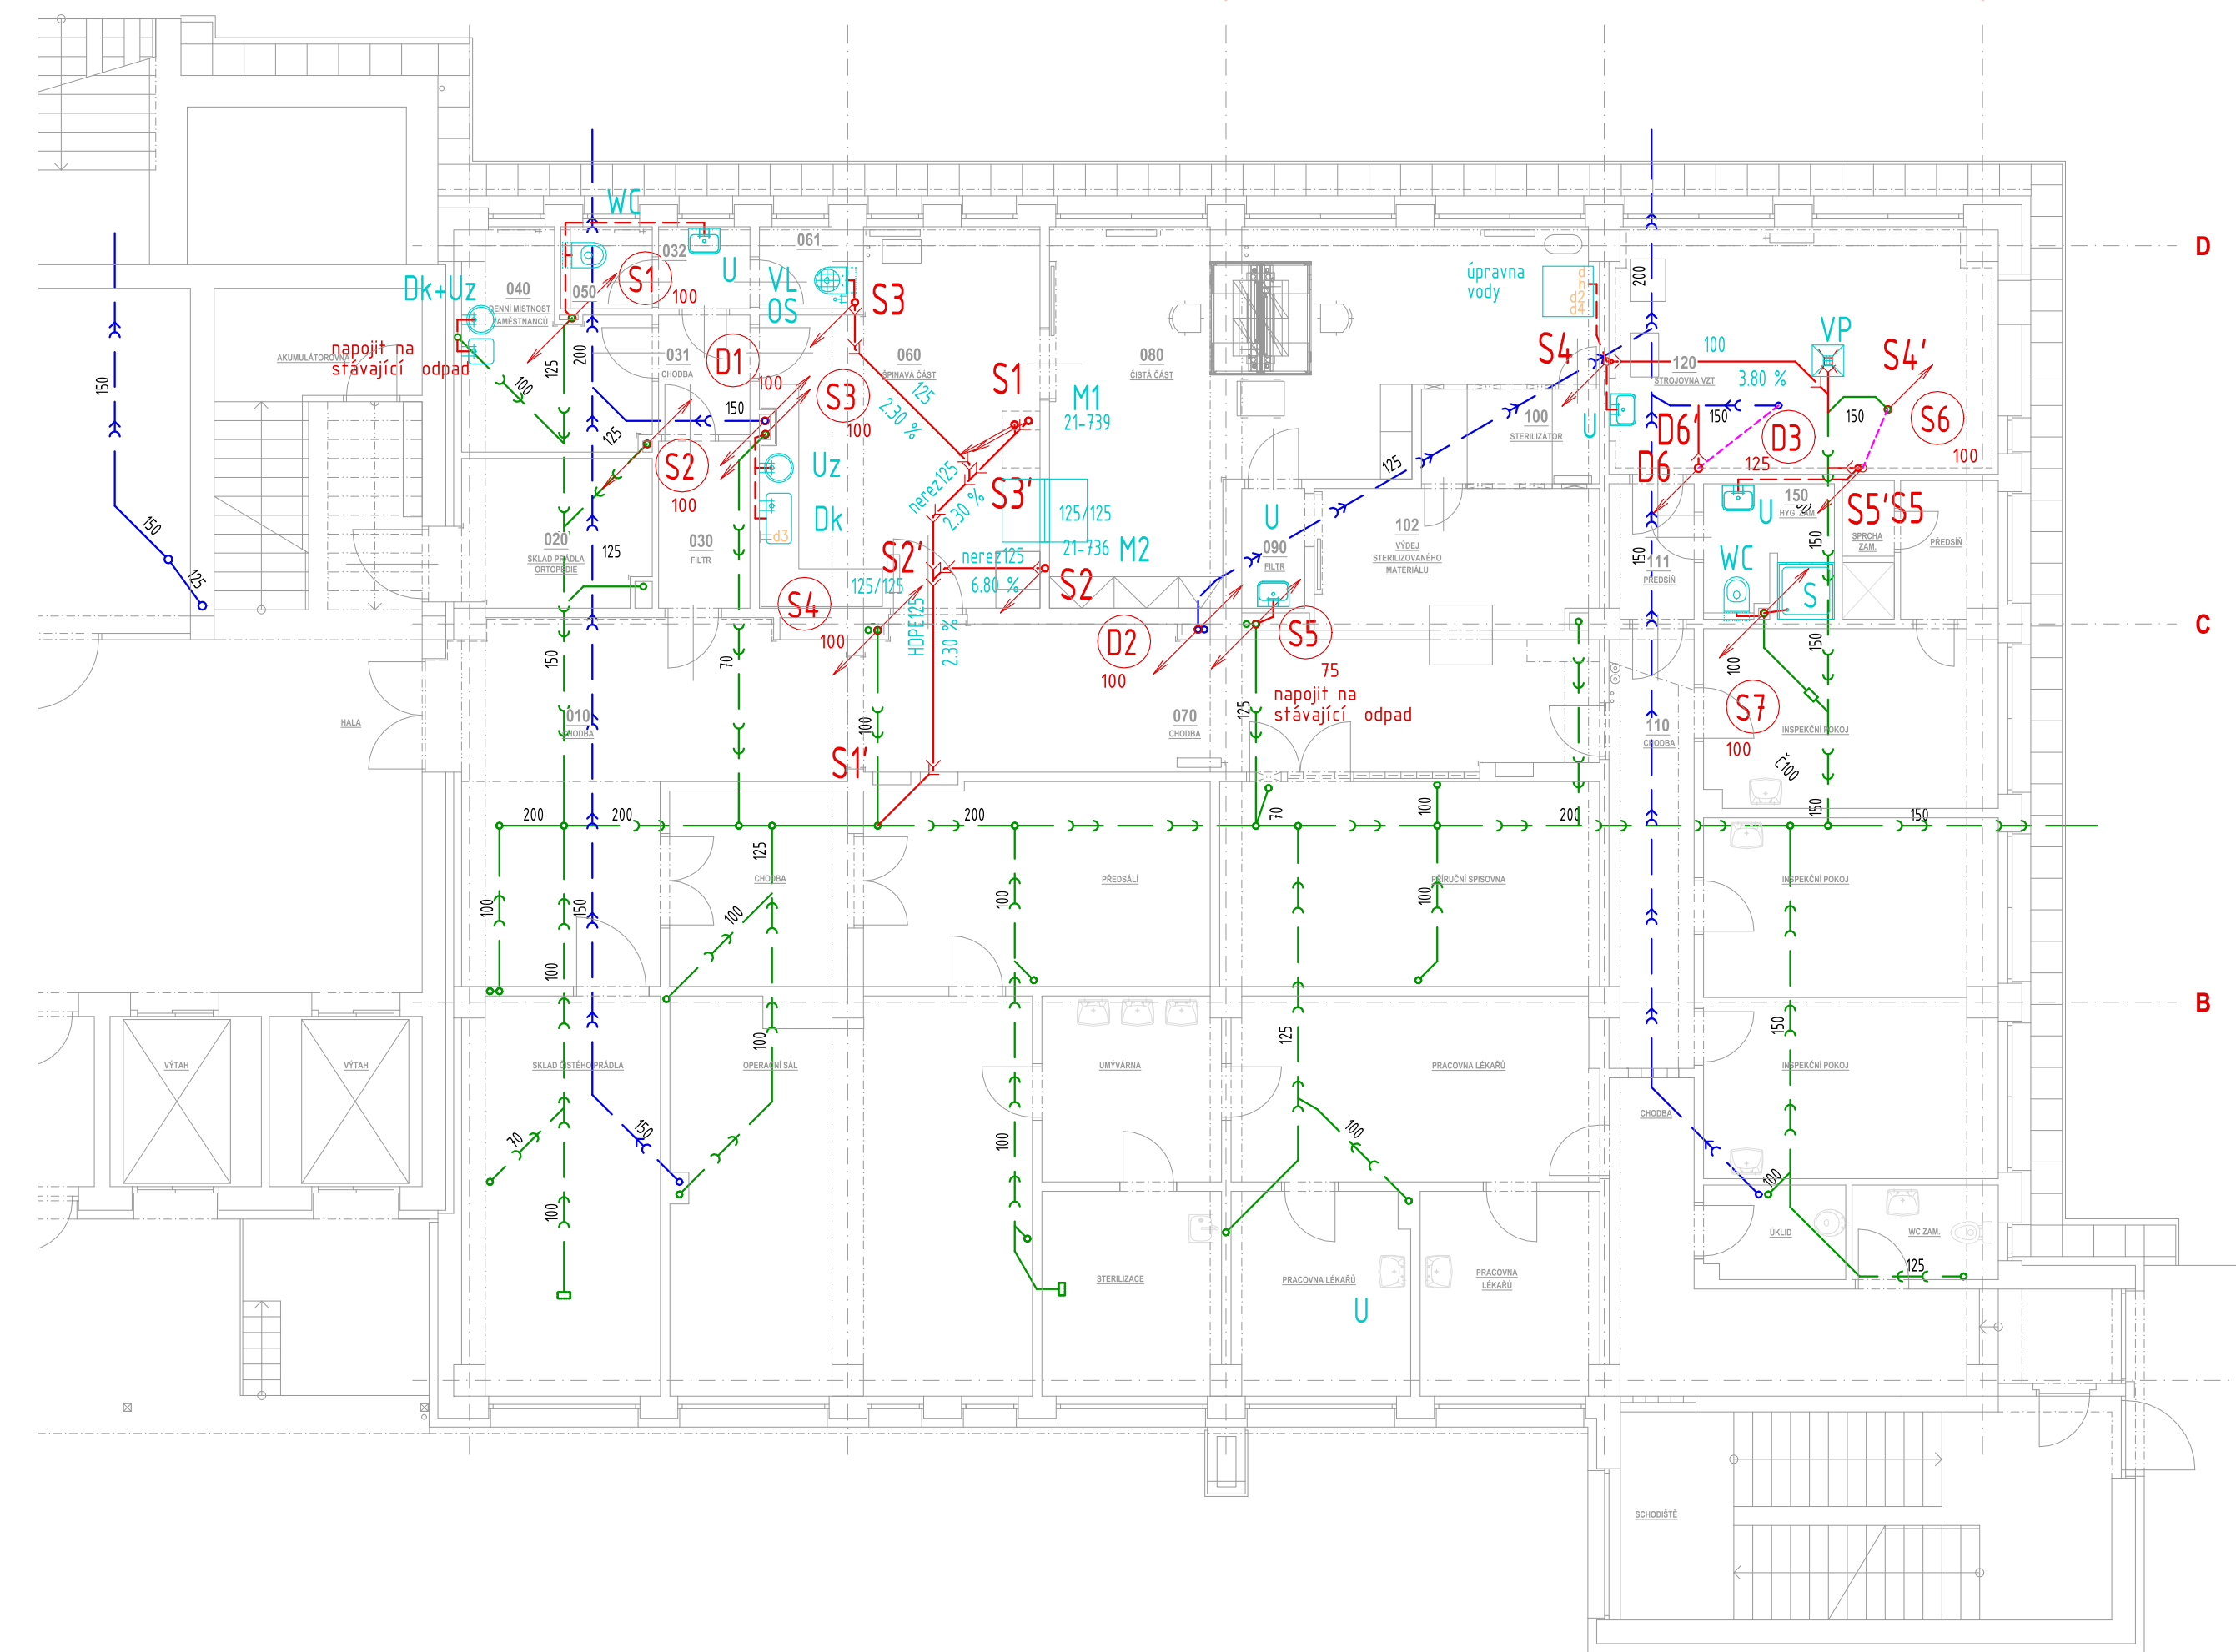

LEGENDA ZTI:

- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU
- PODVĚŠENÁ KANALIZACE
- PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

- WC KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ VĚ SEDÁTKA A UKOTVENÍ - BÍLÝ, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC VĚ NÁDRŽKY A TLAČÍTKA
- U UMYVADLO 550 mm KERAMICKÉ VĚ UKOTVENÍ - BÍLÉ + UMYVADLOVÝ SIFON DN40 2x ROHOVÝ VENTIL, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ
- M1 MYČÍ AUTOMAT - NÁPOJENÍ ZMĚKČENÉ A DEMINERALIZOVANÉ VODY - VENTIL 3/4" ODPAD 2x DN50 UKONČENO DLE TECHNOLOGIE - 93°C
- M2 MYČÍ AUTOMAT - NÁPOJENÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY, DEMIVODY - KK 3/4" ODPAD DN50 H=500 DLE TECHNOLOGIE - 93°C
- Dk,Uz DŘEZ, UMYVADLO SOUČÁST KUCHYŠKÉ LINKY + SIFON DN 50 + 2x ROHOVÝ VENTIL BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
- OS OČNÍ SPRCHA DVOJÍTÁ NÁPOJENO NA VÝLEVKU
- S SPRCHOVÁ VANÍČKA 900/900 + ZÁSTĚNA BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SPRCHOVÁ VĚ SPRCHOVÉ SESTAVY + HLAVICE
- VL VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ VĚ NÁDRŽKY + MONTÁŽNÍ PRVEK BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM

LEGENDA TECHNOLOGIE

- d VÝVOD STUDENÉ VODY 1", 200mm VYSOKO, UKONČIT KULOVÝM VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI
- h ODPAD 4x50, 200mm VYSOKO, PŘES SIFON
- d2 VSTUP DO PLASTOVÝCH ROZVODŮ DEMINERALIZOVANÉ VODY G3/4", 400mm VYSOKO, UKONČIT KULOVÝM VENTILEM
- d4 VSTUP DO PLASTOVÝCH ROZVODŮ ZMĚKČENÉ VODY G3/4", 400mm VYSOKO, UKONČIT KULOVÝM VENTILEM
- d3 VÝVOD DEMINERALIZOVANÉ VODY G3/4", 1200mm VYSOKO, UKONČEN VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI
- ROZVOD DEMINERALIZOVANÉ A ZMĚKČENÉ VODY ŘEŠÍ STAVBA - PROFESE ZTI
- 21-736 MYČKA JEDNODVĚŘOVÁ
- 21-739 MYČKA PROKLÁDACÍ
- 6612-2 STERILIZATOR PARNÍ
- PŘEDMĚTY SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ JSOU DODÁVKOU STAVBY VČETNĚ ARMATUR DODÁVKOU STAVBY JSOU TAKÉ BATERIE A ODPADY K PRACOVNÍM LINKÁM