
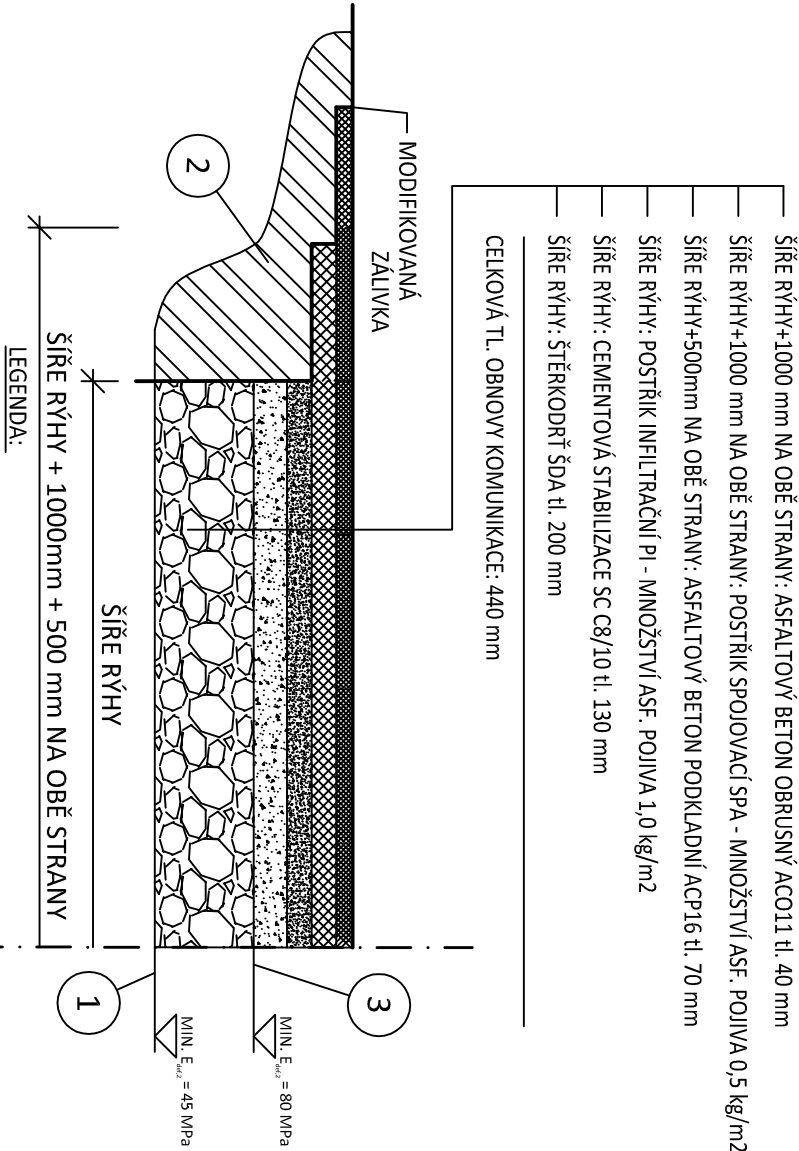


SCHÉMA ULOŽENÍ TLAKOVÉHO POTRUBÍ
- PE100, HDPE d63

a) V KOMUNIKACI SUS b) VE VOLNÉM TERÉNU

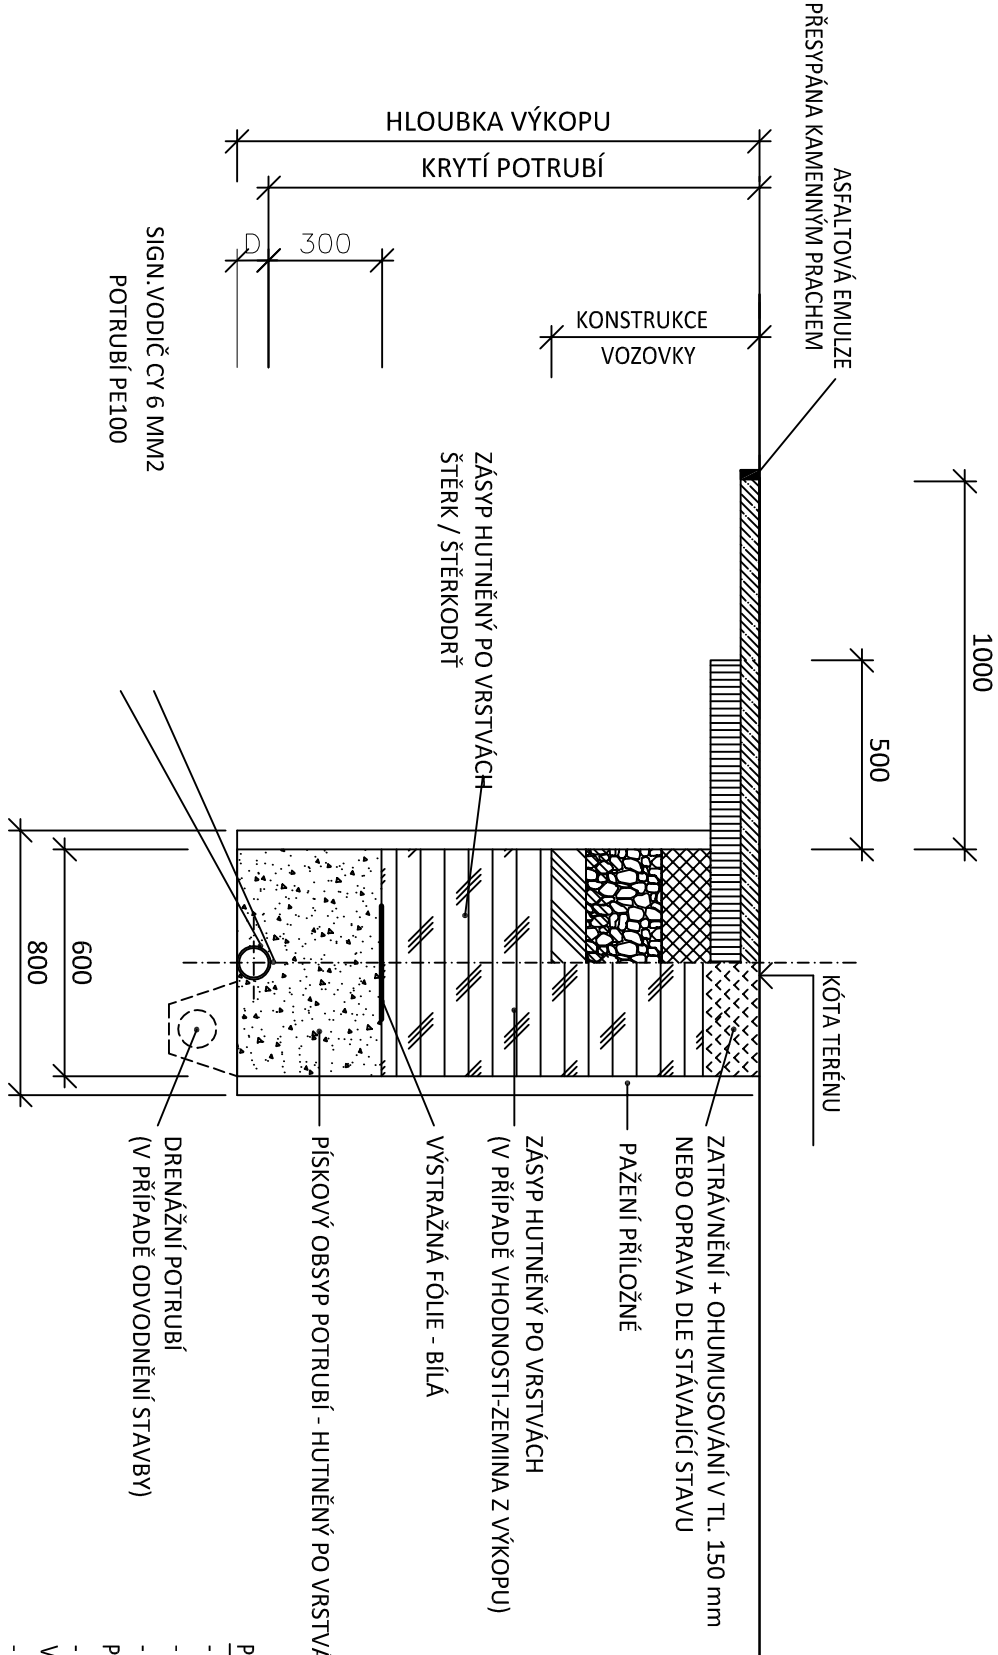

POZNÁMKA:

- OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE
- ŽIVIČNÁ OBRUSNÁ VRSTVA BUDE MIN. 50 MM, SPÁRY V OBRUSNÉ VRSTVĚ BUDOU POSUNUTY MIMO SPÁRY RÝHY MIN. 0,50 M,
- VŠEKERÉ SPÁRY V ŽIVIČNÉM KRYTU BUDOU OŠETŘENY PROŘÍZU TÍM A ZALITÍM MODIFIKOVANOU ELASTICKOU ZÁLIVKOU NEBO NATAVOVACÍM PÁSKEM,
- PŘI PŘEVZETÍ ZÁSAHU DO VOZOVKY BUDOU DOLOŽENY K ŽIVIČNÝM VRSTVÁM ZKOUŠKY - TLOUŠŤKA VRSTEV, SPOJITOST VRSTEV, ZHUTNĚNÍ VRSTEV,
- ZASÁHNE-LI VÝSPRAVA KRYTU VOZOVKY DO VODOKOVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, MUSÍ BÝT OBNOVENO
- ZÁSYP JAM A RÝH V SILNIČNÍM POZEMKU BUDE PROVEDEN NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH
- ÚPRAVY RÝHY V MÍSTNÍ KOMUNIKACI - PODLE SKUTEČNÉHO STAVU, BEZ ROZŠÍŘENÍ VRSTEV TZN. BEZ "ZÁMKU",
- PŘEDPOKLÁDÁ SE ACO11 tl. 40 mm, ACP16 tl. 70 mm, ŠTĚRKODRŤ ŠDA tl. 200 mm

Kreslil:	RŮŽENA LÍNKOVÁ	<div>PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</div> <div>Čsalská 683, 537 01 Chrudim IV.</div> <div>tel.: 777622079, fax +tel.: 469622079</div> <div>e-mail: linke@mattas.cz</div>	
Zpracoval:	RŮŽENA LÍNKOVÁ		
Zodp. projektant:	ING. JOSEF HOUB		
Kraj:	PARDUBICKÝ		
Okres:	CHrudim	Obec:	MIŘETICE
Investor: OBEC MIŘETICE		Stupeň:	DSP+PDS
VODOVOD KRUPÍN, KRUPÍNSKÉ PASEKY		Zak. č.:	KRU-04-17
		Arch. č.:	KRU-04-17
		Datum:	01/2019
		Formát:	A 3
Objekt:	Měř:		
Obsah:	Číslo příl. výkresu:		
VZOROVÉ ULOŽENÍ		Kóty:	M D. 4.