


# VS 3B - DEMONTÁŽE ÚT

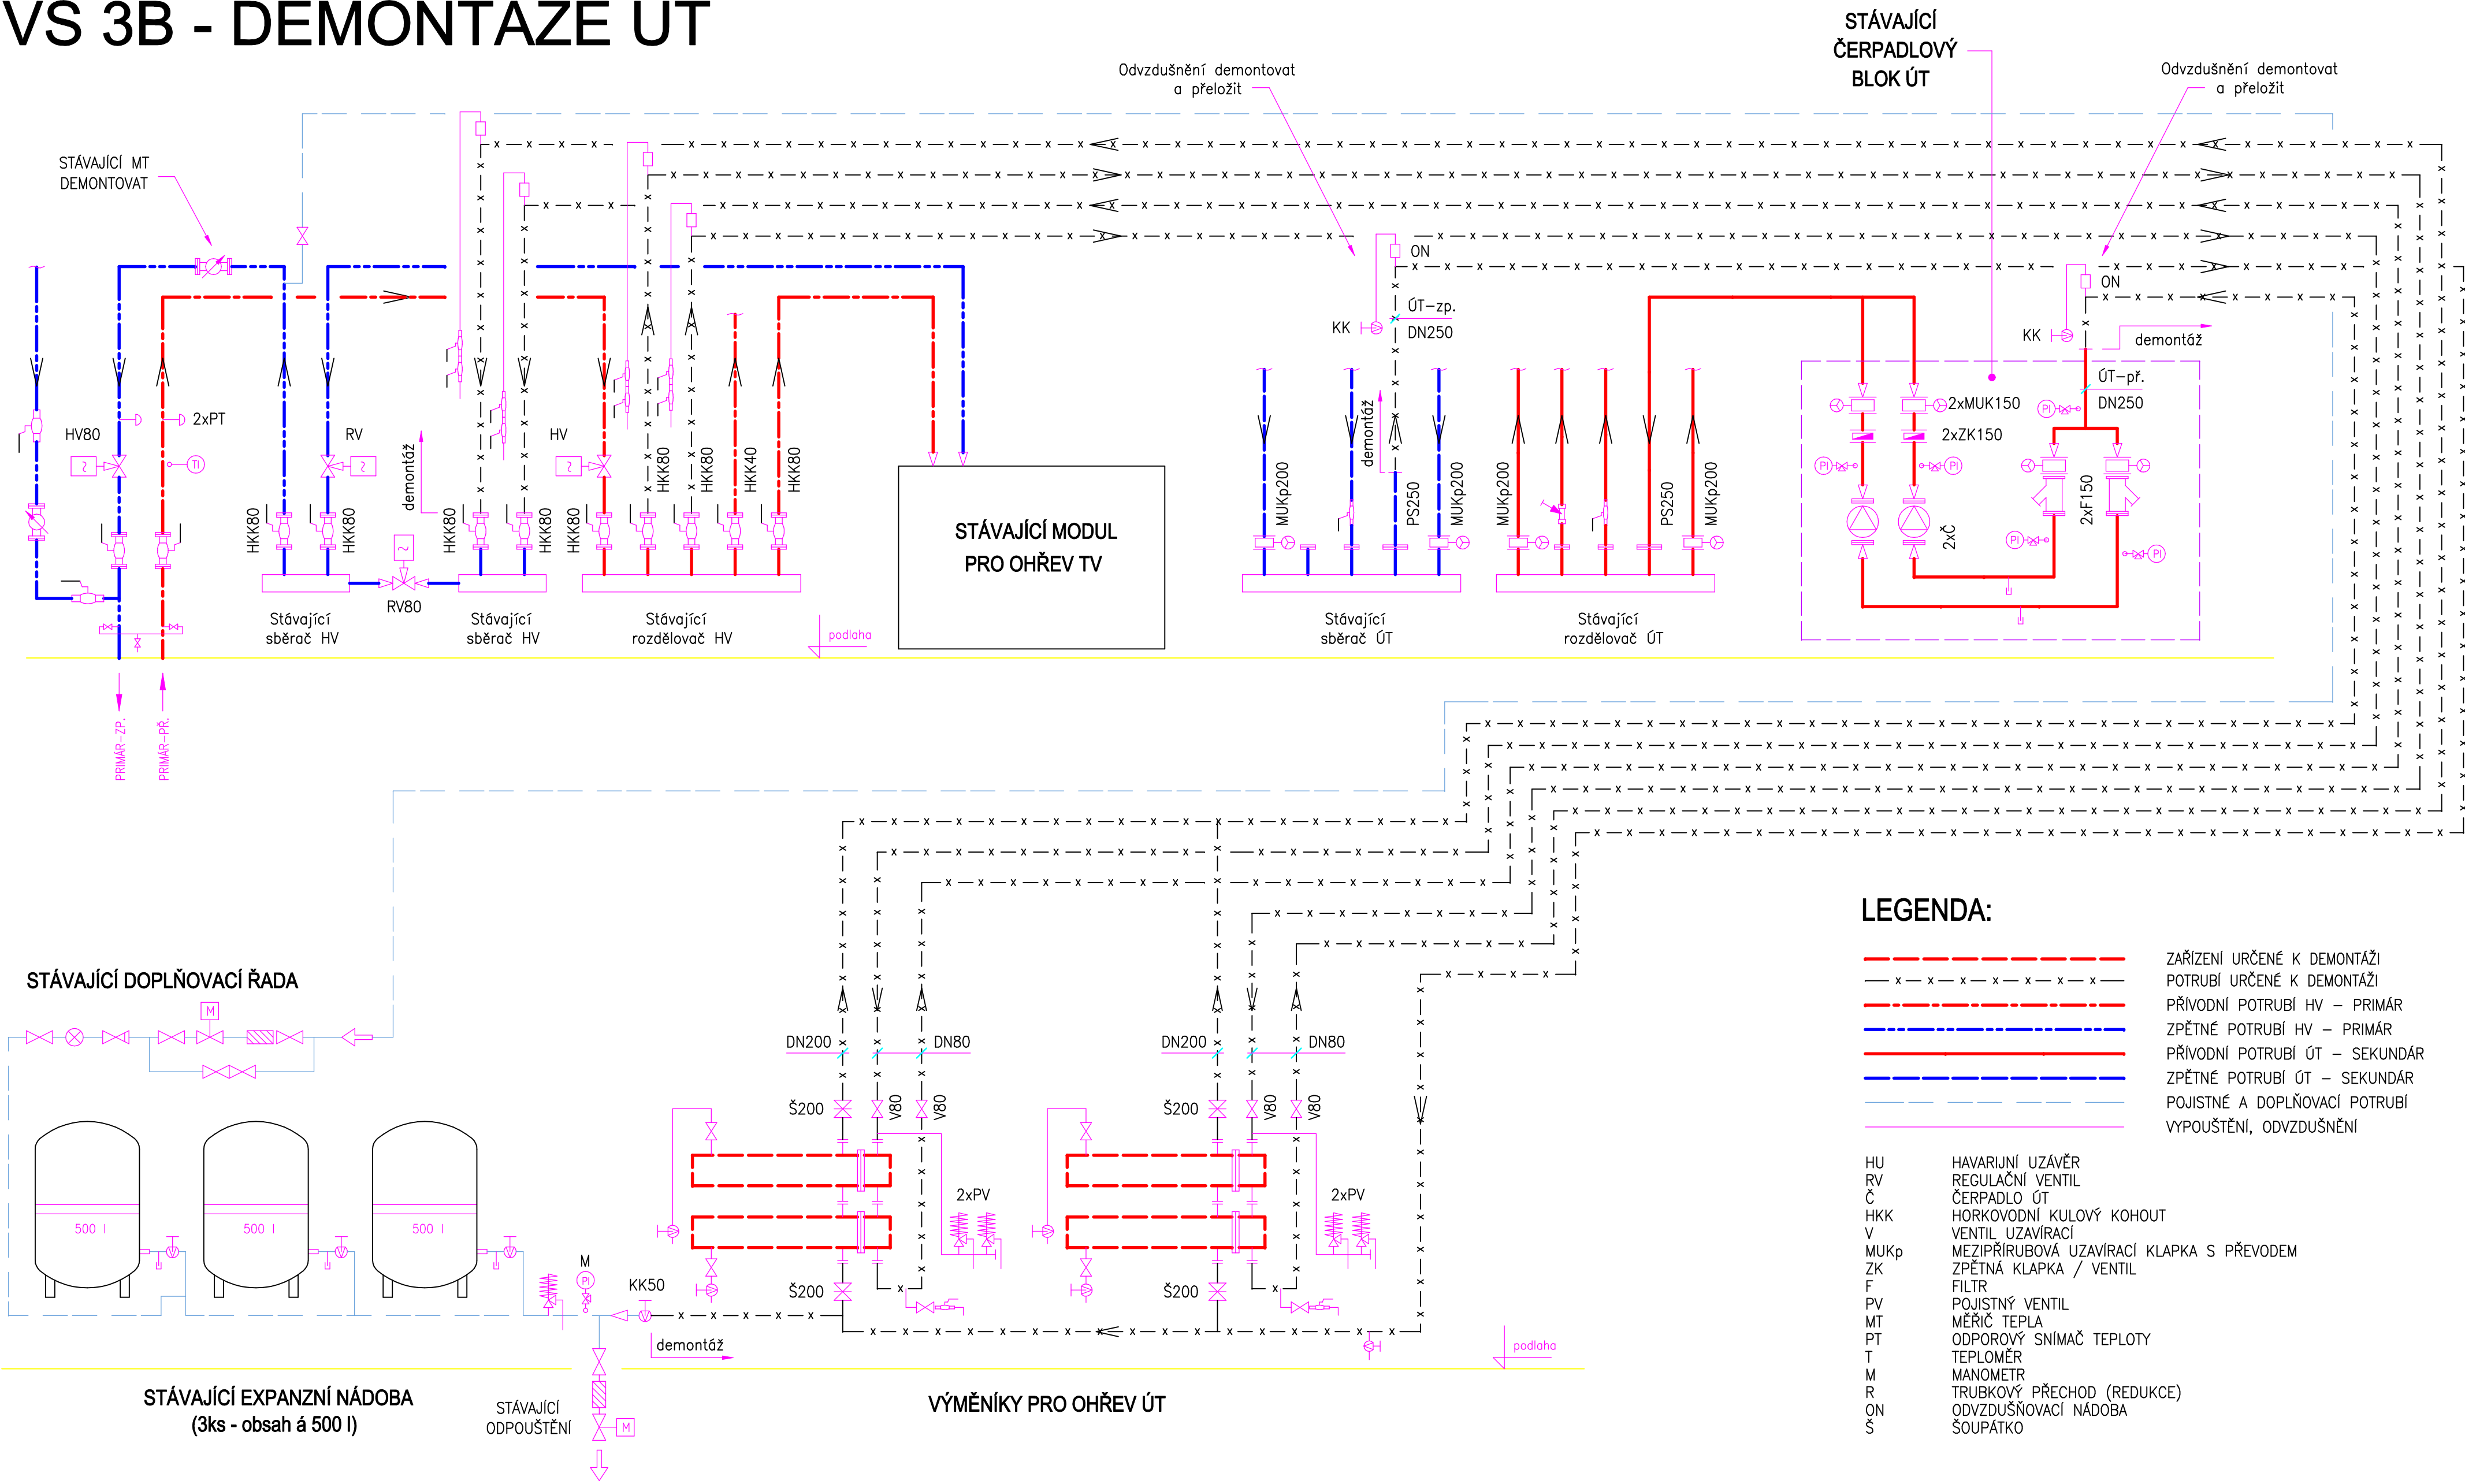

- SPECIFIKOVANÉ STROJNÍ VÝBAVENÍ SE DEMONTUJE VČ. SOUVISEJÍCÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, IZOLACÍ A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽÍ A PŘEDEVŠÍM PŘED LIKVIDACÍ ODPADŮ SE PROJEDNÁ S INVESTOREM, KTERÉ ZAŘÍZENÍ JE URČENO K LIKVIDACÍ A KTERÉ SE MU PO DEMONTÁŽÍ PŘEDÁ.
- VEŠKERÉ TEPELNÉ IZOLACE, ALE PŘEDEVŠÍM IZOLACE VÝMĚNÍKŮ MUSÍ BÝT SEJMUTY (DEMONTOVÁNY) A ODVEZENY JEŠTĚ PŘED INSTALACÍ NOVÉ TECHNOLOGIE !!!

HORKÁ VODA 130 °C ... PN 25  
TEPLÁ TOPNÁ VODA max.80 °C ... PN 6  
ZKUŠEBNÍ TLAK DLE ČSN 06 0310

<b>KAČER a SEER</b> projekce, engineering U Borského parku 3, 301 00 Plzeň www.kacer-seer.cz		VEDOUcí PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: KAČER	INVESTOR: PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., DOUBRAVECKÁ 2760/1, PLZEŇ	
SOPS: VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	VYPRACOVAL: SEER	Z. ČÍSLO: 1901/3331	FORMÁT:	
STAVBA: VS 3B Heyrovského 32 - rekonstrukce ohřevu ÚT			PROFESÍ: TECHNOLOGICKÁ ČÁST	
OBSAH: Demontáže - schéma		STUPEŇ: DPS	DATUM: 01/2019	MEŘITKO: NENÍ
KS-19-01-3334		POŘADÍ: D.1.5		