

Název akce: **RESSLOVA SPISOVNA – PŘESTAVBA OBJEKTU**
katastrální území Hradec Králové, pozemky st.511/12 a 511/15
Hradec Králové
Investor : Statutární město Hradec Králové, Československé armády čp.408/51, 502 00 Hradec Králové
Zak. číslo: 18.006.30
Stupeň : projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DSP)

E.

DOKLADOVÁ ČÁST

V projektové dokumentaci jsou zpracovány závazná stanoviska dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení.

Stavba zajišťuje bezpečné užívání jak svými vlastnostmi, polohou, tvarem i základovými poměry. Stavební pozemek nezasahuje do žádného ochranného pásma. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na žádný sousední pozemek ani stavbu.

Vzájemný odstup stávajících staveb splňuje požadavky urbanistické, architektonické, požadavky životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových a podzemních vod, požární ochrany, bezpečnosti, dále požadavky na denní osvětlení a oslunění.

Seznam dokladové části:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. plná moc v zastupování v rámci IČ od Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. | ze dne 7.5.2018 |
| 2. katastrální situace a informace o parcelách, KÚ Hradec Králové | |
| 3. existence sítí Královéhradecká provozní a.s. Hr.Králové | ze dne 18.04.2018 |
| 4. sdělení o existenci sítí – ČEZ Distribuce a.s. Děčín | ze dne 18.04.2018 |
| 5. sdělení o existenci sítí – Telco Pro Services, a.s.Praha | ze dne 18.04.2018 |
| 6. stanovisko Gridservices, s.r.o. Brno | ze dne 18.04.2018 |
| 7. vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) Praha | ze dne 18.04.2018 |
| 8. informace o existenci EOP Opatovice | ze dne 19.04.2018 |
| 9. závazné stanovisko MM HK, odbor architekta, z hlediska úz. plánování | ze dne 23.5.2018 |
| 10. závazné stanovisko MMHK, odbor památkovém péče HK | ze dne 13.8.2018 |
| 11. stanovisko Krajská hygienická stanice Hr.Králové | ze dne 31.8.2018 |
| 12. stanovisko Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy | ze dne 4.9.2018 |
| 13. stanovisko Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí | ze dne 5.9.2018 |
| 14. stanovisko EOP Elektrárny Opatovice, Opatovice nad Labem | ze dne 4.9.2018 |
| 15. stanovisko PKM HK s.r.o. Hradec Králové (majitel sousední nemovitosti) | ze dne 28.8.2018 |
| 16. stanovisko ZPMV České Budějovice | ze dne 18.9.2018 |
| 17. stanovisko Magistrát města, odbor živ.prostředí, Hr. Králové | ze dne 24.9.2018 |
| 18. stanovisko Královéhradecká provozní Hradec Králové | ze dne 11.9.2018 |
| 19. stanovisko Magistrát města, odbor živ.prostředí, Hr. Králové - odpady | ze dne 9.10.2018 |
| 20. závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhr. kraje | 24.10.18 |
| 21. protokol měření objemové aktivity radonu v objektu | ze dne 24.5.2018 |
| 22. technická zpráva o měření na elektrickém zařízení | ze dne 18.5.2018 |
| 23. | |

PLNÁ MOC

Zmocnitel

Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o.

Sídlo: Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové
Jednatel: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelka
IČ: 648 11 069
DIČ: CZ64811069

Zmocněnec

PV projekt, spol.s r.o.

Místo podnikání: Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové
Jednatel: Ing. Prokop Vacek
IČ: 259 96 282
Tel.: 736 539 522

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce - osoba oprávněná k jednání za zmocněnce **Ing. Prokop Vacek**
- k vypracování prováděcí projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu, sloužící jako podklad pro realizaci stavby.

Dále k jednání s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, k nahlížení a kopírování výkresů z dostupných archivů, k podání žádostí o závazná stanoviska, žádosti o vydání stavebního povolení (případně sdělení k ohlášení stavebních úprav), žádosti o vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, změnu užívání stavby a k vzdání se práva odvolání na akci:

Resslova - spisovna - PD na přestavbu objektu na stp.č. 511/12 a 511/15 k.ú. Hradec Králové

Zmocnitel povoluje zmocněnci **Ing. Prokopu Vackovi** udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za účastníka jednala.

Zmocněnec prohlašuje, že tuto plnou moc přijímá.

V Hradci Králové dne 7.5.2018


SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové
IČ: 648 11 069
za zmocnítele

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

PV projekt, spol.s r.o.

projektová a inženýrské služby
Kalendova 688, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 259 96 282 DIČ: CZ25996282
tel./fax: 495 530 021

za zmocněnce
Ing. Prokop Vacek





Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>168/15</u>
Obec:	<u>Hradec Králové [569810]</u>
Katastrální území:	<u>Hradec Králové [646873]</u>
Číslo LV:	<u>23860</u>
Výměra [m ²]:	2015
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	manipulační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
SJM Kubát Pavel a Kubátová Zdeňka, <i>Kubát Pavel, Nerudova 696/4, 50002 Hradec Králové</i> <i>Kubátová Zdeňka, č. p. 67, 50315 Hrádek</i>	1/3
Michl Hynek Ing., Bezručova 1014/13, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové	1/12
Michl Ondřej, Bezručova 1014/13, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové	1/12
Michl Vladimír, Bezručova 1014/13, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové	1/6
SJM Pavlík Jiří JUDr. a Pavlíková Irena, třída Karla IV. 628/1, 50002 Hradec Králové	1/3

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 13.09.2018 07:00:02.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 511/12
Obec:	Hradec Králové [569810]
Katastrální území:	Hradec Králové [646873]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	454
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

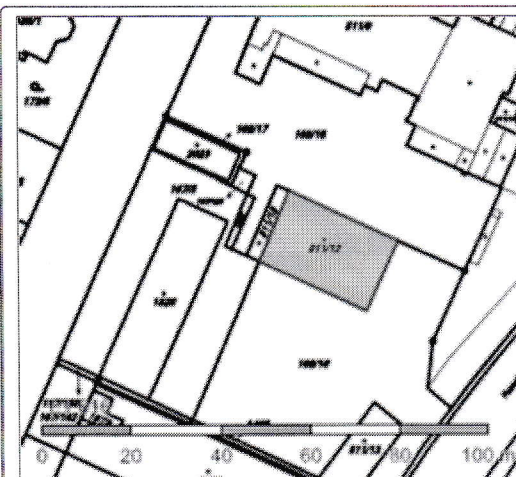

Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:	jiná stavba
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 511/12

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.04.2018 15:00:00.

© 2004 - 2018 [Český úřad zeměměřičský a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.1 build 0

Informace o pozemku

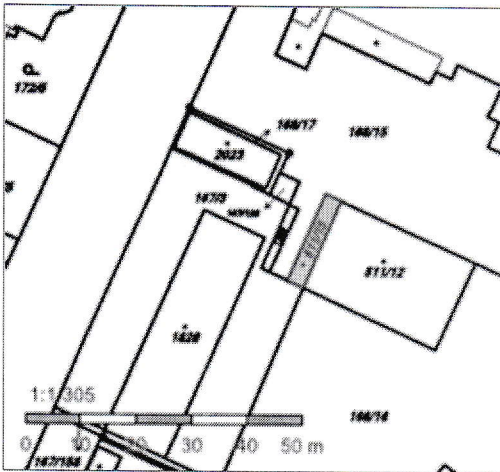Parcelní číslo:	st. 511/15	
Obec:	Hradec Králové [569810]	
Katastrální území:	Hradec Králové [646873]	
Číslo LV:	10001	
Výměra [m ²]:	52	
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	
Mapový list:	DKM	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK	
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří	

Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:	jiná stavba
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 511/15

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajům naleznete v aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Hradec Králové](#).


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.08.2018 09:00:00.

© 2004 - 2018 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílají přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	167/3
Obec:	Hradec Králové [569810]
Katastrální území:	Hradec Králové [646873]
Číslo LV:	9562
Výměra [m ²]:	1009
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha

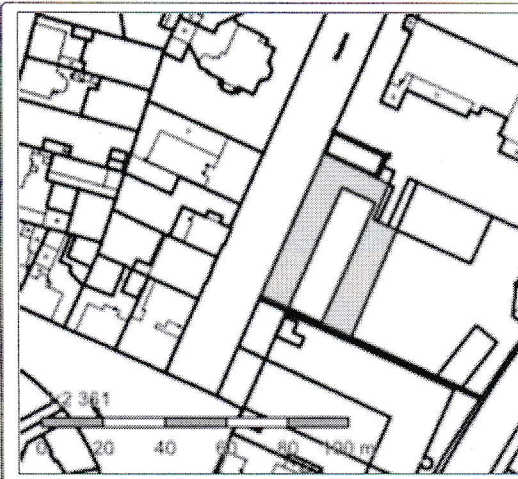

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 13000 Praha 3	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Hradec Králové](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.04.2018 11:00:00.

© 2004 - 2018 [Český úřad zeměměřičský a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.1 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>168/16</u>
Obec:	<u>Hradec Králové [569810]</u>
Katastrální území:	<u>Hradec Králové [646873]</u>
Číslo LV:	<u>10001</u>
Výměra [m ²]:	1932
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha

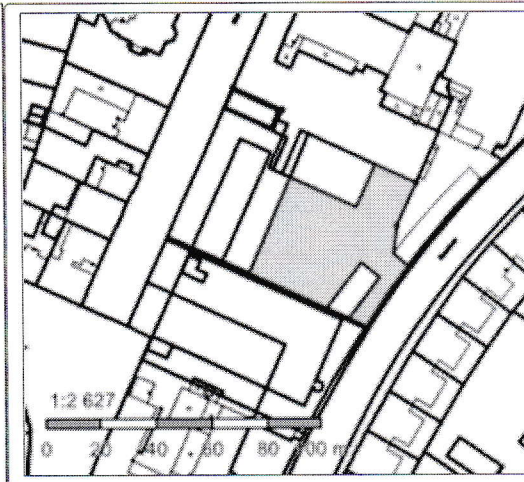

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.04.2018 11:00:00.


© 2004 - 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8

Verze aplikace: 5.5.1 build 0

Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 511/2
Obec:	Hradec Králové [569810]
Katastrální území:	Hradec Králové [646873]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	3002
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

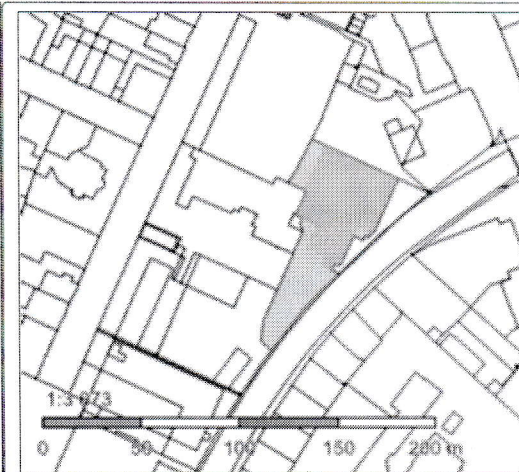

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	Hradec Králové [409804] ; č. p. 1281; stavba technického vybavení
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 511/2
Stavební objekt:	č. p. 1281
Ulice:	Resslova
Adresní místa:	Resslova 1281/8

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno oprav a údržby

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Hradec Králové](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.04.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	255/105
Obec:	Hradec Králové [569810]
Katastrální území:	Hradec Králové [646873]
Číslo LV:	60000
Výměra [m ²]:	317
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	Podíl
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochr.pásma nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam
pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno chůze a jízdy
Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Hradec Králové](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.08.2018 09:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>255/82</u>
Obec:	<u>Hradec Králové [569810]</u>
Katastrální území:	<u>Hradec Králové [646873]</u>
Číslo LV:	<u>60000</u>
Výměra [m ²]:	4326
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha

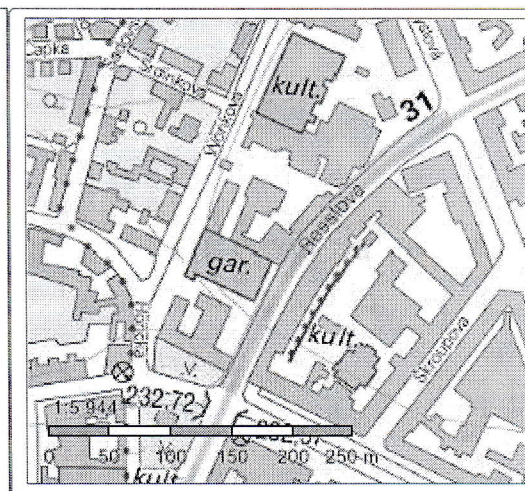

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	Podíl
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam
pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno chůze a jízdy
Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.08.2018 09:00:00.

41

343/20

485/1

432/

511

172/5

E 121
231,41/229,57

DN 150 PVC
DN 32 (5/4") PE

168/17

168/15

799/22

DN 32 (5/4") PE

875

DN 200 KA

DN 150 KA

DN 25 (1") PE
529

442/24

DN 40 (3/4") CPPE
440

387/26

DN 150 KA

DN 150 T LT

DN 400 B

Wronkowska

E 122
231,55/229,41

DN 100 LT

1225/3

1828

168/16

167/158

167/182

DN 50 (2") PE

1468

1254/5

1973

HN
DN 80 HAWLE - PROVOZNI

E 494
231,72/229,36

E 495
231,66/229,42

1558

503/7

1969

DN 300 B


DN 150 KA

1557

E 123
231,19/228,1

1:500

0 10 20 30 40 50 m

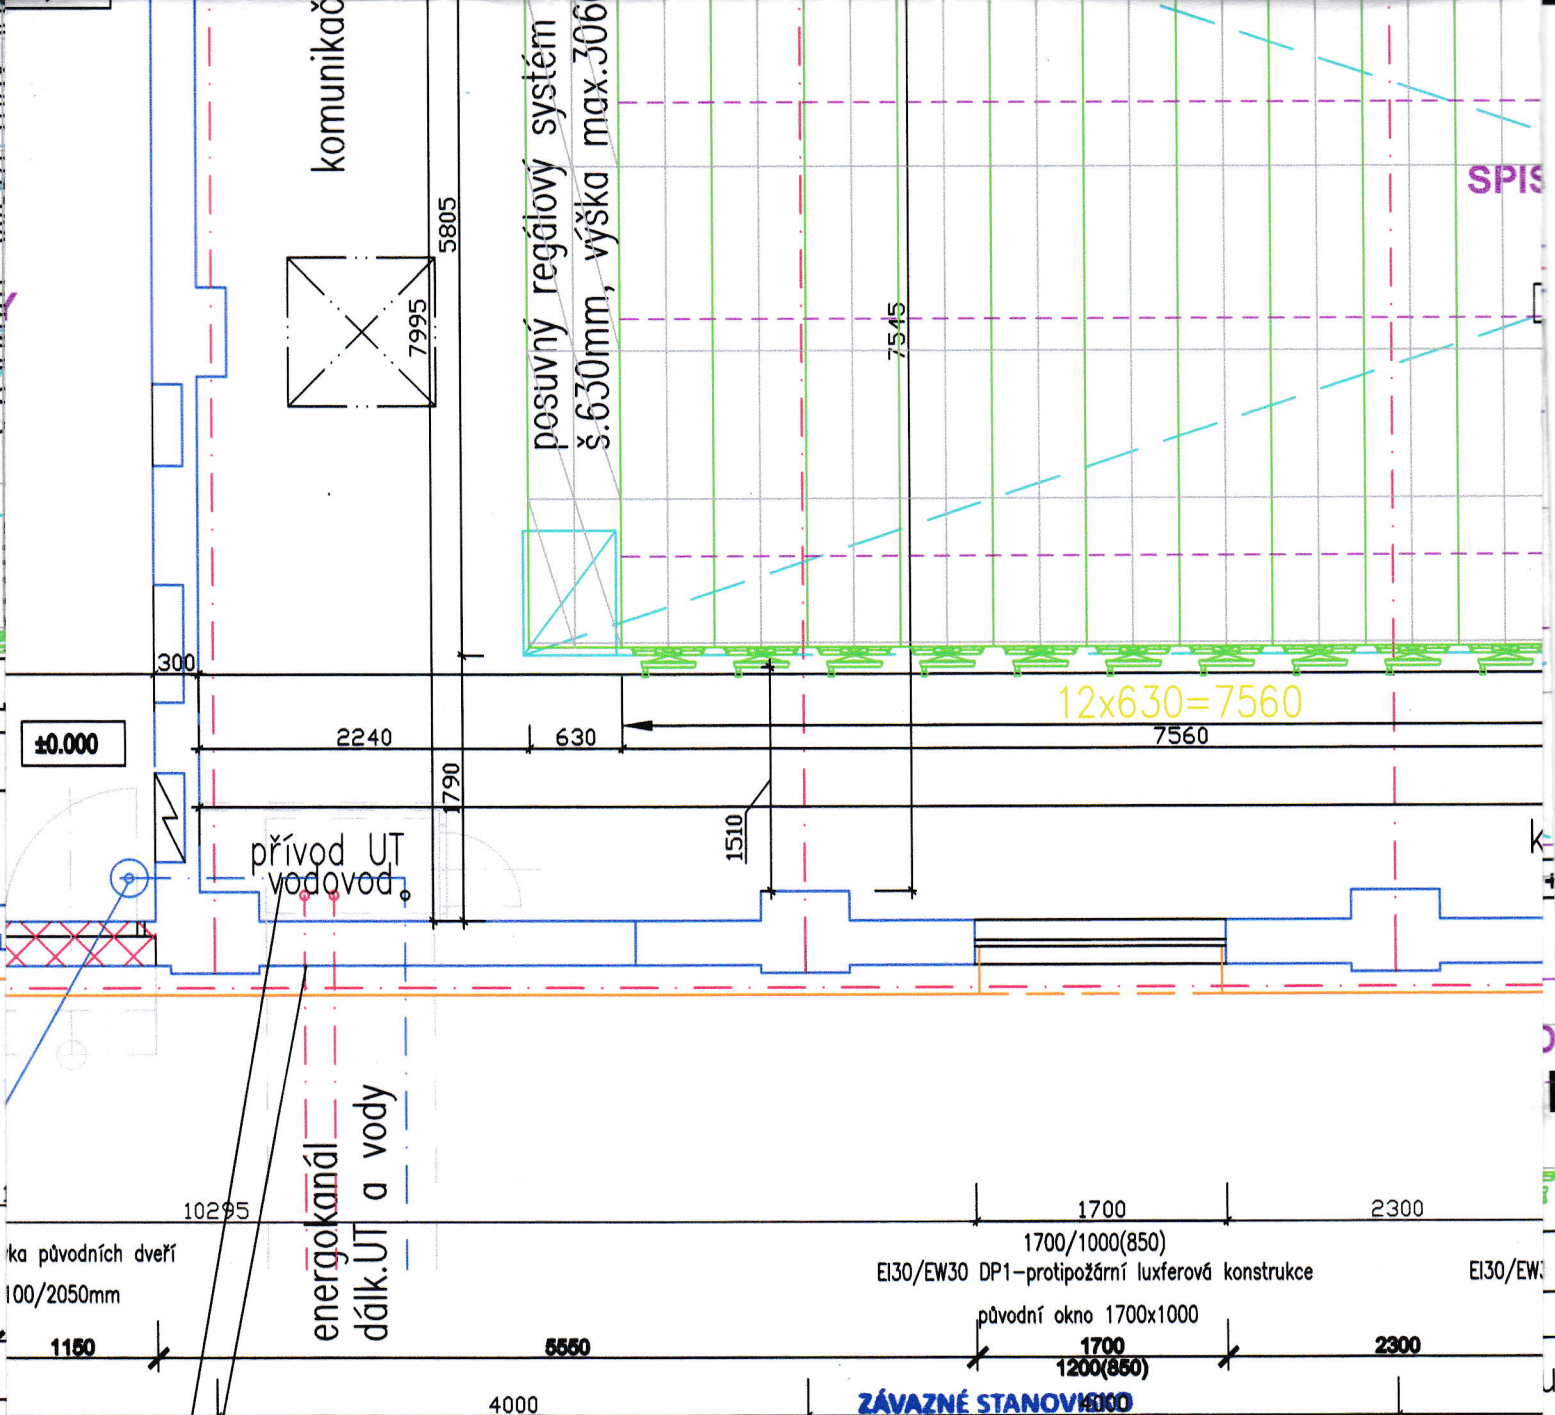

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

orgánu územního plánování

Magistrát města Hradec Králové odbor hlavního architekta
jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal
podle § 96b odst. 3 stavebního zákona tento záměr.

Záměr je přípustný za následující podmínky:

Záměr bude umístěn v souladu s touto ověřenou částí
projektové dokumentace.

č.j.: MMHK/087612/2018/HA/SM

ze dne: 16.5.2018

vypraveno dne: 23.5.2018

Toto závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vypravení.

Ing. arch. Petr Brůna
vedoucí odboru





HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 10.08.2018
NAŠE ZN.: MMHK/143680/2018/PP/Jen
NAŠE Č.j.: MMHK/144100/2018/PP/Jen
VYŘIZUJE: Bc. Ondřej Jeník
TEL.: +420495707696
E-MAIL: Ondrej.Jenik@mmhk.cz

**PV projekt, spol. s r.o.,
IČO 25996282**
Kalendova č. p. 688/11
Kukleny
500 04 Hradec Králové 4

DATUM: 13.08.2018

Spisovna Resslerůva - přestavba objektu na pozemcích st. p. 511/12, 511/15, 511/2, parc. č. 168/16 v katastrálním území Hradec Králové – stanovisko státní památkové péče

Investor:

Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, Československé armády č. p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

Navrženou stavbou nebudou dotčeny nemovité kulturní památky a ani nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“). Stavba se bude nacházet na území s archeologickými nálezy, proto v souladu s § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči **je povinností stavebníka následující:**

- Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Praha (Letenská 4, 118 01 Praha) nebo Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Brno (Královopolská 147, 612 00 Brno) případně i oprávněné archeologické organizaci, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
- Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, musí být ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.

Seznam oprávněných archeologických organizací (pracovišť) viz www.mkcr.cz.

Bc. Ondřej Jeník
oprávněná úřední osoba
referent odboru památkové péče

otisk úředního razítka

Na vědomí:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, IČ: 00088382, Archeologické oddělení, ISDD: jxfuv52

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **501017_007022** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 598495628 byla systémem přenesena dne 13.08.2018 v 12:03:43. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 14.08.2018 v 16:21:53. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou nebo pečeti založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Údaje o zaručené elektronické značce nebo pečeti: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **2D 99 EA**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **13.08.2018 15:10:05**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CC 45**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Statutární město Hradec Králové

Adresa: Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ

ID datové schránky: bebb2in

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.08.2018 v 16:22:16. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 14.08.2018 15:29:25. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **2B 7B D9**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Bc. Ondřej Jeník, referent památkové péče, odbor památkové péče, 3647, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ [IČ 00268810]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.08.2018 v 16:22:16. Údaje o časovém razítku: datum a čas **13.08.2018 10:32:51**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB E8**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Hradec Králové 2

Česká pošta, s.p. dne 14.08.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Kašparová

Otisk úředního razítka:



110409384-222735-180814162135

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 24352/2018/2
Č. j.: KHSHK 26465/2018/HP.HK/Do
Vyřizuje: Ing. Renata Dohnalová
Tel.: 495 058 402
E-mail: renata.dohnalova@khshk.cz

PV Projekt, spol. s r.o.
Ing. Prokop Vacek
Kalendova 688
500 04 Hradec Králové 4

V Hradci Králové dne 31. srpna 2018

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby - „Resslova spisovna – přestavba objektu na pozemku st. p. č. 511/12 a 511/15, Hradec Králové“, Resslova ulice, k.ú. Hradec Králové

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví, 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů žádost stavebníka Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, zastoupeného společností PV projekt, spol. s r.o., IČO 25996282, Kalendova 688, 500 04 Hradec Králové, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby – „Resslova spisovna – přestavba objektu na pozemku st. p. č. 511/12 a 511/15, Hradec Králové“, Resslova ulice, k.ú. Hradec Králové

se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:

K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody, místo odběru – nový dřez v přípravně spisovny m. č. 1.05. Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

Odůvodnění

Dne 13. srpna 2018 obdržela KHS žádost stavebníka Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, zastoupeného společností PV projekt, spol. s r.o., IČO 25996282, Kalendova 688, 500 04 Hradec Králové, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „Resslova spisovna – přestavba objektu na pozemku st. p. č. 511/12 a 511/15, Hradec Králové“, Resslova ulice, k.ú. Hradec Králové.

Předložená dokumentace pro společné povolení par. č. 4, číslo zakázky 18.006.30, kterou vypracoval v dubnu 2018 Ing. Prokop Vacek, PV projekt, spol. s r.o., IČO 25996282, Kalendova 688, 500 04 Hradec Králové, řeší přestavbu stávajícího v současné době nevyužívaného objektu pro zřízení centrální spisovny včetně zázemí pro Magistrát města Hradec Králové.

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní přihrádka 9, 501 01 Hradec Králové
tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz

Provoz spisovny bude nárazový dle potřeby, v objektu nebude trvalé pracoviště, zajištěn maximálně třemi pracovníky.

Dispoziční členění: vstupní prostor, spisovna, přípravná spisovny vybavená dřezem, technická místnost, záchod s předsíní vybavenou umývadlem a sprchou, úklid vybavený výlevkou, místnost EPS.

Přípravná spisovny má zajištěno denní osvětlení a přirozené větrání okny. Spisovna má zajištěno denní osvětlení a větrání pomocí pásu oken na jižní straně objektu a 6 ks elektricky ovládaných světlíků o rozměrech 1156 x 1156 mm.

Vzduchotechnické zařízení, umístěné v technické místnosti, zajistí ve spisovně udržovanou teplotu 14 - 18°C a relativní vlhkost 30-50%. Větrání zajistí směšovací jednotka umístěná v technické místnosti. Sanitární zařízení bude odvětráno nuceně pomocí nástěnných axiálních ventilátorů.

Umělé osvětlení novými svítidly navrženo dle ČSN EN 12464-1.


Zásobování areálu pitnou vodou bude novou vodovodní přípojkou napojenou na veřejný vodovod. Teplá voda bude připravovaná pomocí el. zásobníkového ohřívače o objemu 30 l, umístěného na záchodě.

Výše uvedená podmínka byla stanovena vzhledem k nové vodovodní přípojce a novým rozvodům pitné vody v objektu v souladu s § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 55 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. K průkazu vyhovující pitné vody postačuje rozbor mikrobiologických ukazatelů stanovených v příloze č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Hygienické limity těchto ukazatelů stanovuje příloha č. 1 uvedené vyhlášky. Po vyhodnocení možných zdravotních rizik souvisejících s nestandardním způsobem odběru a možným ovlivněním výsledku laboratorní analýzy byl stanoven požadavek zajištění odběru a vyhotovení dokladu o výsledku rozboru vzorku pitné vody odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Dle charakteru a umístění posuzované stavby se nepředpokládá změna hlukové situace v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby.

Předložené podklady výše uvedené stavby byly posouzeny KHS z hlediska požadavků zákona o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky výše uvedených právních předpisů, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.


Ing. Renata Dohnalová
vedoucí oddělení hygieny práce
pracoviště Hradec Králové

**Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje**
se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19
501 01 Hradec Králové
-22-

Předložená dokumentace vrácena žadateli osobně.



90354/2018/KHK



KUKHK-26779/DS/2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 10.08.2018

NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-26779/DS/2018/Ja

VYŘIZUJE:

Ing. Jan Janeček

ODBOR | ODDĚLENÍ: dopravy a silničního hospodářství
silničního hospodářství

LINKA | MOBIL:

642

607068663

E-MAIL:

jjanecek@kr-kralovehradecky.cz

Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.

IČO: 64811069

Kydlinovská 1521

501 52 Hradec Králové

v zastoupení společnosti

PV projekt, spol. s r.o.

IČO: 25996282

Kalendova 688

500 04 Hradec Králové

DATUM:

04.09.2018

Počet listů: 1

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 276.11, S,1

Sdělení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“), obdržel dne 10.08.2018 Vaše podání pod názvem: „Žádost o souhrnné stanovisko ke stavbě „RESSLOVA SPISOVNA – PŘESTAVBA OBJEKTU“.

K Vaší žádosti sděluji, že zdejší úřad není kompetentní se k dokumentaci pro stavební povolení vyjadřovat.

Upozorňujeme však na skutečnost, že pokud při přestavbě objektu bude nutné doplnění dopravního značení, upozorňující na výjezd nákladních vozidel vpravo do ulice Resslova, dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, bude nutné požádat zdejší úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/31.

Rovněž pokud bude nutná úprava stávajícího připojení dle § 10 zákona o PK, nebo napojení nových inženýrských sítí se zásahem do silnice I/31 dle § 25 zákona o PK (dle předložené dokumentace napojení nových inženýrských sítí nebude realizováno), bude nutné zdejším úřadem tyto činnosti povolit.

Žádosti jsou uveřejněny na <http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/doprava-pozemni-komunikace/zadosti-pro-vyřízení-agend-dle-zakona-c-13-1997-sb---o-pozemnich-komunikacich-368/>.

V případě potřeby je nutné jednotlivé žádosti řádně vyplnit a doložit požadovanými přílohami uvedenými na každé žádosti, a podat v dostatečném časovém předstihu min. 30 dnů před započatím prací ke zdejšímu úřadu buď osobně na podatelnu zdejšího úřadu, nebo poštou, příp. do datové schránky úřadu.

Otisk razítka

z p. Ing. Jan Janeček

referent oddělení silničního hospodářství

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové

tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad

– spokojený občan.

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **501044_000614** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 603850350 byla systémem přenesena dne 04.09.2018 v 10:31:17. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 06.09.2018 v 14:36:19. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou nebo pečeti založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Údaje o zaručené elektronické značce nebo pečeti: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **2D 99 EA**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **04.09.2018 11:41:22**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CC 46**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Královéhradecký kraj

Adresa: Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové, CZ

ID datové schránky: gcgbp3q

Typ uživatele: Nežjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.09.2018 v 14:36:29. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 06.09.2018 13:20:21. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **36 D9 86**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Jan Janeček, odborný referent oddělení dopravy, oddělení dopravy, 339, Královéhradecký kraj [IČ 70889546]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 06.09.2018 v 14:36:29. Údaje o časovém razítku: datum a čas **04.09.2018 10:23:45**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB E8**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Hradec Králové 4

Česká pošta, s.p. dne 06.09.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Zdeňka Vodičková

Otisk úředního razítka:



111097011-213430-180906143608

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



90816/2018/KHK



KUKHK-24825/ZP/2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

váš dopis zn.:

ze dne:

naše značka (č. j.):

10.08.2018

KUKHK-24825/ZP/2018

PV projekt, spol. s r.o.**Kalendova 688****500 04 Hradec Králové**

vyřizuje:

odbor | oddělení:

Ing. Kateřina Marková

životního prostředí

a zemědělství / zemědělství

linka :

e-mail:

457

kmarkova@kr-kralovehradecky.cz

datum:

05.09.2018

počet listů: 1

počet příloh: 0 / listů: 0

počet svazků: 1

Sp. znak: 52.2 sk. režim: V5

Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu: „Resslova spisovna – přestavba objektu“

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úřad) obdržel dne 10.08.2018 žádost společnosti PV projekt, spol. s r.o., IČO: 259 96 282, Kalendova 688, 500 04 Hradec Králové, zastupující plnou mocí investora: Statutární město Hradec Králové, IČO: 259 96 282, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, o vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu: „Resslova spisovna – přestavba objektu“. Jedná se o přestavbu stávajícího nevyužitého objektu st.p.č. 511/12 a 511/15 v k.ú. Hradec Králové. K žádosti je přiložena dokumentace číslo zakázky: 18.006.30, datum: 04/2018.

Krajský úřad vydává dle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu kompetencí daných příslušnými zvláštními právními předpisy následující stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení:

I. Ochrana přírody a krajiny

vyřizuje: Ing. Ivana Bartošová, Ph.D. / 173

Krajský úřad jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **nemá námitky** ke stavbě „Resslova spisovna – přestavba objektu“ na pozemcích st. p. č. 511/12 a 511/15 v k. ú. Hradec Králové. Realizací stavby nedojde k dotčení územního systému ekologické stability regionální a nadregionální úrovně, dále nebudou dotčena zvláště chráněná území (přírodní památky a přírodní rezervace) a jejich ochranná pásma, ani lokality soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptáčí oblasti).

II. Posuzování vlivů na životní prostředí

vyřizuje: Ing. Marek Šnajdr / 141

Předmětem záměru je přístavba stávajícího objektu v městě Hradec Králové pro možnost zřízení centrální spisovny včetně příslušného zázemí spisovny pro Magistrát města Hradec Králové. Jedná se o přízemní objekt obdélníkového půdorysu 29,7 m x 19,9 m. Nosnou konstrukci 1. NP tvoří ocelový skelet. Součástí záměru je výstavba 16 parkovacích stání. Celková zastavěná plocha stavby je 501 m².

Krajský úřad jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, v kontextu výše uvedeného sděluje, že záměr „Resslova spisovna – přestavba objektu“ nenaplnuje svým charakterem a rozsahem ustanovení § 4 zákona EIA, a proto nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí.

III. Technická ochrana životního prostředí – ovzduší

vyřizuje: Ing. Eva Jarošová / 292

Krajský úřad podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že zájmy chráněné cit. zákonem nebudou realizací záměru dotčeny.

IV. Tech. ochrana životního prostředí – odpady

vyřizuje: Dr. Ing. Richard Veselý / 184

Krajský úřad podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že zájmy chráněné cit. zákonem nebudou realizací záměru dotčeny.

1 Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
odbor životního prostředí
a zemědělství



RNDr. Miroslav Krejzlík
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

příloha: dokumentace

II. Posuzování vlivů na životní prostředí

vyřizuje: Ing. Marek Šnajdr / 141

Předmětem záměru je přístavba stávajícího objektu v městě Hradec Králové pro možnost zřízení centrální spisovny včetně příslušného zázemí spisovny pro Magistrát města Hradec Králové. Jedná se o přízemní objekt obdélníkového půdorysu 29,7 m x 19,9 m. Nosnou konstrukci 1. NP tvoří ocelový skelet. Součástí záměru je výstavba 16 parkovacích stání. Celková zastavěná plocha stavby je 501 m².

Krajský úřad jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, v kontextu výše uvedeného sděluje, že záměr „Resslova spisovna – přestavba objektu“ nenaplnuje svým charakterem a rozsahem ustanovení § 4 zákona EIA, a proto nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí.

III. Technická ochrana životního prostředí – ovzduší

vyřizuje: Ing. Eva Jarošová / 292

Krajský úřad podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že zájmy chráněné cit. zákonem nebudou realizací záměru dotčeny.

IV. Tech. ochrana životního prostředí – odpady

vyřizuje: Dr. Ing. Richard Veselý / 184

Krajský úřad podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že zájmy chráněné cit. zákonem nebudou realizací záměru dotčeny.

1 Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
odbor životního prostředí
a zemědělství



RNDr. Miroslav Krejzlík
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

příloha: dokumentace

PV projekt spol.s.r.o.

Kalendova 688

500 04 Hradec Králové

Stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Přestavba stávající stavby v areálu Resslova na pozemcích st.p.. 511/12, st.p. 511/15.

Předložená projektová dokumentace řeší přestavbu stávajícího objektu na uvedených pozemcích takto:

- otvory na severní stěně budovy budou zazděny
- přesah střechy na severní straně bude odstraněn
- veškeré stávající přípojky (elektro, vody, tepla) budou zaslepeny a objekt bude připojen novými přípojkami ležící mimo areál
- v situaci ZOV je uveden zábor okolo budovy v šíři 2,5 metru.


K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

- Šíře záboru pozemku p.p.č. 168/15 dle situace je 2,5 metru, tato šíře bude při realizaci stavby dodržena nebo menší a zábor bude oplocen.
- Před zahájením realizace stavby bude sepsána smlouva o vstupu na pozemky s firmou PKM HK s.r.o.
- Zábor pozemku bude zpoplatněn
- Z důvodu zrušení stávajících přípojek budou prováděny výkopové práce na pozemku p.č. 168/15. Pozemek bude uveden do původního stavu včetně zadláždění, termín bude stanoven ve smlouvě. Zástupce firmy PKM HK s.r.o. bude přizván ke kontrole v průběhu provádění prací.
- Přívodní kabel elektro bude při rušení této přípojky zároveň odpojen v rozvodné skříni, která je v budově firmy PKM HK s.r.o. –zajistí po dohodě termínu se zástupcem firmy PKM HK s.r.o. a na své náklady dodavatel stavby. Totéž se týká jakýchkoliv možných úprav stávajících ostatních přípojek v areálu vyvolaných přestavbou výše uvedené budovy.

Za předpokladu dodržení uvedených podmínek souhlasíme s předloženou zpracovanou projektovou dokumentací stavby.

Jako majitelé sousedních pozemků s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu souhlasíme.

Hr.Králové 28.8.2018


.....

Ing.Kubátová, zástupce vlastníků a jednatelka PKM HK s.r.o.

PKM HK
s.r.o.
Wolkova 432/1b
500 02 Hradec Králové
DIČ: CZ04578121



Informační zakres vodovodů a kanalizací v provozování
Královské projektové společnosti, s.r.o. Toto není souhlas s napojením.
aný výkres k projektové dokumentaci všech stupňů.

Zn.: 4454/17-18 Datum: 11.9.2018

Podpis:

KRÁLOVSKÁ PROJEKČNÍ A.S.
PROJEKČNÍ A.S.
Vita Křiváčkova 89
500 03 Mladá Boleslav





HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.: 177705/2018
ZE DNE: 03.10.2018
NAŠE ZNAČKA: SZ MMHK/177705/2018
MMHK/180593/2018/ŽP2/HUK
OPRAVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Radka Huková
TELEFON: 495707659
EMAIL: radka.hukova@mmhk.cz
DATUM: 09.10.2018

PV projekt, spol. s r.o.
Kalendova 688/11
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění vydává

souhlasné závazné stanovisko

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ke stavebnímu záměru z hlediska nakládání s odpady:

Žadatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády čp. 408/51, Hradec Králové

Zastoupený: Správa nemovitostí, p.o., Kydlínovská 1521, 501 52 Hradec Králové

Zastoupený: PV projekt, spol. s r.o., Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové

Název stavby: RESSLOVA – PŘESTAVBA OBJEKTU

pozemek p.č.: st.p. 511/12 a 511/15 v k.ú.: Hradec Králové

a stanovuje následující závazné podmínky odpadového hospodářství:

1. Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušných vyhlášek.
2. Při nakládání s odpady musí být dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady.
3. Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud bude ověřeno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech).
4. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle §12 odst. 3 zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

O d ů v o d n ě n í

Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, projednal předloženou žádost o vydání závazného stanoviska k záměru: „RESSLOVA – PŘESTAVBA OBJEKTU“.

K žádosti byly přeloženy tyto doklady:

- Souhrnná technická zpráva záměru
- Plná moc pro firmu PV projekt, spol. s r.o

Odbor životního prostředí, Magistrátu města Hradec Králové konstatuje, že předložená projektová dokumentace byla dostatečně zpracována a k uvedené stavbě nemá námitek.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

P o u č e n í

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit v režimu ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Radka Huková
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku životního prostředí

Otisk úředního razítka

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **501044_000622** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 613701572 byla systémem přenesena dne 10.10.2018 v 14:49:45. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 11.10.2018 v 10:16:58. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou nebo pečeti založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Údaje o zaručené elektronické značce nebo pečeti: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **2D 99 EA**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **10.10.2018 14:57:12**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CC 45**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Statutární město Hradec Králové

Adresa: Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ

ID datové schránky: bebb2in

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 11.10.2018 v 10:17:11. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 11.10.2018 09:39:49. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **36 8F B4**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Radka Huková, referent, odbor životního prostředí, 5103, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ [IČ 00268810]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 11.10.2018 v 10:17:11. Údaje o časovém razítku: datum a čas **09.10.2018 10:17:27**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB E8**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 11.10.2018 v 10:17:11. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 11.10.2018 09:39:49. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu **38 85 95**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Iva Šedivá, vedoucí odboru životního prostředí, odbor životního prostředí, 2620, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ [IČ 00268810]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 11.10.2018 v 10:17:11. Údaje o časovém razítku: datum a čas **10.10.2018 14:29:53**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB E7**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: Česká pošta, s.p.


Pracoviště: Hradec Králové 4

Česká pošta, s.p. dne 11.10.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Zdeňka Vodičková

Otisk úředního razítka:



112089033-213430-181011101642

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
pobočka Ústí nad Labem a Hradec Králové
pracoviště Ústí nad Labem: Štefánikova 992/16, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 655 111
pracoviště Hradec Králové: Wonkova 1225, 500 01 Hradec Králové, tel. 495 737 311

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Ing. Jindřich Svoboda 
TEL.: 602111859
FAX:
E-MAIL: jindrich.svoboda@zpmvcr.cz

PV projekt, s.r.o.
Ing. Prokop Vacek
Kalendova 688/11
500 04 Hradec Králové 4

DATUM: 18. 9. 2018

Vážený pane inženýre, na základě místního šetření s ing. Svobodou ve věci akce „Spisovna Resslerův HK“ zasíláme stanovisko k uvažované výstavbě.

Jako účastník sousedících nemovitostí nemáme ke stavbě zásadních připomínek. Požadujeme však, aby byl stavební prostor oddělen plotem od našeho objektu, jak bylo na místě konzultováno. Tzn., že podle předaného situačního plánu navrhujeme ponechat zadní stávající oplocení, ale oplocení v místě našich parkovacích míst oproti plánu upravit. Nesouhlasíme s tím, aby byla zabrána po dobu výstavby celá spodní parkovací plocha. Pro manipulaci se stavebním materiálem a dopravními prostředky postačuje plocha menší. Navrhujeme délku 10 metrů od stávající budovy na p.p.č. 511/12 a šíři ke stávajícímu oplocení.

Vše je zakresleno do situačního plánu (červeně).

V případě další spolupráce je ing. Svoboda k dispozici.



Ing. Josef Šilha
ředitel EPÚ

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
divize Čechy
pracoviště České Budějovice
Klatovská 367/19, 370 04 České Budějovice
20

Přílohy: situační výkres



HZSHX005LPUP

PV projekt, spol. s r.o.
Kalendova 688/11
500 02 Hradec Králové

Naše č. j.: HSHK- 4817-2/2018

Vyřizuje: kpt. Ing. Jiří Kašpar

Telefon: 950530734

E-mail: jiri.kaspar@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1

Počet stran: 2

Počet příloh: 1 svazek

Datum: 24.10.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby:	Spisovna ulice Resslova Hradec Králové - přestavba objektu
Místo stavby:	pozemky st.p.č. 511/12, 511/15, p.p.č. 168/16, k.ú. Hradec Králové (646873)
Stavebník:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
Předložená dokumentace:	PD ke stavebnímu povolení, vypracoval: Ing. Prokop Vacek, ČKAIT č. 0600650, datum: květen 2018, č. zak.: 18.006.30
Identifikace dokumentace:	Požárně bezpečnostní řešení: textová a výpočtová část 8xA4 (16 stran včetně titulní strany), vypracovala: Jitka Moravcová, ČKAIT č. 0601255, datum: X.2018, č. zak.: neuvedeno Katastrální situační výkres C.2 – PBŘ: 2xA4, měřítko: 1:500, vypracoval: Ing. Prokop Vacek, ČKAIT č. neuvedeno, datum: 08/2018, č. zak.: neuvedeno Půdorys 1.NP D.3.1 – PBŘ: 2xA4, měřítko: neuvedeno, vypracoval: Ing. Prokop Vacek, ČKAIT č. neuvedeno, datum: 06/2018, č. zak.: neuvedeno

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu výše citovaného požárně bezpečnostního řešení shora uvedenou dokumentaci podanou dne 15. října 2018.

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru, obdržel dne 15. října 2018 žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Spisovna ulice Resslova Hradec Králové - přestavba objektu“ na pozemcích st.p.č. 511/12,

511/15, p.p.č. 168/16 v k. ú. Hradec Králové. Závazné stanovisko je podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vydáváno na základě předložené dokumentace posouzené v rozsahu požárně bezpečnostního řešení.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje bylo:

Požárně bezpečnostní řešení: textová a výpočtová část 8xA4 (16 stran včetně titulní strany), vypracovala: Jitka Moravcová, ČKAIT č. 0601255, datum: X.2018, č. zak.: neuvedeno,

Katastrální situační výkres C.2 – PBR: 2xA4, měřítko: 1:500, vypracoval: Ing. Prokop Vacek, ČKAIT č. neuvedeno, datum: 08/2018, č. zak.: neuvedeno,

Půdorys 1.NP D.3.1 – PBR: 2xA4, měřítko: neuvedeno, vypracoval: Ing. Prokop Vacek, ČKAIT č. neuvedeno, datum: 06/2018, č. zak.: neuvedeno.

Posouzením tohoto požárně bezpečnostního řešení podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), dospěl Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje k závěru, že je zajištěna možnost bezpečné evakuace osob, stabilita a únosnost konstrukcí po stanovenou dobu, vymezení požárních úseků vč. jejich parametrů odpovídá stanoveným požadavkům, je zabráněno možnosti šíření požáru na sousední objekty, stavební hmoty odpovídají stanoveným požadavkům, je zajištěno zabezpečení stavby požární vodou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, jsou vymezené přístupové komunikace a zásahové cesty, technická zařízení stavby jsou v souladu s požadavky požární bezpečnosti, jsou stanoveny požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, je stanoven rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. Požárně bezpečnostní řešení je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby, splňuje obsahové náležitosti ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z jeho obsahu vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému bylo ve věci vydáno souhlasné závazné stanovisko.


Poznámka:

Ověřeno bylo výše uvedené požárně bezpečnostní řešení.

K případným změnám proti posouzenému požárně bezpečnostnímu řešení je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci trvale ponecháváme.




kpt. Ing. Jiří Kašpar
vrchní komisař - stavební prevence
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

Přílohy

Ověřené požárně bezpečnostní řešení

Ověřený katastrální situační výkres C.2 - PBR a půdorys 1.NP D.3.1 - PBR

TECHNICKÁ ZPRÁVA O MĚŘENÍ NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ
ČSN 331500 (Z3/2004) ČSN 332000-6

Objekt

**Propojovací kabel mezi
hlavním rozvaděčem
firmy PMK HK s.r.o. a
objektem bývalé prodejny
Crater**

Provozovatel: PKM HK s.r.o.
Wonkova 432
CZ-500 02 Hradec Králové

Revizní technik: Libor Kovařík
Ev.č. 1873/8/15/R-EZ-I-E2-A

Datum zahájení revize: 17.5.2018
Datum vypracování revizní zprávy: 18.5.2018

Použité přístroje: Kyoritsu KEW 6010B v.č. E006304, kalibrace únor 2015
EARTH CLAMP tester UNI-T UT 275, OTS Blažek,
kalibrace 31/16/ 15/2 2015,
Mikroampermetr UT251A, v.č.813029095, kalibrace 32/16/LIT251A,
únor 2015

Rozvodná soustava: 3PEN, 230/400V/TN-C, AC 50Hz

Předložená dokumentace a doklady:
Nebyly předloženy


Celkový posudek: Ve smyslu uvedených předpisů a z hlediska bezpečnosti je
zařízení schopno provozu.

Počet stran této zprávy: 2

Počet vyhotovených zpráv:
(2x uživatel, 1x revizní technik)

Četl a bere na vědomí:
datum a podpis provozovatele

podpis revizního technika



1. Předmět revize

Specifikace rozsahu revizní zprávy:

Předmětem této revizní zprávy je propojovací kabel PKM HK s.r.o. mezi hlavním rozvaděčem objektu umístěným v budově tiskáren a podružným rozvaděčem v objektu bývalé provozovny Crater.

Revize řeší pouze předměty v této zprávě popsané.

2. Obecný popis:

Napájení zájmového objektu (bývalá provozovna CRATER) je provedeno z hlavního rozvaděče HR objektu tiskáren PKM HK s.r.o. z vývodu jističe umístěném ve III. poli. Vývod je kabelem CYKY 4×16 vedeným v zemi přes dvůr do objektu do přípojkové skříně PS umístěným uvnitř vlevo za vstupními dveřmi, kde je ukončen ve svorkách pojistek 6× E33.

Barevné označení odpovídá ČSN 33 0165, vodiče krajní ve všech případech ve společném obložení s vodičem ochranným,

Napětí el sítě při revizi bylo 236 V

Elektrická spojitost a dimenze ochranných vodičů všech jmenovaných zařízení odpovídá ČSN 332000-5-54 kap.545 a ČSN332000-4-41 tab41NN,

Měření izolačních stavů (R_i) je provedeno vždy mezi pracovními vodiči a mezi každým pracovním vodičem a zemí dle ČSN 33 2000-6. V tabulce měření izol. stavů a měření impedančních smyček je u jednoho vývodu uvedena pouze nejnepříznivější naměřená hodnota

Impedanční smyčky jsou posuzovány dle ČSN 332000-4-41 čl.413 ochrana samočinným odpojením od zdroje – pro Z .

10. Výsledky měření

Napájení:

rozvaděč RH pole III, II. řada 2.zleva označen CRATER.

Ukončení kabelu:

jistič- deion J21U 5 NB Ijm 50A

přípojková skříňka SP1/6×63A (v bývalém objektu CRATER)

výrobce DCK Holoubkov, r.v. 1988,

Přívodní kabel CYKY 4×16

Měřená veličina	Naměřená hodnota	Krajní hodnota
Izolační stavy, měřeno zkušebním napětím 500V (MΩ) $L_1/L_2, L_1/L_3, L_2/L_3,$ $L_1/PEN, L_2/PEN, L_3/PEN$	2,23 - 3,23 - >200 2,22 - >200 - >200	>0,5
Připojení ochranného vodiče Přechodový odpor max R_p : (Ω)	<0,098	<0,1Ω
Rozdílový (diferenční proud) ΔI (mA)	<0,85	<3,5
Impedance smyčky na konci kabelu Ve skříni SP1 (Ω)	<0,22	

12. Zhodnocení


Naměřené hodnoty izolačních odporů vyhovují, protože jsou ve všech případech vyšší než 0,5MΩ

Naměřené hodnoty impedance smyček zajišťují reakci jističího prvku v předepsané době.

Za předpokladu správného zacházení je revidované zařízení schopno bezpečného provozu

Tímto zpráva končí

V Hradci Králové 17.5.2018



Protokol

o měření objemové aktivity radonu v objektu

důvod měření: hodnocení objektu pro účely stavebních úprav podle § 97, odst.1 vyhlášky č. 422/2016 Sb.

objednatel: PV Projekt, spol. s r.o.
Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové

zhotovitel: Ing.Pavel Petru
Obvodní 176, 503 32 Hradec Králové
IČO 42231001

Povolení k činnosti vydal SÚJB pod evidenčním číslem 206555 na dobu neurčitou.

měřený objekt: budoucí objekt „Spisovny Hradec Králové“, ulice Resslova, na st.p.č. 511/12, katastrální území Hradec Králové

Hodnocený objekt je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím. V objektu byly změřeny čtyři místnosti, kancelář, výstrojní sklad a dvě haly. Popis a číslování měřených místností v tabulce naměřených hodnot je v souladu s půdorysem objektu na obrázku v příloze.

Měření bylo provedeno v období od 15.5.2018 do 22.5.2018 elektretovými detektory radonu.

Průměrné hodnoty jsou shrnuty v tabulce:

<i>Měřicí místo</i>	<i>Objemová aktivita radonu (týdenní průměr) [Bq/m³]</i>	<i>Nejvyšší příkon prostorového dávkového ekvivalentu [μSv/h]</i>
Č.107 kancelář	105	0,16
Č.102 výstrojní sklad	Menší než 100	0,20
Č.108 hala	Menší než 100	0,17
Č.109 hala	Menší než 100	0,16

Měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu bylo provedeno přístrojem PM 1203 M. Měření objemové aktivity radonu (OAR) bylo provedeno měřidlem systém RM-1, výrobní číslo readeru EVR-5: 9514. Měřidlo bylo ověřeno v Autorizovaném metrologickém středisku pro měřidla objemové aktivity radonu v Příbrami - Kamenné. Ověření je vedeno pod č.j. SÚJCHBO/805/J-2.5.3/17/Vo v Ověřovacím listě č.5531.

Měření bylo provedeno při kontrolovaných expozičních podmínkách, bylo doporučeno omezit větrání. Objekt je zděný a po celou dobu měření byl z části užíván (místnosti 101 - 107). Zárubně a dveře jsou osazeny, prahy jsou všude (obojí v místnostech 101 - 107). Dřevěná okna (dvojskla) i veškeré prostupy jsou utěsněny (bylo doporučeno utěsnit vrata ze dvora v místnosti 110 a byl zavřen poklop od kanálu v hale 109). Podlahy jsou v kombinaci betonů (haly 108 a 109) a linolea a koberců (místnosti 101 - 107). Topení je radiátorové. V době měření se maximální venkovní teploty pohybovaly ve dne od + 16 do + 25 °C a minimální teploty v noci od + 5 do + 12 °C. Počasí bylo odpovídající ročnímu období, bez atypických klimatických jevů. Expoziční podmínky podle „doporučení“ byly splněny.

Závěr:

Dle vyhlášky č. 422/2016 Sb o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje § 97 odst. 1 je referenční úroveň pro přírodní ozáření uvnitř budovy s obytnou nebo pobytovou místností

- a) 300 Bq/m³ pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání, nebo
- b) 1 µSv/h pro maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti ve výšce 1 m nad podlahou a vzdálenosti 0,5 m od stěny.

Za daných podmínek měření není překročena referenční úroveň OAR v měřených obytných, nebo pobytových místnostech a není překročena referenční úroveň maximálního příkonu prostorového dávkového ekvivalentu. Není třeba provádět zásahy ke snížení přírodního ozáření osob.

Měření bylo provedeno za podmínek, kdy je sníženo riziko podcenění úrovně ozáření osob z radonu ve stavbě a při jejich dodržení je výsledek spíše horním odhadem dlouhodobé průměrné hodnoty objemové aktivity radonu. Výsledky se vztahují pouze na podmínky, způsob užívání a na stav stavby v době měření a nelze je použít pro hodnocení ozáření z radonu za jiných podmínek. Maximální hodnota příkonu prostorového dávkového ekvivalentu není ovlivněna podmínkami měření.

Měření provedl: Petr Čanda

Posudek vypracoval dne 24.5.2018

Ing. Pavel Petřů


Ing. Pavel PETRŮ
měření radonu
Obvodní 176
503 32 HRADEC KRÁLOVÉ

