

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1PP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
001	SKLEP – VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	63.55
002	SKLEP	33.70
003	SKLEP	31.21
004	SKLEP	31.08
005	SKLEP	16.08
CELKEM		175.62

LEGENDA:



VÝMĚNÍKOVÁ STANICE  
TYPU SYSTHERM SYMPATIK VNV 2V AK CH 350 kW , DHW 90 kW  
O JMENOVITÉM TEPELNÉM VÝKONU PRO ÚT Q = 350,0 kW  
O JMENOVITÉM TEPELNÉM VÝKONU PRO TUV Q = 90,0 kW  
S VESTAVĚNÝM OCELOVÝM ZÁSBNÍKEM TUV O OBJEMU V = 500,0 l

TOPNÁ VODA - PŘÍVOD

TOPNÁ VODA - VRAT

KOMPAKTNÍ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

SVISLÉ STOUPAJÍCÍ TOPNÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ


OZNAČENÍ SVISLÉHO STOUPAJÍCÍHO TOPNÉHO MĚDĚNÉHO POTRUBÍ

THK TERMOSTATICKÁ HLAVICE

RŠ RADIÁTOROVÉ ROHOVÉ ŠROUBENÍ

POZNÁMKA:

MĚDĚNÉ POTRUBÍ JE VEDENO POD STROPEM.

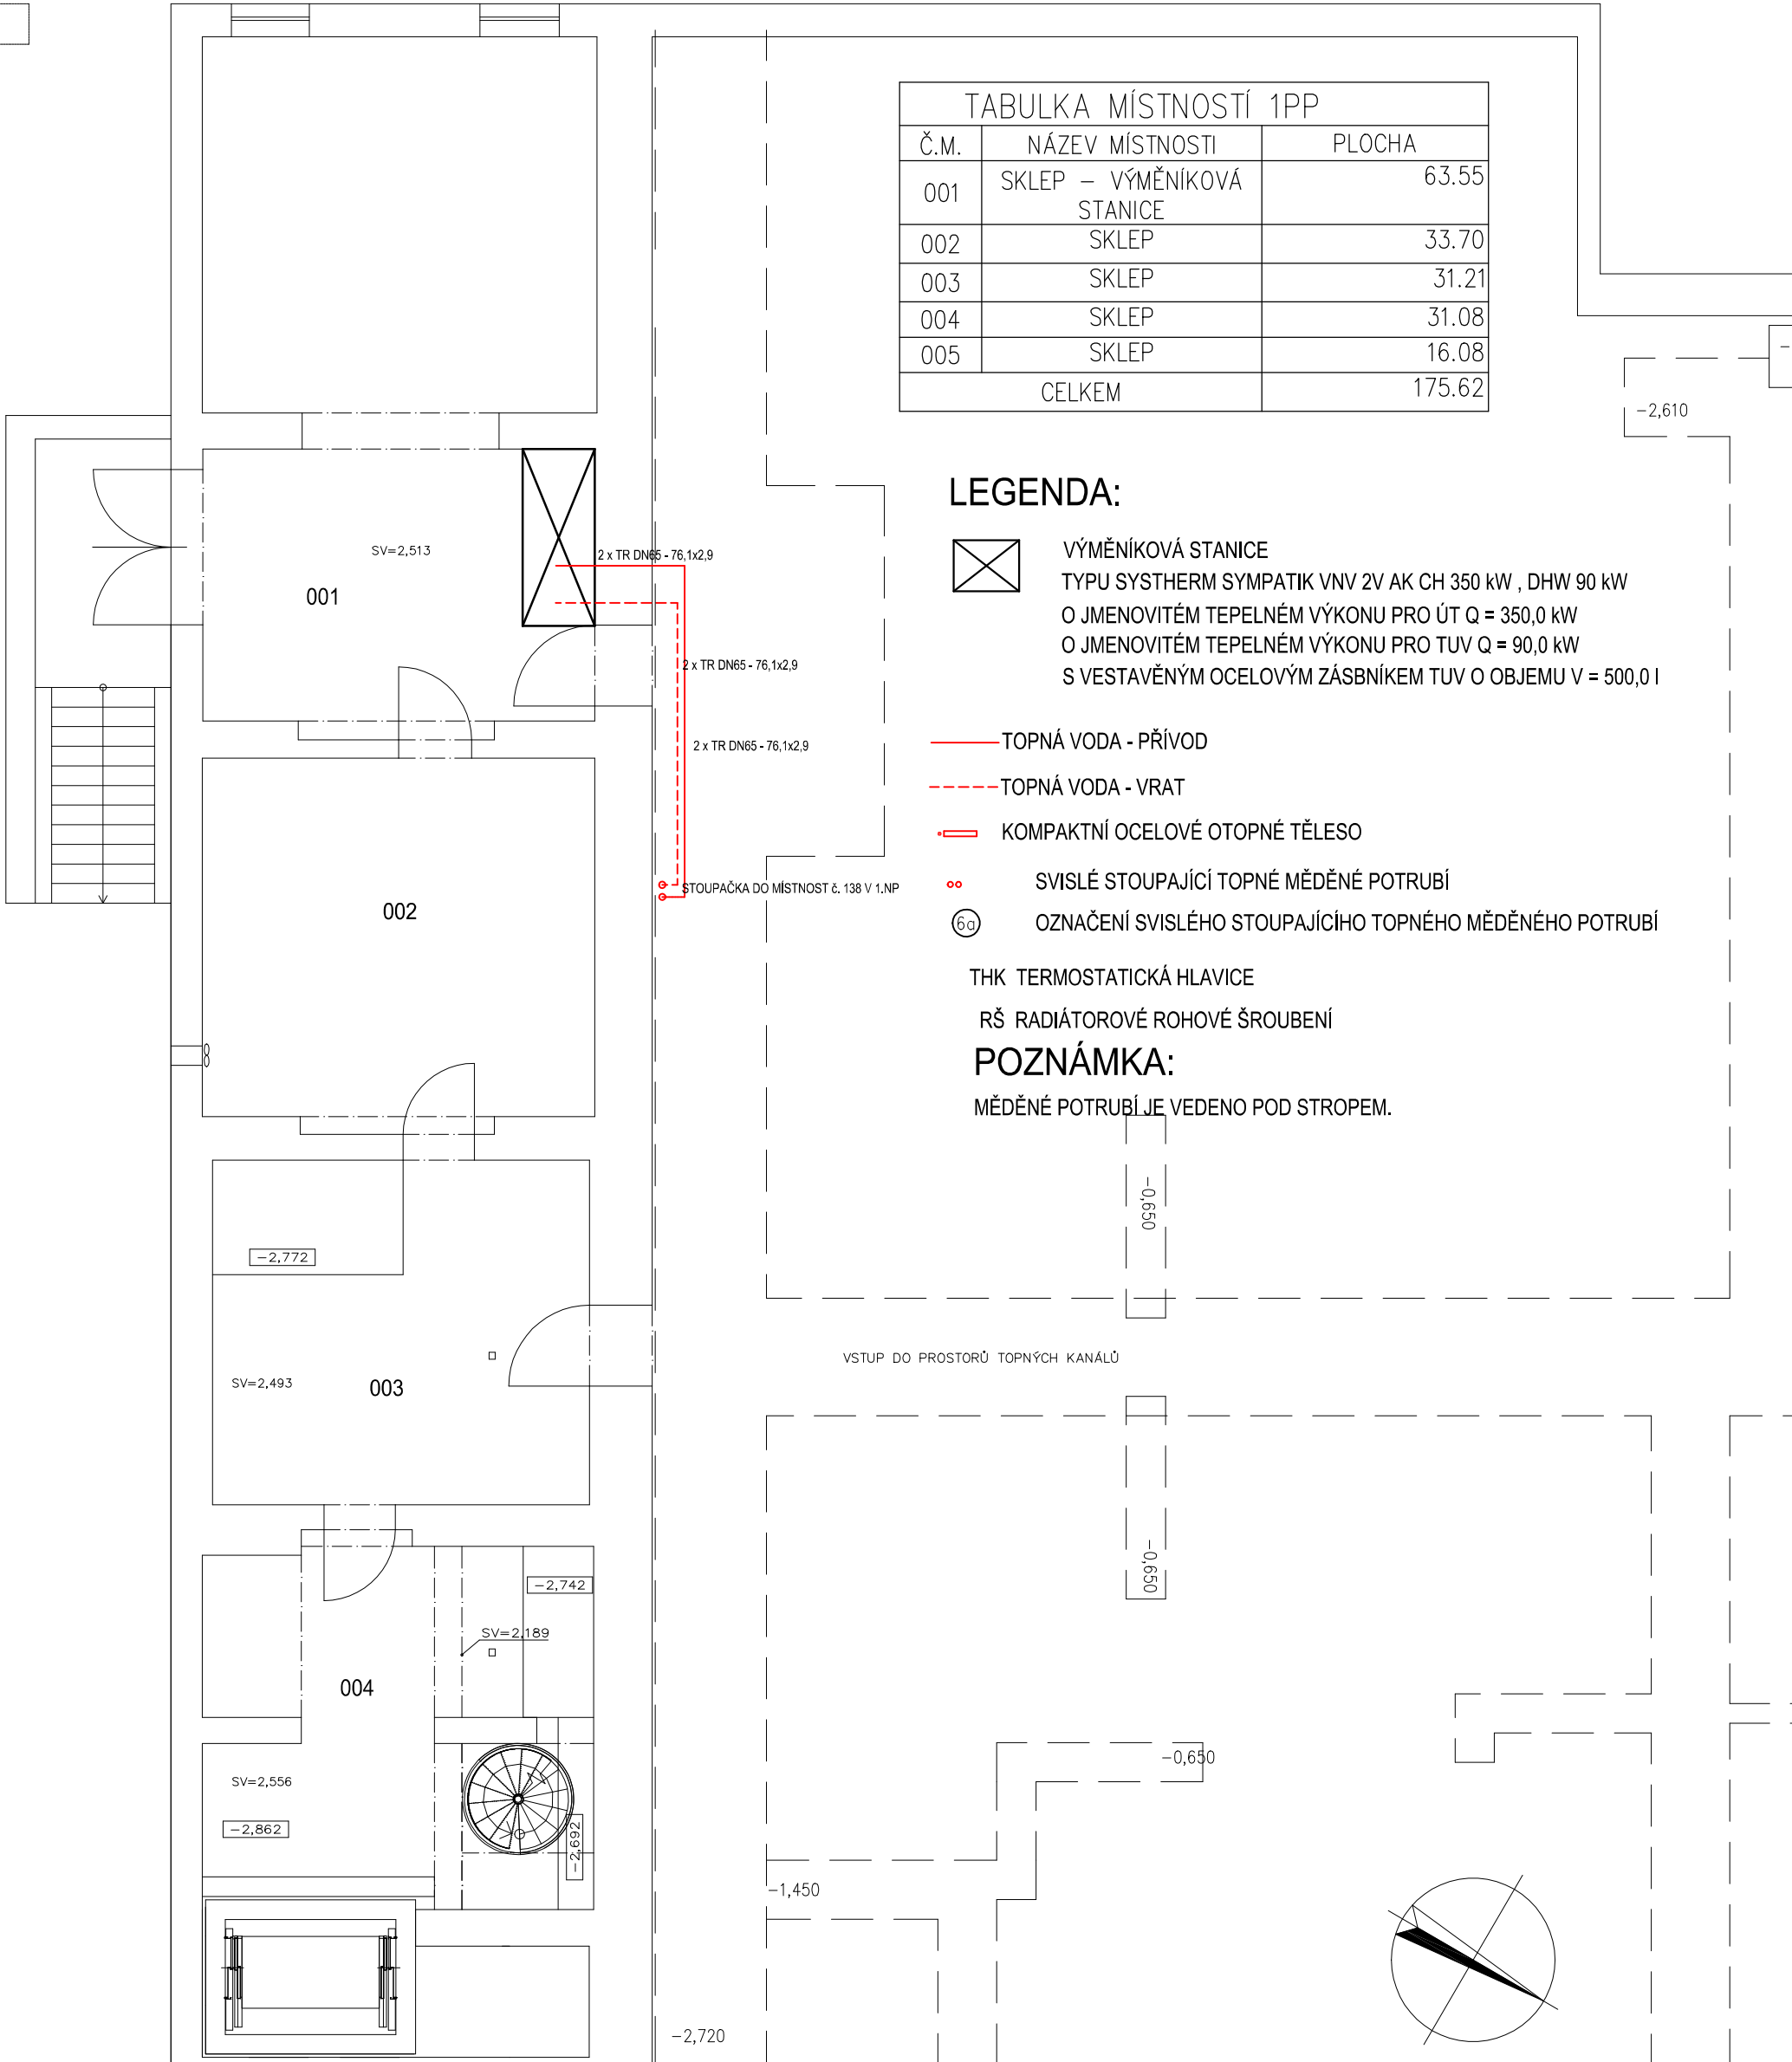

VYPRAC.	ING. JAN KOTZUR		IČO 63306455	STUPEŇ	PROJEKT PRO
INVESTOR	PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ				PROVÁ. STAV
	UL. OLOMOUCKÁ č.p.305/88, 746 01 OPAVA			DATUM	01/2018
NÁZEV : SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRÁDELNY PN v OPAVĚ–ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLED. PÉČI  PŮDORYS 1.PP – ÚT				MĚŘÍTKO	1 : 100
				FORMÁT	A 3
				ČÍSLO VÝKRESU OPAVA 2266–002–ÚT	