


VYPRACOVAL :	ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :	 <div>AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Šafaříkova 1221/3 74601 Opava +420 602 711 505, Info@amgstudio.cz</div>
Arnošt Göbel	Ing.arch. Martin Matušek	Stanislav Gajzler	
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ		MÍSTO : OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2266, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ	
NÁZEV STAVBY :	STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRÁDELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI	ZAK.Č. : AMG/-/2017	Č.VÝKR. : <div>14</div>
		STUP.PD : DPS	
NÁZEV VÝKRESU :	D.1.4.4 ELEKTRO SILNOPROUD SCHÉMA ROZVADĚČE RP2	DATUM : 11/2017	
		MĚŘÍTKO : -	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Obsah: Schéma rozváděče RP2


Akce: Stavební a dispoziční úpravy prádelny
– změna užívání stavby na následnou péči
D.1.4.4.ELEKTRO SILNOPROUD

Oceloplechový rozvaděč 200x600x400
Přívod: shora
Vývody: nahoru
Krytí: IP 40/20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: Gajzler										Investor: Psychiatrická nemocnice v Opavě				Zak.číslo:		A.K.: 18.17		Listů: 7	
Kontroloval: Göbel														Změna/Datum:		V.č.: 14		List: 1	
Datum : 25.03.2018														Měřítko: N					



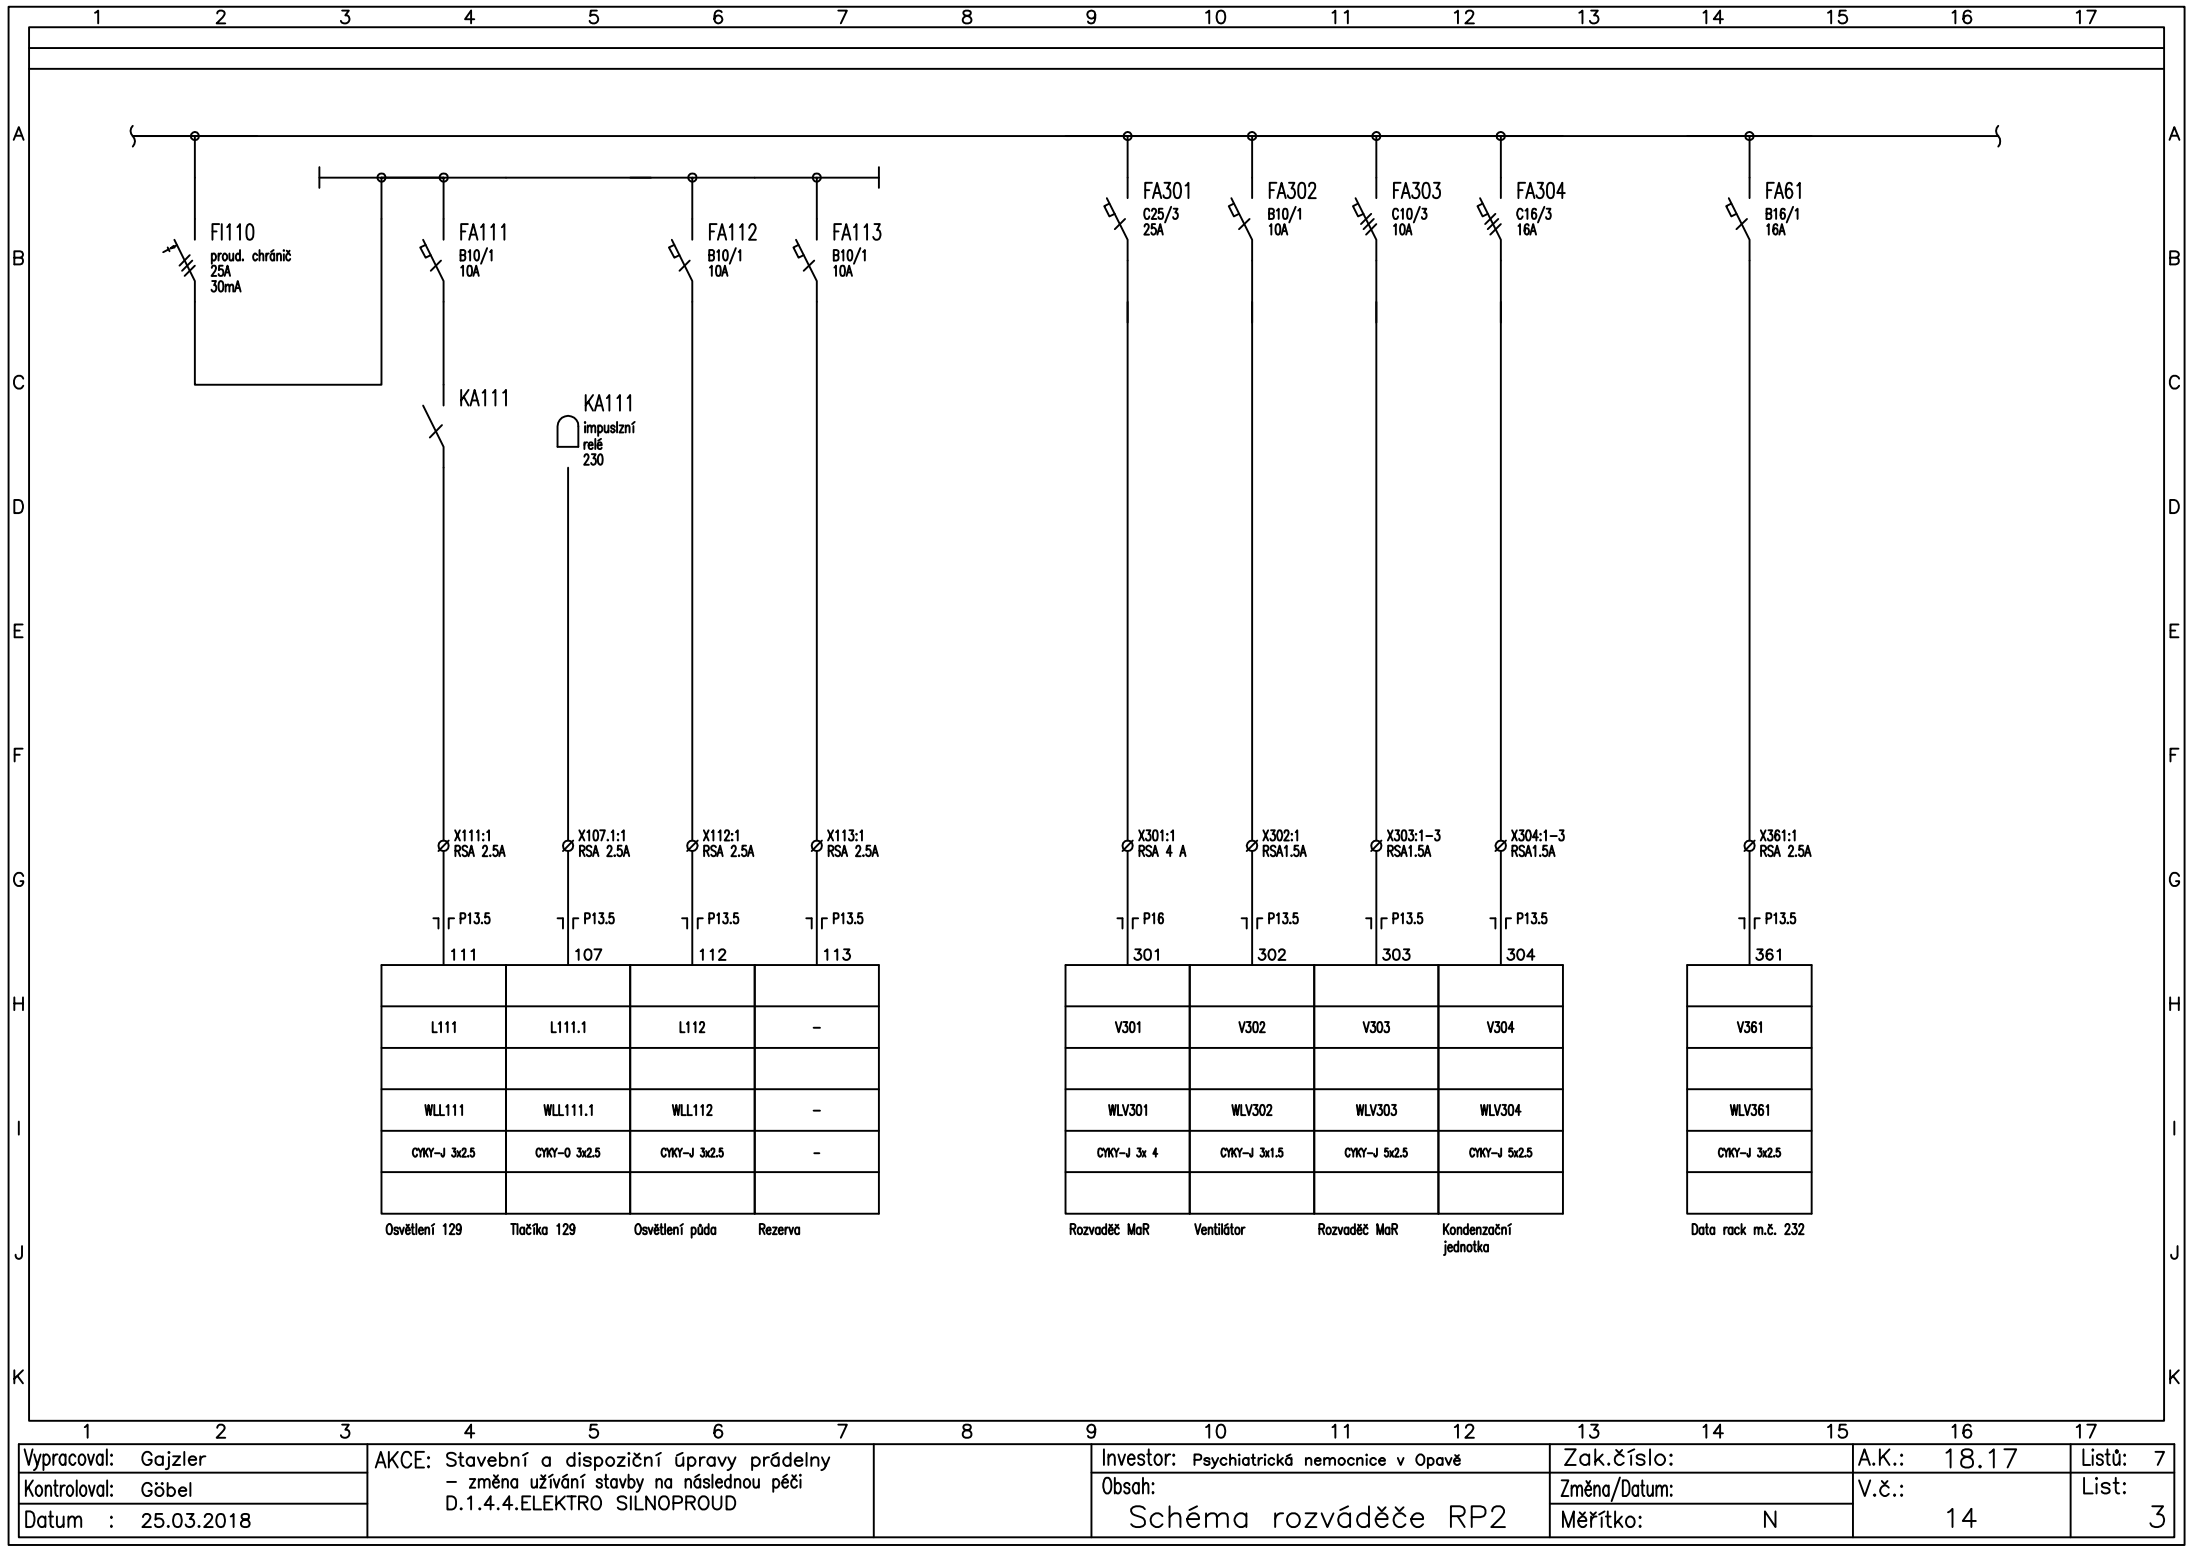

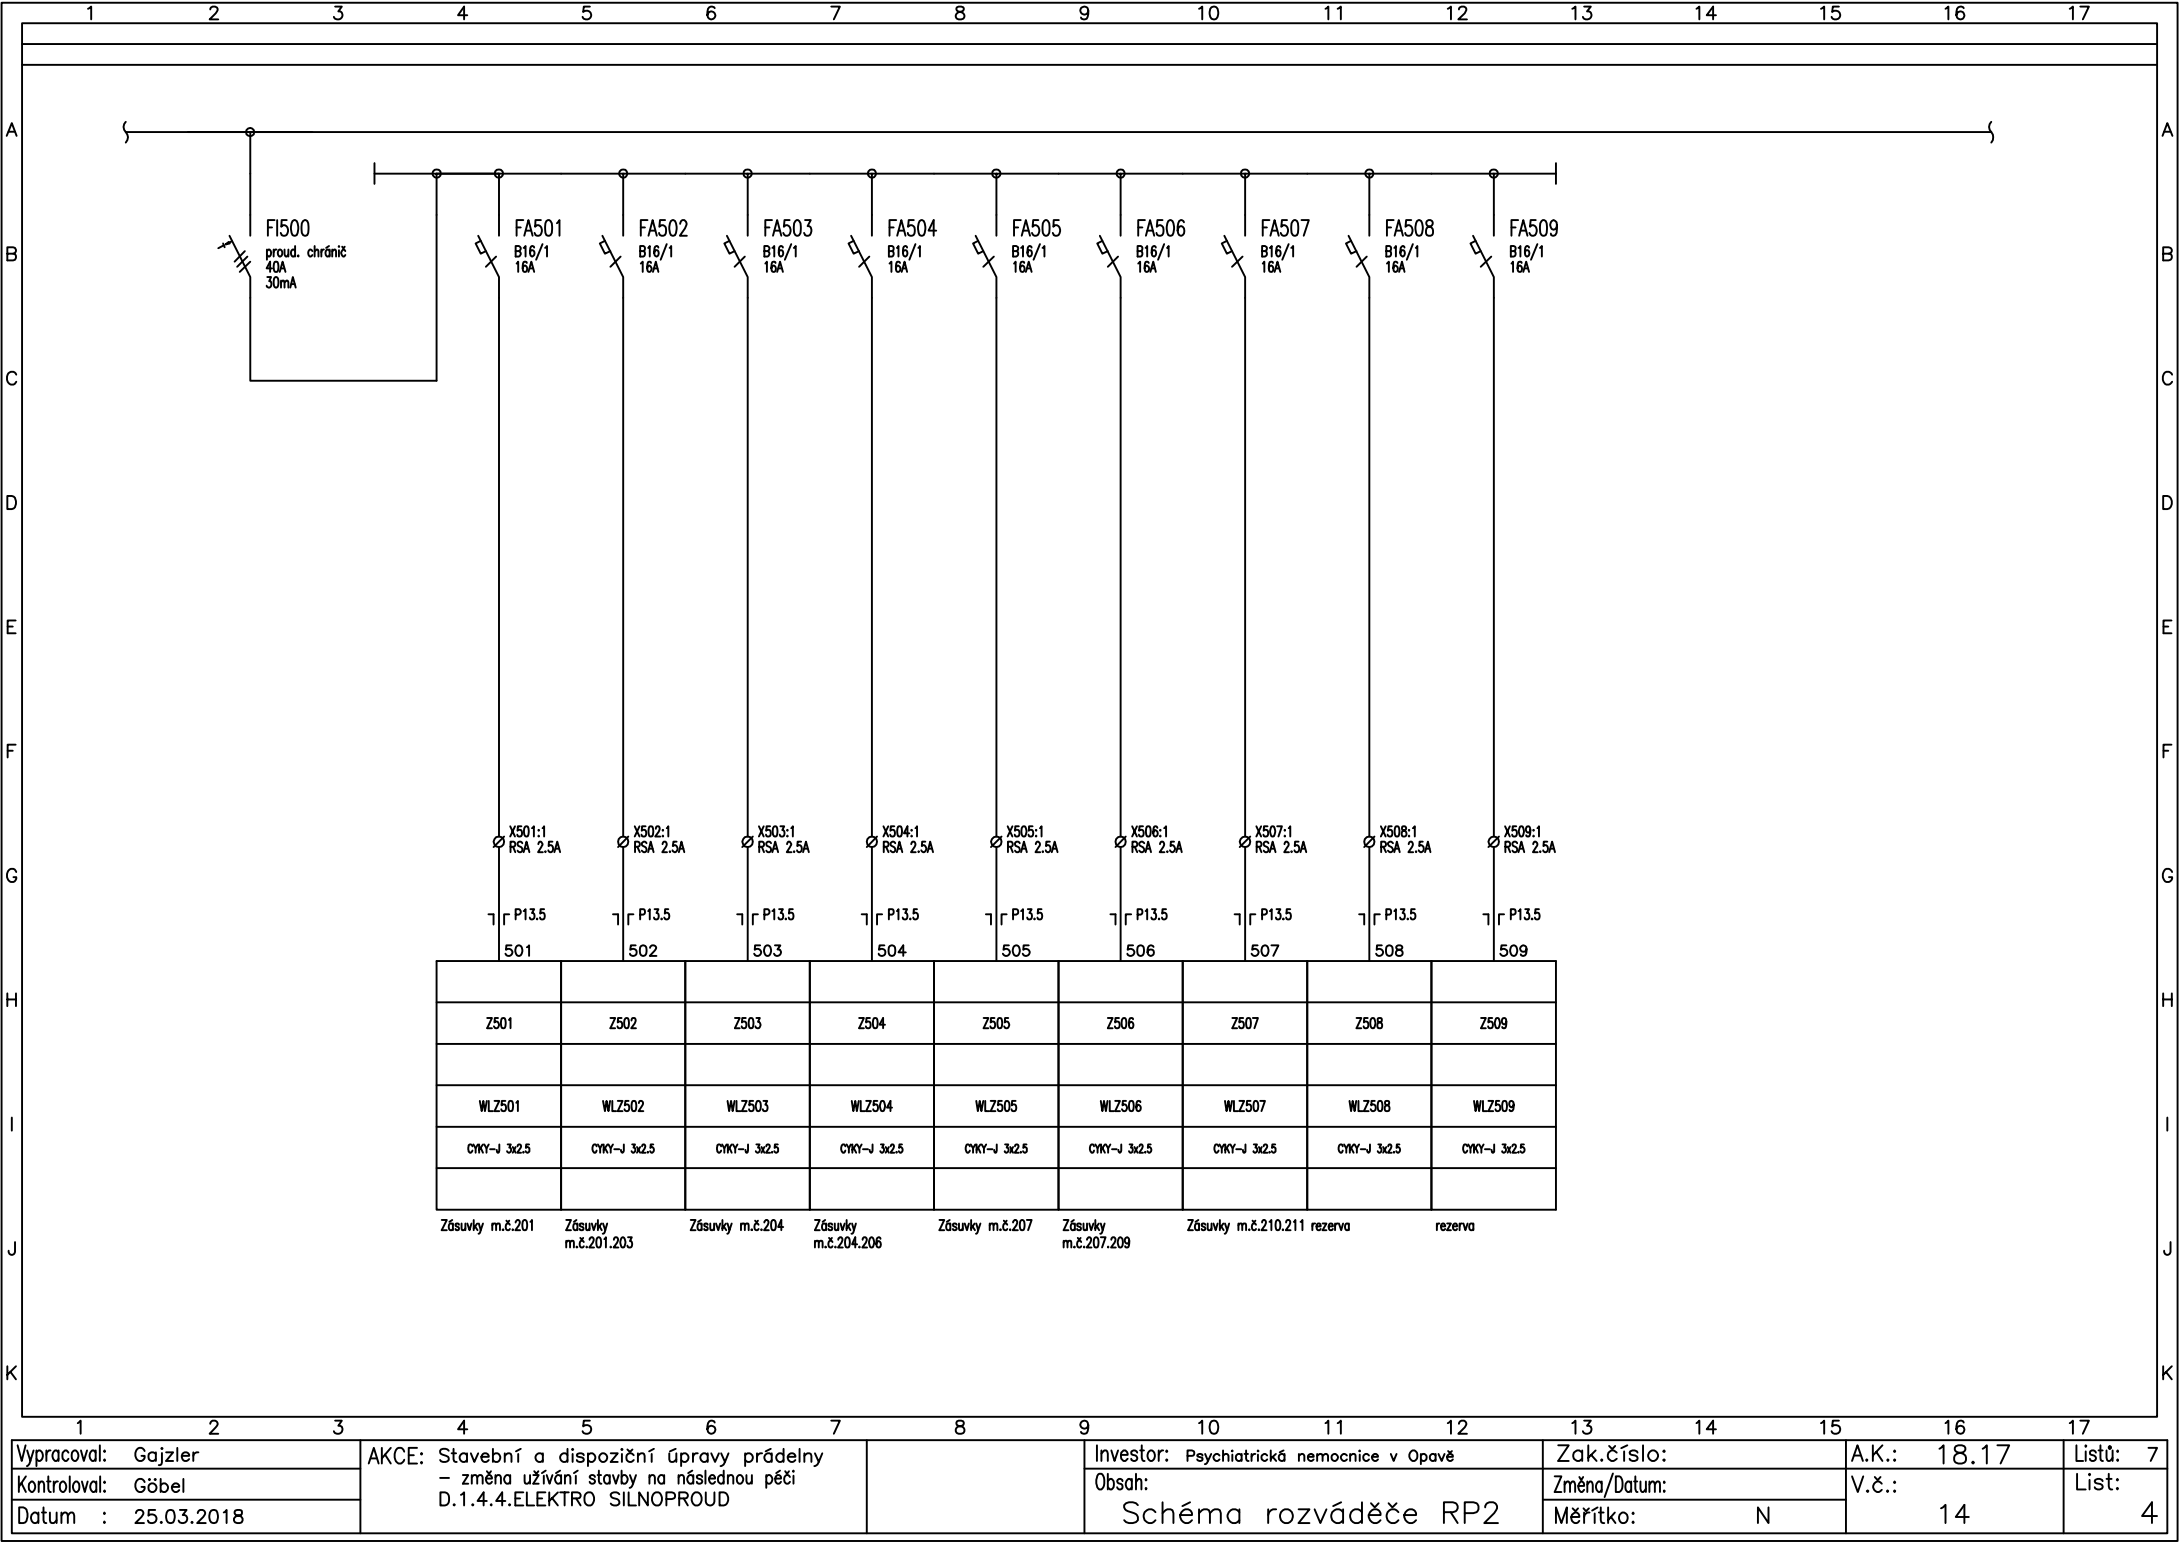

Vypracoval: Gajzler	AKCE: Stavební a dispoziční úpravy prádelny – změna užívání stavby na následnou péči D.1.4.4.ELEKTRO SILNOPROUD	Investor: Psychiatrická nemocnice v Opavě	Zak.číslo:	A.K.: 18.17	Listů: 7
Kontroloval: Göbel		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 25.03.2018		Schéma rozváděče RP2	Měřítko: N	14	4

