



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1PP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
001	SKLEP - VÝMĚNIKOVÁ STANICE	63.55
002	SKLEP	33.70
003	SKLEP	31.21
004	SKLEP	31.08
005	SKLEP	16.08
CELKEM		175.62

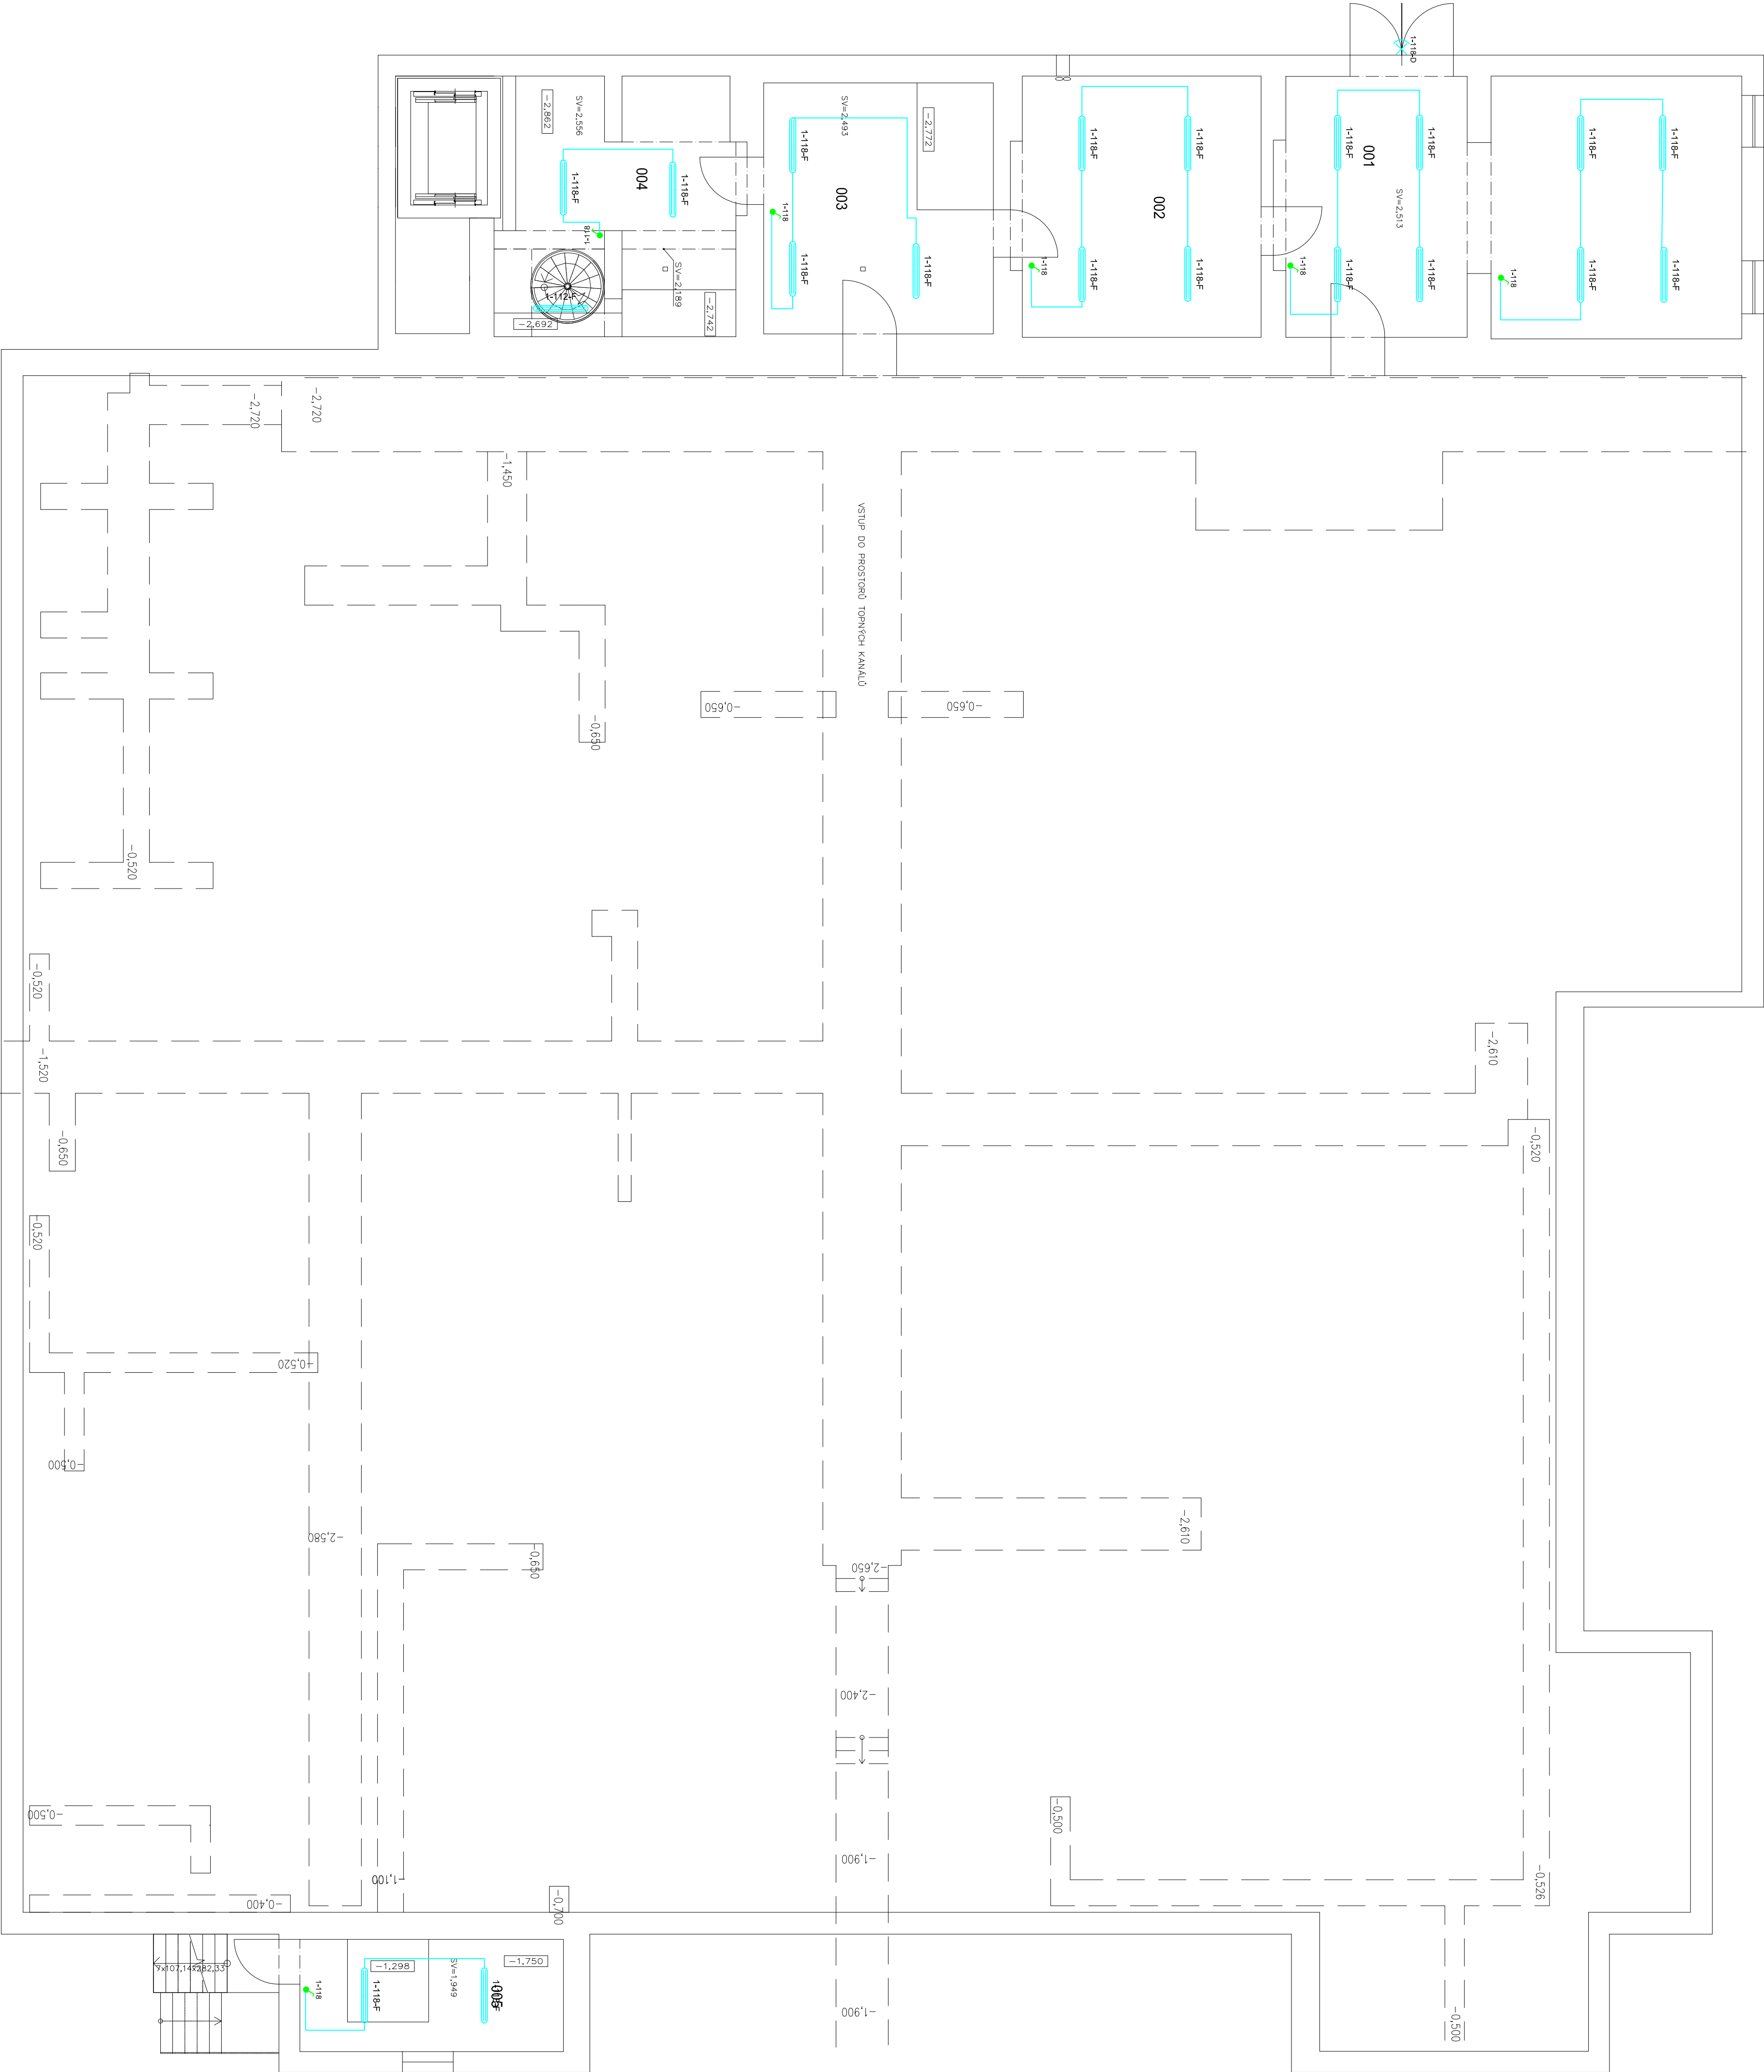

Napěťová soustava:

- 3 PEN AC 50 Hz 230/400V, TN-C
- 3 N PE AC 50 Hz 230/400V, TN-C-S
- 1 N PE AC 50 Hz 230V, TN-S
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
- ochrana izolací živých částí
 - ochrana krytů nebo přepážkami
 - Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
 - základní ochrana: automatické odpojení od zdroje
 - doplňková ochrana: proudové chrániče
 - doplňující ochranné pospojování



VYPRACOVAL:	ZODP. ARCHITEKT:	KONTROLOVAL:	<div><div><div><div>A</div><div>M</div><div>G</div></div><div>STUDIO</div></div><div><div>ARCHITECTURAL DESIGN</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKT</div></div></div>
Stanislav Gajda	Ing.arch. Martin Malinský	Arnošt Čížek	
INVESTOR: PSYCHIATRICKÁ NEJEDNICE V OPAVĚ		MÍSTO: OBJEKT Č.1 V AREÁLU PŘI PRAC. Č. 228 K L. OPAVA-REKREACE	
NÁZEV: STAVBY A DISPOZICE ÚPRAVY OBJEKTU PRÁDELNY PV V OPAVĚ		ZAK.Č.: AUG-2017	
STAVBY: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI		STUP. PRO: DPS	
NÁZEV: D.1.4.4 Elektr. zásobování		DATUM: 11/2017	
VÝREŠU: PŘEDKRES 1PP - OSVĚTLENÍ		MĚŘÍTKO: 1:100	
			09