

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A																		A	
B																		B	
C																		C	
D																		D	
E																		E	
F																		F	
G																		G	
H																		H	
I																		I	
J																		J	
K																		K	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Vpracoval: Petr Vyždura		BOHEMIA ELPLAN		projektování elektrických zařízení						Investor:				Zak.číslo: BE1903		Změna/Datum:		Listů: 5	
Kontroloval: Ing. Tomáš Bernášek		Petr Vyždura		montážní, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení						Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.				Dig.název.souboru:		V.č.:		List: 1	
Datum : 10/2019				Bystřická 1649, 432 01 Kadaň; IČO: 46735666										Měřítko: 1:1		25_CBS2.11			
				tel.: +420 608 982 569   e-mail: petr.vyzdura@seznam.cz															

Obsah: Schéma rozváděče 1-pólové CBS2.11 m.č. 2.01

Akce: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.  
rekonstrukce elektroinstalace

Elektroinstalace

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEPÁŽKY A KRYTY


OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:


- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- PROUDOVÝ CHRÁNIČ


VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 : 04/2010


BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

- 0102 - POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
- 4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI
- 8601 - HLAVNÍ VYPÍNAČ - VYPNI V NEBEZPEČÍ

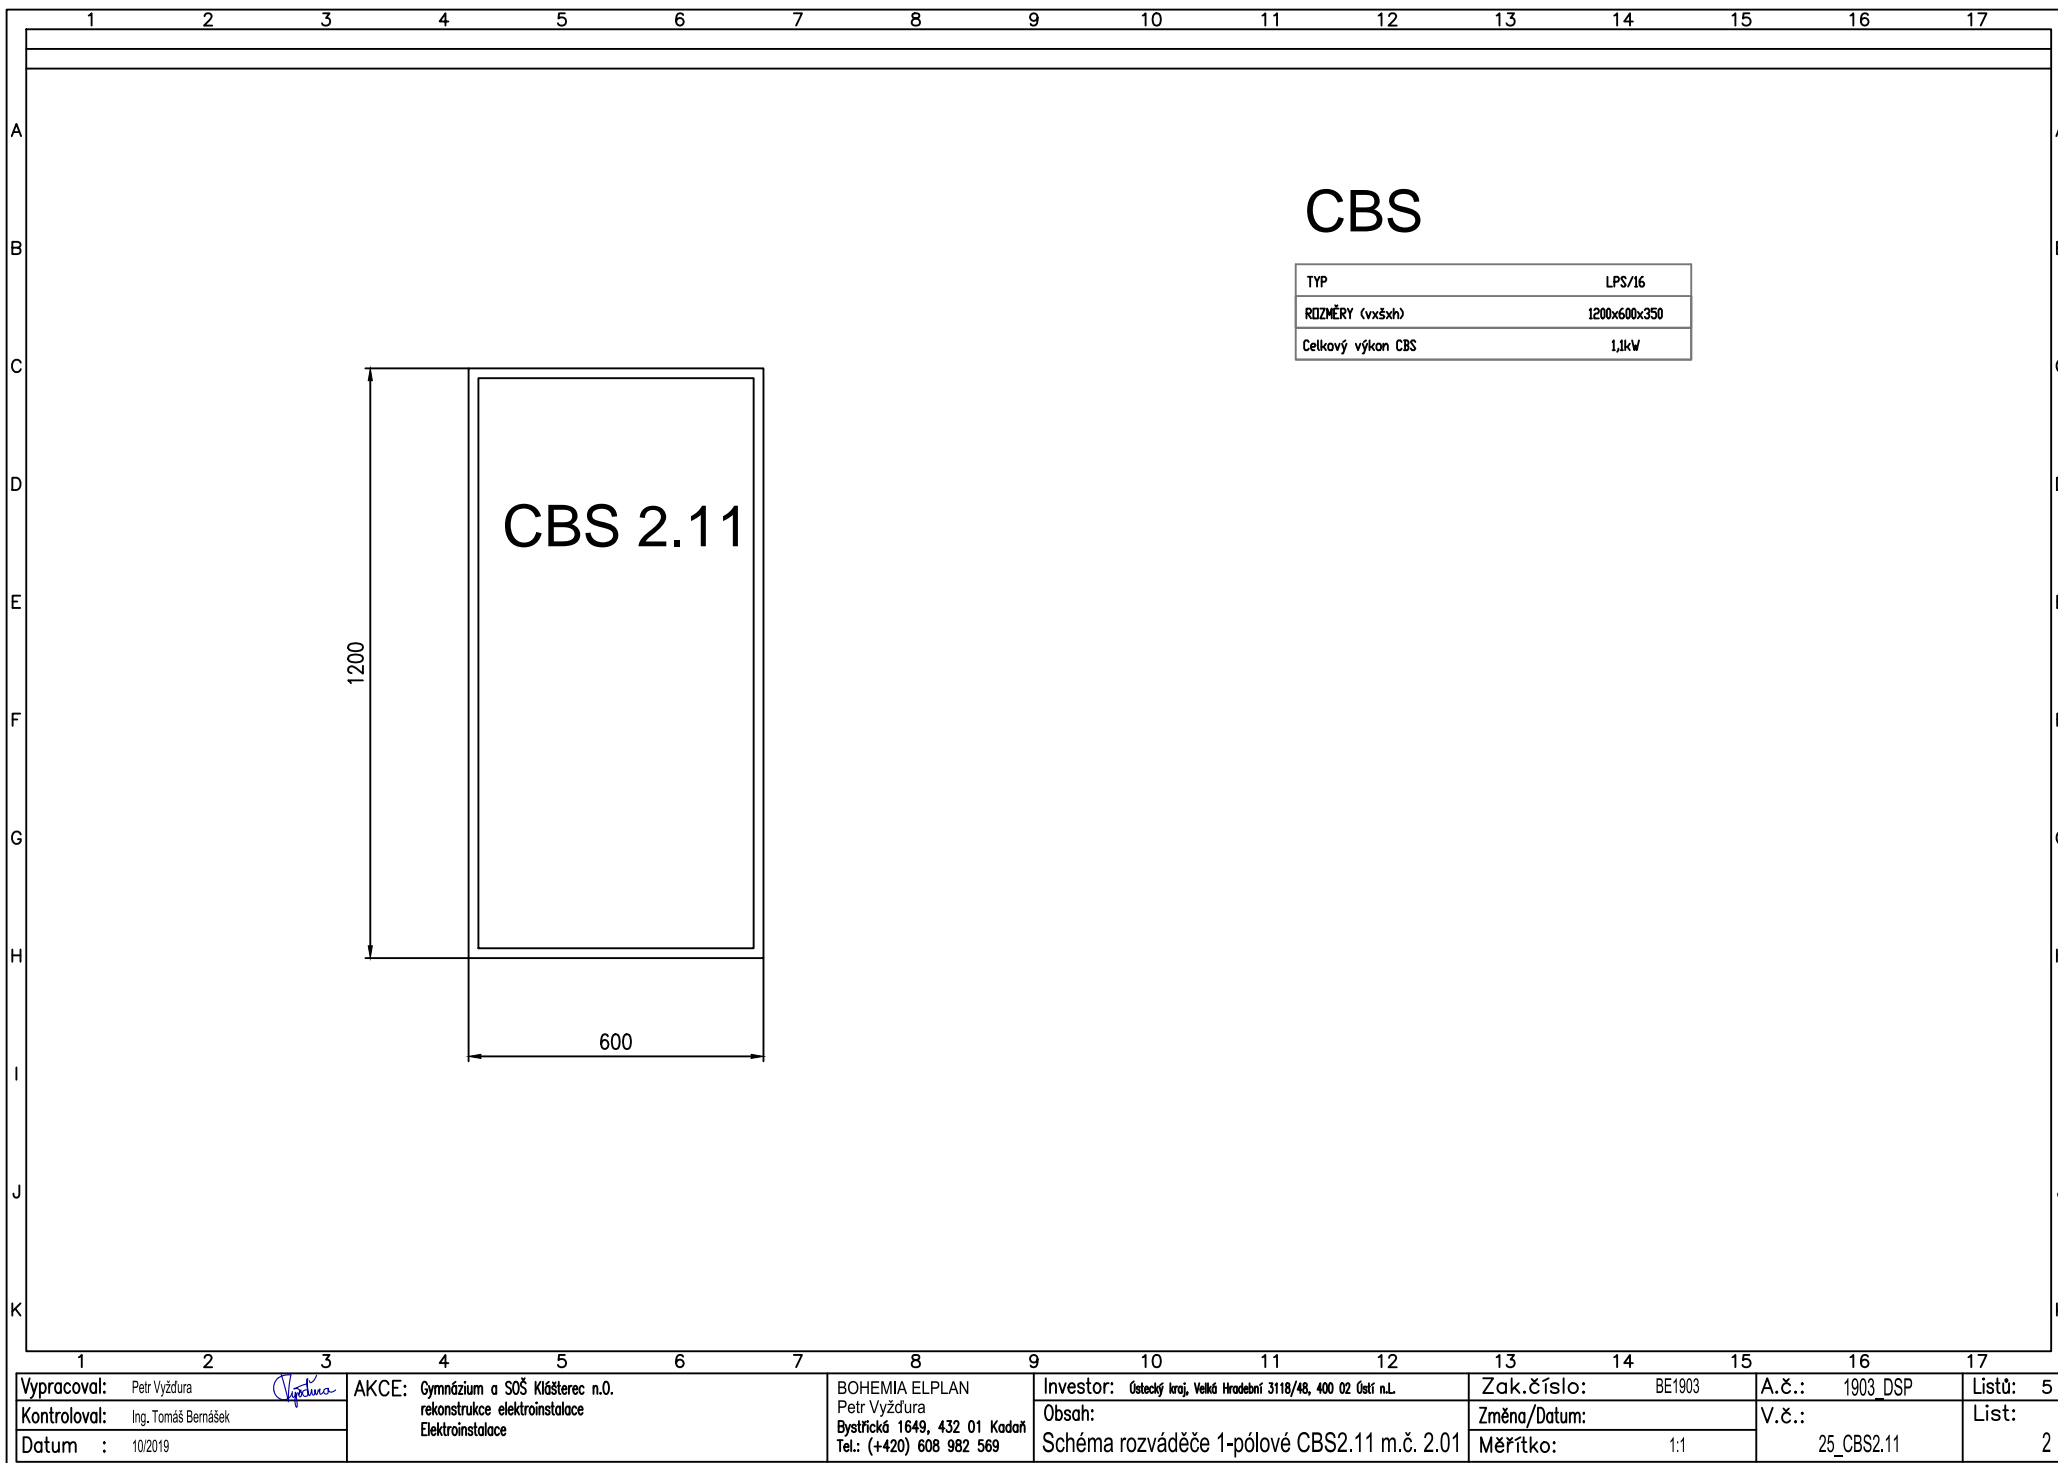



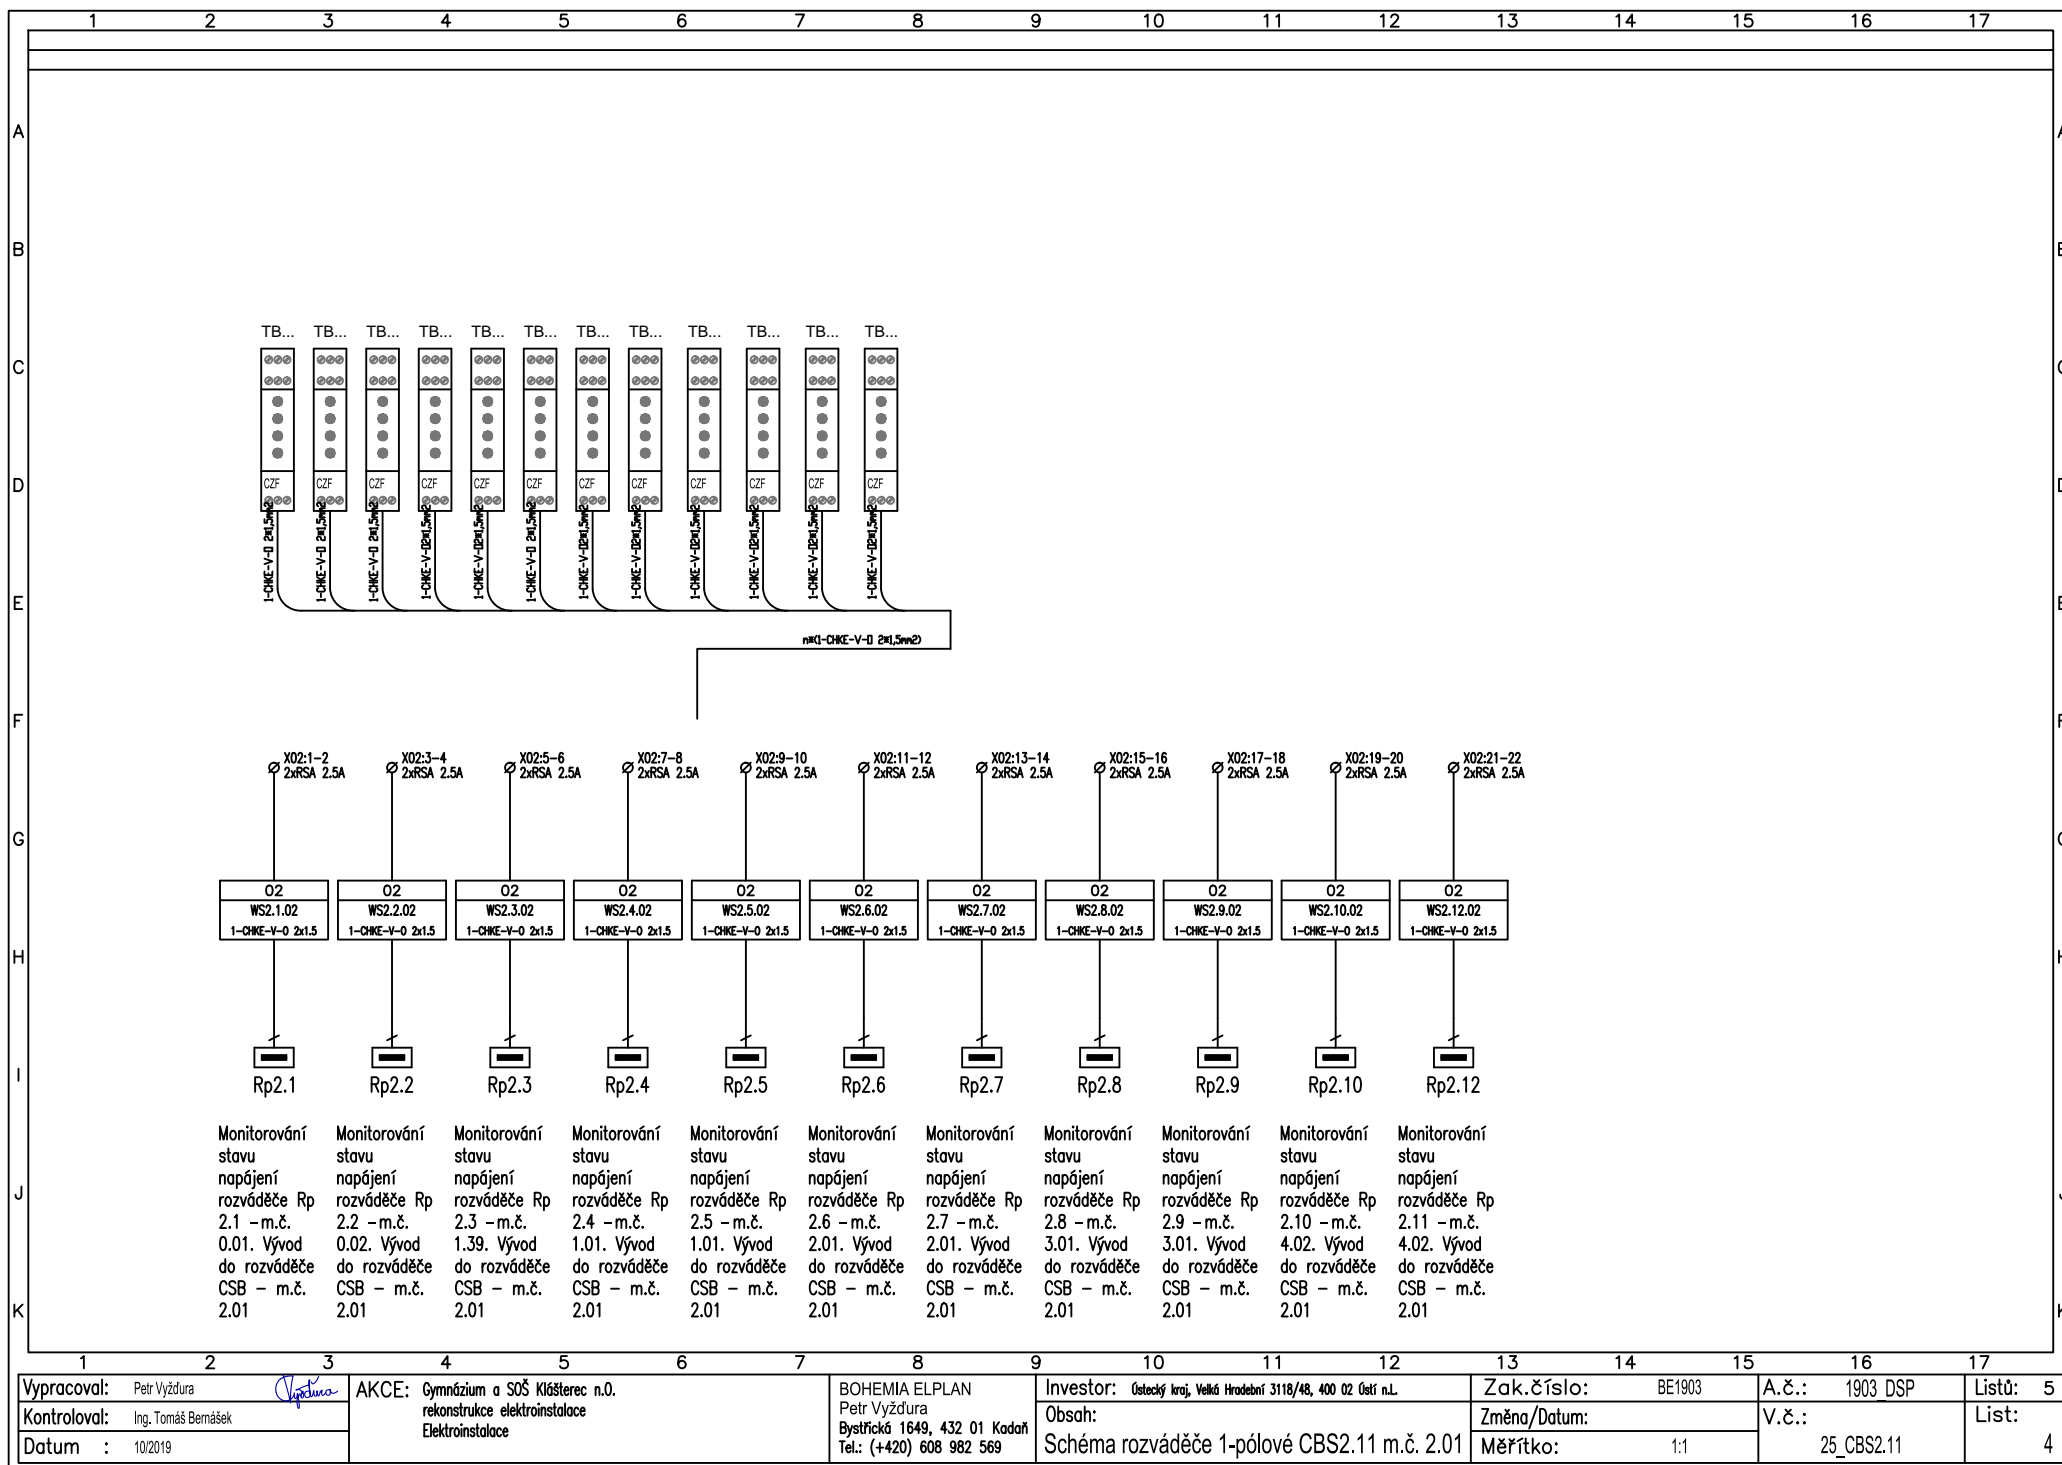

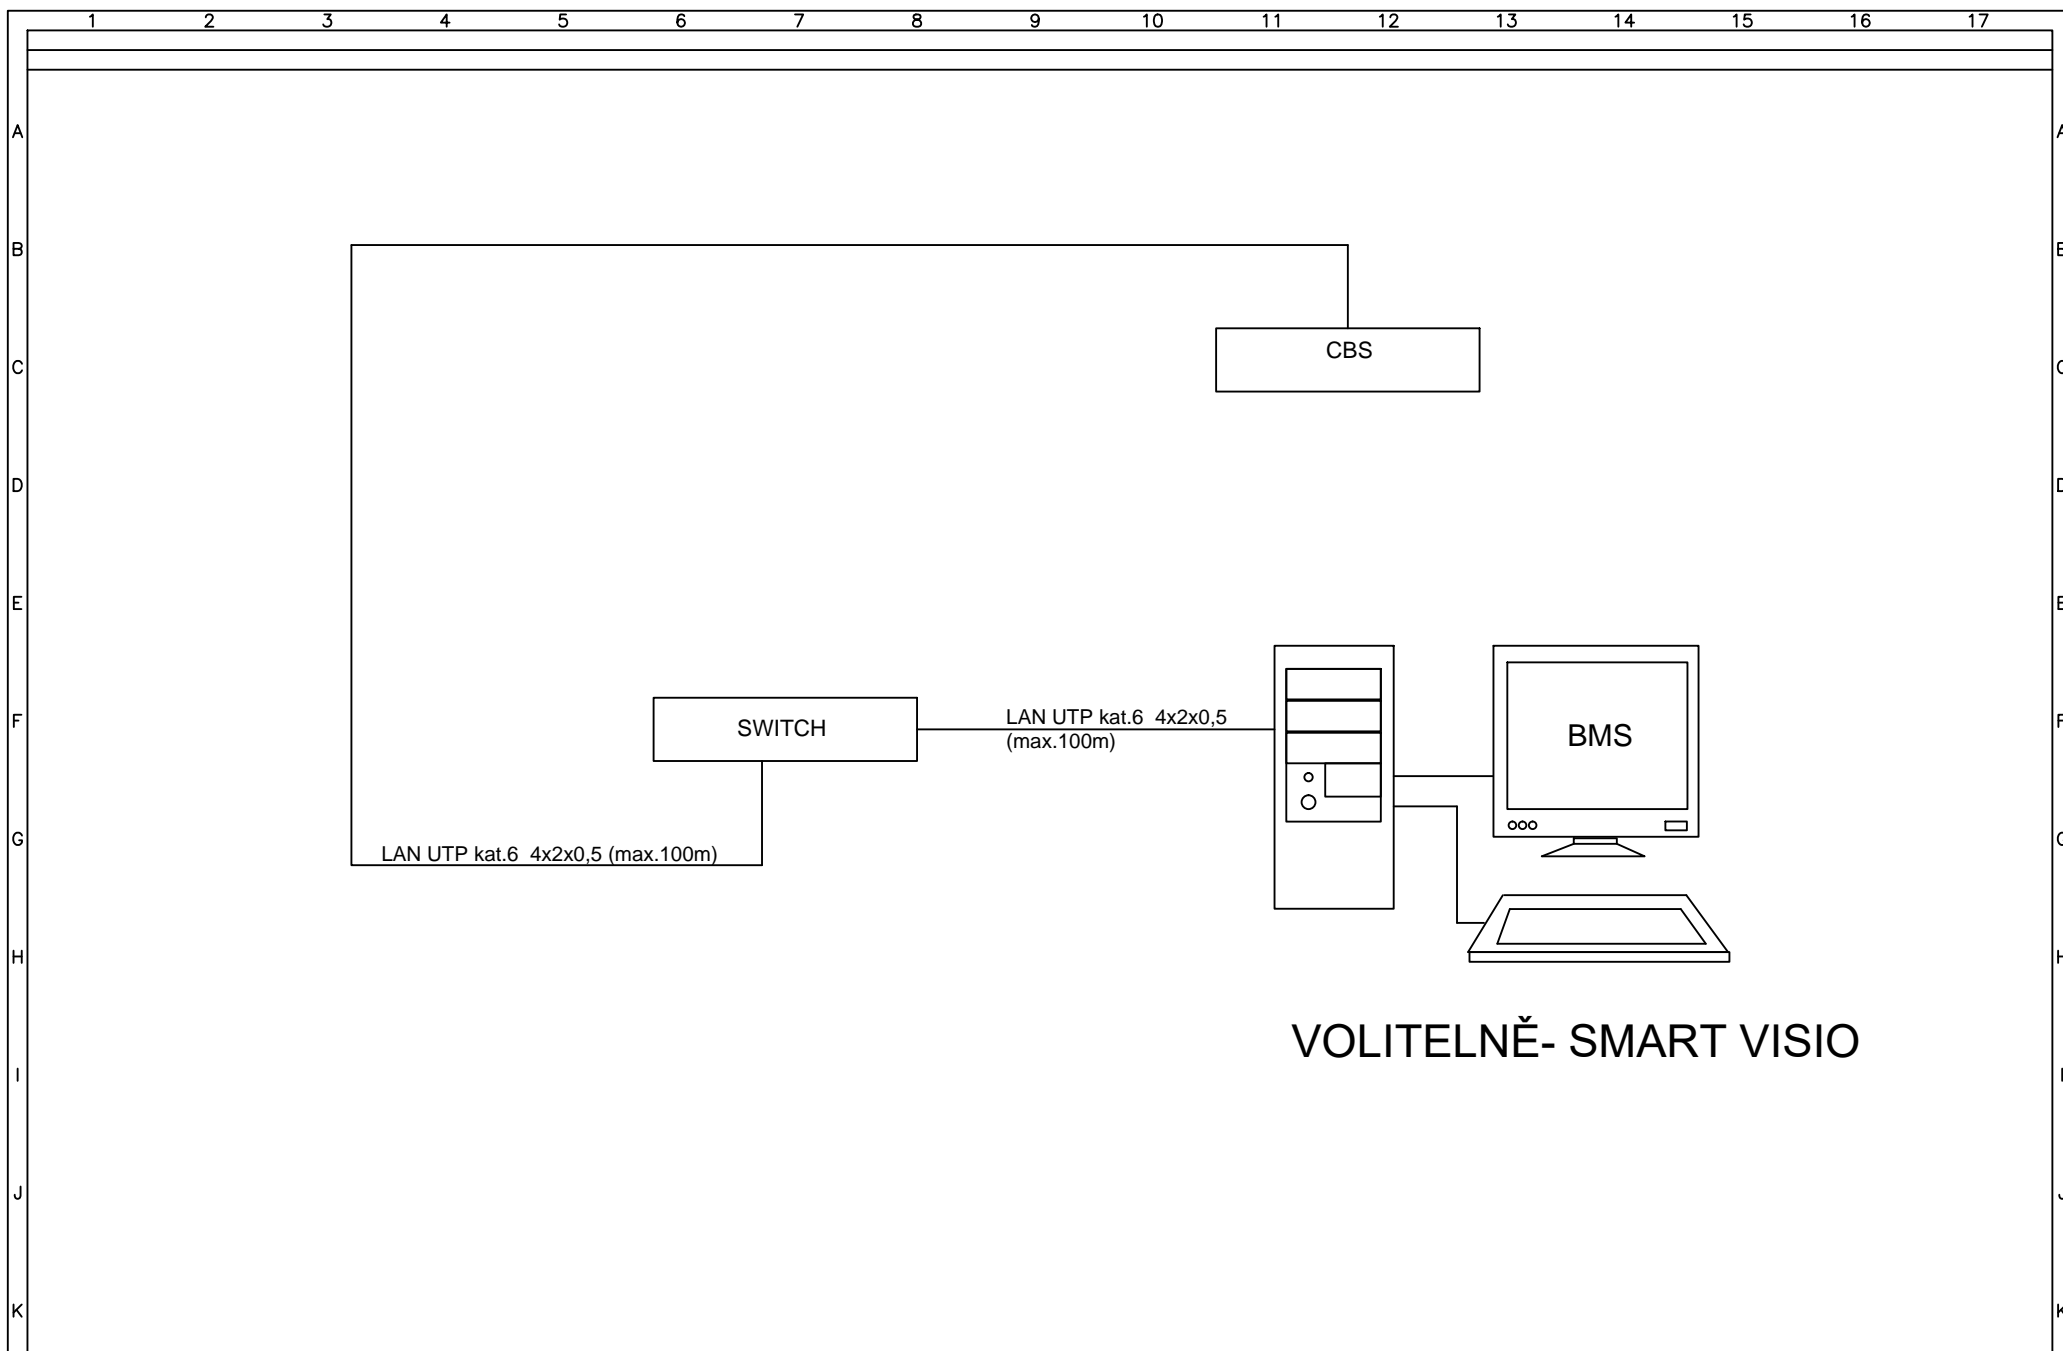

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vypracoval: Petr Vyžďura			AKCE: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O. rekonstrukce elektroinstalace Elektroinstalace				BOHEMIA ELPLAN Petr Vyžďura Bystřická 1649, 432 01 Kadaň Tel.: (+420) 608 982 569			Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.			Zak.číslo: BE1903		A.č.: 1903 DSP		Listů: 5
Kontroloval: Ing. Tomáš Bernášek										Obsah:			Změna/Datum:		V.č.:		List: 5
Datum : 10/2019										Schéma rozváděče 1-pólové CBS2.11 m.č. 2.01			Měřítko: 1:1		25_CBS2.11		