



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A																	A
B																	B
C																	C
D																	D
E																	E
F																	F
G																	G
H																	H
I																	I
J																	J
K																	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<p>Obsah: Schéma rozváděče 1-pólové_Rp2.4_m.č. 1.01 - 1.NP</p> <p>Akce: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O. rekonstrukce elektroinstalace</p> <p>Elektroinstalace</p> <p>PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S</p> <p>OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:</p> <p>ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ</li><li>- PŘEPÁŽKY A KRYTY</li></ul> <p>OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:</p> <p>NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE</p> <p>DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PROUDOVÝ CHRÁNIČ</li></ul> <p>VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 : 04/2010</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :</p> <p>0102 - POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ</p> <p>4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI</p> <p>8601 - HLAVNÍ VYPÍNAČ - VYPNI V NEBEZPEČÍ</p>																	
Vypracoval: Petr Vyždura			BOHEMIA ELPLAN			projektování elektrických zařízení			Investor:			Zak.číslo: BE1903		Změna/Datum:		Listů: 1	
Kontroloval: Ing. Tomáš Bernášek			Petr Vyždura			montážní, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení			Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.			Dig.název.souboru:		V.č.:		List:	
Datum : 10/2019						Bystřická 1649, 432 01 Kadaň; IČO: 46735666						Měřítko: 1:1		18_Rp2.4		1	
						tel.: +420 608 982 569   e-mail: petr.vyzdura@seznam.cz											

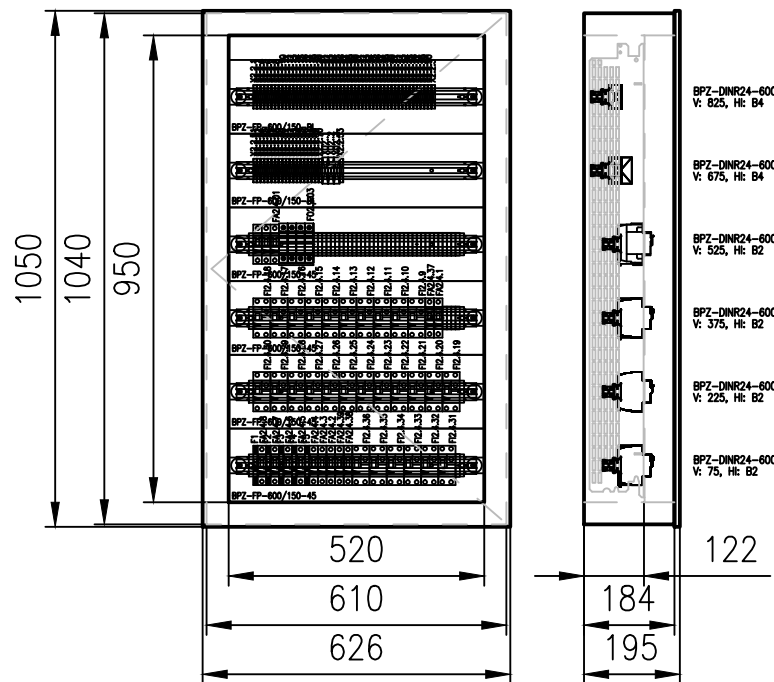

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)  
 Poloha: POD omítkou (2-dílný systém)  
 Stupeň krytí: IP40  
 Požární klasifikace: EI 30 DP1-S  
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé  
 Vnější rozměry: 626 x 1050 x 195 (Šířka x Výška x Hloubka)  
 Vnitřní rozměry: 520 x 950 (Šířka x Výška)  
 Výklenek: 610 x 1040 x 184 (Šířka x Výška x Hloubka)  
 Podstavec: Žádný  
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.  
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.  
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 6 (modulů 144).

Vypracoval: Petr Vyžďura	AKCE: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O. rekonstrukce elektroinstalace Elektroinstalace	BOHEMIA ELPLAN Petr Vyžďura Bystřická 1649, 432 01 Kadaň Tel.: (+420) 608 982 569	Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.	Zak.číslo: BE1903	A.č.: 1903 DPS	Listů: 2
Kontroloval: Ing. Tomáš Bernášek			Obsah: Schéma rozváděče 1-pólové_Rp2.4_m.č. 1.01 - 1.NP	Změna/Datum:	V.č.: 18_Rp2.4	List: 2
Datum : 10/2019				Měřítko: 1:1		

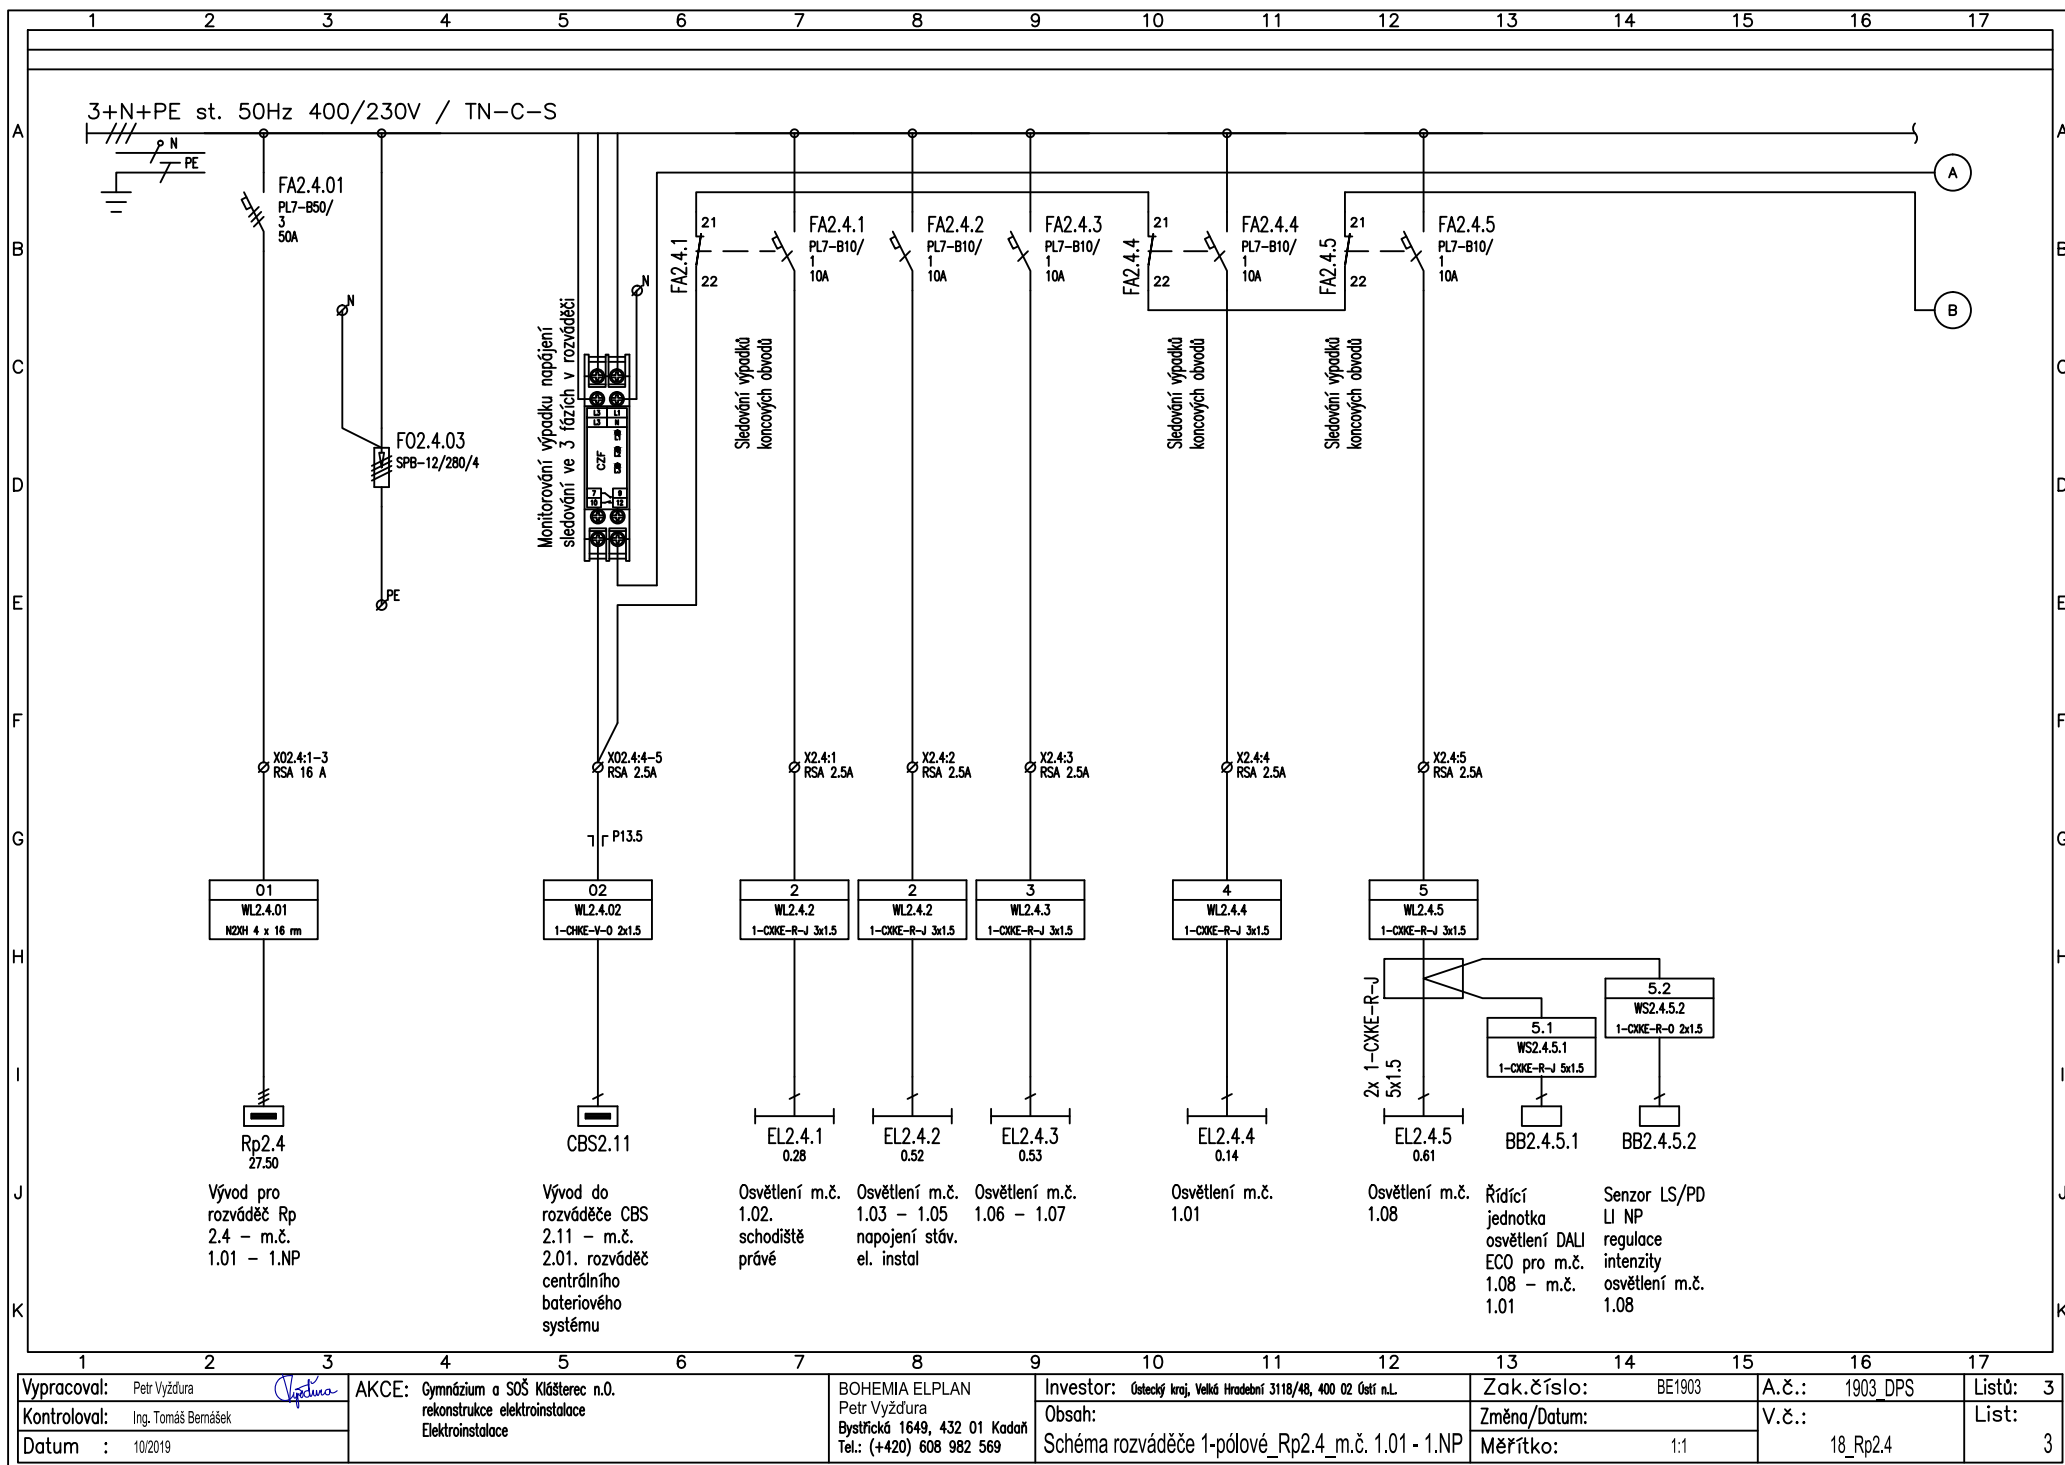

Vypracoval: Petr Vyžďura

Kontroloval: Ing. Tomáš Bernášek

Datum : 10/2019

AKCE: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.  
rekonstrukce elektroinstalace  
Elektroinstalace

BOHEMIA ELPLAN  
Petr Vyžďura  
Bystřická 1649, 432 01 Kodaň  
Tel.: (+420) 608 982 569

Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.

Obsah:

Schéma rozváděče 1-pólové\_Rp2.4\_m.č. 1.01 - 1.NP

Zak.číslo: BE1903

Změna/Datum:

Měřítko: 1:1


A.č.: 1903 DPS


V.č.: 18\_Rp2.4

Listů: 3

List:

3

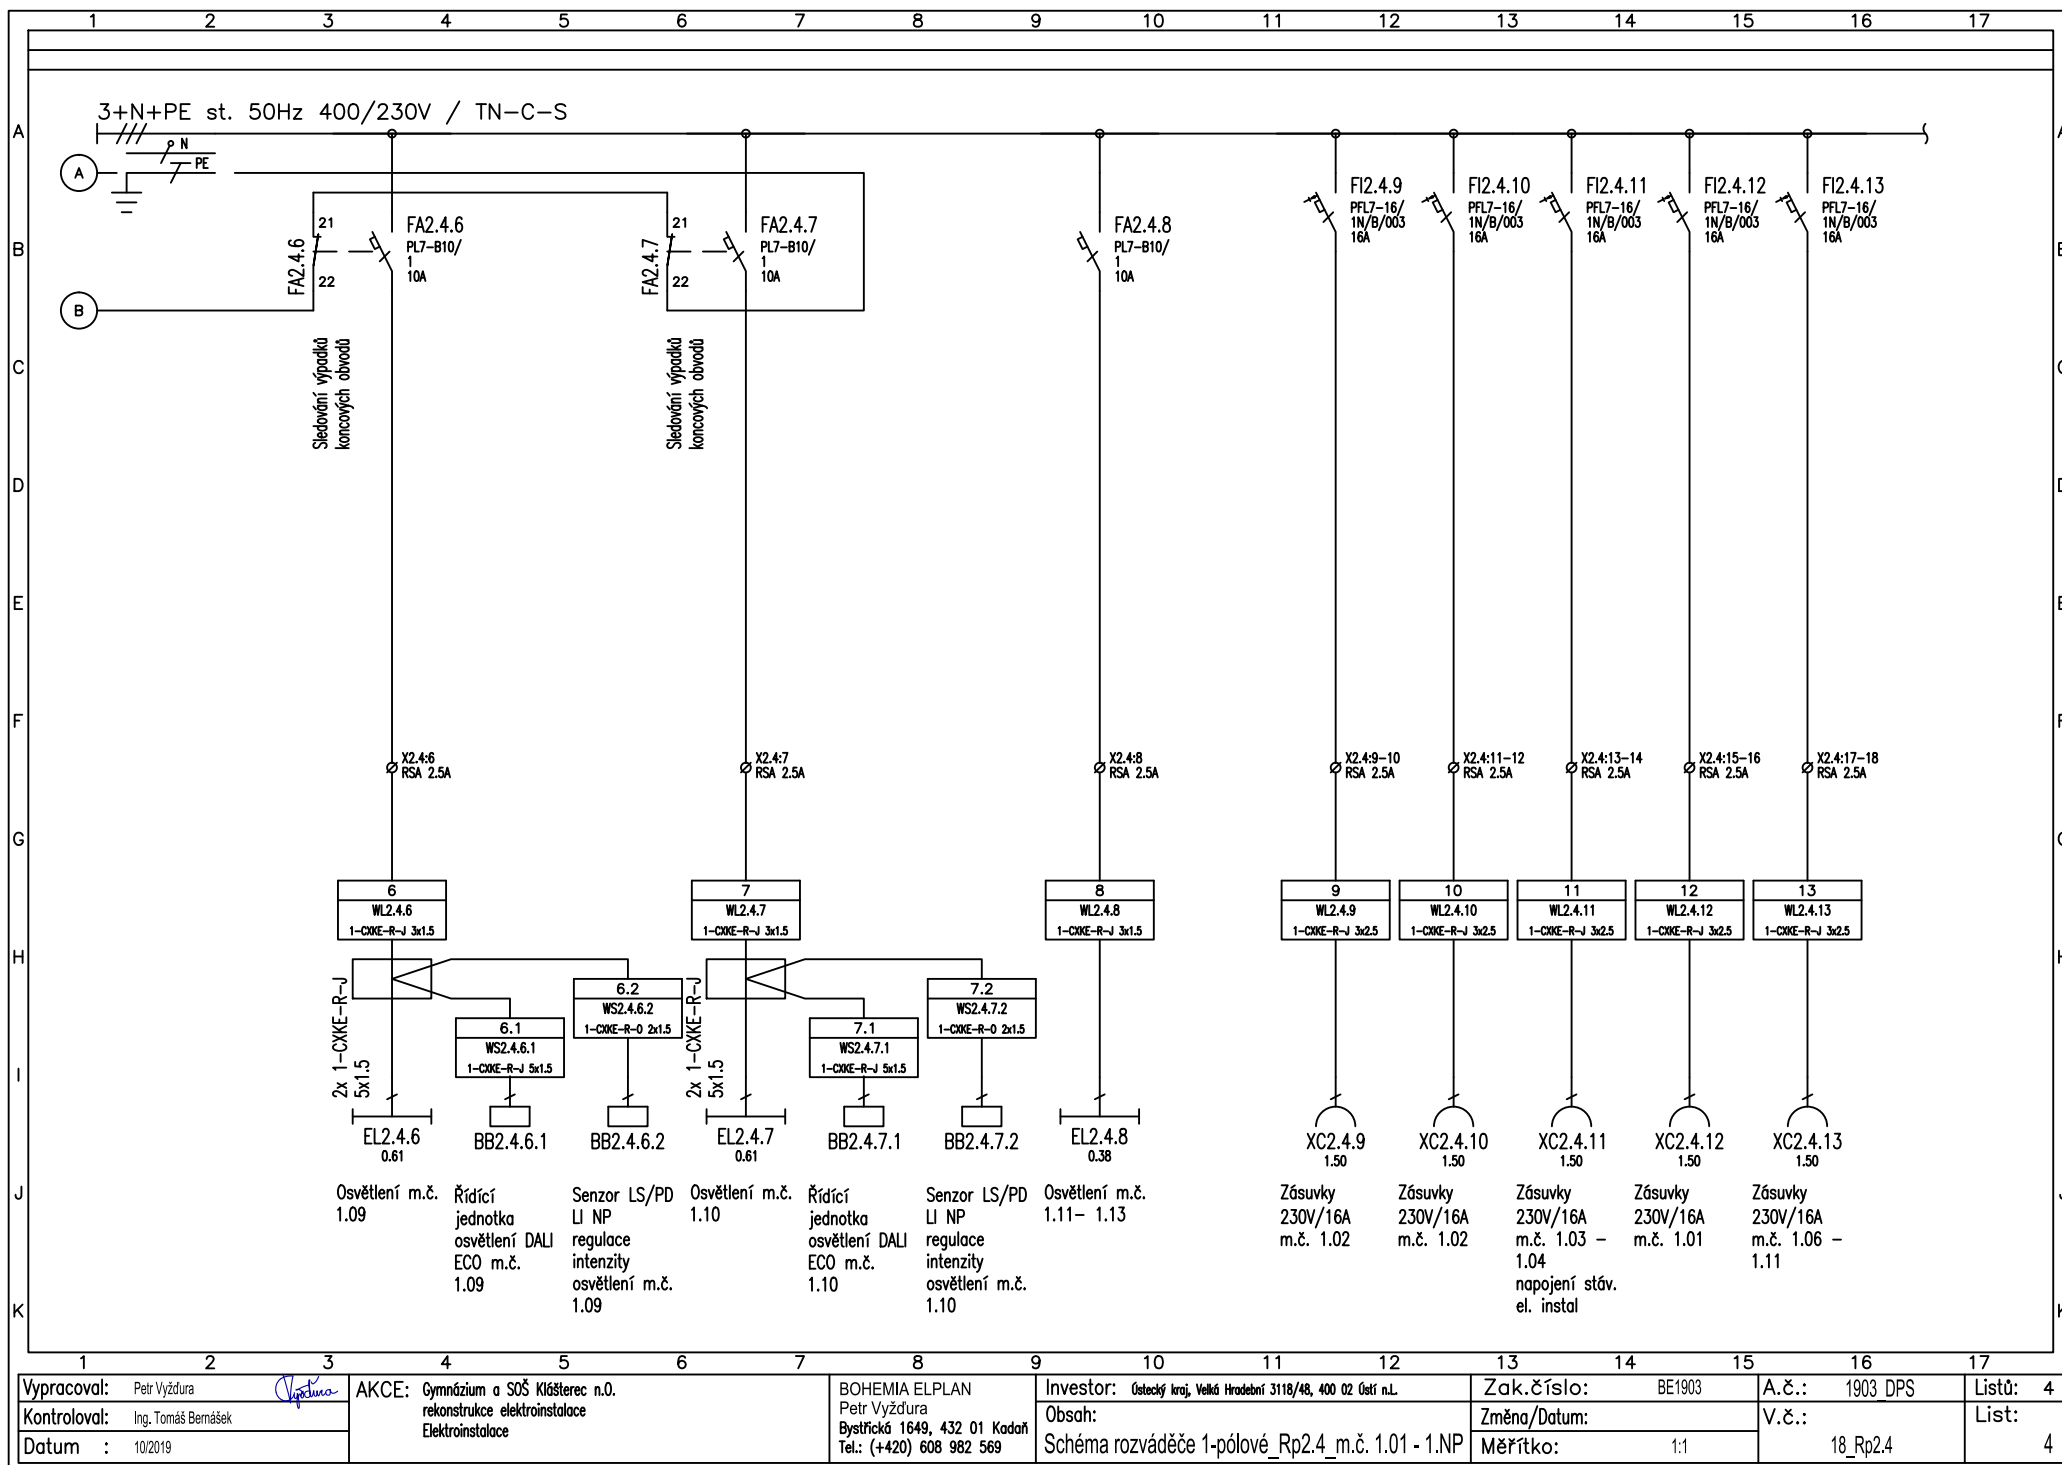

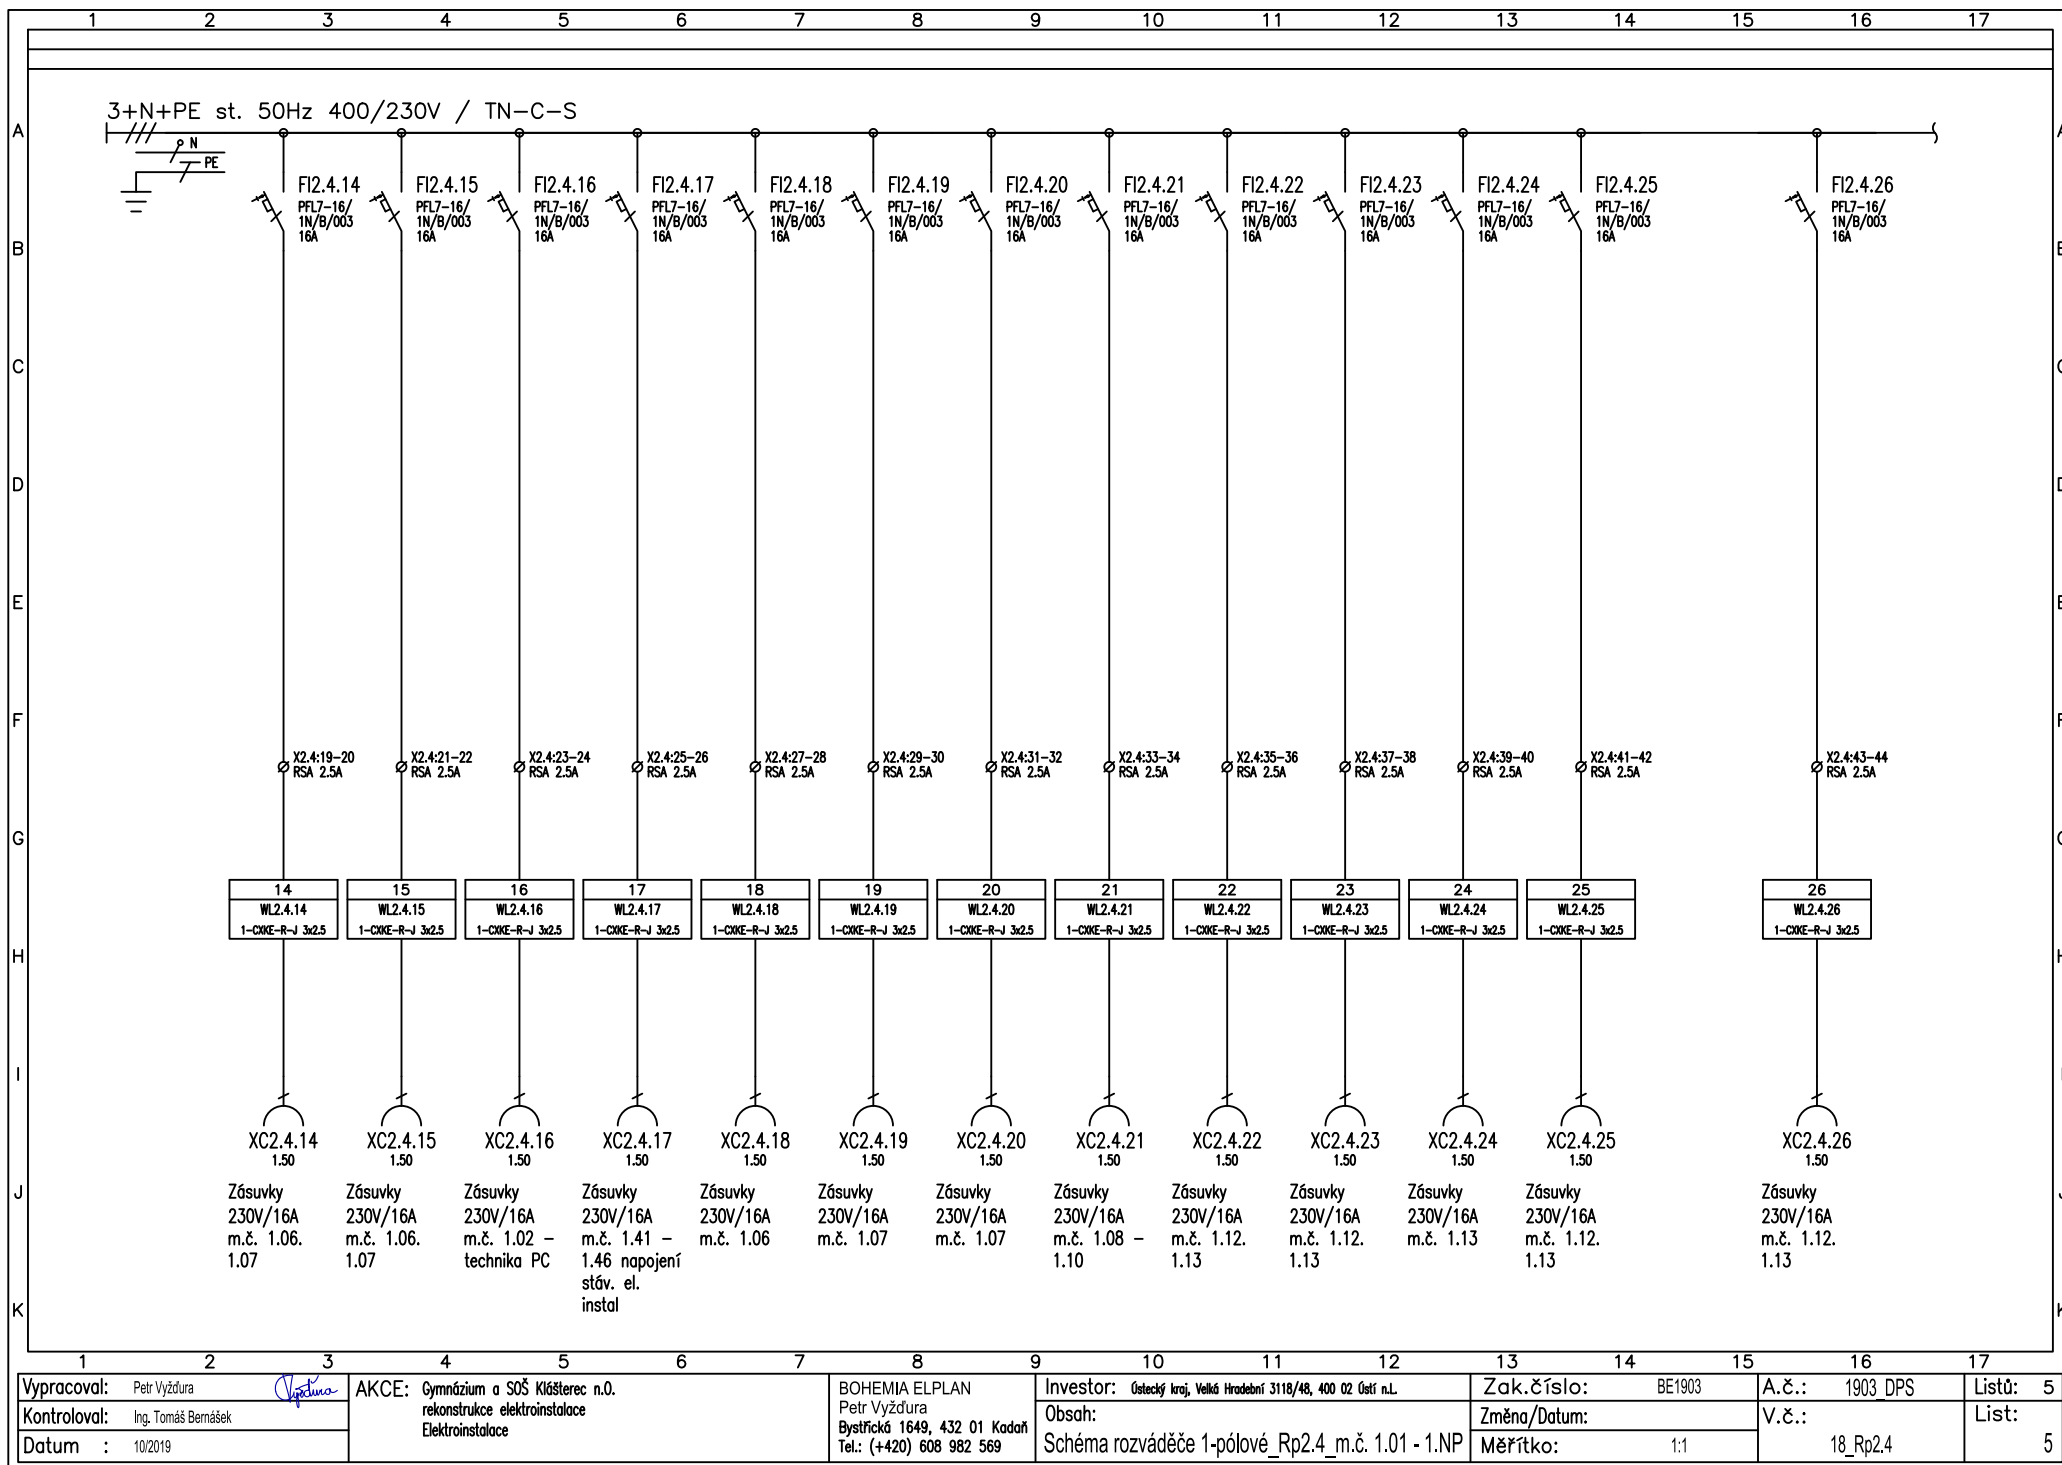

Vypracoval: Petr Vyzdura  
 Kontroloval: Ing. Tomáš Bernásek  
 Datum : 10/2019


AKCE: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.  
 rekonstrukce elektroinstalace  
 Elektroinstalace

BOHEMIA ELPLAN  
 Petr Vyzdura  
 Bystřická 1649, 432 01 Kadaň  
 Tel.: (+420) 608 982 569

Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.  
 Obsah:  
 Schéma rozváděče 1-pólové\_Rp2.4\_m.č. 1.01 - 1.NP

Zak.číslo: BE1903  
 Změna/Datum:  
 Měřítko: 1:1

A.č.: 1903 DPS  
 V.č.:  
 18\_Rp2.4  
 Listů: 5  
 List: 5

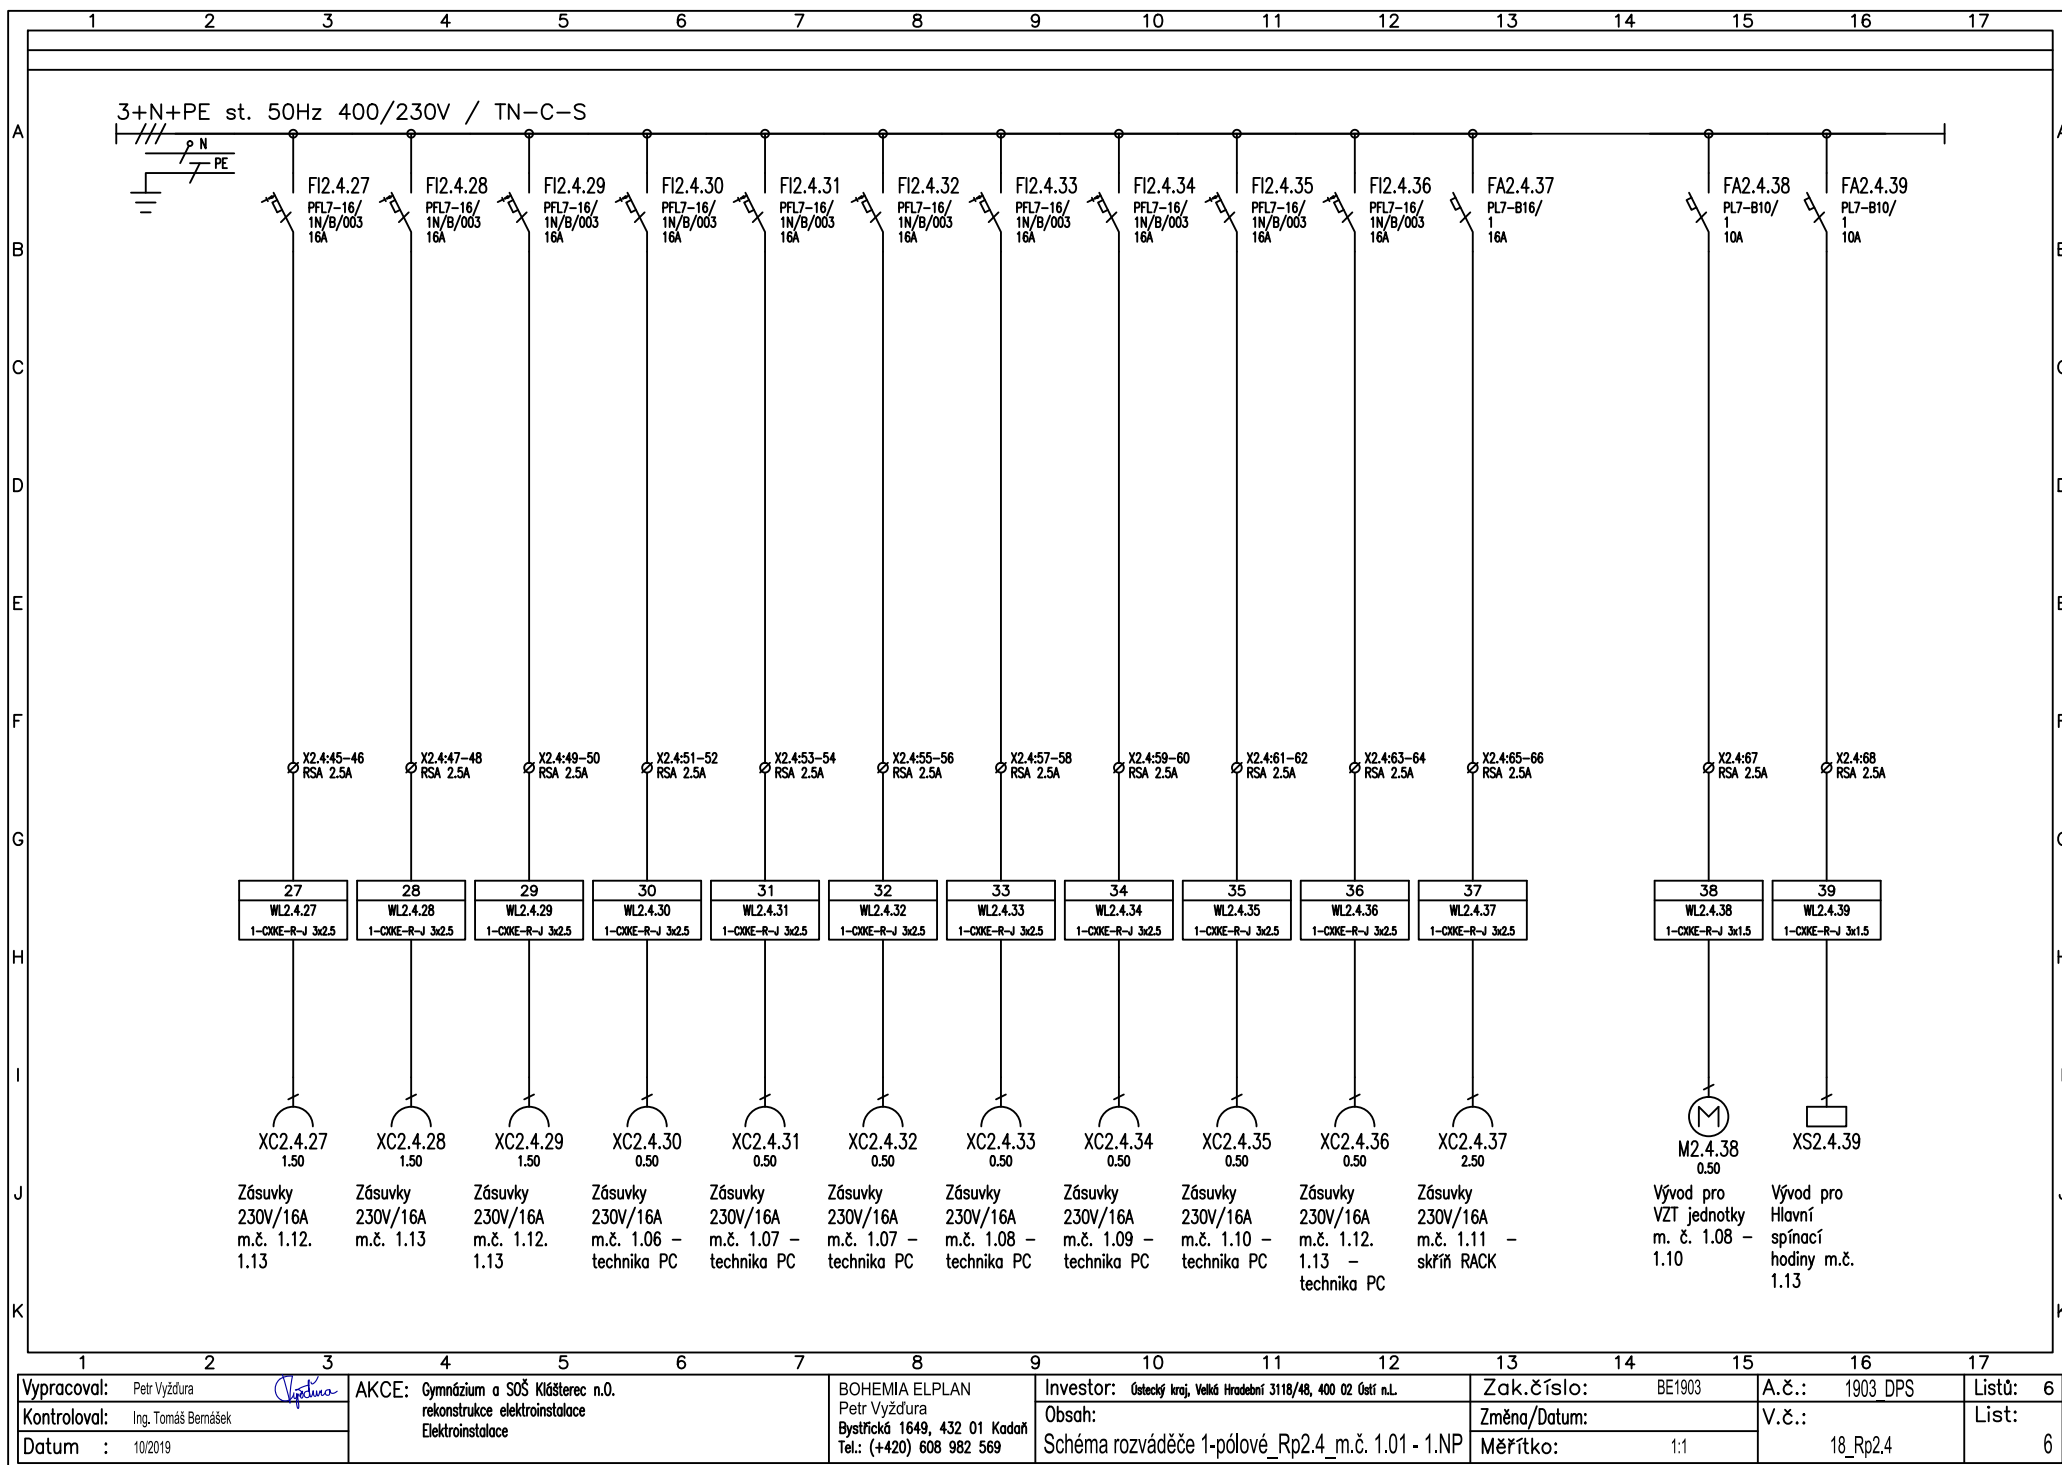

Vypracoval: Petr Vyžďura  
 Kontroloval: Ing. Tomáš Bernásek  
 Datum : 10/2019

AKCE: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.  
 rekonstrukce elektroinstalace  
 Elektroinstalace

BOHEMIA ELPLAN  
 Petr Vyžďura  
 Bystřická 1649, 432 01 Kodaň  
 Tel.: (+420) 608 982 569

Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.  
 Obsah:  
 Schéma rozváděče 1-pólové Rp2.4\_m.č. 1.01 - 1.NP

Zak.číslo: BE1903  
 Změna/Datum:  
 Měřítko: 1:1

A.č.: 1903 DPS  
 V.č.:  
 18\_Rp2.4  
 Listů: 6  
 List: 6