




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A																	A
B																	B
C																	C
D																	D
E																	E
F																	F
G																	G
H																	H
I																	I
J																	J
K																	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<p>Obsah: Schéma rozváděče 1-pólové_Rp2.3_m.č. 1.39 - 1.NP</p> <p>Akce: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O. rekonstrukce elektroinstalace</p> <p>Elektroinstalace</p> <p>PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S</p> <p>OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:</p> <p>ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">- IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ- PŘEPÁŽKY A KRYTY <p>OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:</p> <p>NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE</p> <p>DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none">- PROUDOVÝ CHRÁNIČ <p>VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 : 04/2010</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :</p> <p>0102 - POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ</p> <p>4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI</p> <p>8601 - HLAVNÍ VYPÍNAČ - VYPNI V NEBEZPEČÍ</p>																	
Vyracoval: Petr Vyždura			BOHEMIA ELPLAN			projektování elektrických zařízení			Investor:			Zak.číslo: BE1903		Změna/Datum:		Listů: 4	
Kontroloval: Ing. Tomáš Bernášek			Petr Vyždura			montážní, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení			Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.			Dig.název.souboru:		V.č.:		List:	
Datum : 10/2019						Bystřická 1649, 432 01 Kadaň; IČO: 46735666						Měřítko: 1:1		17_Rp2.3		1	
						tel.: +420 608 982 569 e-mail: petr.vyzdura@seznam.cz											

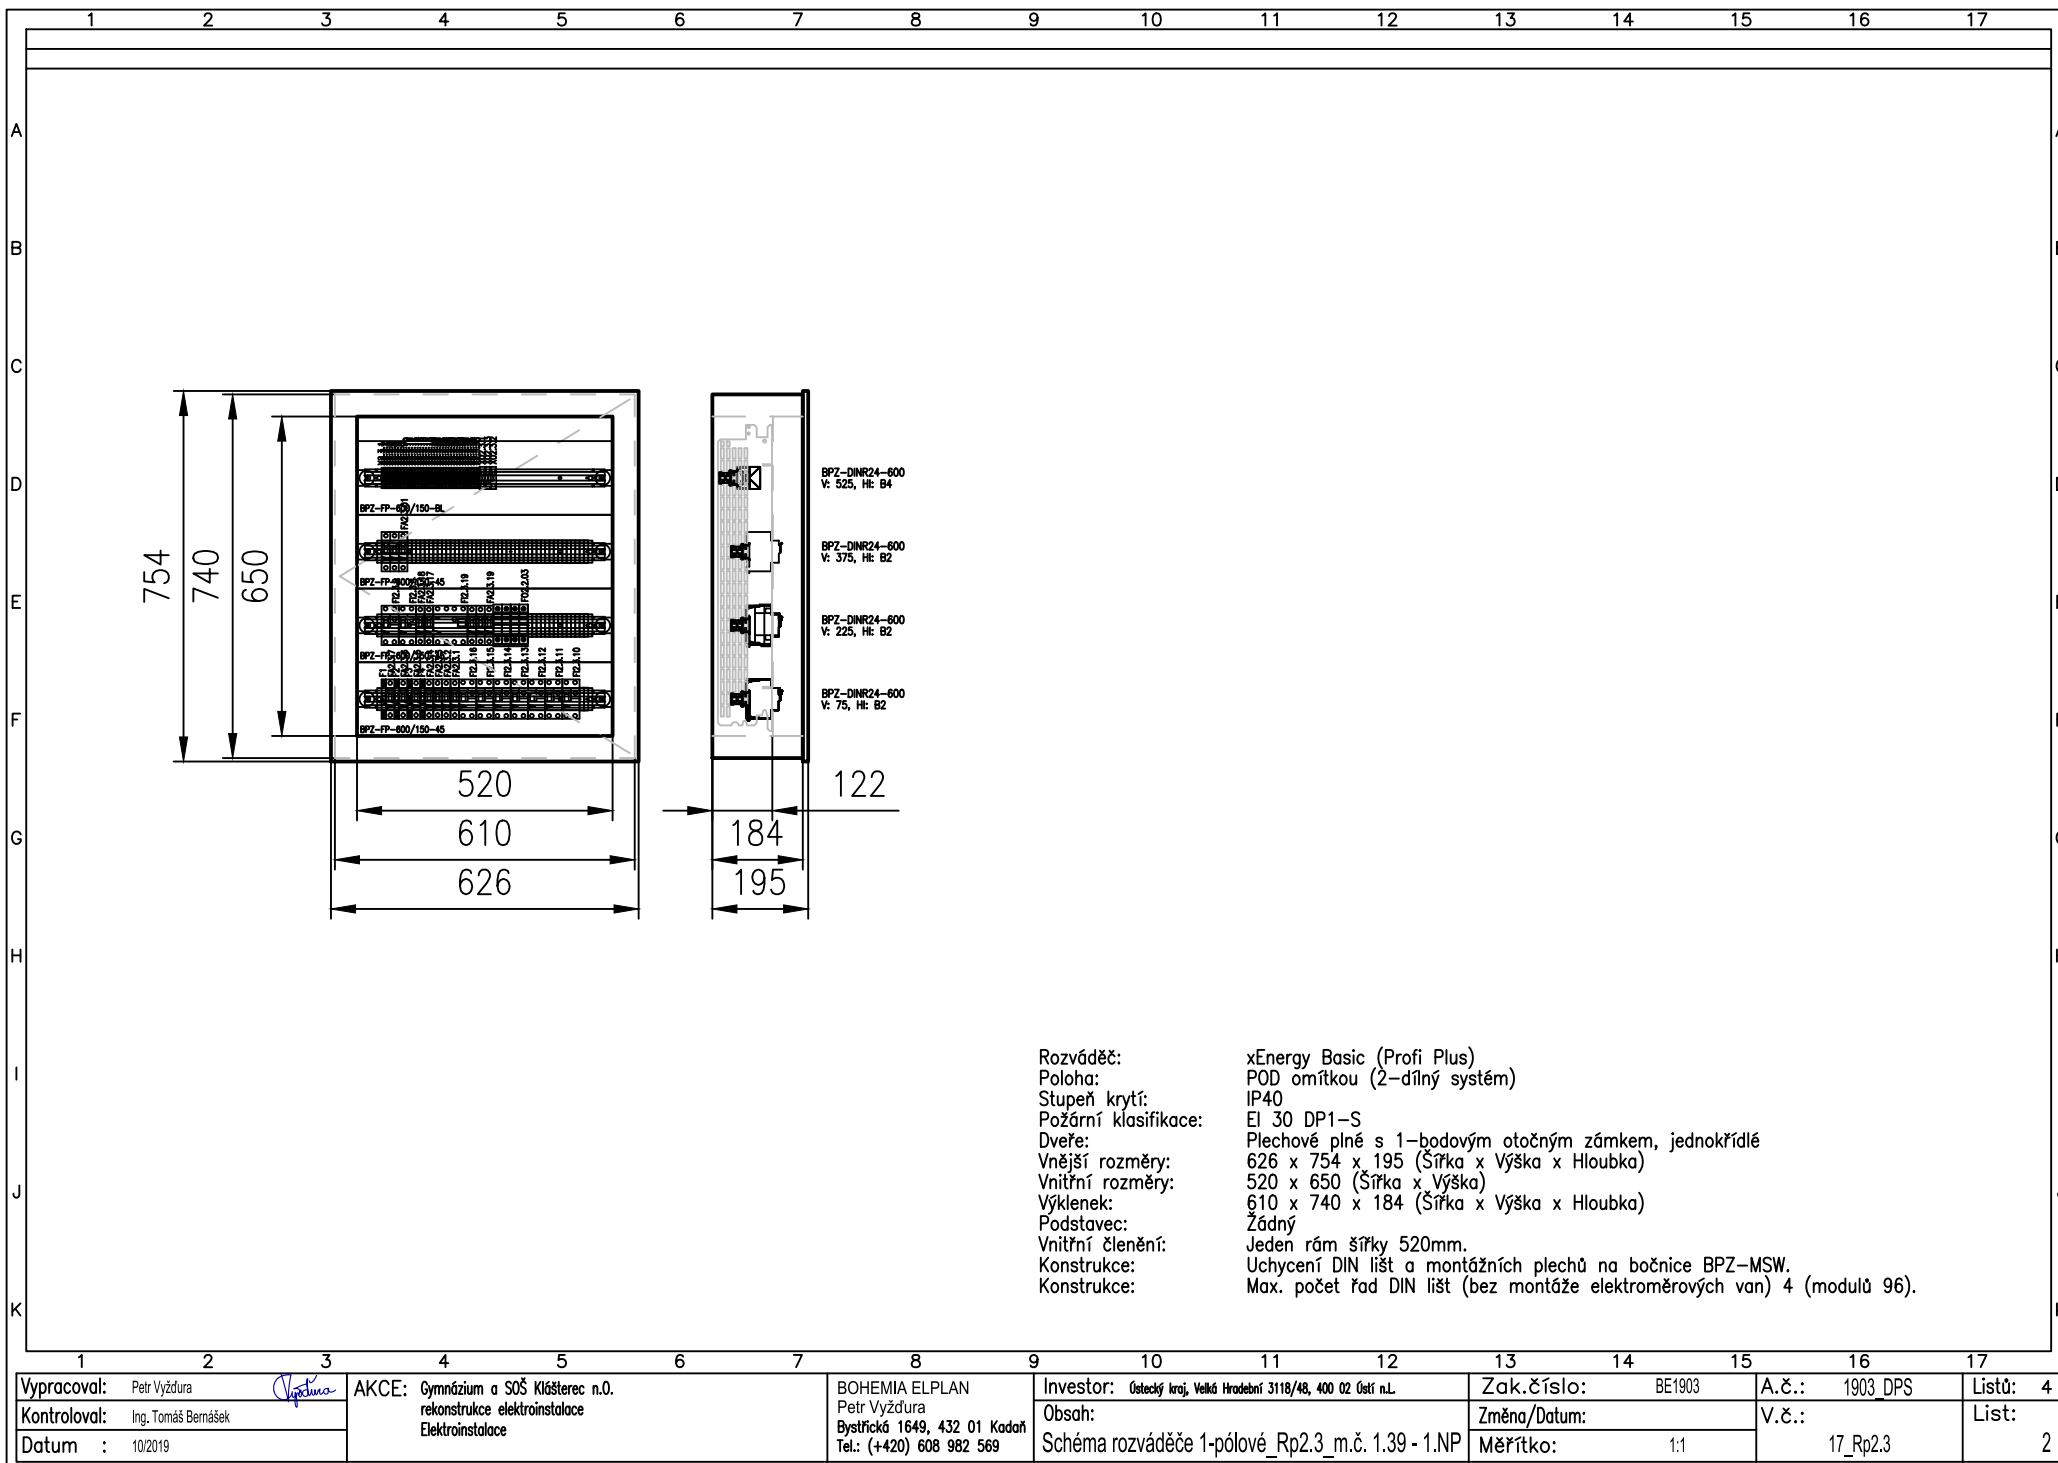

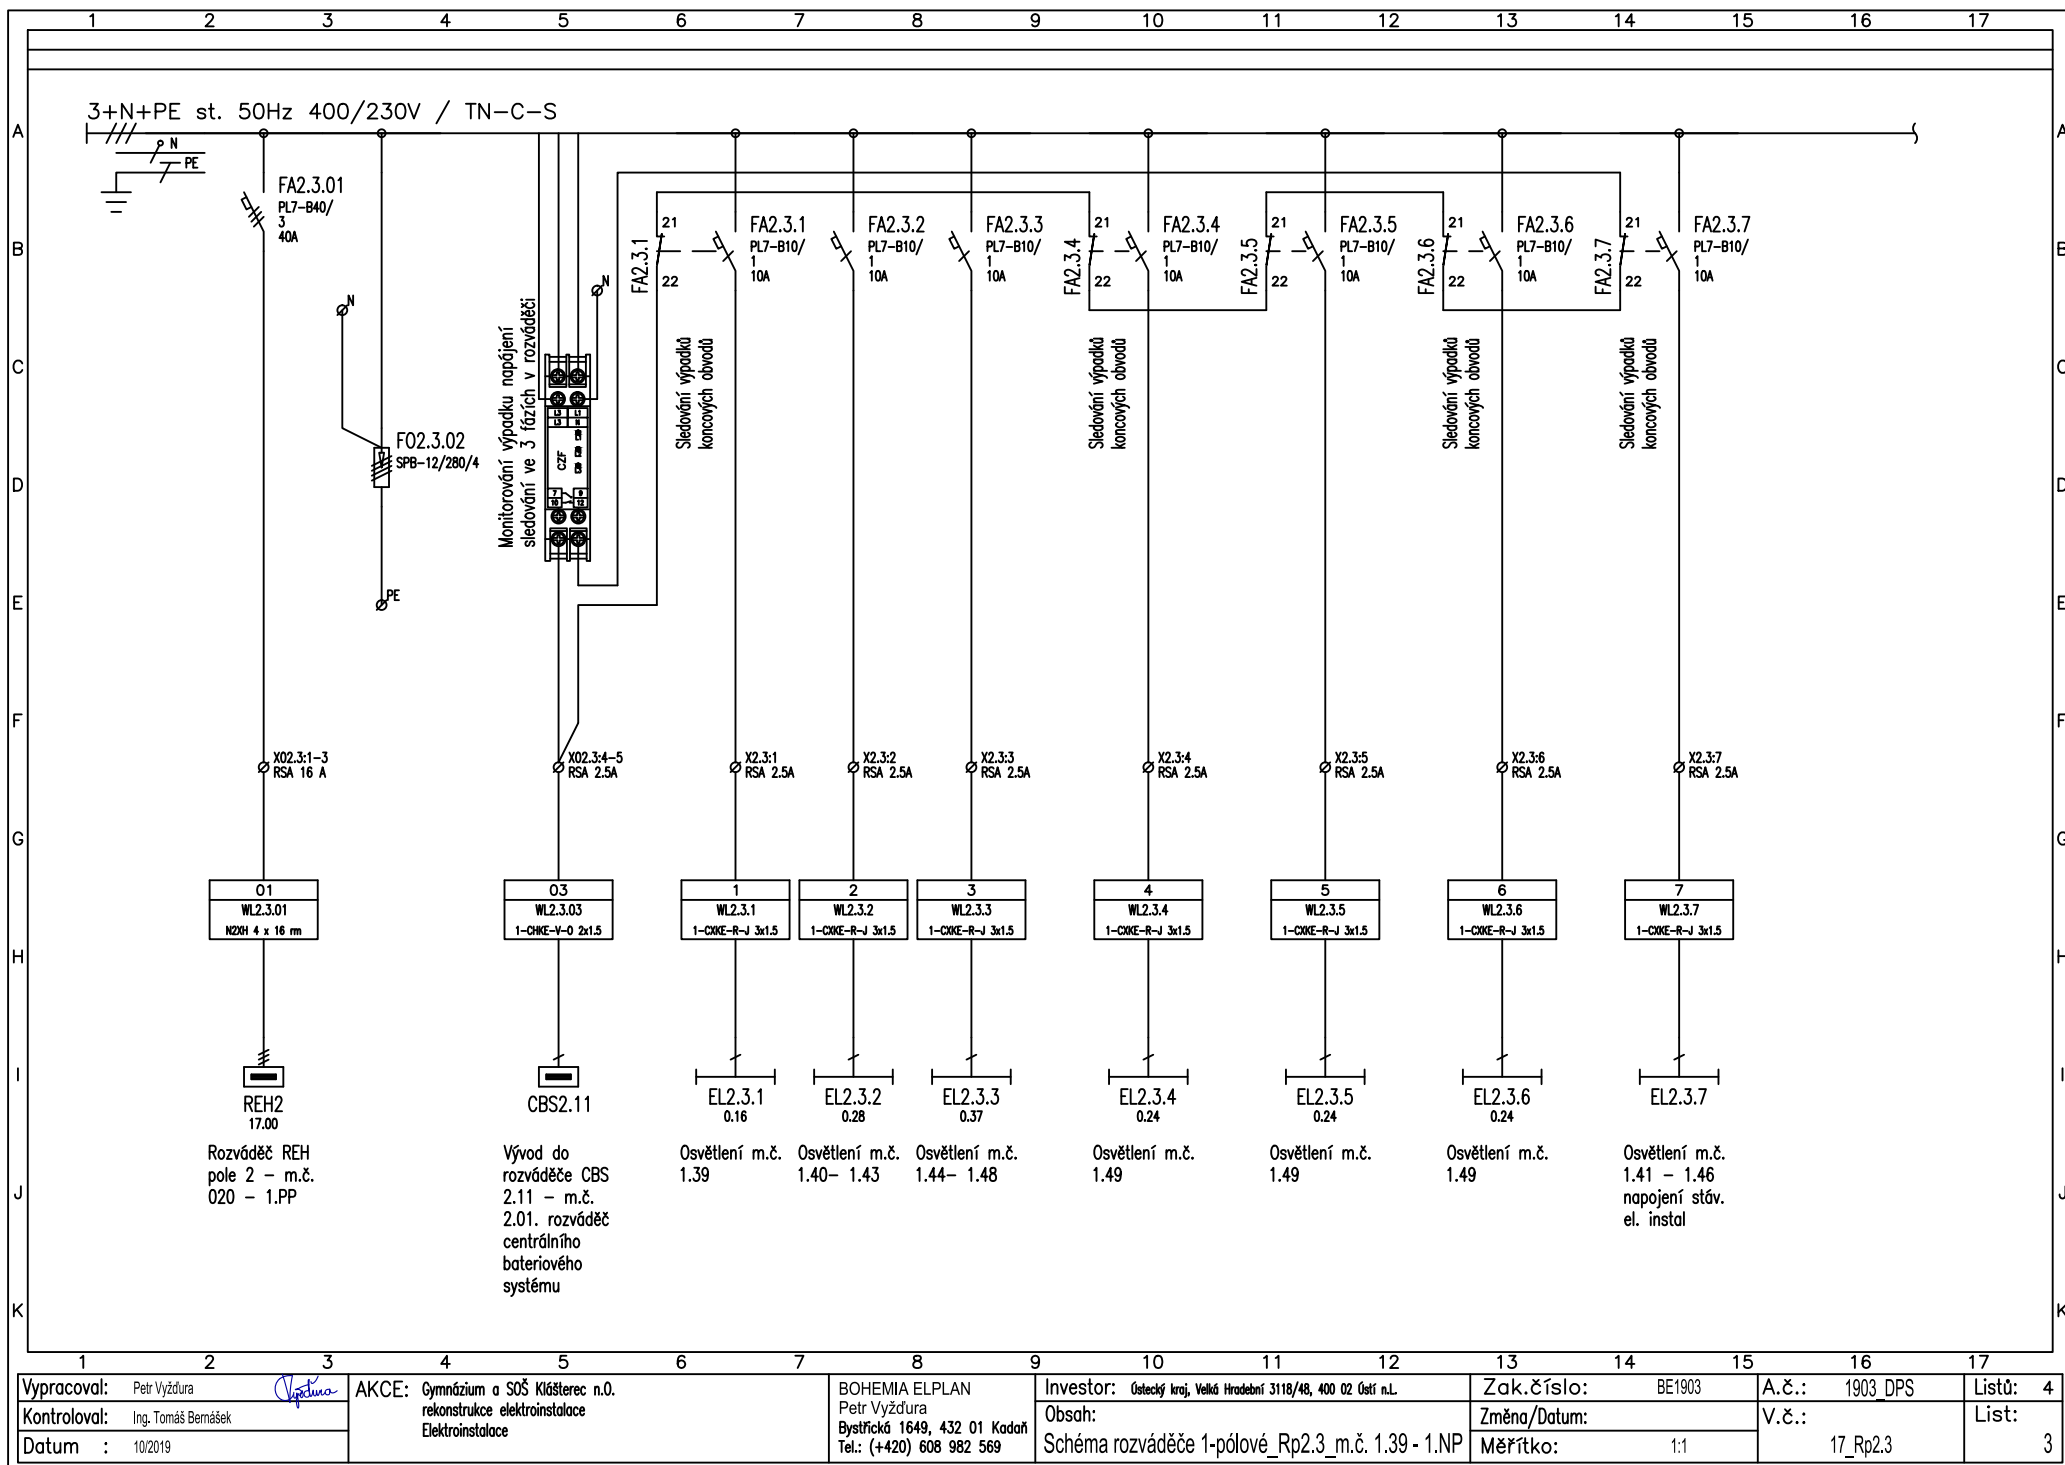

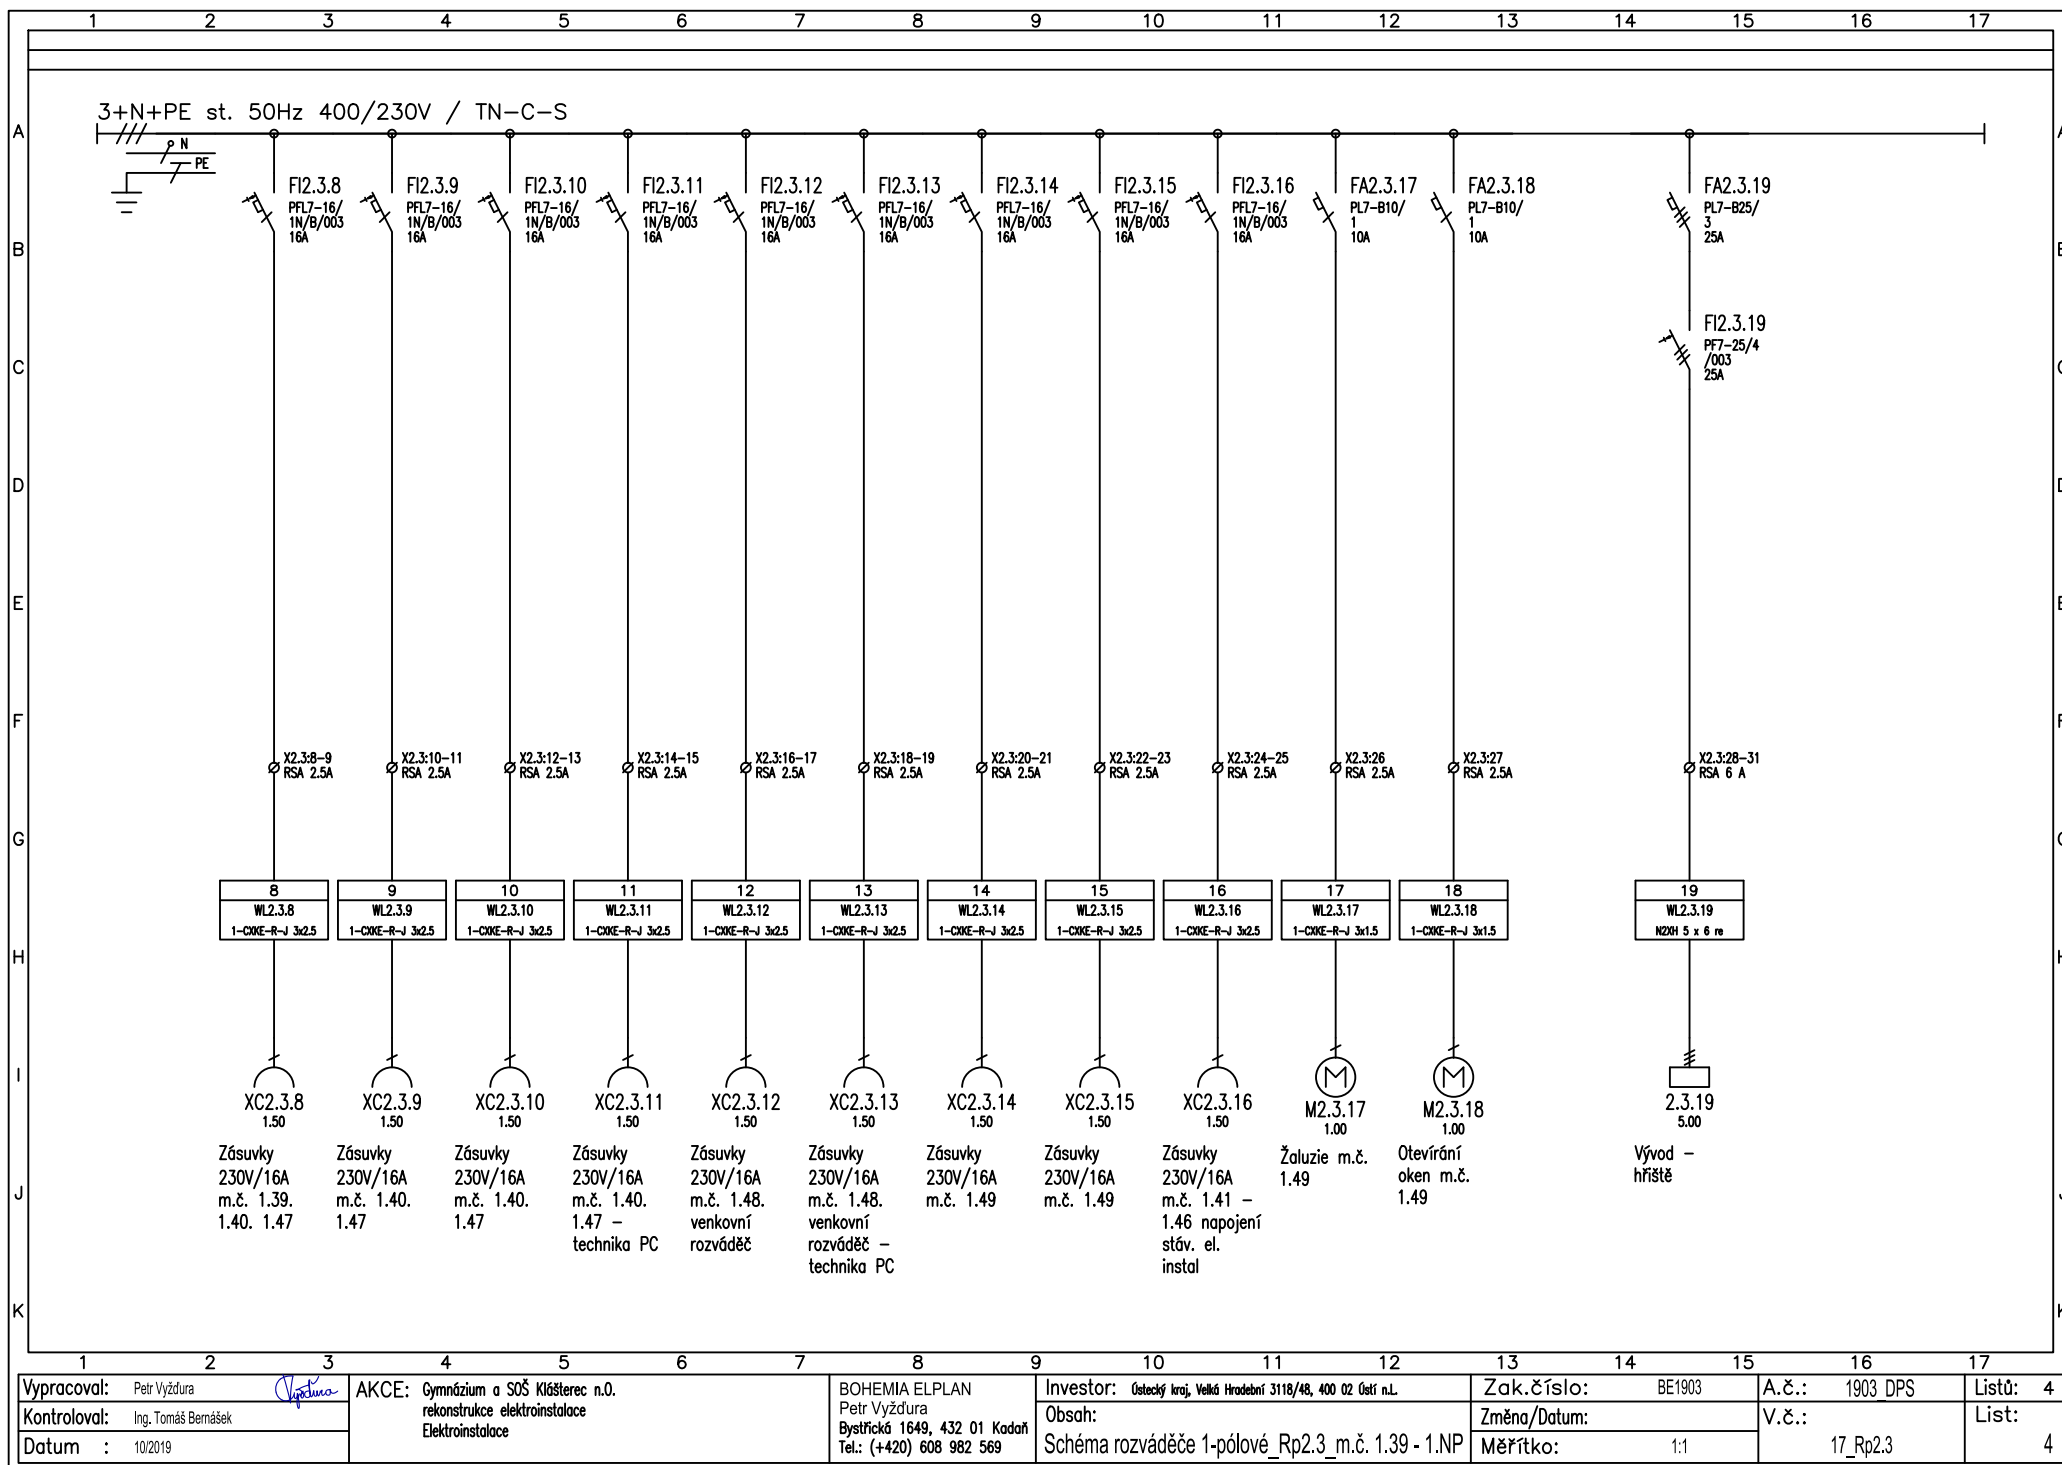

Vypracoval: Petr Vyžďura
 Kontroloval: Ing. Tomáš Bernášek
 Datum : 10/2019

AKCE: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.
 rekonstrukce elektroinstalace
 Elektroinstalace

BOHEMIA ELPLAN
 Petr Vyžďura
 Bystřická 1649, 432 01 Kadaň
 Tel.: (+420) 608 982 569

Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.
 Obsah:
 Schéma rozváděče 1-pólové Rp2.3_m.č. 1.39 - 1.NP

Zak.číslo: BE1903
 Změna/Datum:
 Měřítko: 1:1

A.č.: 1903 DPS
 V.č.:
 17_Rp2.3
 Listů: 4
 List: 4