

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
A																					
B																					
C																					
D																					
E																					
F																					
G																					
H																					
I																					
J																					
K																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Obsah:		Schéma rozváděče 1-pólové_Rp2.8_m.č. 3.01 - 3.NP																			
Akce:		Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O. rekonstrukce elektroinstalace Elektroinstalace																			
		PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/TN–C–S OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2: ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: – IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ – PŘEPÁŽKY A KRYTY OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLNĚNÁ – DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ – PROUDOVÝ CHRÁNIČ VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 : 04/2010 BEZPEČNOSTNÍ TABULKY : 0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ 4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI 8601 – HLAVNÍ VYPÍNAČ – VYPNI V NEBEZPEČÍ																			
Vypracoval: Petr Vyždura		BOHEMIA ELPLAN Petr Vyždura							Investor:							Zak.číslo: BE1903		Změna/Datum:		Listů: 6	
Kontroloval: Ing. Tomáš Bernášek		projektování elektrických zařízení montážní, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Bystřická 1649, 432 01 Kadaň; IČO: 46735666 tel.: +420 608 982 569 e-mail: petr.vyzdura@seznam.cz							Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.							Dig.název.souboru:		V.č.:		List:	
Datum : 10/2019																Měřítko: 1:1		22_Rp2.8		1	

Obsah: Schéma rozváděče 1-pólové_Rp2.8_m.č. 3.01 - 3.NP

Akce: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.
rekonstrukce elektroinstalace

Elektroinstalace

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/TN–C–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:

 ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

 – IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ

 – PŘEPÁŽKY A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

 NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

 DOPLNĚNÁ – DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

 – PROUDOVÝ CHRÁNIČ


VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 : 04/2010

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ


4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI


8601 – HLAVNÍ VYPÍNAČ – VYPNI V NEBEZPEČÍ

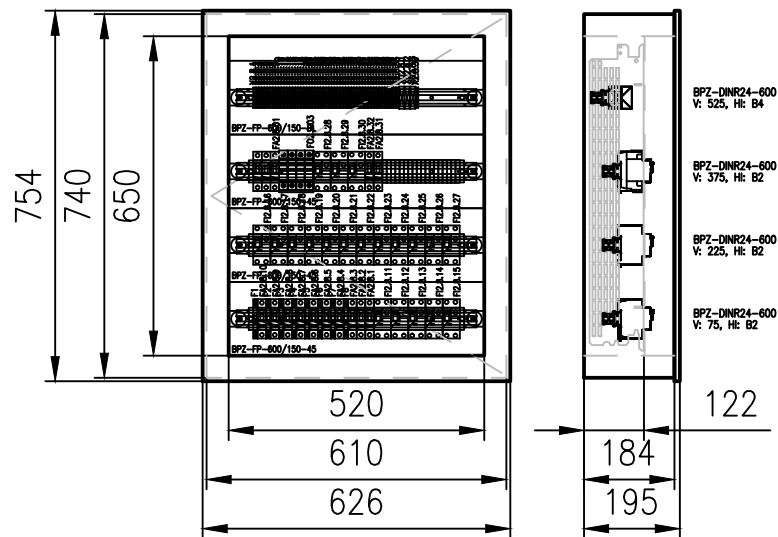

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: POD omítkou (2-dílný systém)
 Stupeň krytí: IP40
 Požární klasifikace: EI 30 DP1-S
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
 Vnější rozměry: 626 x 754 x 195 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 520 x 650 (Šířka x Výška)
 Výklenek: 610 x 740 x 184 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 96).

Vypracoval: Petr Vyžďura	AKCE: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O. rekonstrukce elektroinstalace	BOHEMIA ELPLAN Petr Vyžďura Bystřická 1649, 432 01 Kadaň Tel.: (+420) 608 982 569	Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.	Zak.číslo: BE1903	A.č.: 1903 DPS	Listů: 6
Kontroloval: Ing. Tomáš Bernášek			Obsah: Schéma rozváděče 1-pólové_Rp2.8_m.č. 3.01 - 3.NP	Změna/Datum:	V.č.: 22_Rp2.8	List: 2
Datum : 10/2019				Měřítko: 1:1		



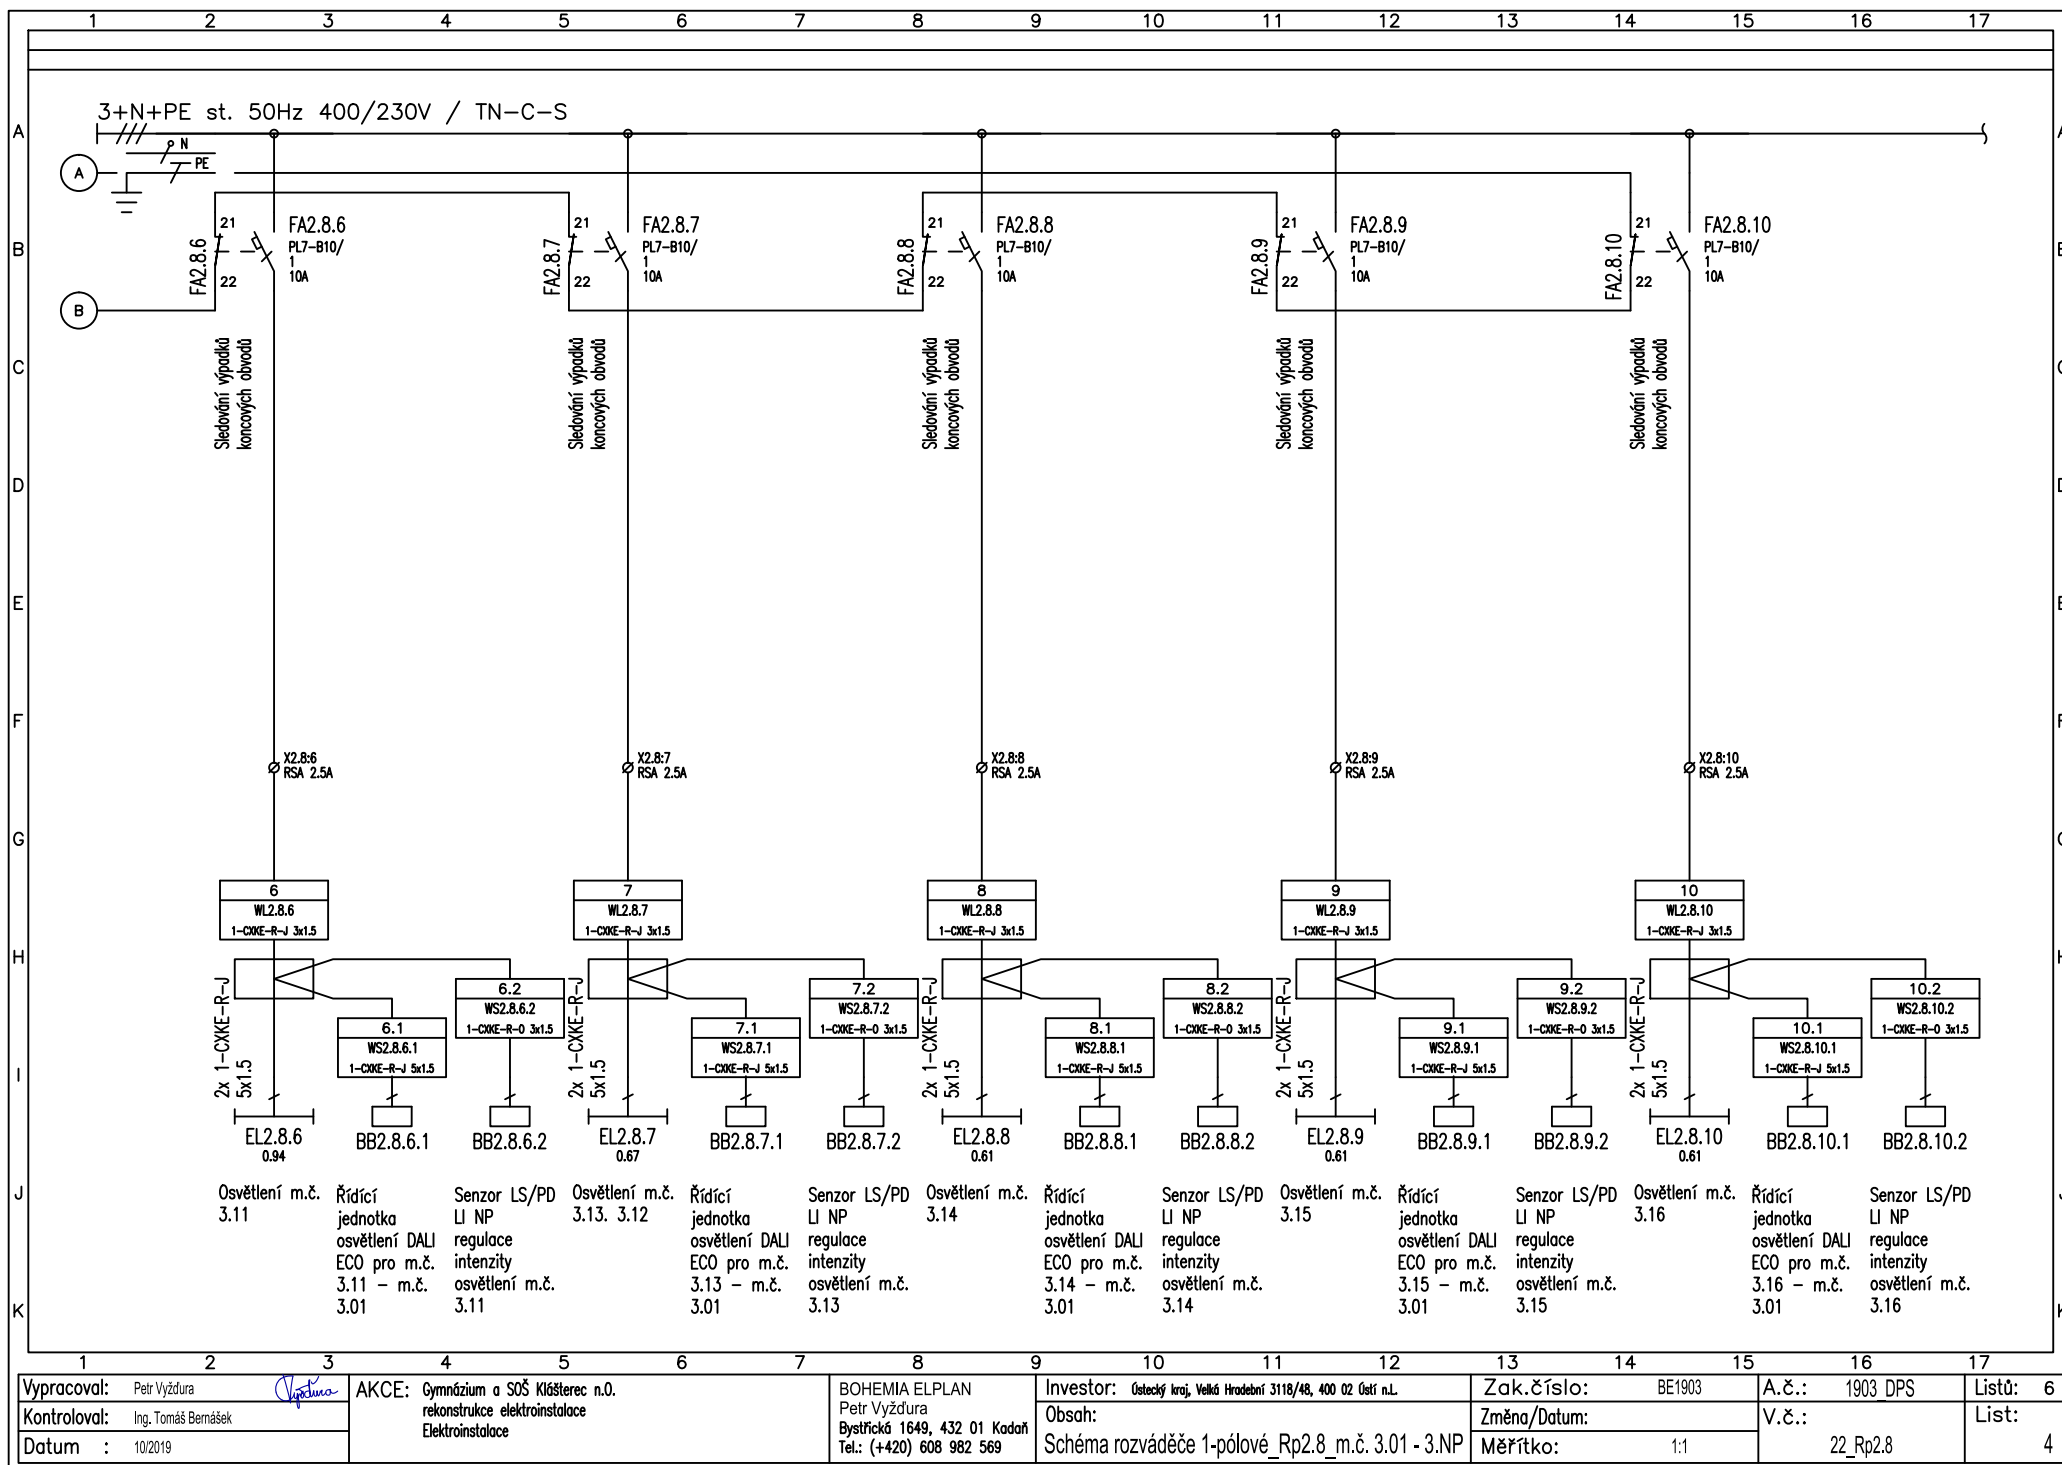

Vypracoval: Petr Vyzdura
Kontroloval: Ing. Tomáš Bernásek
Datum: 10/2019

AKCE: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.
rekonstrukce elektroinstalace
Elektroinstalace


BOHEMIA ELPLAN
Petr Vyzdura
Bystřická 1649, 432 01 Kodaň
Tel.: (+420) 608 982 569

Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.
Obsah:
Schéma rozváděče 1-pólové Rp2.8_m.č. 3.01 - 3.NP

Zak.číslo: BE1903
Změna/Datum:
Měřítko: 1:1

A.č.: 1903 DPS
V.č.:
22_Rp2.8

Listů: 6
List: 4

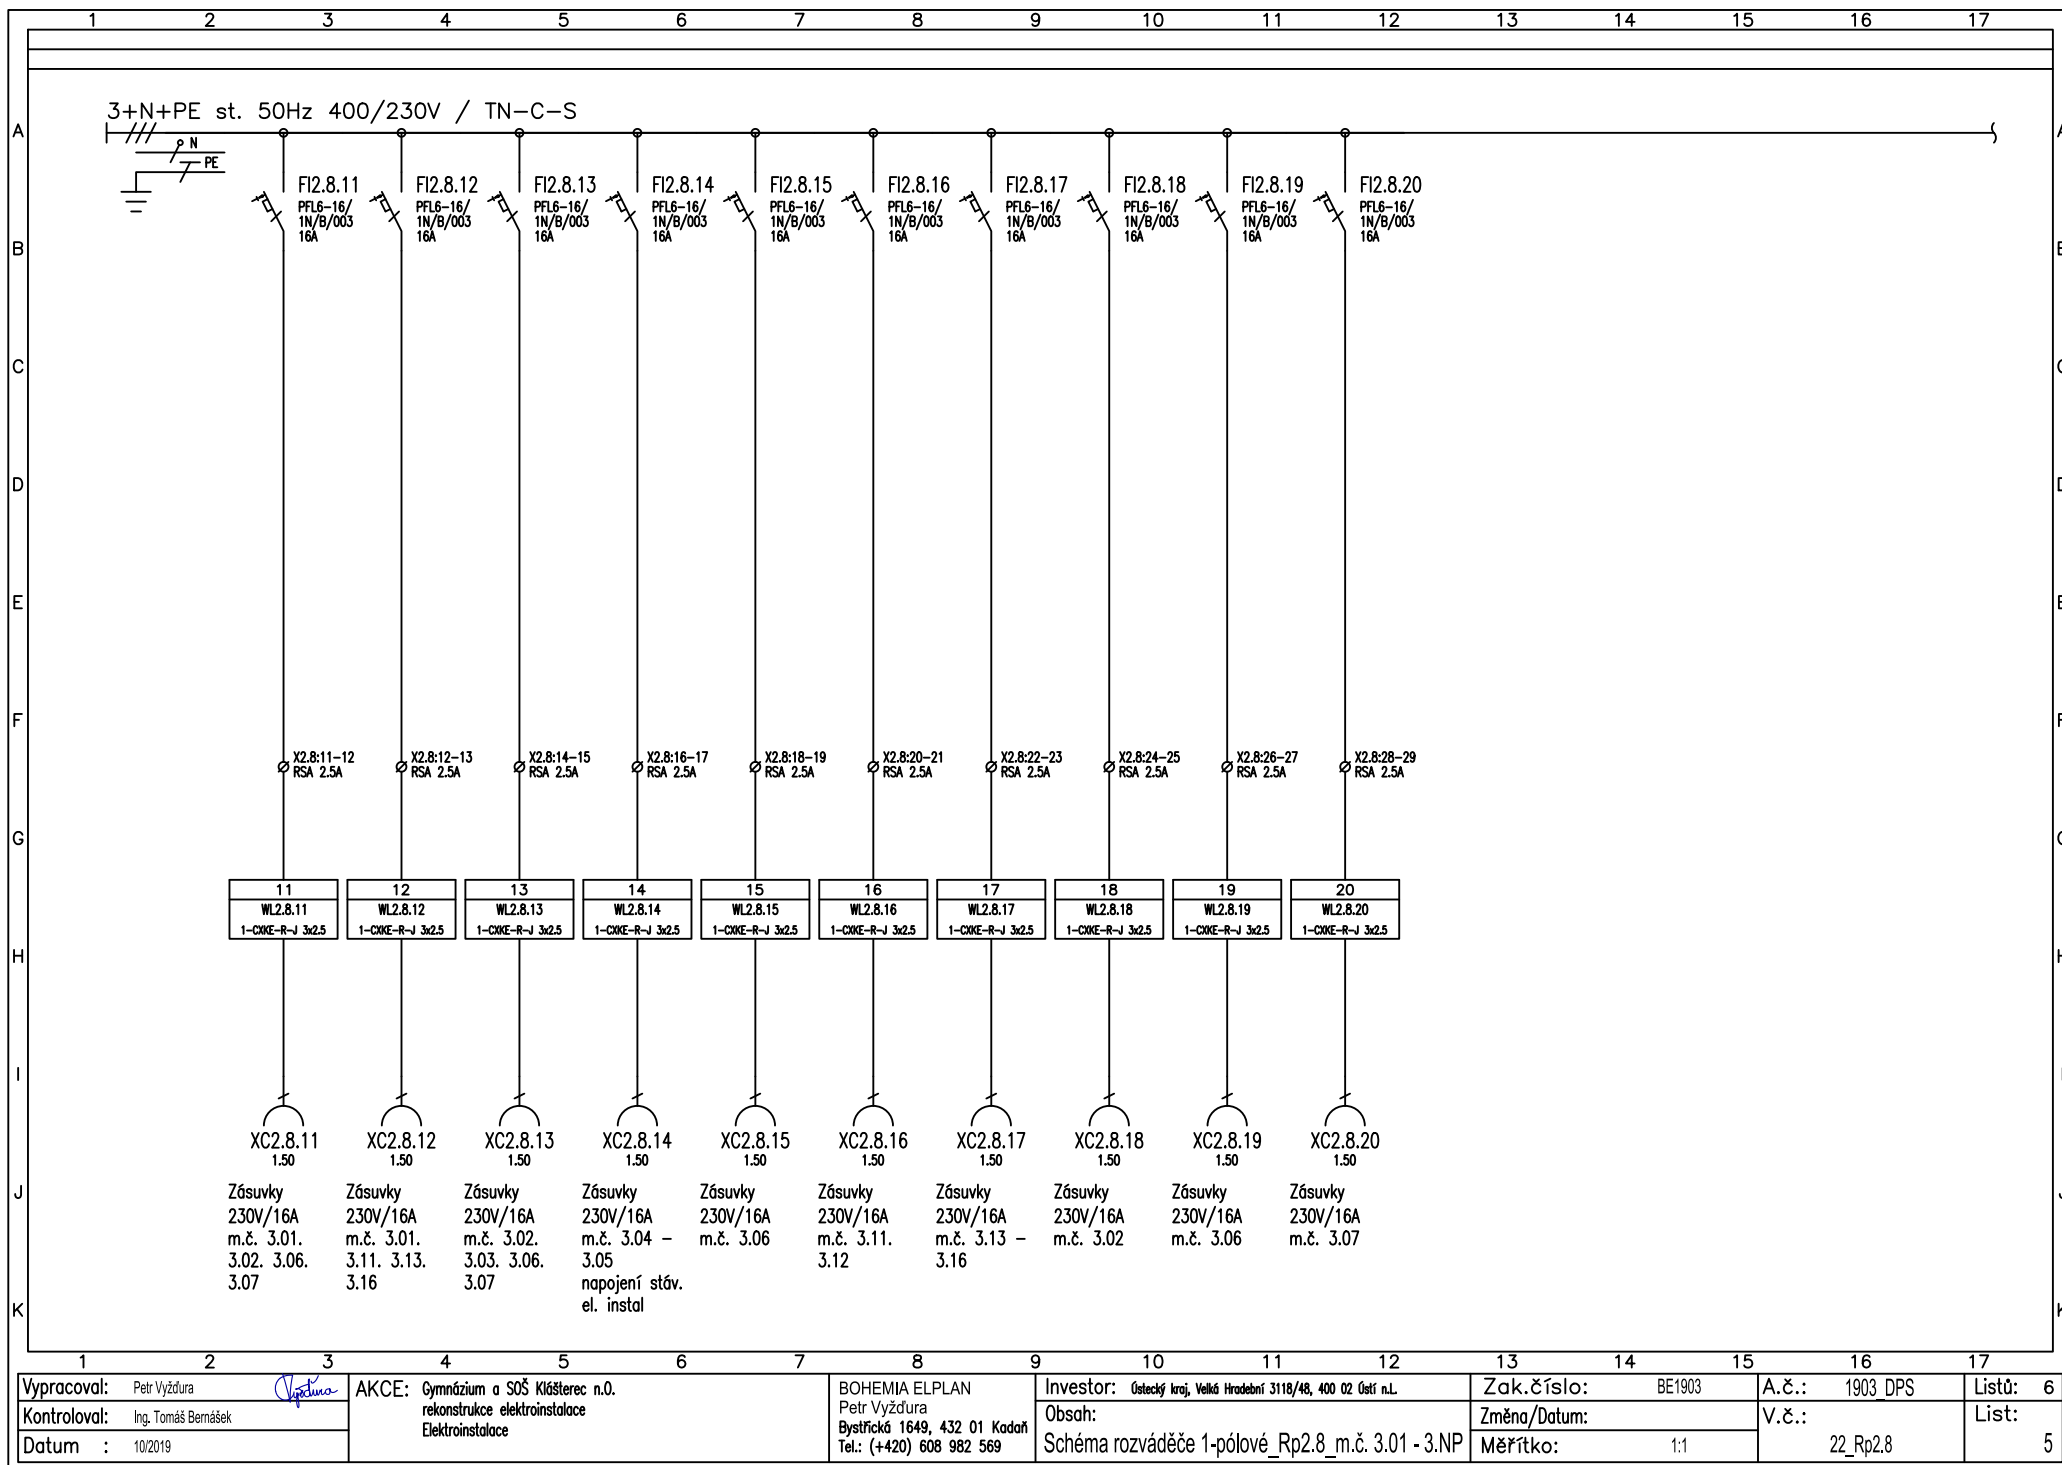

Vypracoval: Petr Vyžďura
Kontroloval: Ing. Tomáš Bernášek
Datum : 10/2019

AKCE: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.
rekonstrukce elektroinstalace
Elektroinstalace

BOHEMIA ELPLAN
Petr Vyžďura
Bystřická 1649, 432 01 Kodaň
Tel.: (+420) 608 982 569

Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.
Obsah:
Schéma rozváděče 1-pólové_Rp2.8_m.č. 3.01 - 3.NP

Zak.číslo: BE1903
Změna/Datum:
Měřítko: 1:1

A.č.: 1903 DPS
V.č.:
22_Rp2.8

Listů: 6
List: 5

