

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
A																		A			
B																		B			
C																		C			
D																		D			
E																		E			
F																		F			
G																		G			
H																		H			
I																		I			
J																		J			
K																		K			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Obsah:				Schéma rozváděče 1-pólové_Rp1.2_m.č. 1.30 - kuchyň_doplnění																	
Akce:				Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O. rekonstrukce elektroinstalace Elektroinstalace																	
				PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S																	
				OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2: ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: - IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ - PŘEPÁŽKY A KRYTY OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ - PROUDOVÝ CHRÁNIČ																	
				VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 : 04/2010																	
				BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :																	
				0102 - POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ 4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI 8601 - HLAVNÍ VYPÍNAČ - VYPNI V NEBEZPEČÍ																	
Vyracoval: Petr Vyždura				BOHEMIA ELPLAN Petr Vyždura				projektování elektrických zařízení montážní, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Bystřická 1649, 432 01 Kadaň; IČO: 46735666 tel.: +420 608 982 569 e-mail: petr.vyzdura@seznam.cz				Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L.				Zak.číslo: BE1903		Změna/Datum:		Listů: 2	
Kontroloval: Ing. Tomáš Bernášek																Dig.název.souboru:		V.č.:		List:	
Datum : 10/2019																Měřítko: 1:1		14_Rp1.2		1	

Obsah: Schéma rozváděče 1-pólové_Rp1.2_m.č. 1.30 - kuchyň_doplnění

Akce: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.
rekonstrukce elektroinstalace

Elektroinstalace

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/TN–C–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEPÁŽKY A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DOPLNĚNÁ – DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

- PROUDOVÝ CHRÁNIČ


VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 : 04/2010

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ

4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

8601 – HLAVNÍ VYPÍNAČ – VYPNI V NEBEZPEČÍ

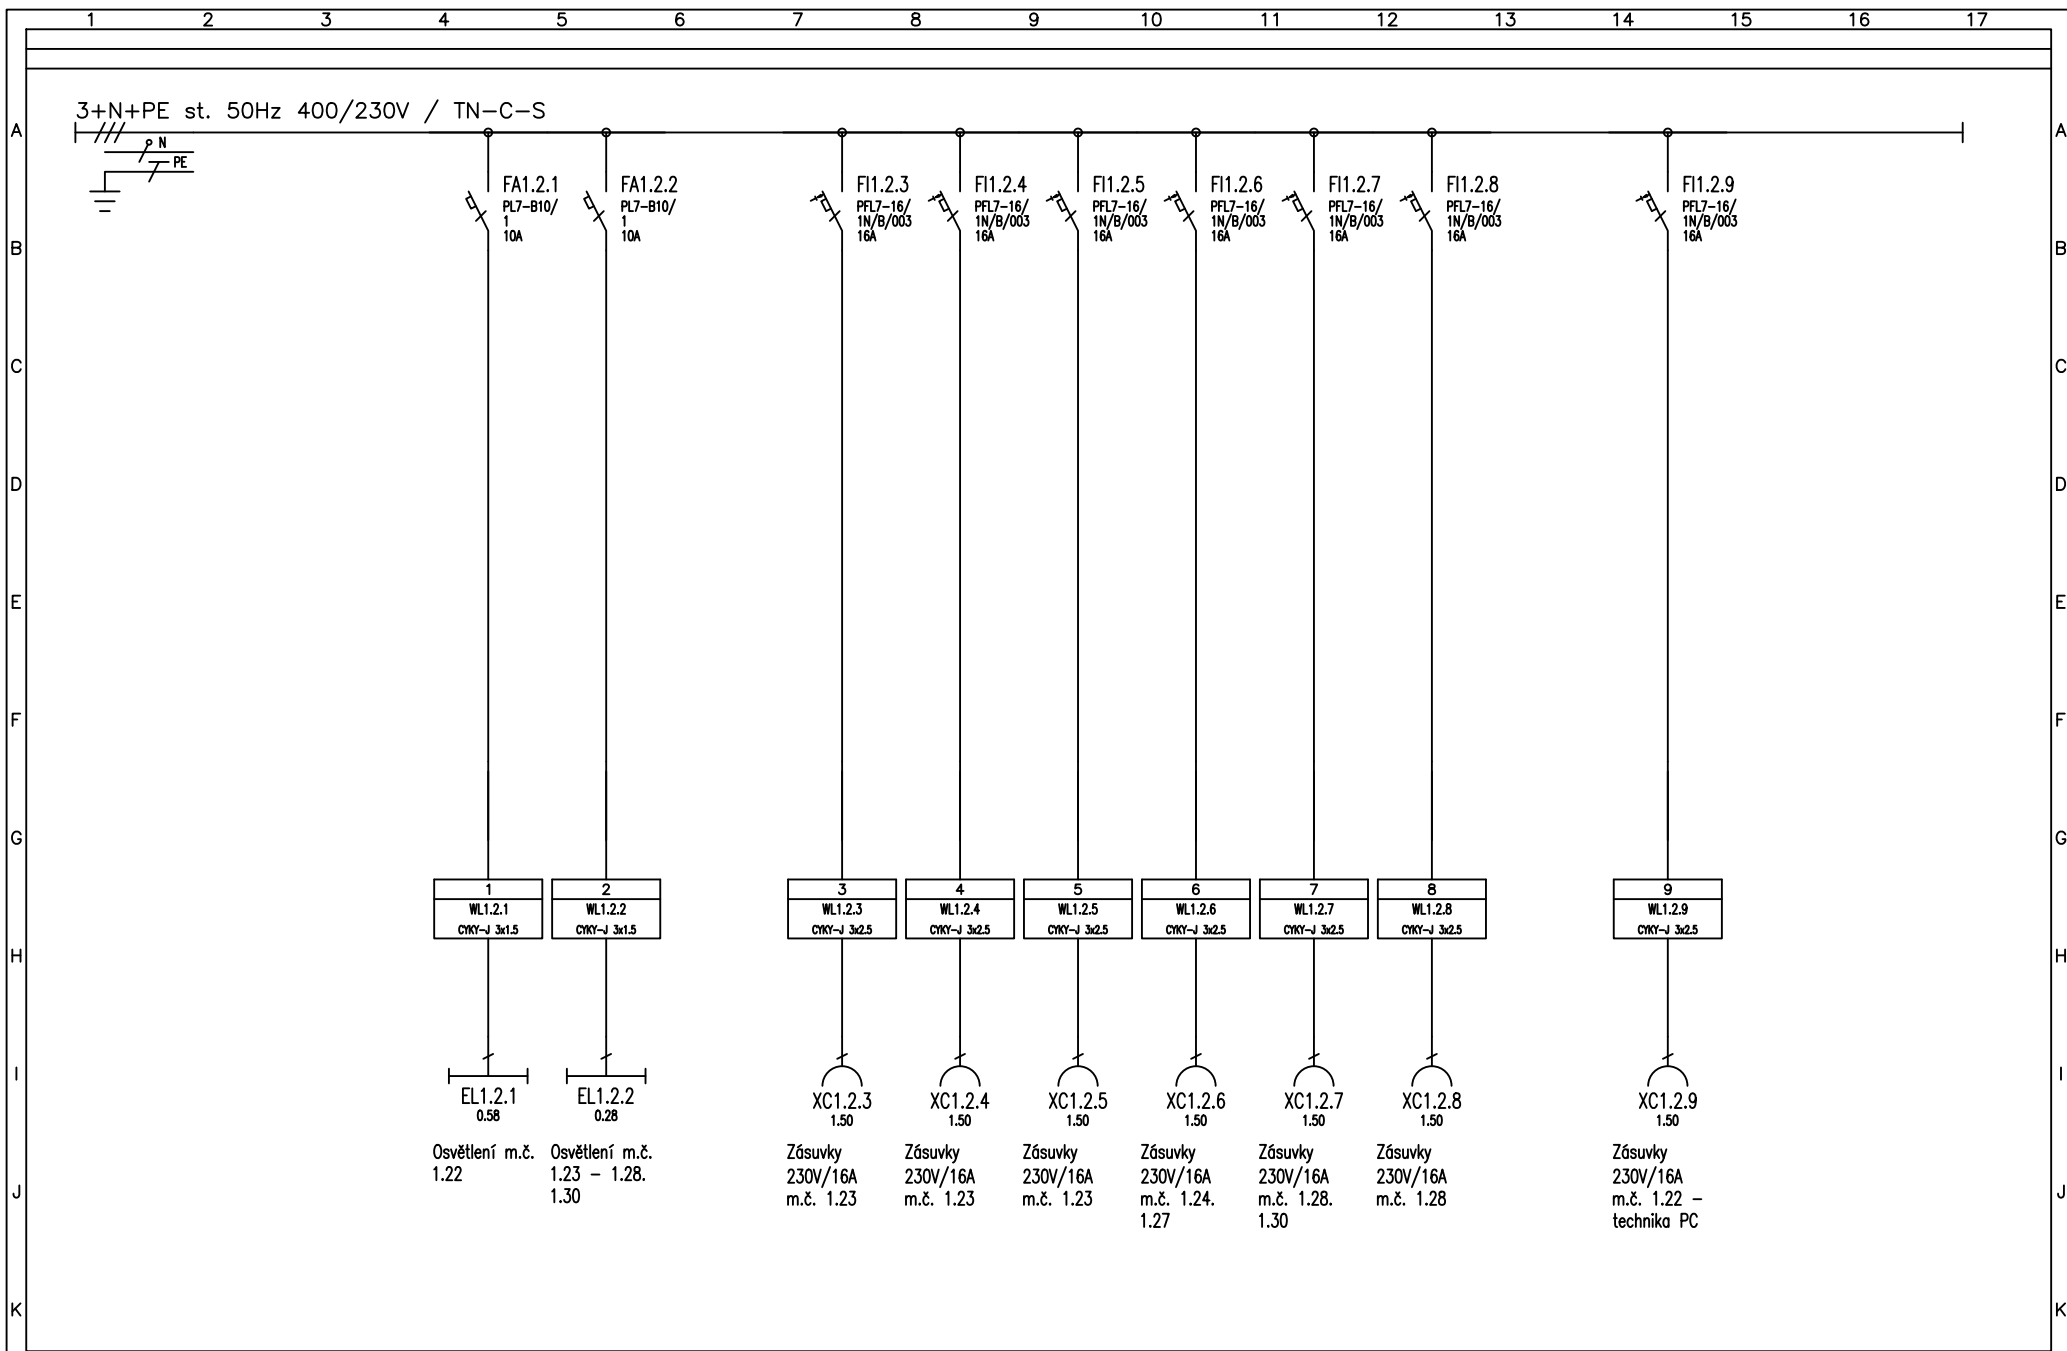

Vypracoval: Petr Vyžďura			AKCE: Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O. rekonstrukce elektroinstalace Elektroinstalace			BOHEMIA ELPLAN Petr Vyžďura Bystřická 1649, 432 01 Kadaň Tel.: (+420) 608 982 569			Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n.L. Obsah: Schéma rozváděče 1-pólové_Rp1.2_m.č. 1.30 - kuchyň			Zak.číslo: BE1903		A.č.: 1903 DSP		Listů: 2	
Kontroloval: Ing. Tomáš Bernásek												Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 10/2019												Měřítko: 1:1		14_Rp1.2		2	