
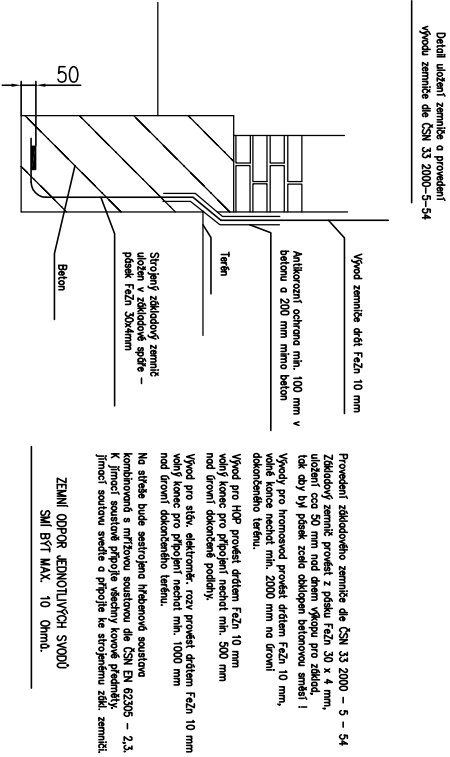


Ochrana před účinky blesku dle EN 62305 – ochranná úroveň II. Okna soustavy max 10mx10m vodičem ALMgsi/FeZn 8mm. Okna soustavy izolované spojeny vodiče s uzemněním na zbudovanou zemnicí síť – FeZn 30x4 v základech objektu. Svody vodičem CUI. U zařízení na střeše jímací tyče dle technické zprávy – jímací soustava metodou bleskové koule, ochranné úhlu a mřížové soustavy.

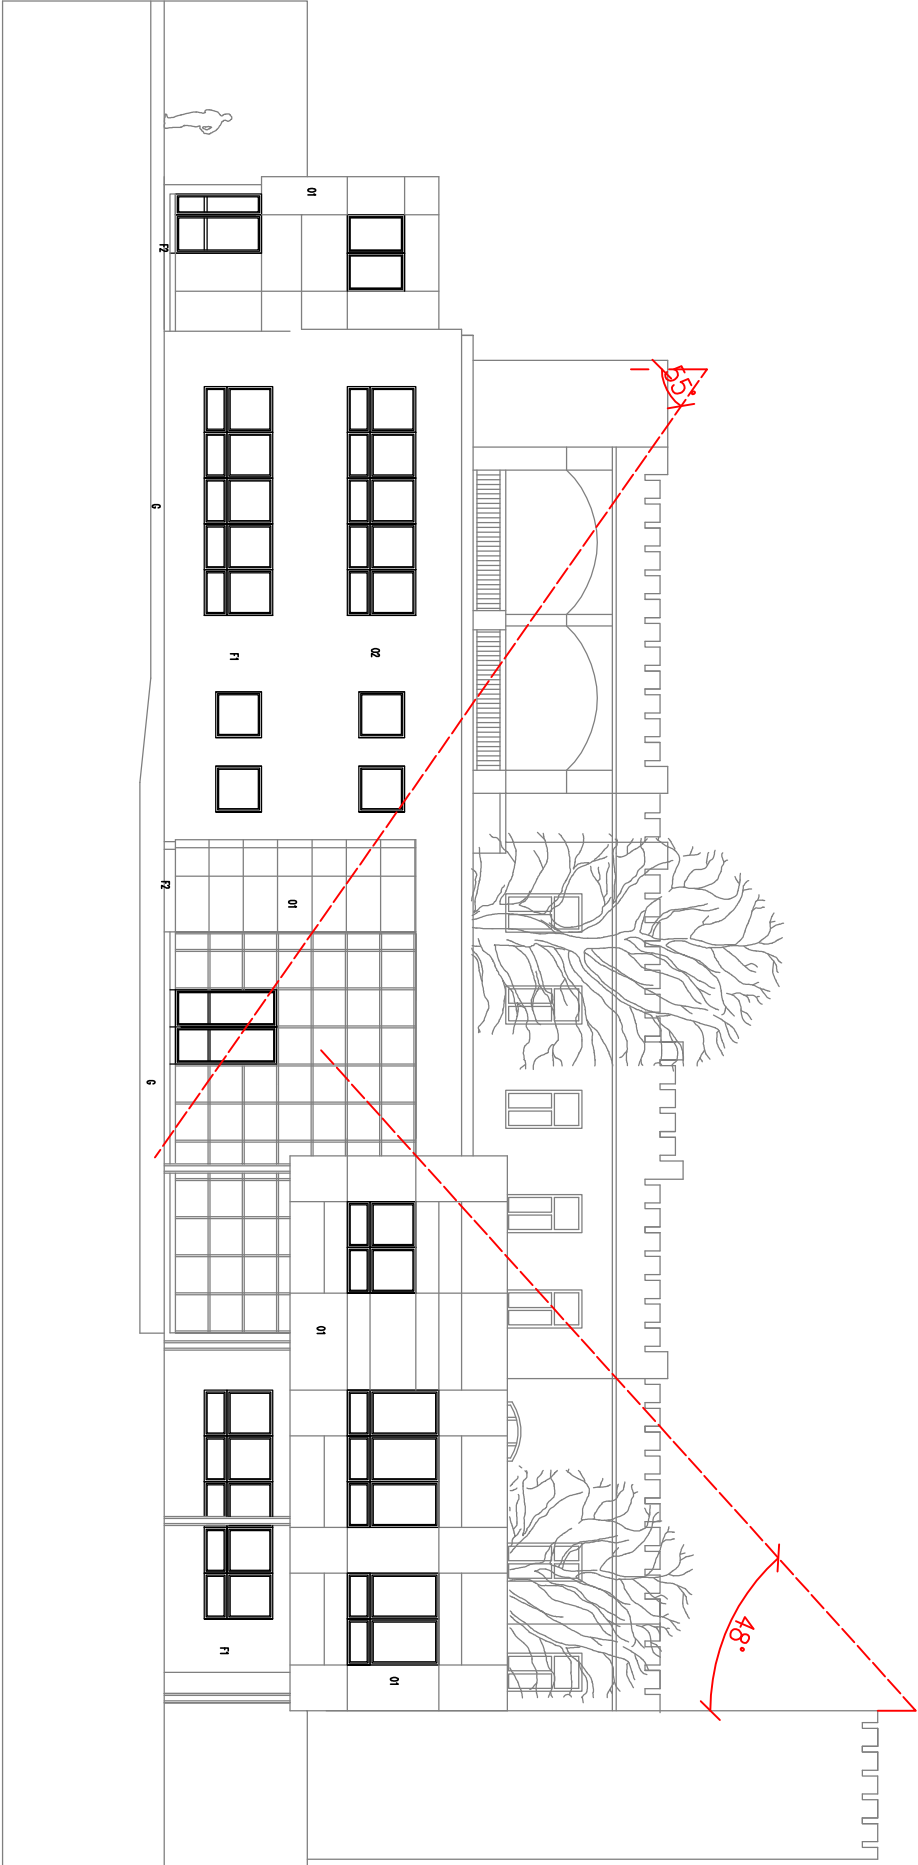

Změna 12.2016

NÁZEV STAVBY		DATA	XII/2016
Střední umělecká a řemeslná škola, Praha 10		FORMÁT	A3
Na Výsluní 150/6 - rekonstrukce objektu		MĚŘÍTKO	M1:200
MÍSTO STAVBY		Č.ZAKÁZKY	95/2013
Na Výsluní 150/6, Praha 10		STUPEŇ PD	územní a stáv.říz.
Strošnice č.kat. 2033,2034,2036,2037		vypracovali:	
INVESTOR		Magistrát hl.m.Prahy, Jungmannova 35, Praha 1	
VÝKRES		Pavel Tesář	
		Mělnické 11, 150 00 PRAHA 5	
		tel.: 261260358 e-mail: tesar1@seznam.cz	
		Dlč: CZ521222032, IČO:16187229	
		3	