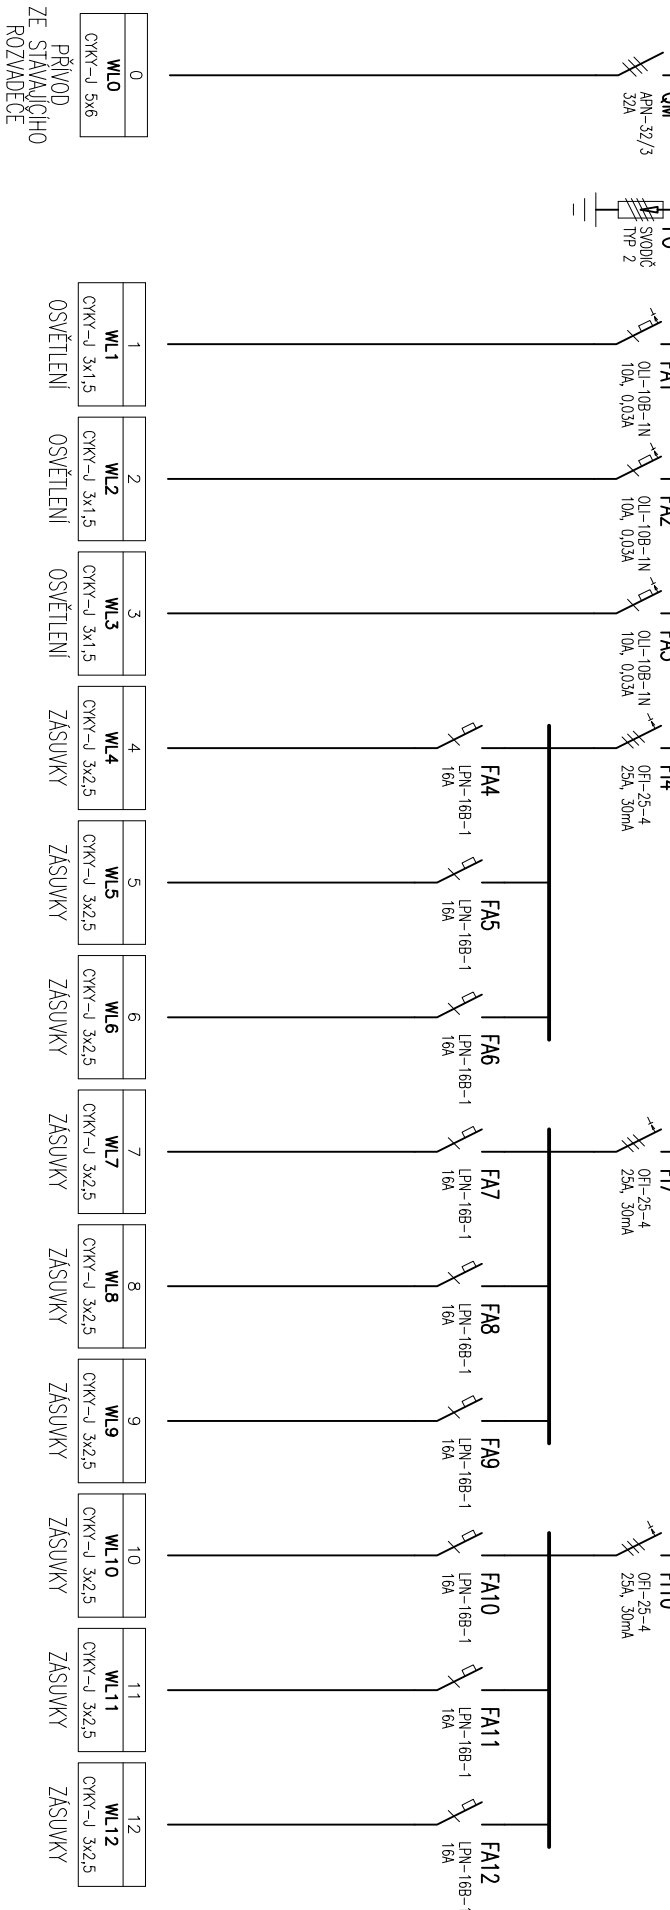
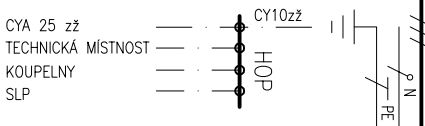

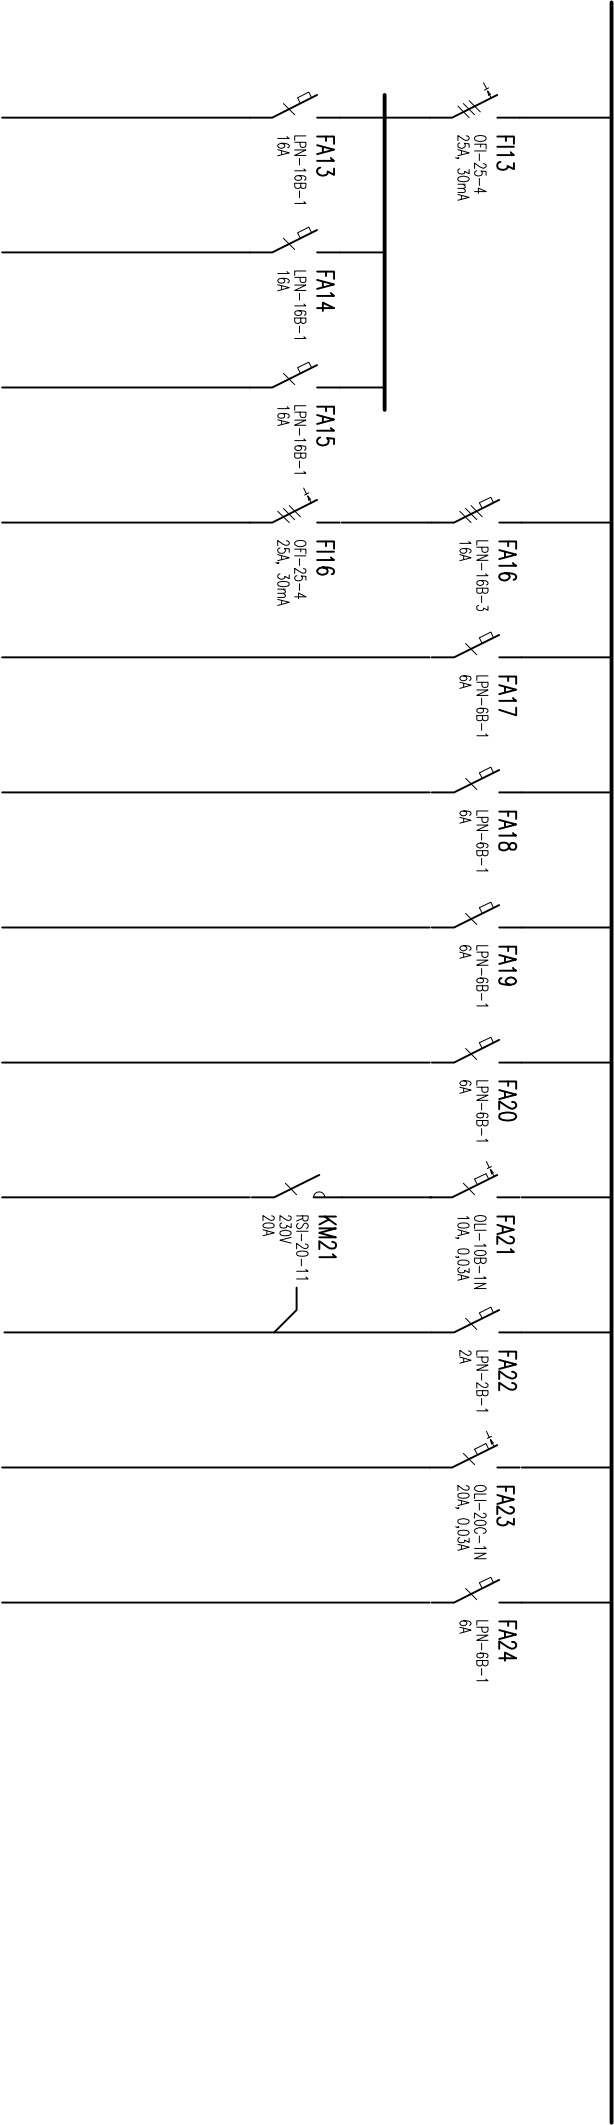


3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S



TPP PŘEVEDENÍ:	OCEP/PLAST ROZ. RP1
KRUTI:	IP40 / IP20
ROZMĚRY:	Z – PODLE VÝROBCE
DĚLENÍ:	–
NÁTĚR:	TPPOVÝ
OBSLUHA:	PRAČ. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y):	VŘICHEM
VÝVODY:	NAHORU

Investor:	Obec Bablice Bablice č.p. 508 , 687 03 Bablice			Generální dodavatel:
Místo stavby:	k.ú. Bablice u Uherského Hradiště [600652], parcela č. 8/1, 8/2, 3			
Generální projektant:				 ING. ARCH. K. KOUDELKOVÁ ING. ARCH. IVO KOUDELKA 688 01 Uherský Brod, Hradištské 35 tel.: 572637407, e-mail: k2@arch.cz mobil: 605204279
Hlavní inženýr projektu:	Autor staveb:	Vypracoval:	Kontroloval:	
Ing. Arch. Ivo Koudełka	Ing. Arch. Kateřina Koudełková	Karel Mařky		
Stavba:	PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY BABICE			Číslo zakázky: K2a_007_23112017
Objekt, provozní celek:	SO 01 PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY			Stupeň PD: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Díl:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, D.1.4.4-ELEKTROINSTALACE			Formát: 1 A4
Název výkresu:	ROZVADĚČ RP1			Měřítko: -
	STRANA 1/2			Datum: 12/2019
				Číslo zakázky: K2a_007_23112017
				Číslo archivní:
				Číslo výkresu: D.1.4.4. - 06



13	WL13	14	WL14	15	WL15	16	WL16	17	WL17	18	WL18	19	WL19	20	WL20	21	WL21	22	WL22	23	WL23	24	WL24
CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 5x2,5		CYKY-J 3x1,5		CYKY-J 3x1,5		CYKY-J 3x1,5		CYKY-J 3x1,5		CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 5x1,5		CYKY-J 3x4		CYKY-J 3x1,5	
TUV		TUV		REZERVA		SPORÁK		ROZDĚLOVAČ ÚT Č. 1 SMĚŠOVÁNÍ		ROZDĚLOVAČ ÚT Č. 1 VENTILY		ROZDĚLOVAČ ÚT Č. 2 SMĚŠOVÁNÍ		ROZDĚLOVAČ ÚT Č. 2 VENTILY		TEMPEROVÁNÍ VPUSTI		TERMOSTAT		KLIMATIZACE VENKOVNÍ		KLIMATIZACE VNITRNÍ	

Investor:	Generální dodavatel:
Obec Babice Babice č.p. 508 . 687 03 Babice	
Místo stavby:	
K.ú. Babice u Uherského Hradiště [600652], parcela č. 8/1, 8/2, 3	

Generální projektant:					
Hlavní inženýr projektu:	Autor staveb:	Vypracoval:	Kontroloval:		
Ing. Arch. Ivo Koudełka	Ing. Arch. Kateřina Koudełková	Karel Maňý			
				Číslo zakázky:	
				K2a_007_23112017	

ING. ARCH. K. KOUDEŁKOVÁ  
ING. ARCH. IVO KOUDEŁKA  
688 01 Uherský Brod, Hradištská 35  
tel.: 572637407, e-mail: k2@archi.cz  
mobil: 603204279

Stavba:	Stupeň PD:	PRO PROVAZENÍ STAVBY
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY BABICE		
Objekt, provozní celek:	SO 01 PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY	
Díl:	D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY, D.1.4.4-ELEKTROINSTALACE	
Název výkresu:	ROZVADĚČ RP1	STRANA 2/2
		Číslo výkresu: D.1.4.4 - 06