



ULOŽENÍ PE POTRUBÍ

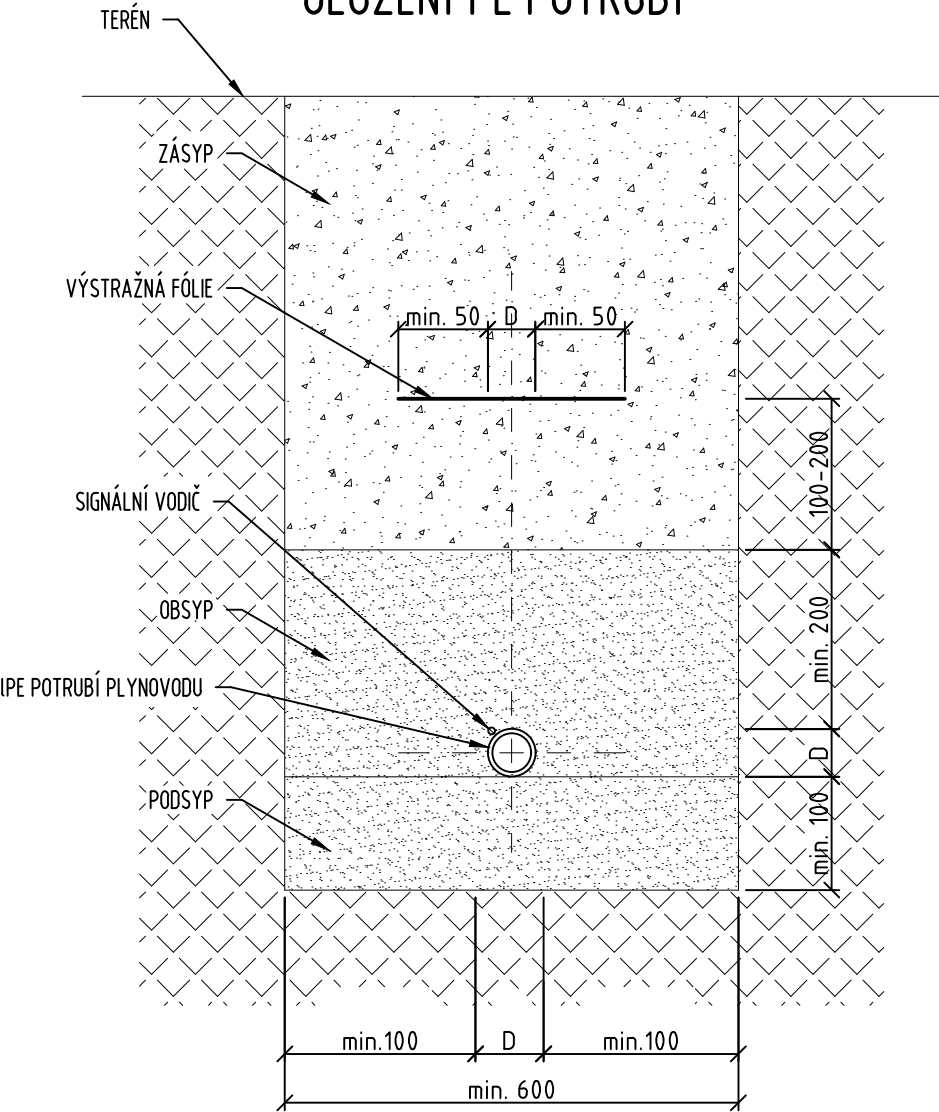

ULOŽENÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ

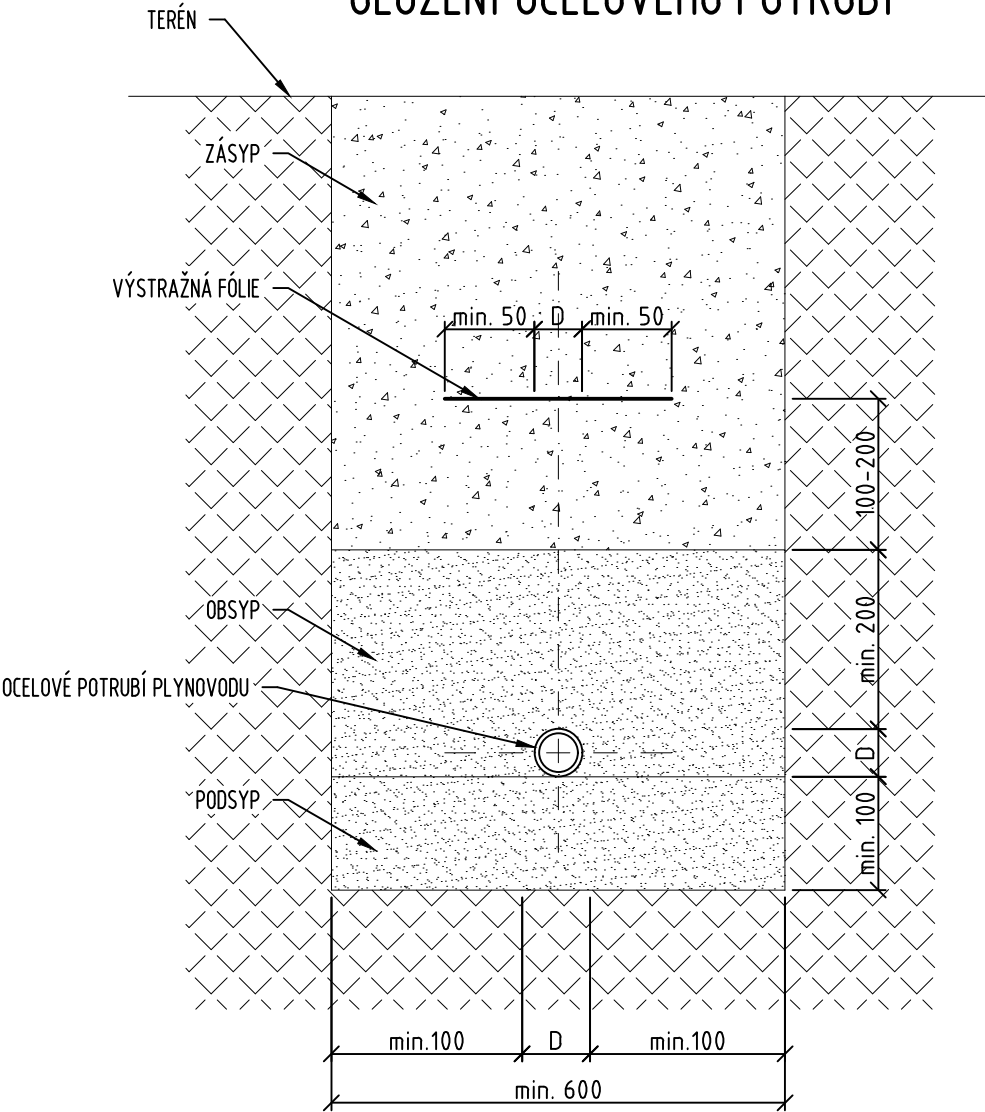

+0,000 = 1. NP STÁVAJÍCÍ MŠ

Investor:		Generální dodavatel:
Obecní úřad Babice u Uherského Hradiště Babice 508 687 03 Babice		
Místo stavby:		
k. ú. obce BABICE, parc. č. 8/1, 8/2, 3		

Generální projektant:				 <div>ING.ARCH. K. KOUDELKOVÁ ING.ARCH. IVO KOUDELKA 688 01 Uherský Brod, Hradištská 35 tel.: 672 637 407, e-mail: k2@arch.cz mobil: 603 204 279</div>
Hlavní inženýr projektu:	Autor stavby:	Kreslil:	Kontroloval:	
Ing.Arch. Ivo Koudelka	Ing.Arch. Kateřina Koudeřková		Ing.arch. Ivo Koudelka	
Číslo zakázky:				K2a_007_23112017

Zpracovatel dílu:				
Odpovědný projektant:	Projektant:	Kreslil:	Kontroloval:	
Ing.Arch. Ivo Koudelka		Ing. Lucie Němečková		
Číslo zakázky:				

Stavba:	PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BABICE	Stupeň PD:	DPS
		Formát:	2 A4
		Měřítko:	--
Objekt, provozní celek:	SO 03 PŘELOŽKA ČÁSTI PŘÍPOJKY PLYNU	Datum:	10/2019
Díl:		Číslo zakázky:	
		Číslo archivní:	
Název výkresu:	VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ	Číslo výkresu:	SO03 B.4

POZNÁMKA:

DNO RÝHY MUSÍ BÝT PŘED POKLÁDKOU STABILNÍ A UPRAVENÉ, ZBAVENÉ VELKÝCH ČÁSTÍ
PRO PODSYP BUDE POUŽIT ZRNITÝ MATERIÁL (KOPANÝ PÍSEK) UROVNÁN DO POŽADOVANÉHO SKLONU
PRO OBSYP BUDE POUŽITO STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO PRO PODSYP (KOPANÝ PÍSEK), HUTNĚNÝ RUČNĚ
PO 150mm NA 95% PS PO STRANÁCH TROUBY, OBSYP BUDE PROVEDEN 200mm NAD VRCH POTRUBÍ
NAD PE POTRUBÍM NEHUTNIT, JEN PO STRANÁCH !!!
PRO ZÁSYP MŮŽE BÝT POUŽIT MÍSTNÍ VÝKOPOVÝ MATERIÁL ZBAVENÝ VELKÝCH ČÁSTÍ
SIGNÁLNÍ VODIČ Z MĚDĚNÉHO VODIČE O MINIMÁLNÍM PRŮŘEZU 1,5mm² BUDE PŘIPEVNĚN NA VRCH POTRUBÍ
PE PÁSKOU PO VZDÁLENOSTI max. 2,0m
PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ CHRÁNICÍKOU NEBO OCHRANNOU TRUBKOU BUDE VODIČ PŘIPEVNĚN NA OCHRANNÉ POTRUBÍ