
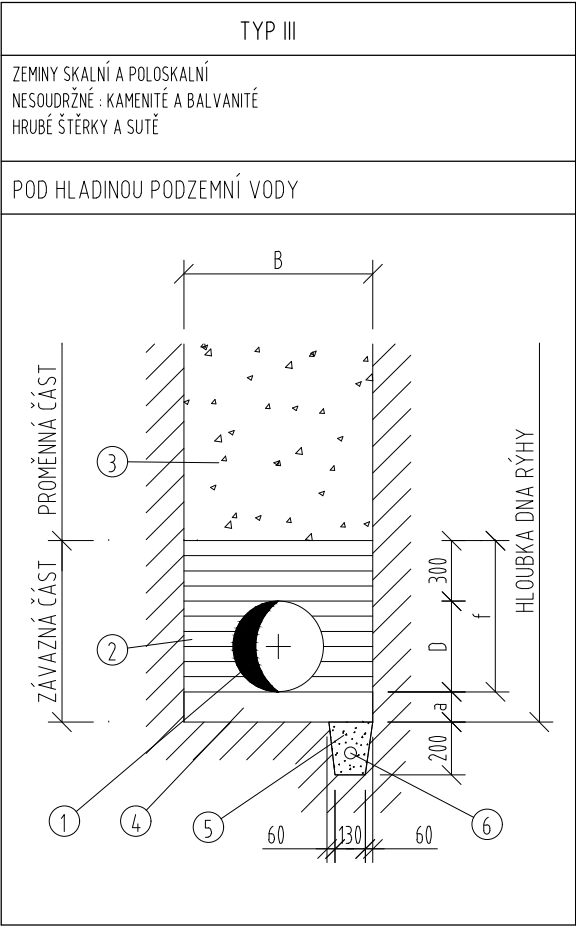
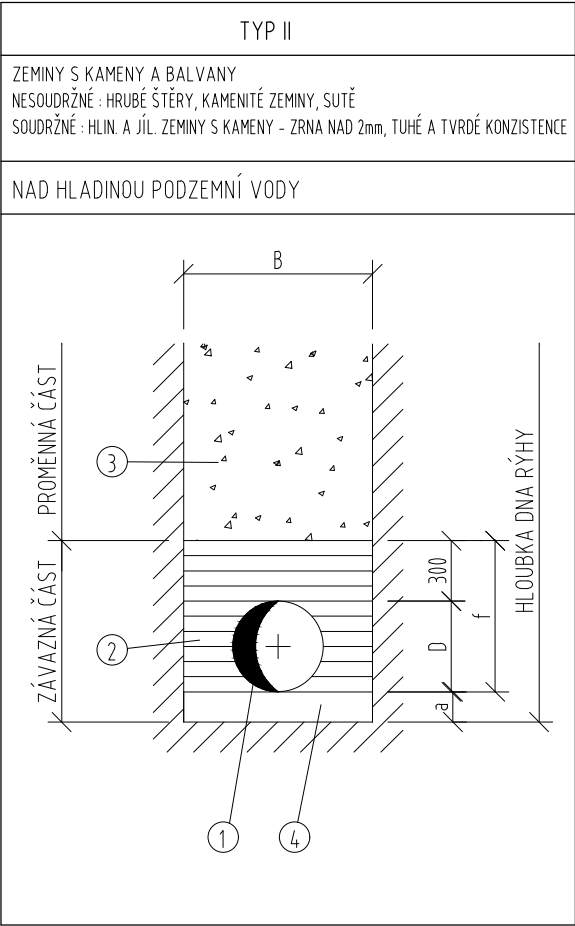


OZNAČENÍ TYPU
ZÁKLADOVÁ PŮDA
PROSTŘEDÍ
ZPŮSOB ULOŽENÍ

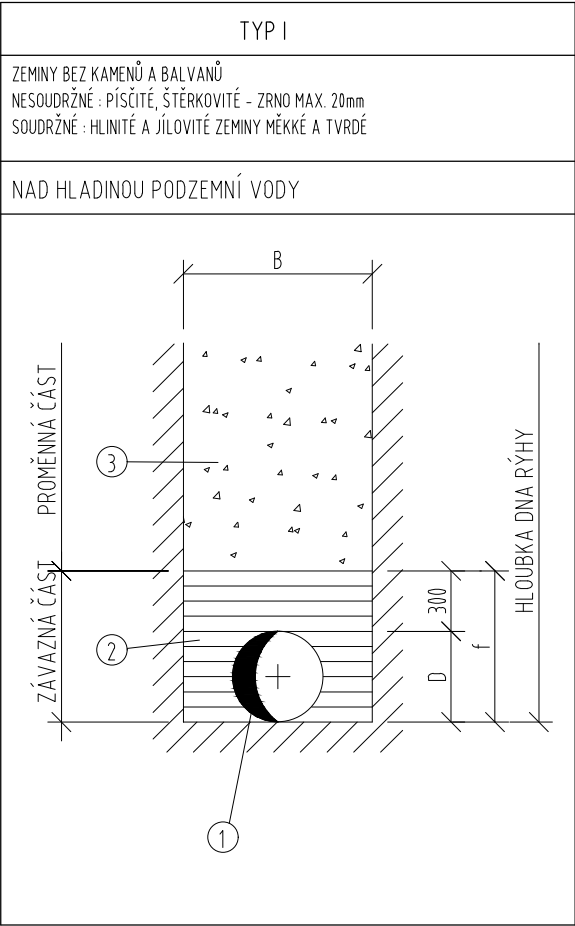

LEGENDA:

- 1 - TROUBA Z PVC
- 2 - OBSYP POTRUBÍ
- 3 - ZÁSYP RÝHY
- 4 - LOŽE POTRUBÍ
- 5 - ŠTĚRKOPÍSEK
- 6 - DRENÁŽNÍ TRUBKA Ø100

POZNÁMKA:

- 1. PRO LOŽE POD POTRUBÍ SE POUŽIJE VHODNÝ SYPKÝ MATERIÁL - PÍSEK, PÍŠČITÁ NEBO HLINITOPÍŠČITÁ ZEMINA, PŘÍPADNĚ JEMNÝ ŠTĚRK ZRNA MAX. 20mm. LOŽE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZHUTNĚNO!!
- 2. PRO OBSYP DRENÁŽE JE NEJVHODNĚJŠÍ PÍŠČITÝ ŠTĚRK A MAX. ZRNEM 63mm.
- 3. OBSYP POTRUBÍ SE PROVEDE DO VÝŠKY 300mm NAD VRCHOL POTRUBÍ KOPANÝM PÍSKEM OBSYP BUDE ZHUTNĚN POUZE PODÉL TROUBY, NAD ZÁSADNĚ NEHUTNIT
- 4. DODRŽOVAT MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ VÝŠKU NADLOŽÍ UVÁDĚNOU VÝROBCEM POUŽITÝCH TRUB!!

DN	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY D	VÝŠKA OBSYPU f	VÝŠKA LOŽE a	ŠÍŘKA RÝHY B	DÉLKA (m)	OZNAČENÍ TRUB	POZNÁMKA
125	125	425	100	1000			
150	160	460	100	1100			
200	200	500	100	1100			
250	250	750	150	1200			
300	315	615	150	1350			
400	400	700	150	1450			
500	500	800	150	1600			

+0,000 = 1. NP STÁVAJÍCÍ MŠ

Investor:	Generální dodavatel:
Obecní úřad Babice u Uherského Hradiště Babice 508 687 03 Babice	
Místo stavby:	k. ú. obce BABICE, parc. č. 8/1, 8/2, 3

Generální projektant:				K2 architekti ING.ARCH. K. KOUDELKOVÁ ING.ARCH. IVO KOUDELKA 688 01 Uherský Brod, Hradišská 35 tel.: 572 637 407, e-mail: k2@arch.cz mobil: 603 204 279
Hlavní inženýr projektu:	Autor stavby:	Kreslil:	Kontroloval:	
Ing.Arch. Ivo Koudelka	Ing.Arch. Kateřina Koudeřková		Ing.arch. Ivo Koudelka	
Číslo zakázky:				K2a_007_23112017

Zpracovatel dílu:				
Odpovědný projektant:	Projektant:	Kreslil:	Kontroloval:	
Ing.Arch. Ivo Koudelka		Ing. Lucie Němečková		
Číslo zakázky:				

Stavba:	PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY BABICE	Stupeň PD:	DPŠ
		Formát:	2 A4
		Měřítko:	1 : 50
Objekt, provozní celek:	SO 04 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE	Datum:	10/2019
Díl:		Číslo zakázky:	
		Číslo archivní:	
Název výkresu:	VÝKRES ULOŽENÍ PVC POTRUBÍ KANALIZACE DO VÝKOPU	Číslo výkresu:	SO04 B.4