




PŮDORYS 4.NP - H2 - NOVÝ STAV

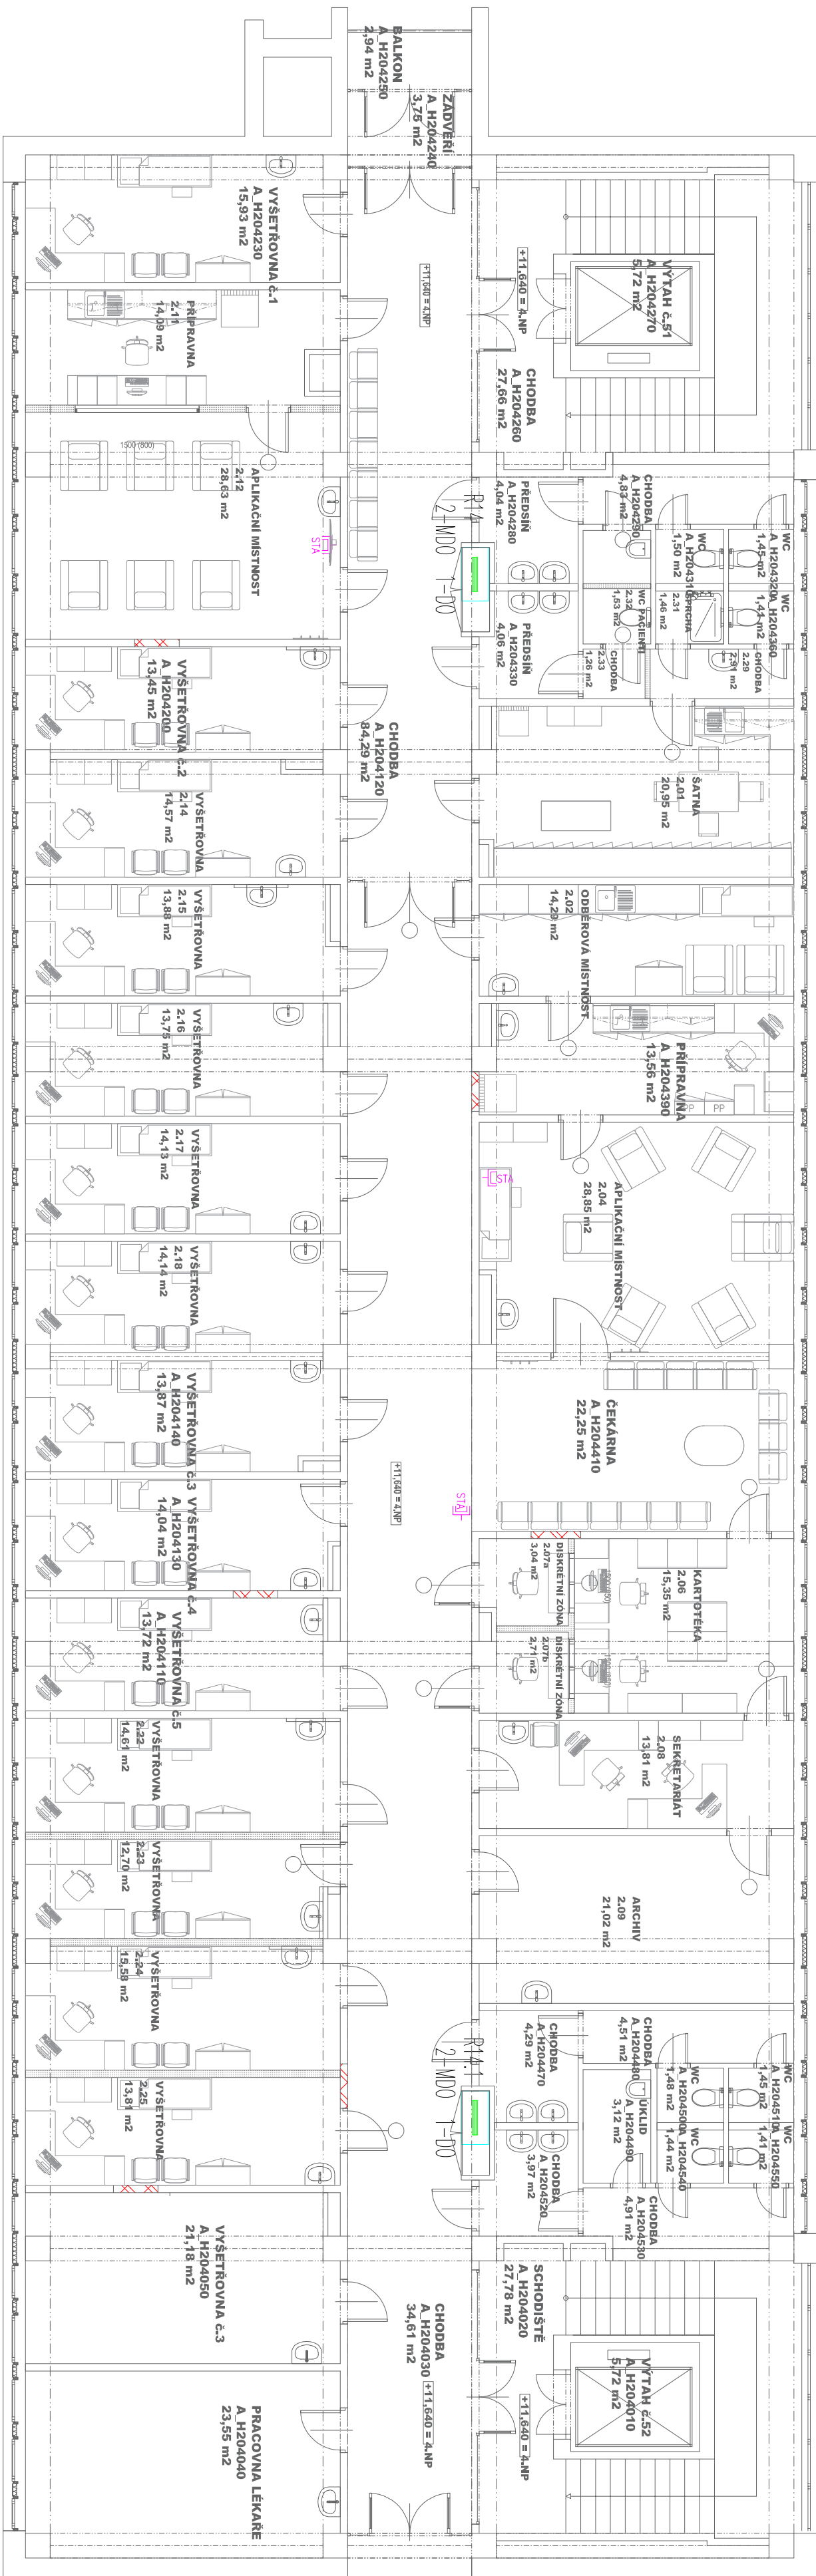

POZN.

1. Rozvody vedeny nad podhledem, pod omítkou.
2. Pokud není uvedeno jinak, jsou vypínače umístěny ve výšce 1,1m (střed) nad podlahou, v soc. zař. vypínače umístěny 1,2m (s.h.) (umývací prostoř)

OZNAČENÍ	POPS
	ZASUVKA ZKRJAS cca 5e, PRU ZRAVDNICTVÍ, DO SESTAVY
	ZASUVKA STA, PRU ZRAVDNICTVÍ, DO SESTAVY

TABUĽKA MIESTNOSTI						
PODLAŽNÍK	ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZEV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	POČINOK PODLAHY	NOVÉ ČÍSLO MIESTNOSTI	POZNÁMKY
4. NP	2/1	SKLAD	28,95	PRÍKLOPÁ KAZBKA	A_100001	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/2	ODBEROVÁ MIESTNOSŤ	14,20	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100000	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/4	APARÉLOVÁ MIESTNOSŤ	28,85	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100000	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/6	KARTELOVÁ	15,35	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100001	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/7a	DOPRavná	3,04	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100001	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/7b	DOPRavná	2,71	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100002	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/8	STROJNÝ	13,81	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100000	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/9	APARÉLY	21,02	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100000	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/11	PRÍKLOPÁ	14,89	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100000	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/12	APARÉLOVÁ MIESTNOSŤ	28,65	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100001	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/14	INTERIOVÝ	14,57	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100000	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/15	INTERIOVÝ	13,89	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100000	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/16	INTERIOVÝ	13,75	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100000	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/17	INTERIOVÝ	14,13	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100000	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/18	INTERIOVÝ	14,14	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100000	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/22	INTERIOVÝ	14,61	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100001	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/23	INTERIOVÝ	12,70	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100000	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/24	INTERIOVÝ	15,93	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100000	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/25	INTERIOVÝ	13,81	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100000	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/26	INTERIOVÝ	13,80	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100000	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/27	INTERIOVÝ	14,89	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100001	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/28	DOPRavná	15,57	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100001	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
	2/29	STROJNÝ	2,71	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100001	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ
2/31	STROJNÝ	1,46	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100001	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ	
2/32	INTERIOVÝ	1,53	INTERIOVÝ POPLAVIA	A_100001	INTERIEROVÝ PRESTONNÝ STROJNÝ	

POLJA	TABULKA MIŠTOSTI			POZNAMKA
	ČÍSLO MIŠTOSTI	NÁZEV MIŠTOSTI	PLACHA (m2) POVRCH PODLAHY	NOVÉ ČÍSLO MIŠTOSTI
POLJA 2	233	CHODBA	126	PL.00369
	A.J.00610	VÝTAK.42	572	-
	A.J.00602	SCHODISTE	278	-
	A.J.00603	CHODBA	34,97	-
	A.J.00611	VÝSTŘIŽNKA.4.5	1372	-
	A.J.00612	CHODBA	84,55	-
	A.J.00613	VÝSTŘIŽNKA.4.4	1404	-
	A.J.00614	VÝSTŘIŽNKA.4.2	13,87	-
	A.J.00620	VÝSTŘIŽNKA.4.2	13,45	-
	A.J.00623	VÝSTŘIŽNKA.4.1	15,93	-
	A.J.00624	ZVLIVEL	3,75	-
	A.J.00625	BALKÓN	2,94	-
	A.J.00626	CHODBA	27,66	-
	A.J.00627	VÝTAK.4.31	572	-
	A.J.00628	PŘEDSÍŇ	404	-
	A.J.00629	CHODBA	483	-
	A.J.00631	WC	150	-
	A.J.00632	WC	145	-
	A.J.00633	PŘEDSÍŇ	406	-
	A.J.00636	WC	147	-
POLJA 3	A.J.00636	PŘEDPÁVNA	13,96	-
	A.J.00641	OKENNA	22,35	-
	A.J.00642	CHODBA	4,28	-
	A.J.00646	CHODBA	415	-
	A.J.00648	ÚVOD	312	-
	A.J.00649	WC	146	-
	A.J.00650	WC	146	-
	A.J.00652	CHODBA	3,97	-
	A.J.00654	WC	4,97	-
	A.J.00655	WC	144	-
	A.J.00656	WC	147	-

LEGENDA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3KMK1/2MMS2-STABALIC1-DOP/LINT - 3NPE AC 50Hz 230/400V/7N-C-S, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3.
 R14R14.1-NORý - DO - 3NPE AC 50Hz 230/400V/7N-S, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3.
 R14R14.1-NORý - MOO - 3NPE AC 50Hz 230/400V/7N-S, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTI): ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI):

OCHRANA UZEMNENIM, OCHRANNE POSPOJOVANI: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.2.

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

PŘÍKON:
 Instalovaný $P_i = 66,0 \text{ kW}$
 soubobost $\beta = 0,5$
 soubobý $P_s = 33,0 \text{ kW}$

POZNÁMKA:

- SPINÁČ NA RP OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU S NÁPÍSEM " V NEBEZPEČÍ VYPNI "

PŘED ZAHÁJENÍM SKLADKOVÉ PRÁCI JE TŘEBA PŘESNĚ SITUACI I HLUBOKOŤ VYTÝČIT VŠECHNY STAVAJÍCÍ I NOVĚ ULOŽENÉ ROZVODY. DODAVATEL JE POVINNĚ PŘEDAT INVESTOROVÍ DOKUMENTACI.

ZNAČENÍ OBVODŮ

číslo obvodu

- F-čističkový vývod
- EH-tlg.zařízení
- SLBP – napojení slabopř. zařízení
- MS – napojení ovládacích skříněk
- světelný obvod
- M-obvody MD0
- D-obvody DO
- Z-obvody ZIS
- Y-obvody YD0
- číslu napájecího rozváděče

zodp. projektant:		projektant:	autorizoval:
P. DANĚK	P. DANĚK	P. DANĚK	
místo : PRAHA		ČKAIT : 1103435	
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY PLEČNÍCH NEMOCI A TUBERKULÓZY H2 - 3.NP , 4.NP			
obsah výkresu: ELEKTROINSTALACE-4NP-ZÁSUVKY-STA			
místo: OLOMOUC			
č. zok: 191027			
stupeň: DSP			
datum: 12/2019		čís.výk.:	
měřtko: 1:100		9	