


PŮDORYS 3.NP - H2 - NOVÝ STAV
VODOVOD

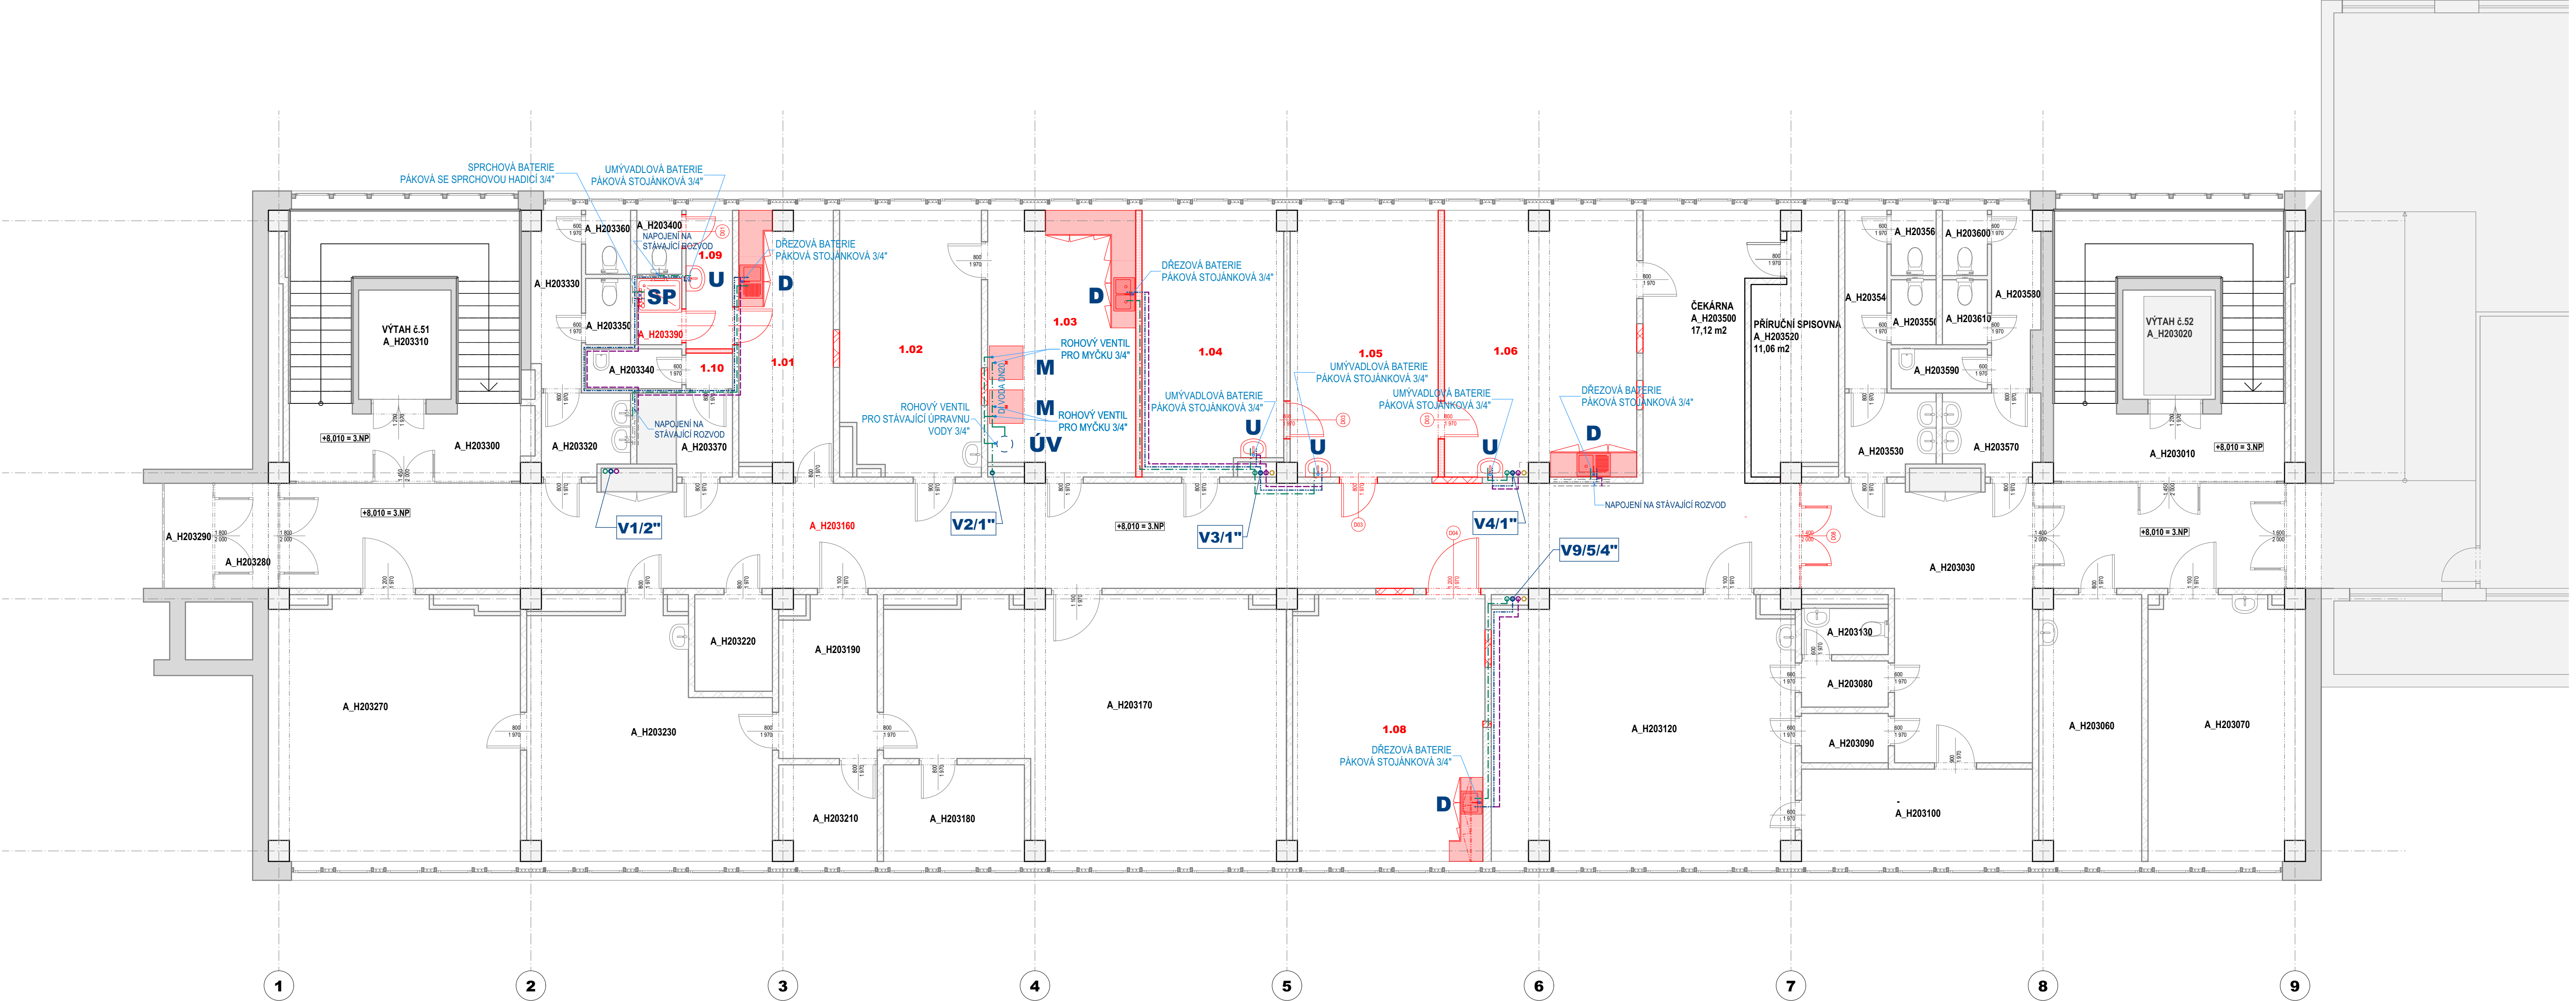

LEGENDA HMOT:

- NOVÉ PŘÍČKY - SDK PŘÍČKY S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTĚNÍM A TEPELNOU ISOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 65mm
- NOVÉ VÝZDÍVKY - PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE P400 DO ZDIVA TL. 150 mm - NA CEMENTOVOU STĚRKU 5 MPa
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 mm - CIHELNÉ ZDIVO - DUTÉ CIHLY CDDZ - 290/140/65, MALTA MVC 10
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 100 mm - CIHELNÉ ZDIVO CPP PVC 10
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 450 mm - CIHELNÉ ZDIVO CD-INA, CD INA-A 375/250/150, MALTA MVC 10
- STÁVAJÍCÍ ŽB PREFABRIKOVANÉ SLOUPY A TRÁMY 500/500 mm - MONTOVANÝ SKELET MSRP BRATISLAVA

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U UMÝVADLO
- WC SPLACHOVACÍ KLOZET
- SP SPRCHOVÁ VANA SE ZÁSTĚNOU
- D DŘEZ ZABUDOVANÝ NEBO VOLNÝ
- M MYČKA
- ÚV ÚPRAVNA - ZMĚKČOVAČ VODY
- ROZVOD STUDENÉ VODY - VÍCERSTVÉ POTRUBÍ (PE-HD - AI - PE-X) - DIMENZE DLE PŘIPOJOVANÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- ROZVOD TEPLÉ VODY - VÍCERSTVÉ POTRUBÍ (PE-HD - AI - PE-X) - DIMENZE DLE PŘIPOJOVANÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- ROZVOD OKRUŽNÉ TEPLÉ VODY - VÍCERSTVÉ POTRUBÍ (PE-HD - AI - PE-X) - DIMENZE DLE PŘIPOJOVANÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Historie revizí			
Revizní	Změny	Název změny	Datum

Projektant

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
profesionální a lidský přístup

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P. PAVLOVA 185/6, OLOMOUC
779 00

STAVEBNÍ ÚPRAVY
KLINIKY PLICNÍCH
NEMOCÍ A
TUBERKULÓZY - H2
3.NP A 4.NP

H2 - KLINIKA PLICNÍCH NEMOCÍ A TUBERKULÓZY
Jméno výkresu
SCHEMA VODOVODU 3.NP

Vypracoval ODBOR INVESTIC FNOL	Datum 02/2020
Zodpovědný projektant ODBOR INVESTIC FNOL	Datum 02/2020
Měřitko výkresu 1:75	

Revize
Číslo výkresu
D.2.4