


ROZVADĚČ 2RMS2 - DOPLNĚNÍ

DD

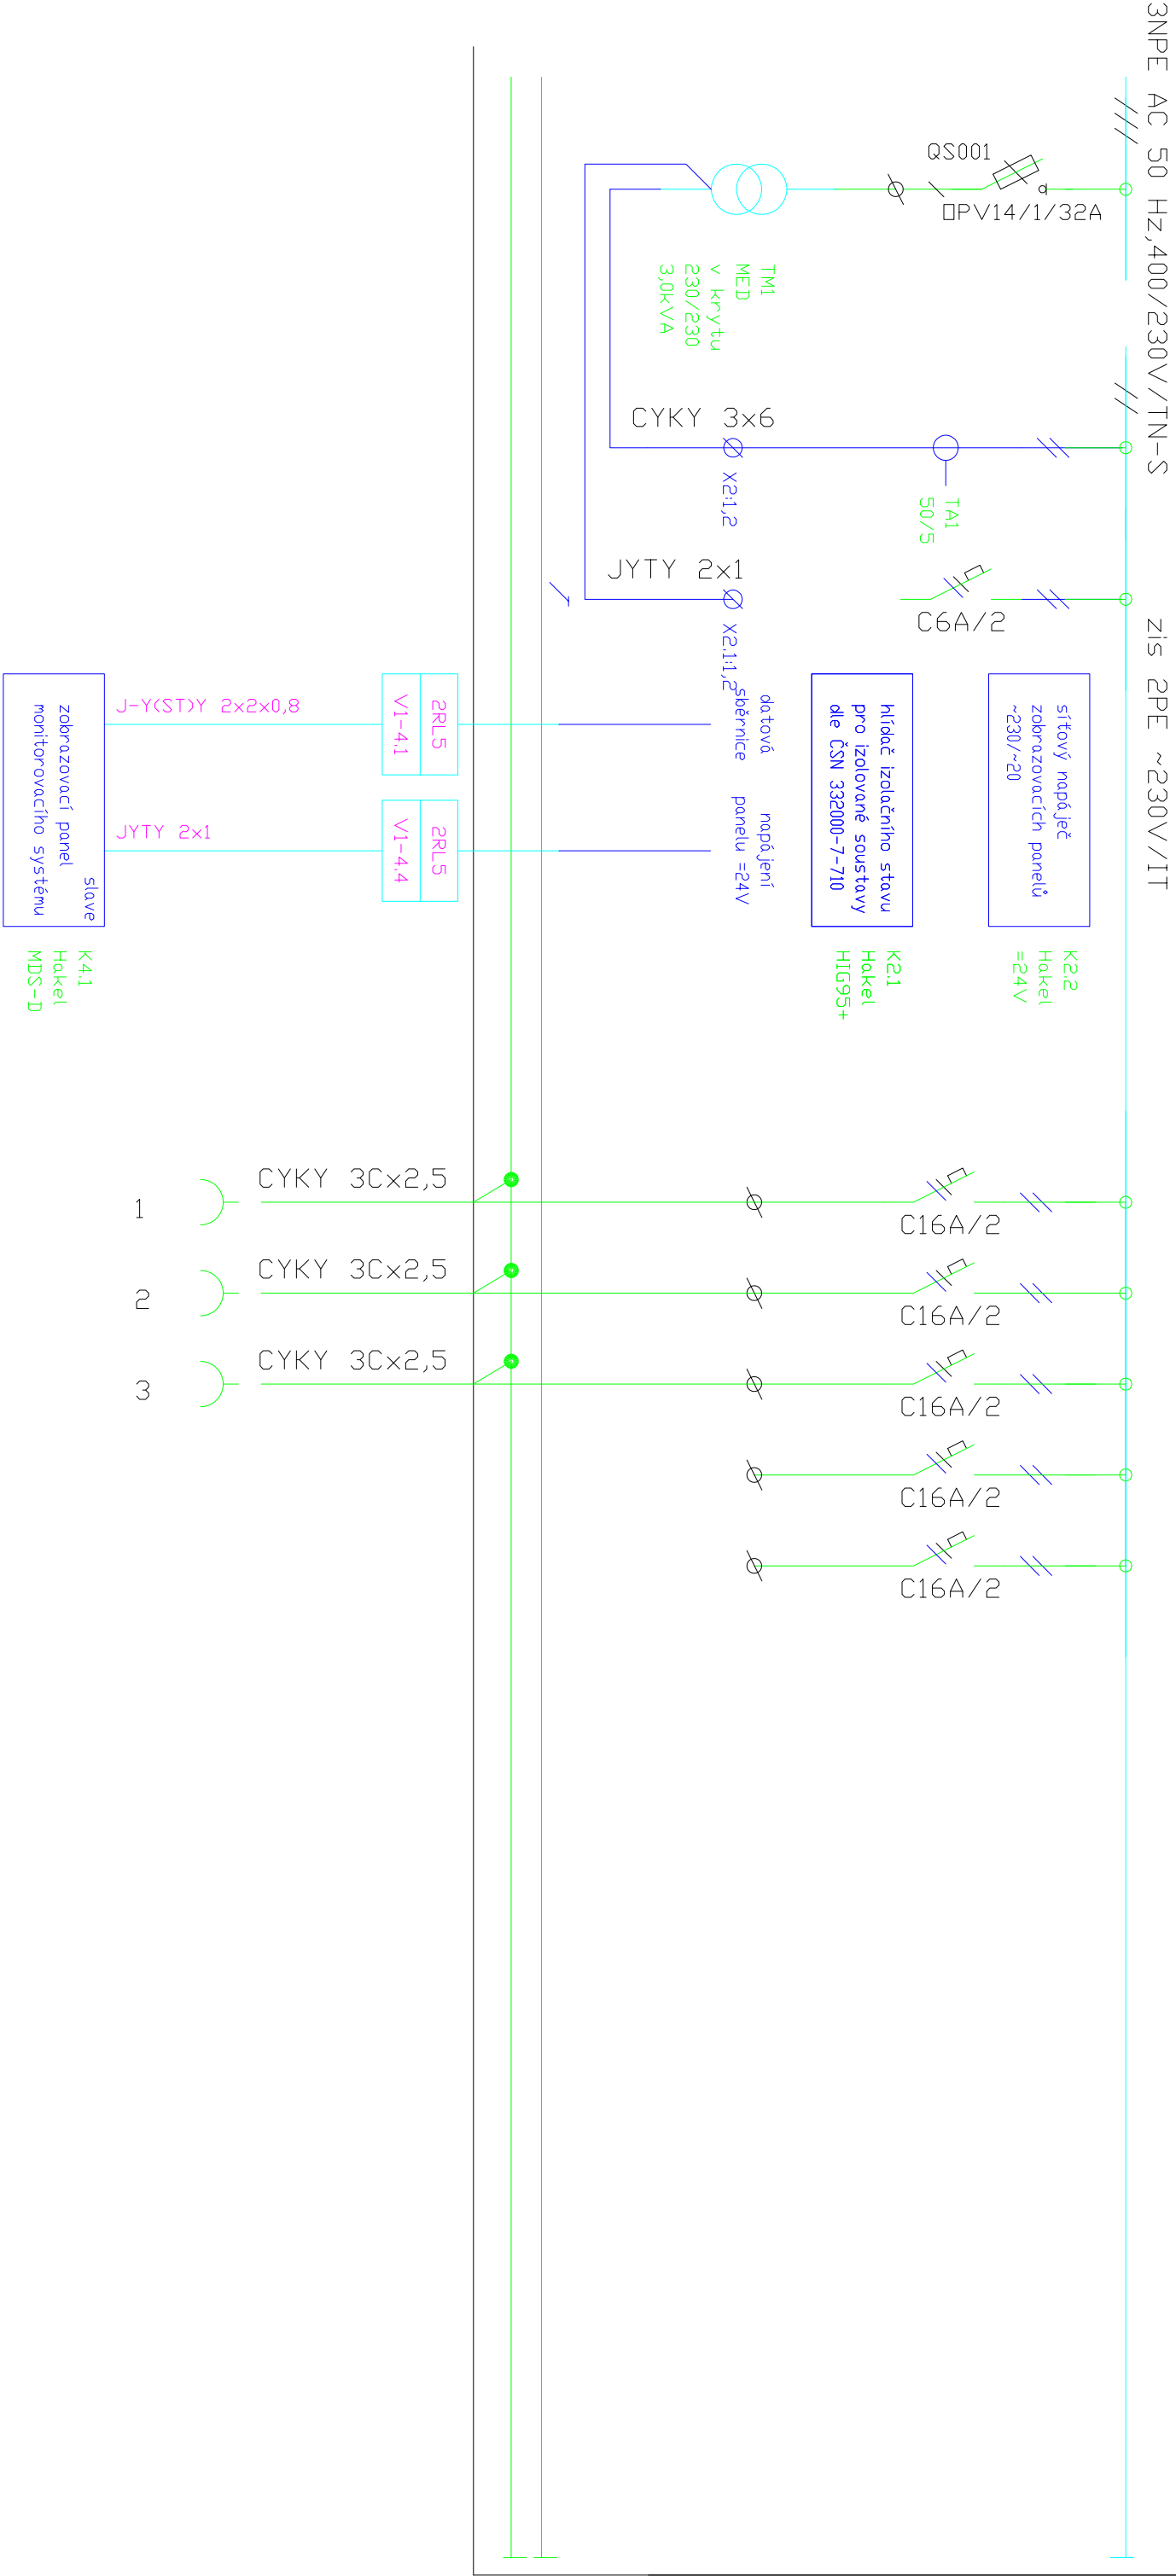

zodp. projektant:	projektant:	autorizoval:	PROJEKCE ELEKTRO Ing. DANĚK PETR Žitlinská 1375, Ostrava - Poruba , 708 00 IČ: 747 312 97 e-mail: petr.danek2@seznam.cz	
P.DANĚK	P.DANĚK	P.DANĚK	místo: OLOMOUC	
<i>Petr Daněk</i>	<i>Petr Daněk</i>	ČKAIT: 1103435	č.zak: 191027	
místo : FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, I.P.PAVLOVA 185/6, OLOMOUC , 779 00			stupeň: DSP	
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY PULMŮNÍCH NEMOCÍ A TUBERKULÓZY H2 – 3.NP , 4.NP			datum: 12/2019	
obsah výkresu: ROZVADĚČ 2RMS2			měřítko: 1:100	
			čís.výk.: 23	