


# Budova H2 Pudorys 1NP

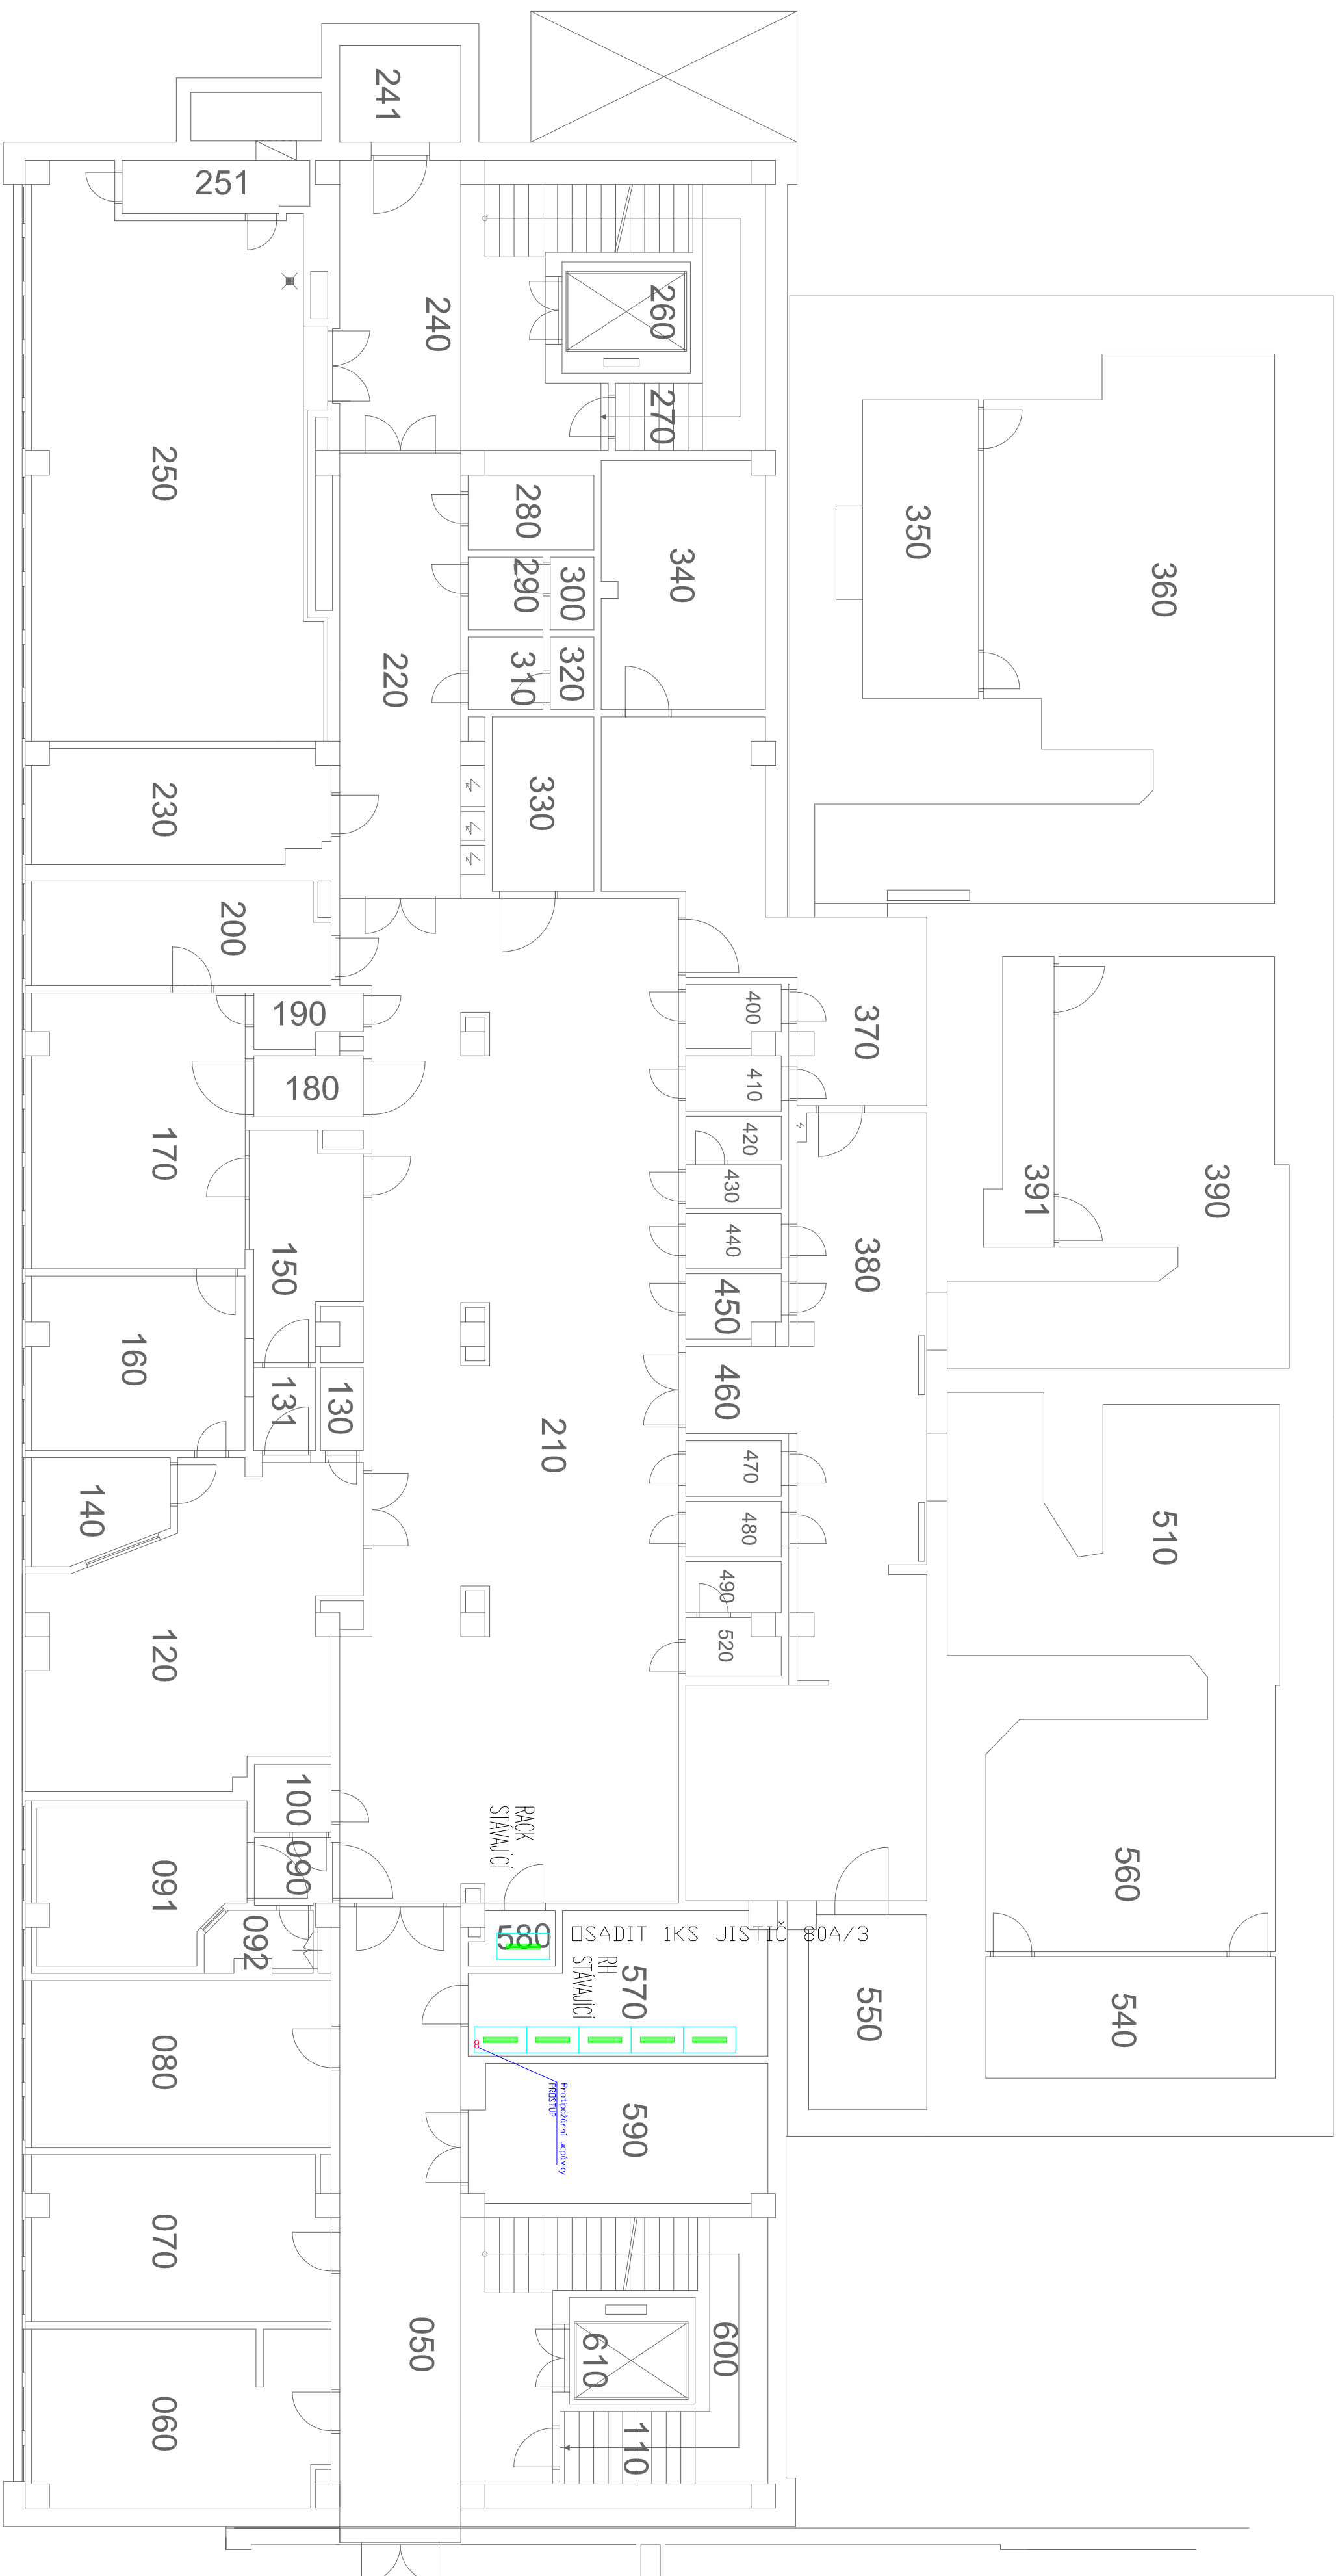

LEGENDA:

## ROZVODNÁ SOUSTAVA

3RMS12RMS2-STAAJJC-DOP LINT - 3NPE AC 50Hz 230/400V/IN-C-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.  
R14,R14;1-NOVY - DO - 3NPE AC 50Hz 230/400V/IN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.  
R14,R14;1-NOVY - MDO - 3NPE AC 50Hz 230/400V/IN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

ZÁKLADNÍ OCHRANA ( PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ ( PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ):

OCHRANA UZEMNENÍM, OCHRANÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.

AUTOMATICKÝM ODPRAVENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.2.

DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁŇICEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.3.

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

Příklad:

Instalovaný  $P_i=66,0\text{ kW}$

soudobost beta=0,5

Source:

POZNÁMKA:

- SPÍNÁČ NA RP OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU S NÁPÍSEM

" V NEBEZPEČÍ VYPNI "

PŘED ZAHAJENÍM SEKACÍH PRACÍ JE TŘEBA PŘESNĚ SITUACNĚ I HLUBKOVĚ VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ I NOVĚ ULOŽENÉ ROZVODY.

DODAVATEL JE POVINEN PŘEDAT INVESTOROVÍ DOKUMENTACI.

zodp. projektant:		projektant:		autorizoval:	
P. DANĚK		P. DANĚK		P. DANĚK	
Pavel Rda		Pavel Rda		ČKAIT: 1103435	
místo : FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ, I.P. PAVLOVA 185/6, OLOMOUČ , 779 00					
<div>stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY PLEČNÍCH NEMOCI A TUBERKULÓZY H2 – 3.NP , 4.NP</div>					
obsah výkresu: SITUACE 1NP.					
<div>PROJEKCE ELEKTRO Ing. DANĚK PETR Žlínská 1375, Ostrava - Portha , 708 00 IČ: 747 312 97 e-mail: petr.danek@seznam.cz</div>					
<div>místo: OLOMOUČ č.znak: 191027 stupeň: DSP</div>					
datum: 12/2019		čís.výk.: 28			
měřtko: 1:100					