




LEGENDA ZNAČENÍ ARMATUR:

-  KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRAČÍ ZÁVITOVÝ – KK
-  Sčružený TEPLOMĚR a MANOMETR, 0–120°C, 0–400 kPa
-  REGULAČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL, DN 15–20

-  AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL ( DO 110°C, PN10)
-  TEPLOTNÍ ČIDLO
-  VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

LEGENDA POTRUBÍ:


-  OTOPNÁ VODA – PŘÍVOD
-  OTOPNÁ VODA – VRÁTNÁ

LEGENDA TOPNÝCH VĚTVÍ :

VĚTEV B: Ústřední vytápění : 24,2 kW, 1,04 m<sup>3</sup>/hod / 28,50kPa


LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

| POZ. | POPS  |
|------|---|
| 1    | Trojcestný směšovací ventil – DN20/PN16, s elektropohonem 5Nm (230V)<br>Kvs = 4,0 m <sup>3</sup> /h                     |
| 2    | Teplководní oběhové čerpadlo<br>Jmenovitý průtok: Q=1,47 m <sup>3</sup> /hod / dispozici tlak min.: 28,5 kPa            |
| 3    | Elektronický regulátor otopné soustavy<br>Řízení pomocí prostorového termistotu a směšovačho ventilu, ovládaní čerpadla |

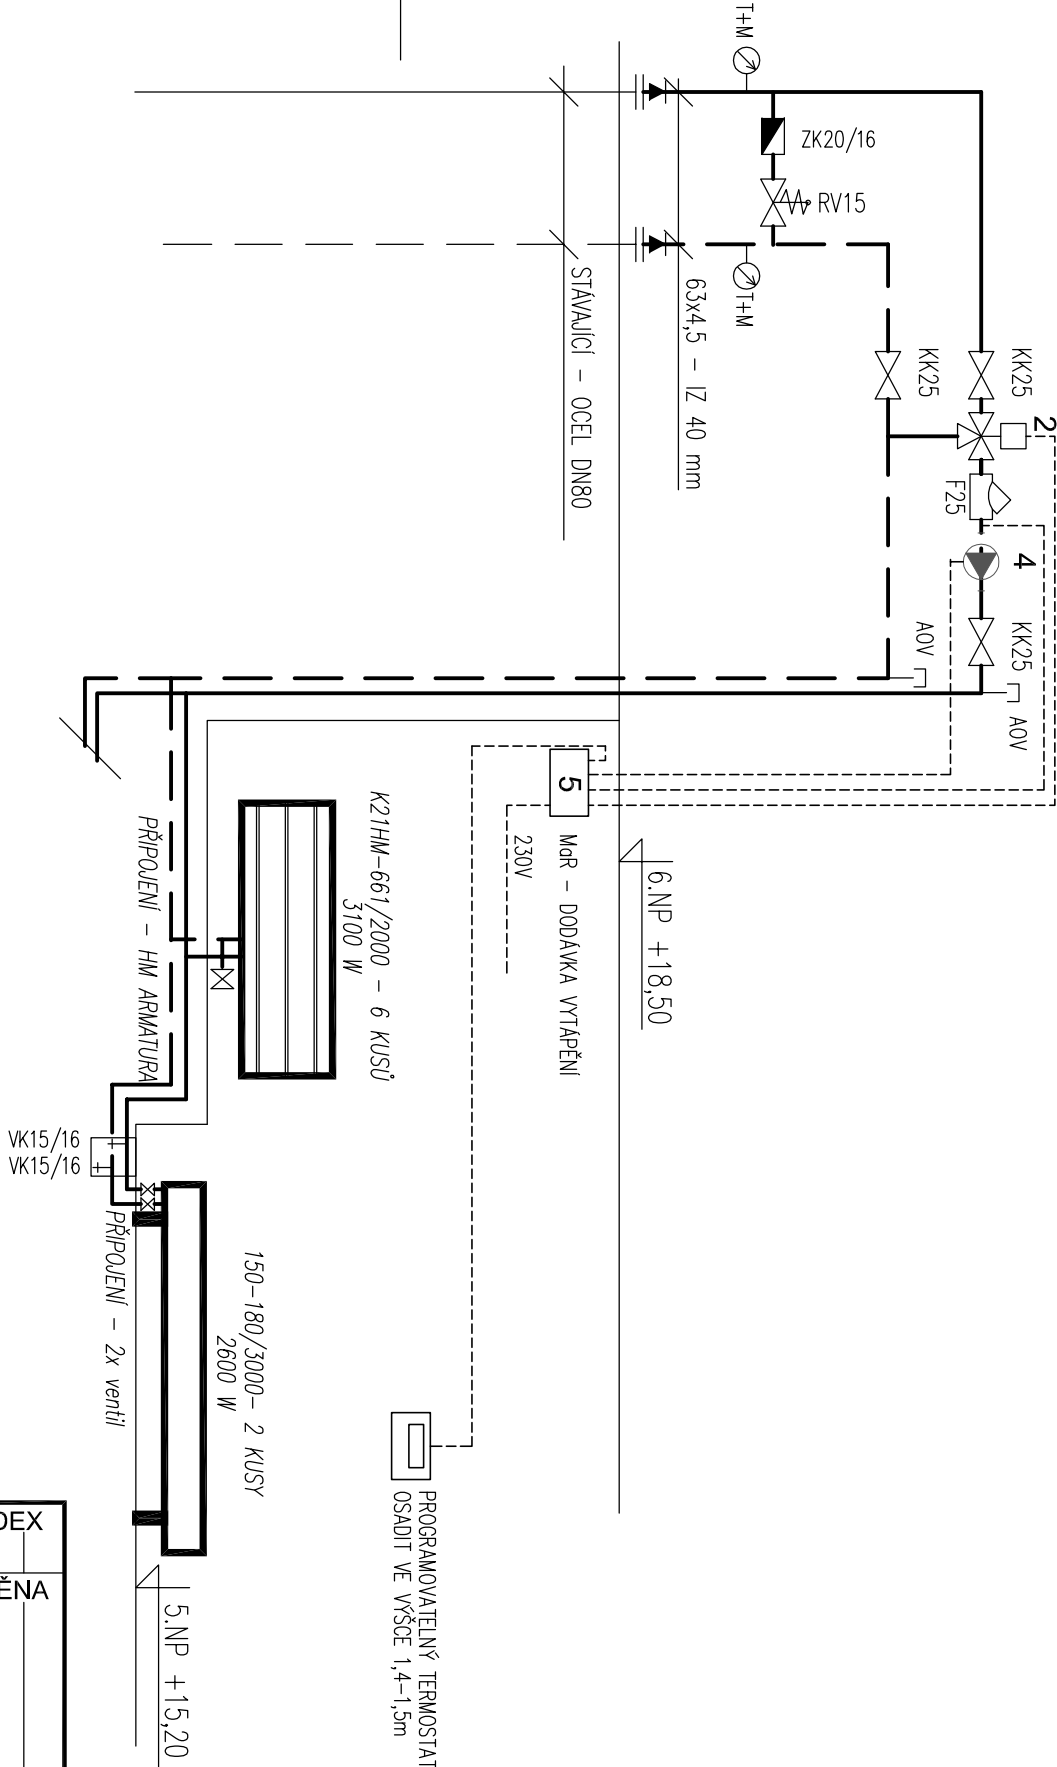

| INDEX | DATUM | JMÉNO | PODPIS |
|-------|-------|-------|--------|
| ZMĚNA |       |       |        |

|   |                   |                    |                |                               |
|---|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| Vedoucí projektant  |                   | Vedoucí zakázky    | Dušek Jan Ing. | Měřitko                       |
| Projektant  | Ferenc Tomáš Ing. | Technická kontrola |                |                               |
| ZAKÁZKA: Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM - úprava PD |                   |                    |                | Počet A4<br>2                 |
| ČÁST: Projektová dokumentace<br>Vytápění                      |                   |                    |                | Stupeň projektu               |
| OBSAH:  |                   |                    |                | Datum dokončení<br>31.10.2019 |
| Schéma vytápění   |                   |                    |                | Císlo zakázky<br>9192-81      |
| OBJEDNATEL: Statutární město Most<br>STAVEBNÍK:               |                   |                    |                | Císlo archivu<br>BPO 3-104754 |



LIDICKÁ 1239  
363 17 OSTROV  
ČESKÁ REPUBLIKA  
Tel.: +420353675111  
Fax: +420353612416  
projekty@bpo.cz  
www.bpo.cz