
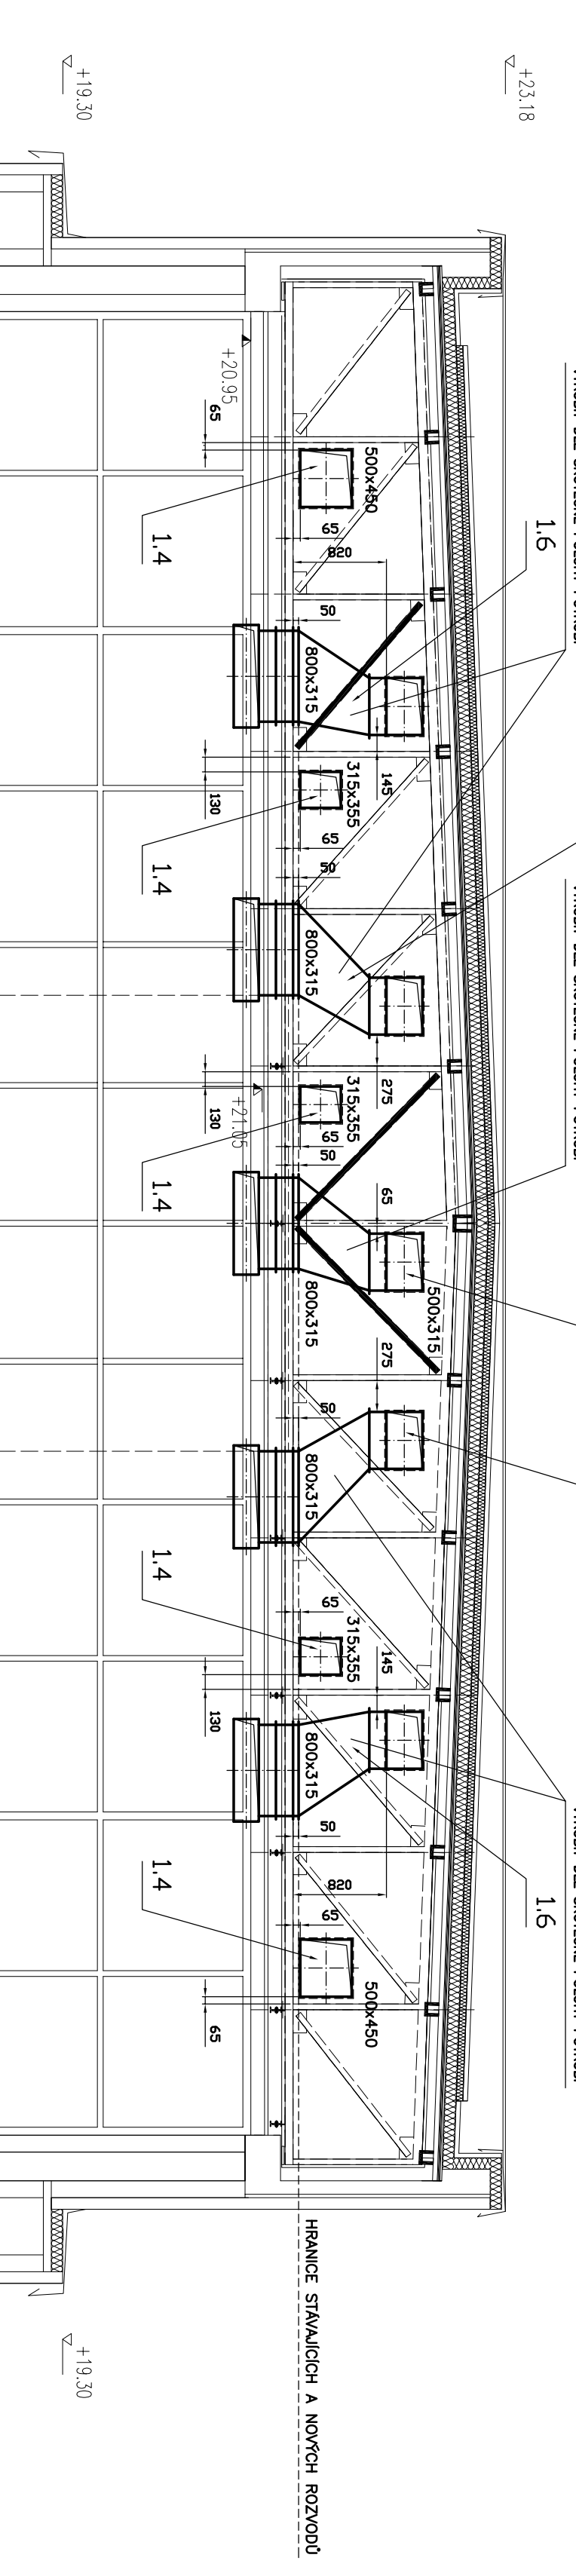


PŘÍVOD

B-B

ODVOD

C-C

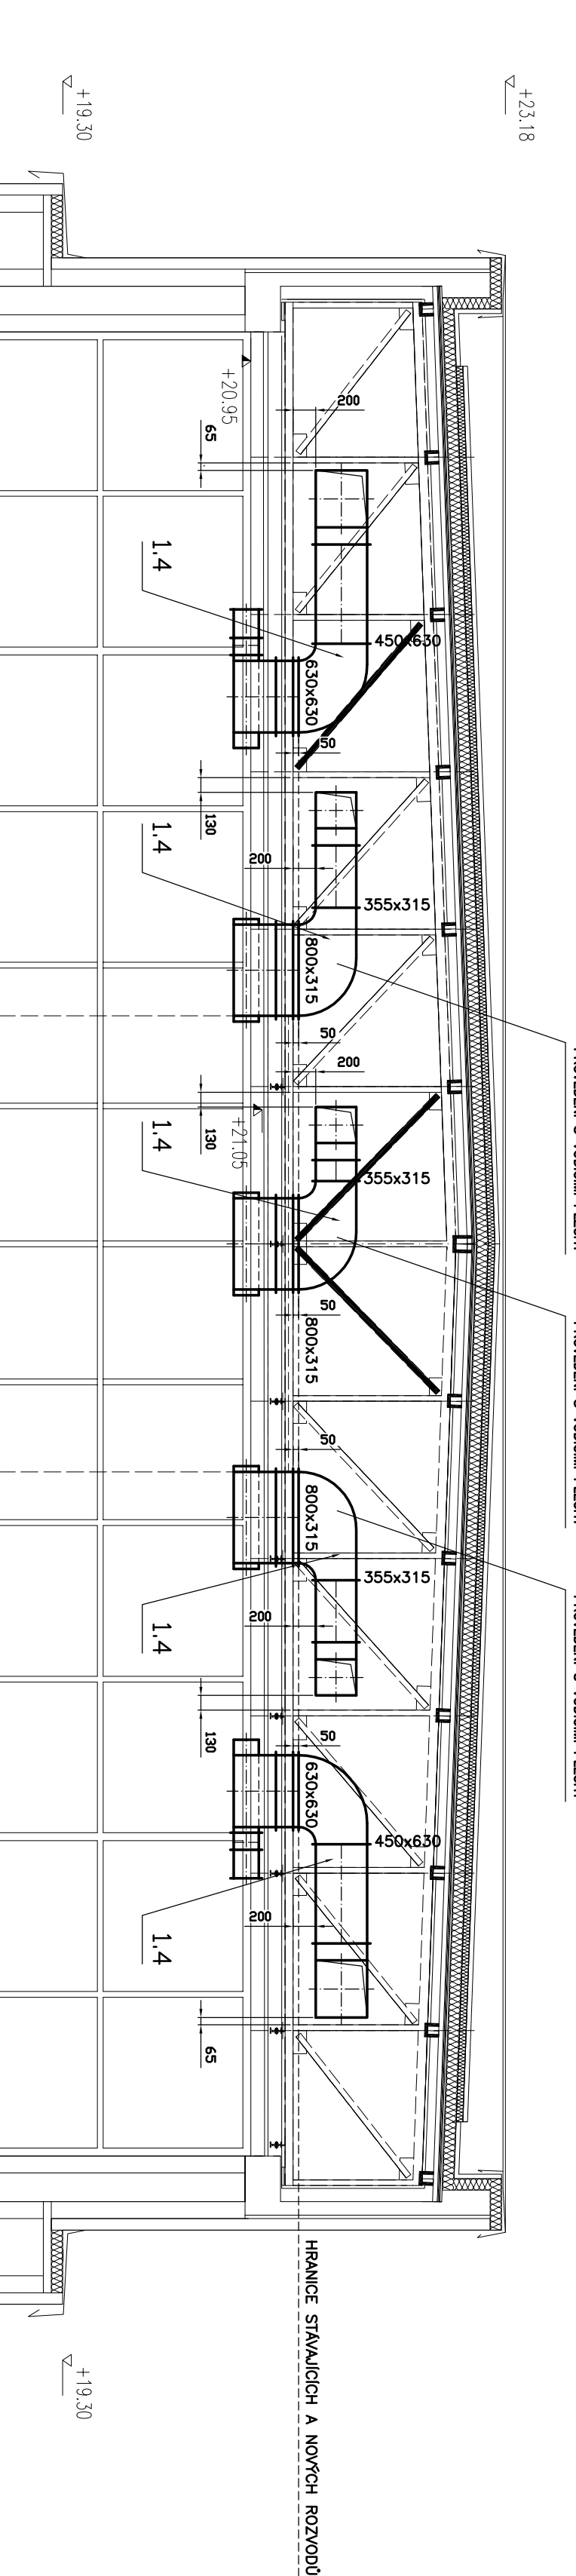

- POZNÁMKY: pro zařízení č.1
1. Potrubní rozvody upřesňují skutečnou provedení sítější příhradové
2. Tepelné izolace potrubí provést dle výpisu zařízení.
3. Odbočky a rozbočky jsou v provedení s klapkou.

- LEGENDA:
Množství přiváděného vzduchu
Množství odváděného vzduchu
TH-tlumič hluku

INDEX		DATUM		JMÉNO		PODPIS	
ZMĚNY							
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24