


SLABOPROUDÉ ROZVODY 6.NP

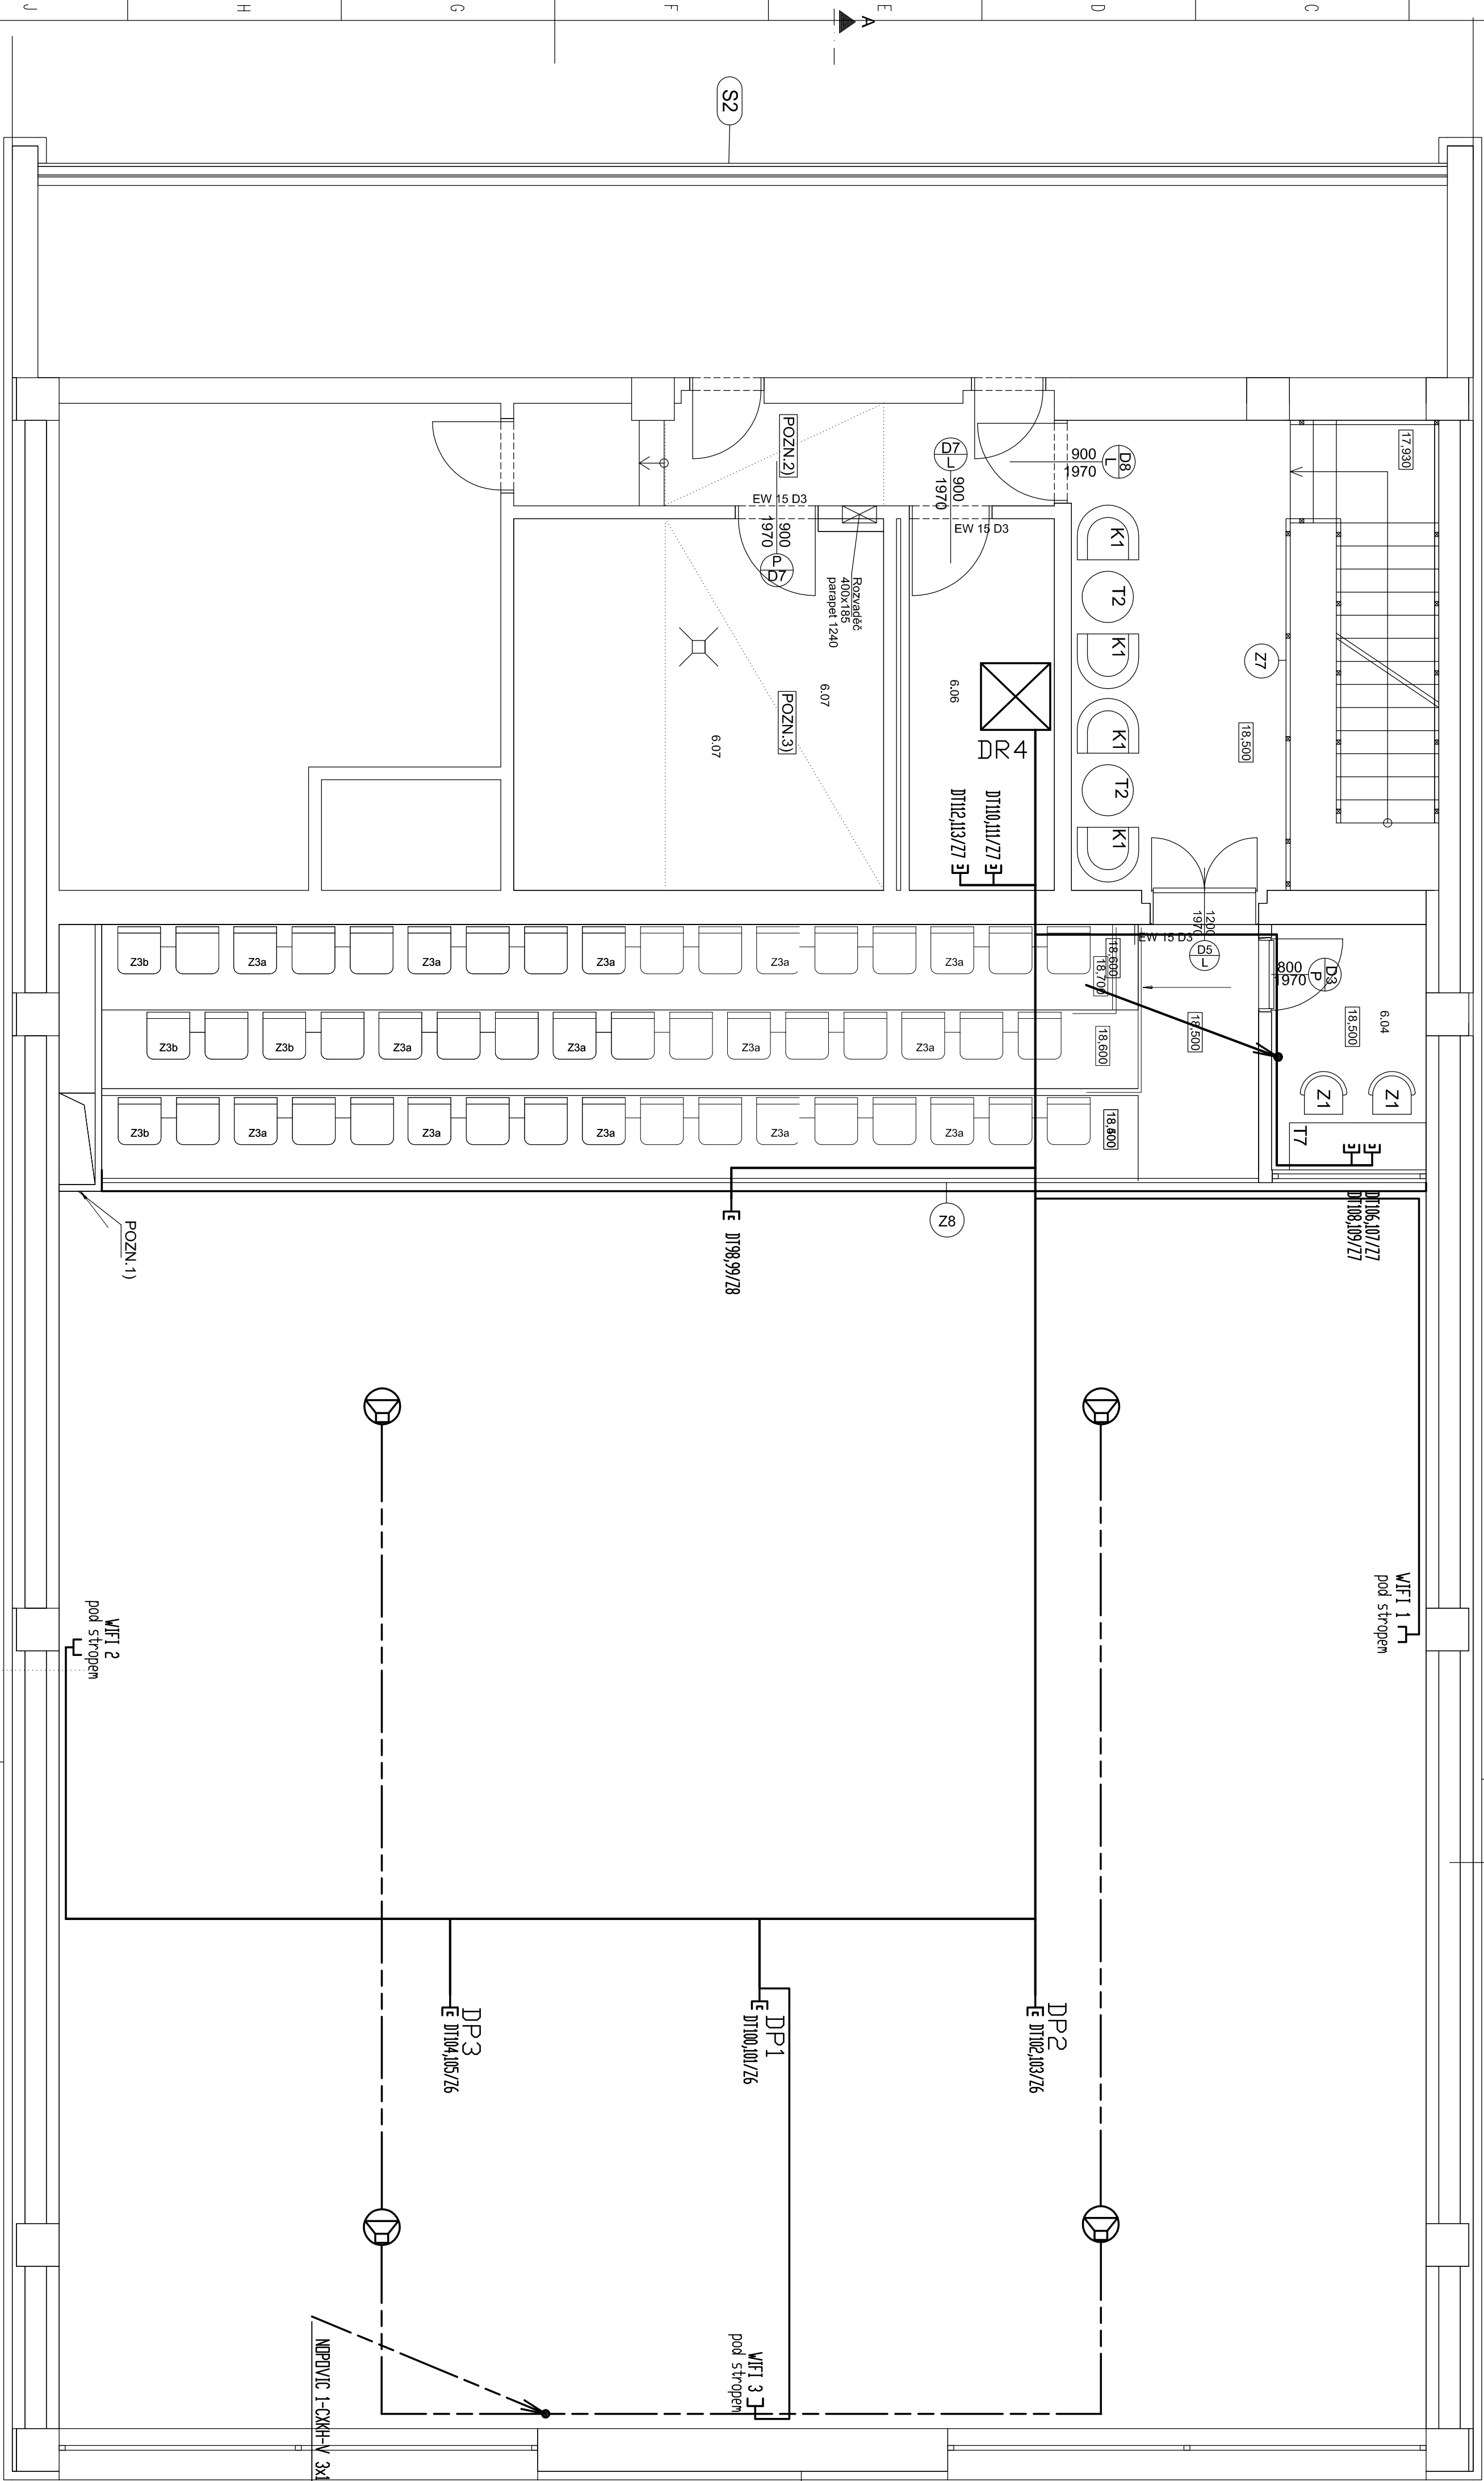

- Z - pod omítkou, výška osazení 200mm
- Z1 - v pracovním stoku
- Z2 - v podlahové krabici
- Z3 - pod omítkou, výška osazení 230mm
- Z4 - pod omítkou, výška osazení 300mm
- Z5 - pod omítkou, ve zdi pod stropem
- Z6 - v podhledu
- Z7 - v parapetním žlabu nad stolem
- Z8 - pod omítkou, výška osazení 2900mm

- ☐ DATOVÁ DVOUZASUVKA 2xRJ45 CAT6, BILÁ
- ⊥ DATOVÁ ZASUVKA 1xRJ45 CAT6, BILÁ
- ⊖ REPRODUKTOR V PODHLEDU
- ☒ RACK DATOVÉHP ROZVADĚČE

- SVÁZEK DATOVÝCH KABELŮ UTP, CAT6
- DATOVÝ KABEL UTP, CAT6
- NPDVČIC 1-CHKE-V 3x1,5 od EPS

ZÁSUVKY, KABELOVÉ PŘÍVODY A TRUBKY KABELOVÝCH TRAS PRO AV TECHNIKU
PROVÉST PODLE KÓT UVEDENÝCH NA VÝKRESECH AV MEDIA

INDEX	Číslo	Stav	Datum	Jméno	Podpis
ZMĚN					

Vykonat projektant	Lupik, Václav	Vykonat zástupce	Dubek, Jan Ing.	Hodnoto	1:50
Projednat	Lupik, Václav	Technická kontrola		Podpis	Podpis
ZAKÁZKA:	Fakultní klinika interní zasedací síň MIM - úprava	PD		Stupeň projektu	8
ČÍSLO:	Projekční dokumentace			Datum schválení	31.10.2019
	Zařízení síťových a slaboproudých elektrických			Číslo zápisu	9192-81
	Slaboproudé rozvody 6.NP				
LUPICKÝ 1230 36317 OSTROV/ ČESKÁ REPUBLIKA Tel: +420353675111 Fax: +420353675116 projekty@lupo.cz www.lupo.cz	OSLOVIL Slaboproudé rozvody 6.NP	ČÍSLO 9192-81	ČÍSLO 9192-81	ČÍSLO 9192-81	ČÍSLO 9192-81
STAVĚNÍ:	STAVĚNÍ:	STAVĚNÍ:	STAVĚNÍ:	STAVĚNÍ:	STAVĚNÍ: