



DN(PN)[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[procenta]–DÉLKA[m]
ULOŽENÍ

DN 200 – PVC	42,57
	1,5%
	Písek

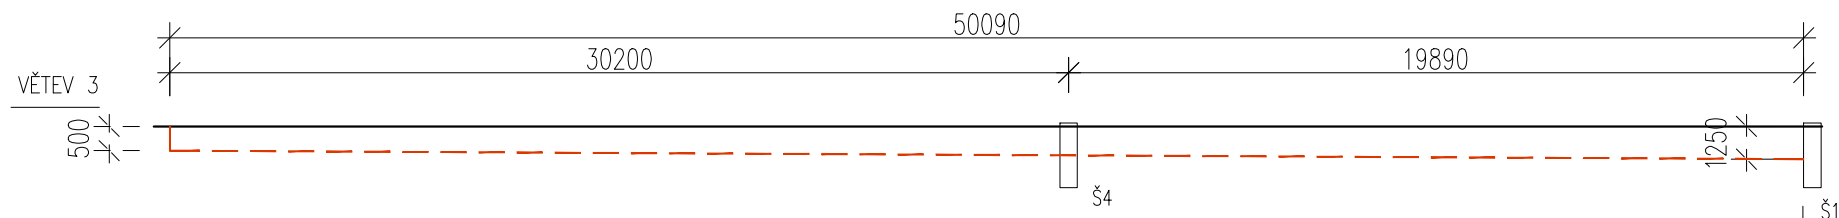

DN(PN)[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[procenta]–DÉLKA[m]
ULOŽENÍ

DN 150 – PVC	50,09
	1,5%
	Písek

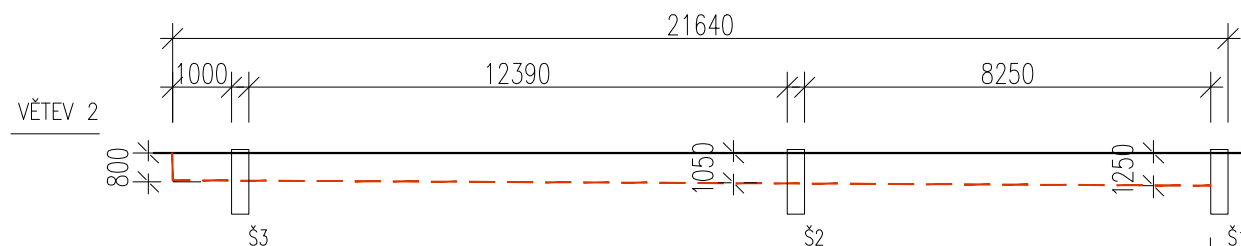

DN(PN)[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[procenta]–DÉLKA[m]
ULOŽENÍ

DN 150 – PVC	21,640
	1,5%
	Písek

projektant:		Ing. Pavel Novák	
Navrhl:	Ing. P. Novák		
Kreslil:	Ing. P. Novák		
Kontroloval:	Ing. P. Novák		
Zodp.projektant:	Ing. P. Novák		
investor:			
HUPL CZ, s.r.o. Nádražní 537/39, Ostrava			
akce:			
Novostavba objektu firmy HUPL CZ, s.r.o. na parc. 945/35, 945/36, 945/30 k.ú. Bílovec - město			
Část:		SO - 02 - Připojka splaškové a dešťové kanalizace	
Výkres:		Podélný profil dešťové kanalizace	
Stupeň : Projekt pro stavební řízení			
Výškový systém BvP Souřadný systém JTSK		±0 = 297,50 m.n.m.	
Datum:		Formát:	Měřítka:
08/2016		2xA4	
Zákl. číslo:		Číslo výkresu:	Číslo paré:
2015 - 04		D.1.4.a.5	