

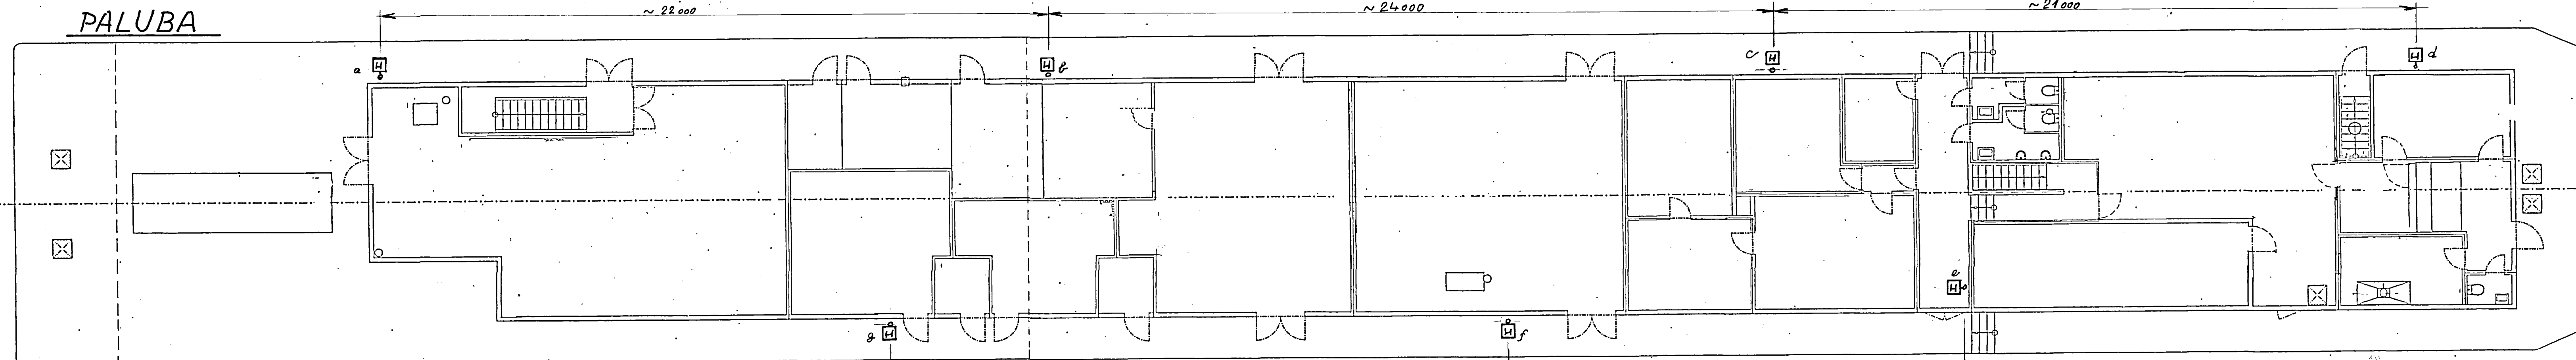


PALUBA



PODPALUBÍ

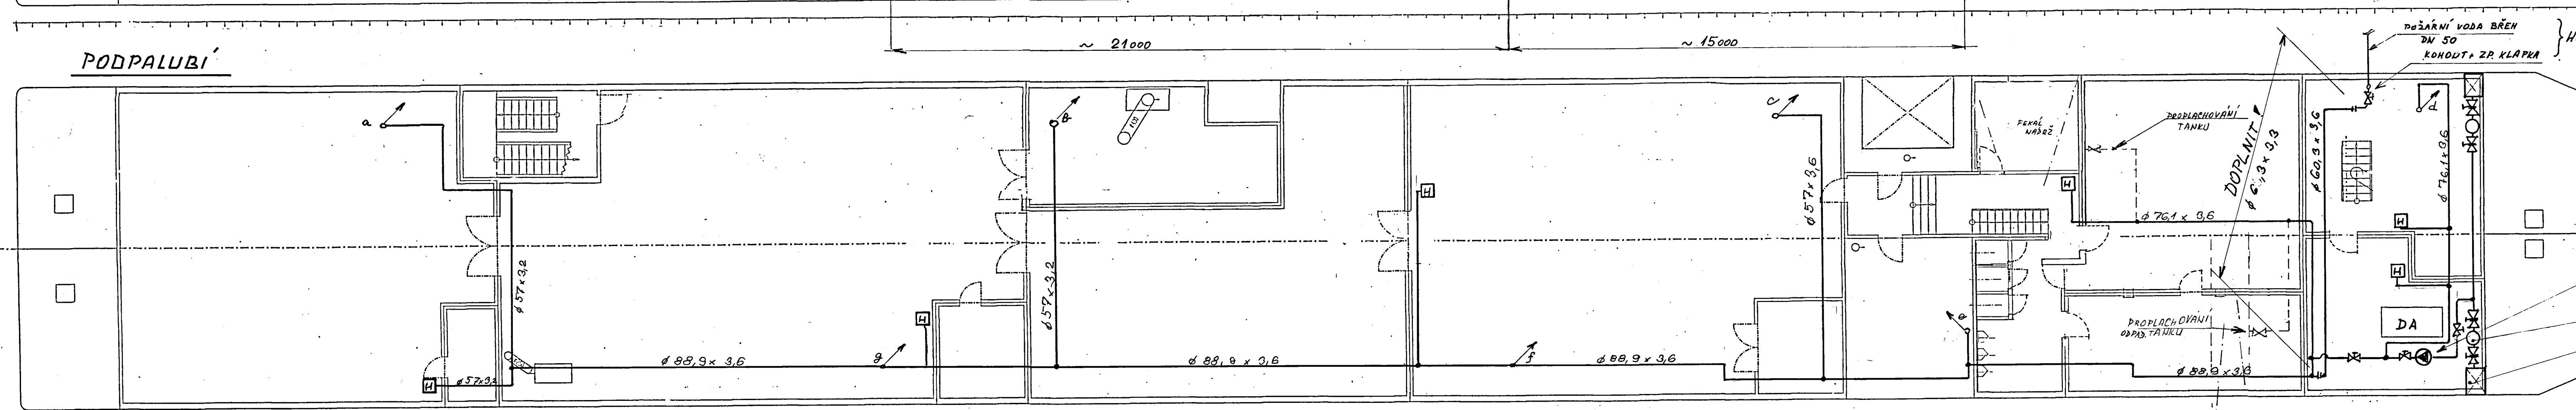

ZNÁČKY

- POŽÁRNÍ ČERPADLO  $Q = 40 \text{ m}^3/\text{hod.}$   $H = 55 \text{ m}$   $N = 10,6 \text{ kW}$  RÝVODNÍ
- POŽÁRNÍ HYDRANT ÚPLNÝ  $J_3 25-13k_3$  VENTIL, KOHOUT, ŠOUPĚ
- FILTR
- Klapka zpětná
- PRŮCHOD PALUBOU

Obnova původního požárního systému, provedení zkoušky těsnosti a funkčnosti  
Doplnění propojení břehové přípojky s původním autonomním systémem

vyraboval	Ing. Miroslav Teršl	Ing. Miroslav Teršl
investor	KÚ Ústí n. Labem	Červený vrch 261/6
místo stavby	Děčín Rozbělesy	Děčín IV
název stavby	Dílenská loď DL 2	datum zpracování
		11/2019
název	POŽÁRNÍ SCHEMA - obnova	formát
		A2 P
		měřítko
		1:100