

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: SVSMP/06559/20/OVZ

VYŘIZUJE: Daniela Langhammerová
TELEFON: 378 037 202
E-MAIL: langhammerova@plzen.eu

DATUM: 27. 3. 2020

**Na vědomí dodavatelům
se zájmem o veřejnou zakázku
č. 1678-126/40/2019**

Vysvětlení a změna vč. doplnění zadávací dokumentace č. 1 - 4

Zadavatelé:
Statutární město Plzeň, IČ: 00075370
Sídlem: náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Zastoupený: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací, IČ: 40526551
Sídlem: Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
Profil zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
a
VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ: 25205625
Sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

Číslo veřejné zakázky:	1678-126/40/2019
Název veřejné zakázky:	Oprava tramvajové tratě v Solní ulici

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) podává následující vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) oznamuje následující změnu vč. doplnění zadávacích podmínek vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ze zadavatelem postoupené dokumentace nevyplývá technická specifikace pro položku číslo **8 mříž masivní černá** soupisu prací SO 103 - Anglické dvorky, sklepní okna.

Může investor upřesnit technickou specifikaci pro tuto položku, zejména požadovaný materiál, rozměry a tvar?

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1:

Pro objekt SO103 Anglické dvorky, sklepní okna platí nově doplněný Soupis prací rozpočtu (jenž tvoří nedílnou přílohu tohoto dokumentu) - upravený popis položky č. 8:

8	M	74910205	mříž masivní 2 500 x 800 mm, povrch žárově zinkovaný	kus	5,000		0,00	
PP			mříž masivní max. 2 500 x 800 mm, povrch žárově zinkovaný					

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ze zadavatelem postoupené dokumentace nevyplývá technická specifikace pro položku číslo **2 speciální uzamykatelný poklop do žb rámu** soupisu prací SO 104 - Vstupy do podzemí.

Může investor upřesnit technickou specifikaci pro tuto položku, zejména požadovaný materiál, rozměry a tvar?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Pro objekt SO104 Vstupy do podzemí platí:

Přestavba šachtic bude provedena následovně: po rozebrání chodníku a odhalení šachtice se rozbije horní deska šachtice s poklopem, který bude uchován pro opětovné použití. Poté se sbíjecí technikou uberou stěny šachty cca o půl metru. Vzhledem k tomu, že každá šachtice je řešena jinak, může se výška vybourání stěn lišit. Následovně se vyrobí nové bednění šachty, naváže se železná armatura a zaleje betonem. Zanechá se otvor, který bude rozměrově stejný s vybouraným poklopem. Na tuto novou železobetonovou desku přijde v místě otvoru další bednění a vybetonuje se límec pro poklop. Na tento límec se upevní stávající vybouraný poklop se speciálním uzavíracím systémem a tím bude přestavba šachtice hotová. Není proto zapotřebí pořizovat nové poklopy se speciálním uzavíracím systémem, ty se pouze přendají a přestavba šachtic by měla proběhnout v závěrečné fázi stavby, až budou položeny obrubníky chodníku, aby se mohla přesně určit výška a sklon poklopu. V upraveném rozpočtu pro SO104 je ponechán jen jeden uvažovaný nový poklop pro případ nutné výměny, která se nepředpokládá pro všechny poklopy.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V požadavcích na prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje dle § 79, odst. 2) písm. c): „**Seznam techniků**, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, (závodní, směnový technik, předák a ostatní zaměstnanci), **kterí musí být proškoleni** dle § 8 vyhlášky ČBÚ 55/1996Sb. v pozdějším znění, o **místních podmínkách Plzeňského historického podzemí**.”

Chápe Dodavatel správně, že do nabídky na VŘ má doložit seznam techniků (závodní, směnový technik, předák a ostatní zaměstnanci), kteří budou Zadavatelem na začátku realizace patřičně proškoleni (samozřejmě v případě realizace této veřejné zakázky Dodavatelem)?

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel doplňuje ZD v bodu 13.2

Původní odstavec:

- oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, vydané báňským úřadem.

Nově upravený text:

- oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 odst. c) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, vydané báňským úřadem.

Doplnění je v souladu s požadavkem uvedeným v příloze ZD Projektová dokumentace - PDPS -Technická zpráva SO320 – E.3.1 - strana č. 9.

Dále Zadavatel doplňuje ZD v bodu 13.3. text o poslední větu


Odstavec:

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje dle § 79, odst. 2) písm. c) zákona:

Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, (závodní, směnový technik, předák a ostatní zaměstnanci), kteří musí být proškoleni dle § 8 vyhlášky ČBÚ 55/1996 Sb. v pozdějším znění, o místních podmínkách Plzeňského historického podzemí. Proškolení bude provedeno Zadavatelem před zahájením prací.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Po prostudování postoupené zadávací dokumentace jsme zjistili, že v soupisech prací chybí položka pro obnovu stávajícího kabelového žlabu s kabelovým propojem, v místě zhruba „0,02km“ poblíž Dominikánské ulice. Tento žlab je zakreslen pouze na koordinačním výkresu (viz příloha):

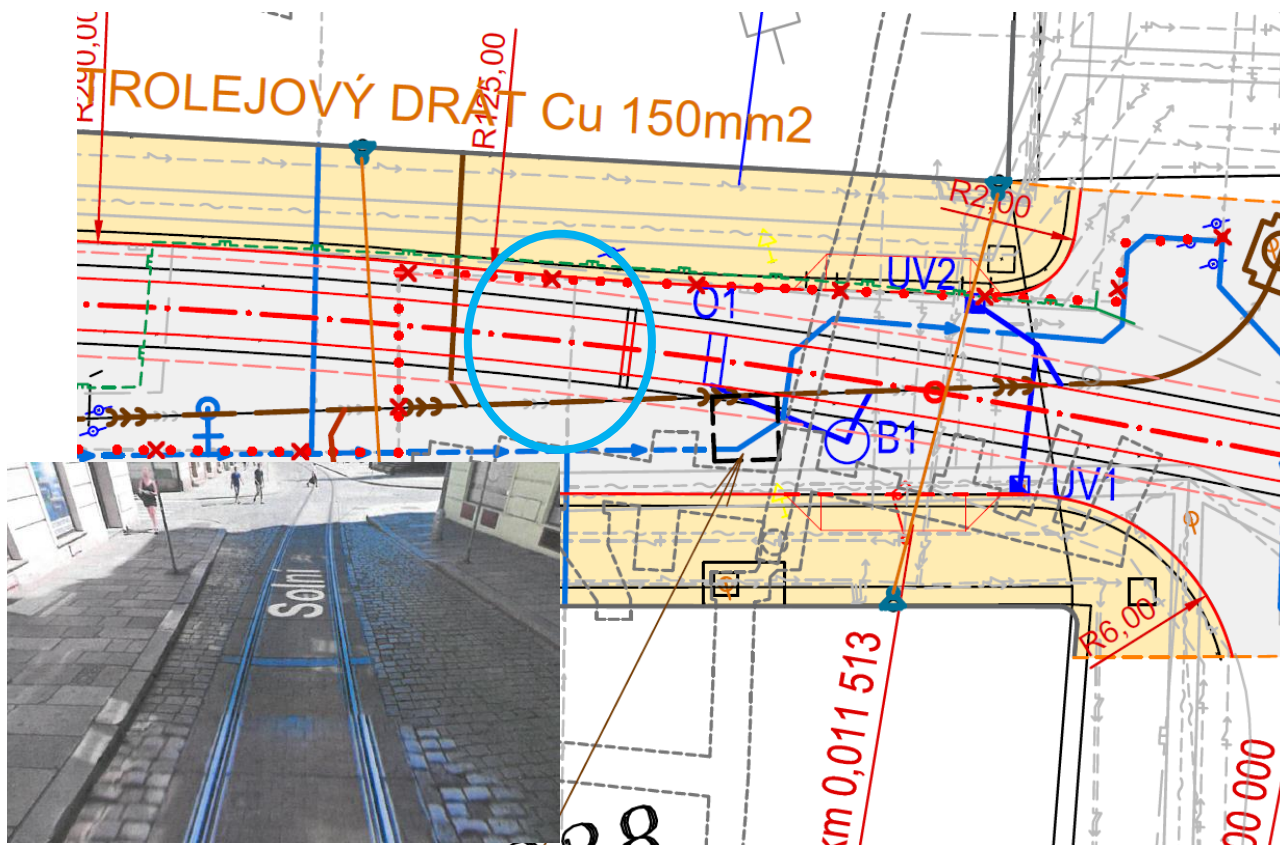

Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o položku zahrnující uvedené práce.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel doplňuje Soupis prací rozpočtu (jenž tvoří nedílnou přílohu tohoto dokumentu) o kryt kabelového propojení (kabel YY50mm² je v objektu SO21-Trolejové trakční vedení v těchto položkách):

35	K	928116223	Montáž odvodnění koleje žlabu zakrytými ocelovou mříží dvoukolejná trať osová l 4 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž odvodnění ve vozovce žlabu z betonových dílců koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic průřezu 400x500 mm zakrytými ocelovou mříží dvoukolejná trať, osová vzdálenost kolejí 4m					
	P		Poznámka k položce: pro montáž krytu kabelových propojek					
36	M	59200R01	odvodnění kolejových tramvajových tratí z odvodňovacích žlabů, krytí tř. E-600	kpl	1,000		0,00	
	PP		odvodnění kolejových tramvajových tratí z odvodňovacích žlabů, krytí tř. E-600					
	P		Poznámka k položce: kryt kabelových propojek kolejnic					

Účastník zadávacího řízení použije pro nabídku upravený soupis prací, který je přílohou tohoto dopisu.

Toto vysvětlení není změnou, jež by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení. Vzhledem ke změně a doplnění zadávací dokumentace zadavatel ve smyslu § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 9. 4. 2020

Hodina: 9:00

S pozdravem

Mgr. Andrea Fojtíková
technický náměstek SVSMP

Příloha

Příloha č. 1 Vysvětlení ZD_Doplněný Soupis prací 080-16-02_OpravaTT Solní.xlsx