


Schema plynovodu
bez m.

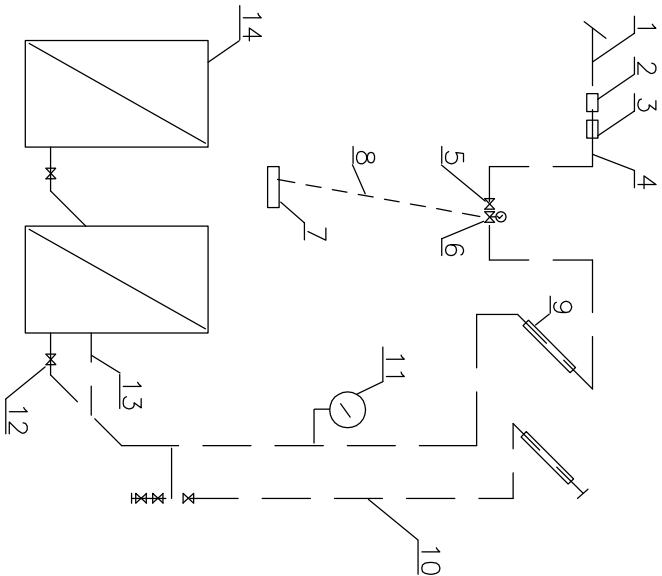

14	plynový kotel 48 kW
13	plynovod Cu lisovaný 28x1,5
12	kulový kohout DN 25
11	manometr 0–6 kPa
10	potrubí odvzdušnění plynovodu, stávající
9	trubka chránička
8	elektricky propojeno
7	židlo úniku plynu
6	el. magnetický ventil DN 32, bez proudu uzavřen
5	kulový kohout DN 32, max. 1,8 m nad podlahou
4	plynovod Cu lisovaný 35x1,5
3	přechod ocel/Cu
2	redukce DN 40/DN 32
1	stávající plynovod DN 40 ocel
č.	název

Vypracoval:	Ing. Pavel Mordovanec	Podpis:	Mordovanec	Formát	A3
	Do určení 30	tel.	47 560 3422	Datum	leden 2020
	403 40 Ústí n. L.		603 453 683	Projekt	SP
IČO	114 23 781	e-mail:	mordovanec@volny.cz	Čís. zák.	
Investor:	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48			Měřtko	bez m.
	400 02 Ústí nad Labem			Výkres č.	
Stavba:	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice,				
	Čelakovského 8, p.o. – rekonstrukce plynové kotelny				
Část:	1.4.1 Plynová odvěrná zařízení – schema plynovodu				4