


1.PP nový stav
1:75

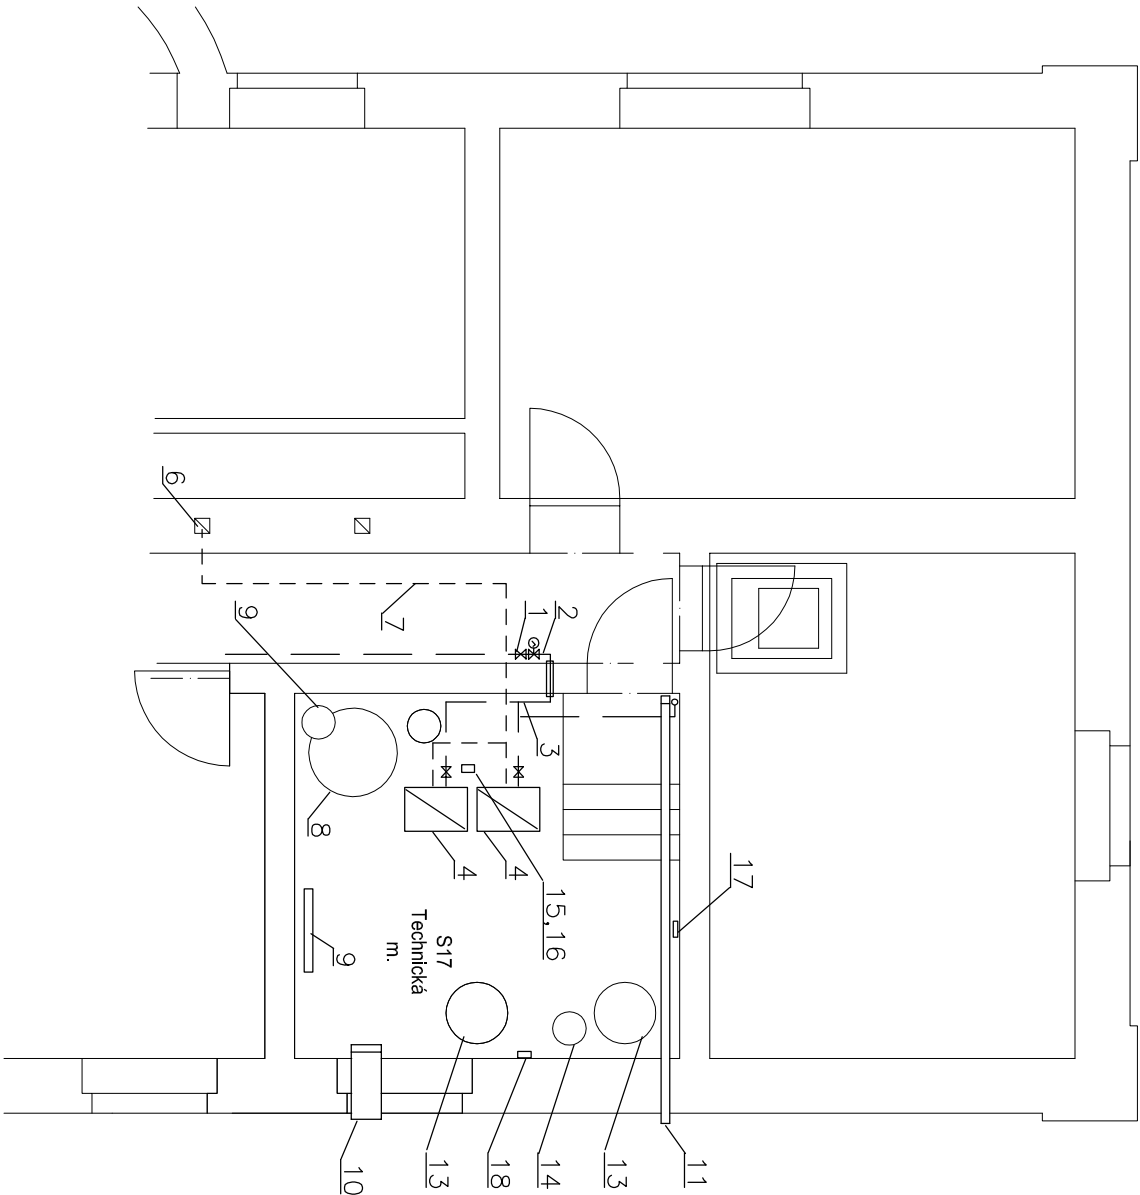

18	čidlo přetopení	1
17	čidlo zaplavení	1
16	čidlo úniku CO	1
15	čidlo úniku plynu, propojeno s ventilem	1
14	Expanzomat solárního okruhu, stávající	1
13	zásobníky TV, solárních kolektorů, stávající	2
12	odvedení tepelné zátěže	1
11	přívod vzduchu pro spalování	1
10	Expanzomat přípravy TV	1
9	rozdělovač a sběrač vytápění 150x150, L–1,5 m	1
8	Expanzomat vytápění 200 L	1
7	kouřovod, délka 10 m	1
6	vyložkový komín, výška 16 m	1
5	stojatý zásobník 300 L	1
4	plynový kotel 48 kW	2
3	přívod plynu, Cu lisovaný 35x1,5	6 m
2	uzávěr plynu el. magnetický, DN 32	1
1	uzávěr plynu mechanický, kulový kohout DN 32	1
č.	název	ks,m

Vypracoval:	Ing. Pavel Mordavaneec	Podpis:	<i>Mordavaneec</i>	Formát	A3
	Do vrchu 30	tel.	47 560 3422	Datum	leden 2020
	403 40 Ustí n. L.		603 453 683	Projekt	SP
IČO	114 23 781	e-mail:	mordavaneec@volny.cz	Čís. zak.	
Investor:	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48			Měřítko	1:75
	400 02 Ustí nad Labem			Výkres č.	
Slovba:	Dětský domov a Školní jídelna, Lišoměřice,				
	Čelakovského 8, p.o. – rekonstrukce plynové kotelny				
Část:	1.4.1 Plynová odběrná zařízení – nový stav				