


Křížení kabelu VO s jinými kabely

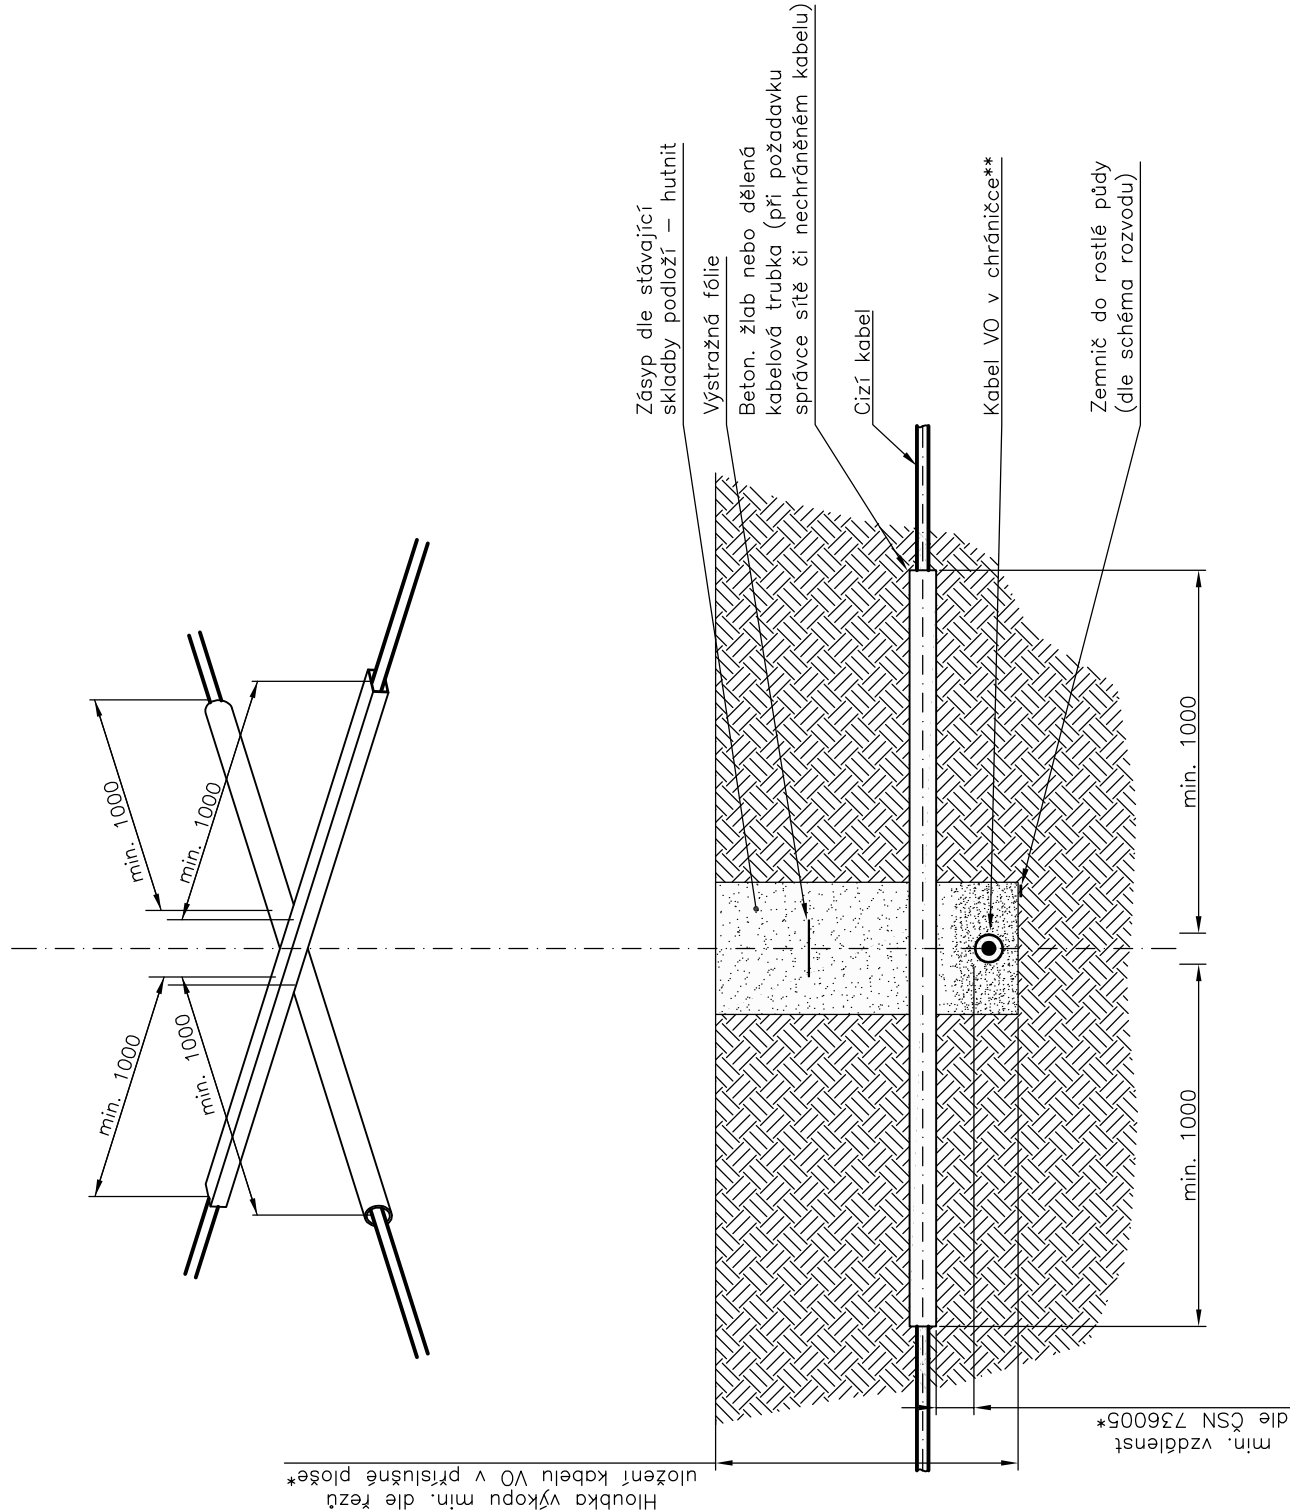


Upozornění:





*Dodržet minimální vertikální vzdálenosti mezi sítěmi a min. hloubku uložení kabelů VO dle ČSN 73 6005

**Při křížení s VN kabely ČEZ Distribuce, a.s. a trakčními kabely DPO, a.s. chránit chráničku s kabelem VO betonovým žlabem do vzdálenosti 1 m na obě strany od kabelu ČEZ Distribuce, a.s. nebo DPO, a.s.

***Při křížení (nebo souběhu do 1 m) zemniče s plynovým potrubím GasNet, s.r.o. chránit zemnič tvárnicovou chráničkou nebo betonovým korýtkem vyspaný pískem do vzdálenosti min. 1 m od líce plynovodu

Křížení kabelu VO s potrubím

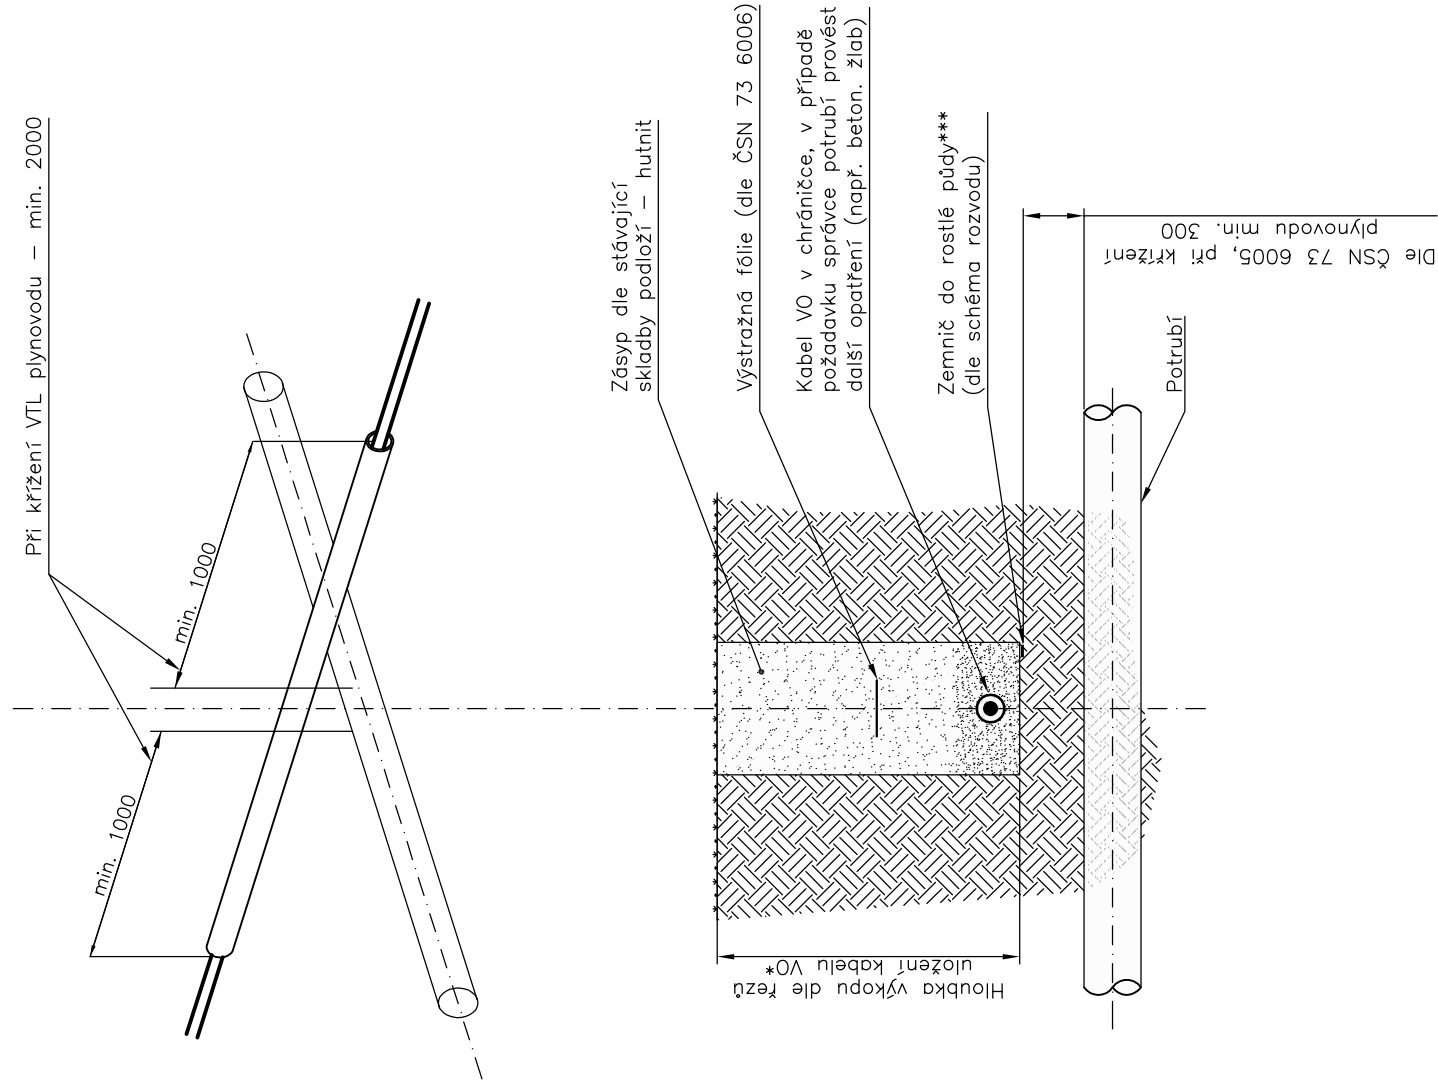

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projektční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.			
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		
Kontroloval:	Ing. Radim Čřes		
Schválil:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: únor 2019	
Název stavby:		Doplnění VO vnitroblok Senovážná v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	
Měřítko:		1 : 20	Stupeň: DPS
VO–1053/504		 PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglinov	

Výkres:
Vzorové řezy křížení kabelu VO