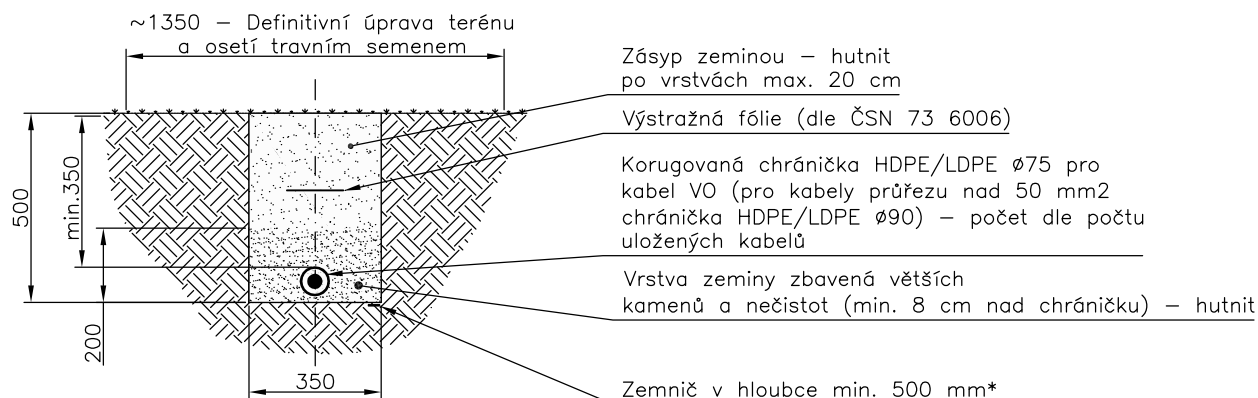
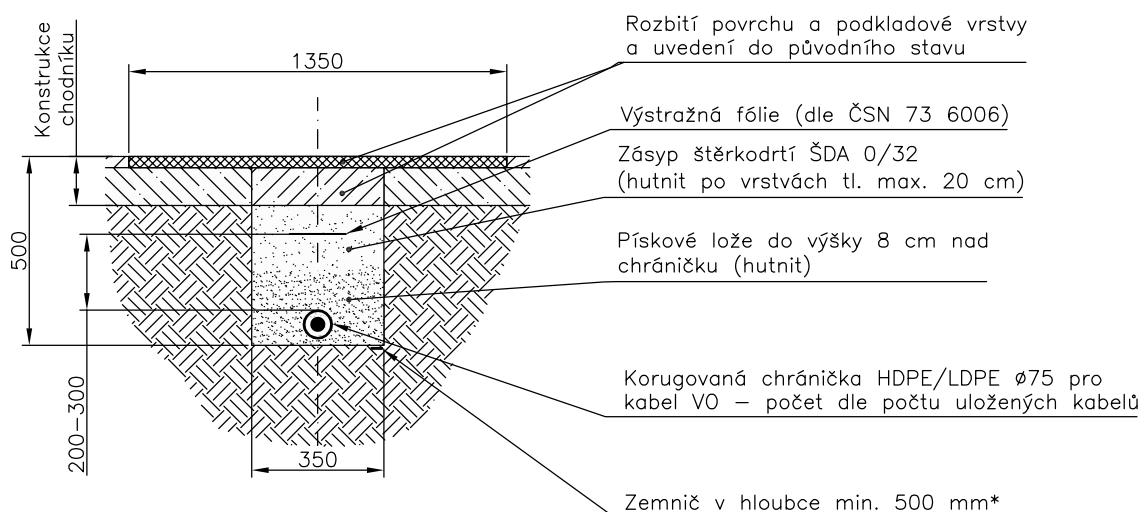


Uložení kabelu v terénu (zeleni) ve výkopu 35x50cm





Uložení kabelu v chodníku ve výkopu 35x50cm



Pozn.:

Dodržet min. hloubku uložení kabelů VO v závislosti na místě uložení a min. hloubku uložení zemniče

- * Při křížení (nebo souběhu do 1 m) zemniče s plynovodem GasNet, s.r.o. chránit zemnič tvárnicovou chráničkou nebo betonovým korýtkem vysypaný pískem do vzdálenosti min. 1 m od líce plynovodu

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.				
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		<div><p>PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglinov</p><div>Měřítko: 1 : 20 Stupeň: DPS</div><p>VO-1053/503</p></div>	
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes			
Schválil:	Ing. Alena Muchová			
Investor:	Statutární město Ostrava			Datum: únor 2019
Název stavby:		Doplnění VO vnitroblok Senovážná		
		v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava		
		Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz		
Výkres:				
		Vzorové řezy uložení kabelu VO		