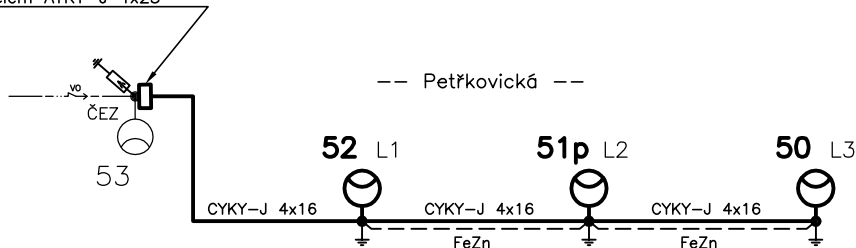










nová plastová skříňka,
osadit pojistky 3x10A/gG,
napojení z nadz. rozvodu
kabelem AYKY-J 4x25



LEGENDA:



-  nový silniční ocel. osvětlovací stožár jmen. výšky 8 m s jednoramenným ocel. obloukovým výložníkem (Ø60 mm, vyložení 2 m) a LED svítidlem (specifikace v TZ), elektrovýzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY-J 3x1,5
-  nová plastová skříňka s jištěním upevněná na betonový stožár nerez páskami (z nadzemního rozvodu napojena kabelem AYKY 4x25)
-  nový kabel rozvodu VO CYKY-J 4x16
-  nový zemnič (drát FeZn Ø10 mm)
-  připojení uzemnění na stožár VO, místo přizemnění ochranného vodiče
-  bleskojistky NN (3ks) včetně svodu a nového tyčového zemniče, místo přizemnění ochranného vodiče
- L1, L2, L3 rozfázování svítidel v 3f rozvodu VO
-  stávající nadzemní rozvod VO
-  stávající betonový stožár ČEZ Distribuce, a.s. se svítidlem VO na ramínku

Stožáry v přírubovém provedení jsou označeny písmenem "p" za číslem stožáru!

Číslování stožárů ve výkrese je pouze pracovní, v průběhu stavby bude upřesněno OK, a.s.

Napěťová soustava 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C (svody 1NPE stř. 50Hz 230V TN-S)

Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.			
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes		
Schválil:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Ostravské komunikace, a.s.	Datum:	září 2019
Název stavby:	Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava Ostrava, městský obvod Hošťálkovice		 PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglinov Měřítko: — Stupeň: DPS
Výkres:	Schéma rozvodu VO		VO-1059/502