



Křížení kabelu VO s jinými kabely

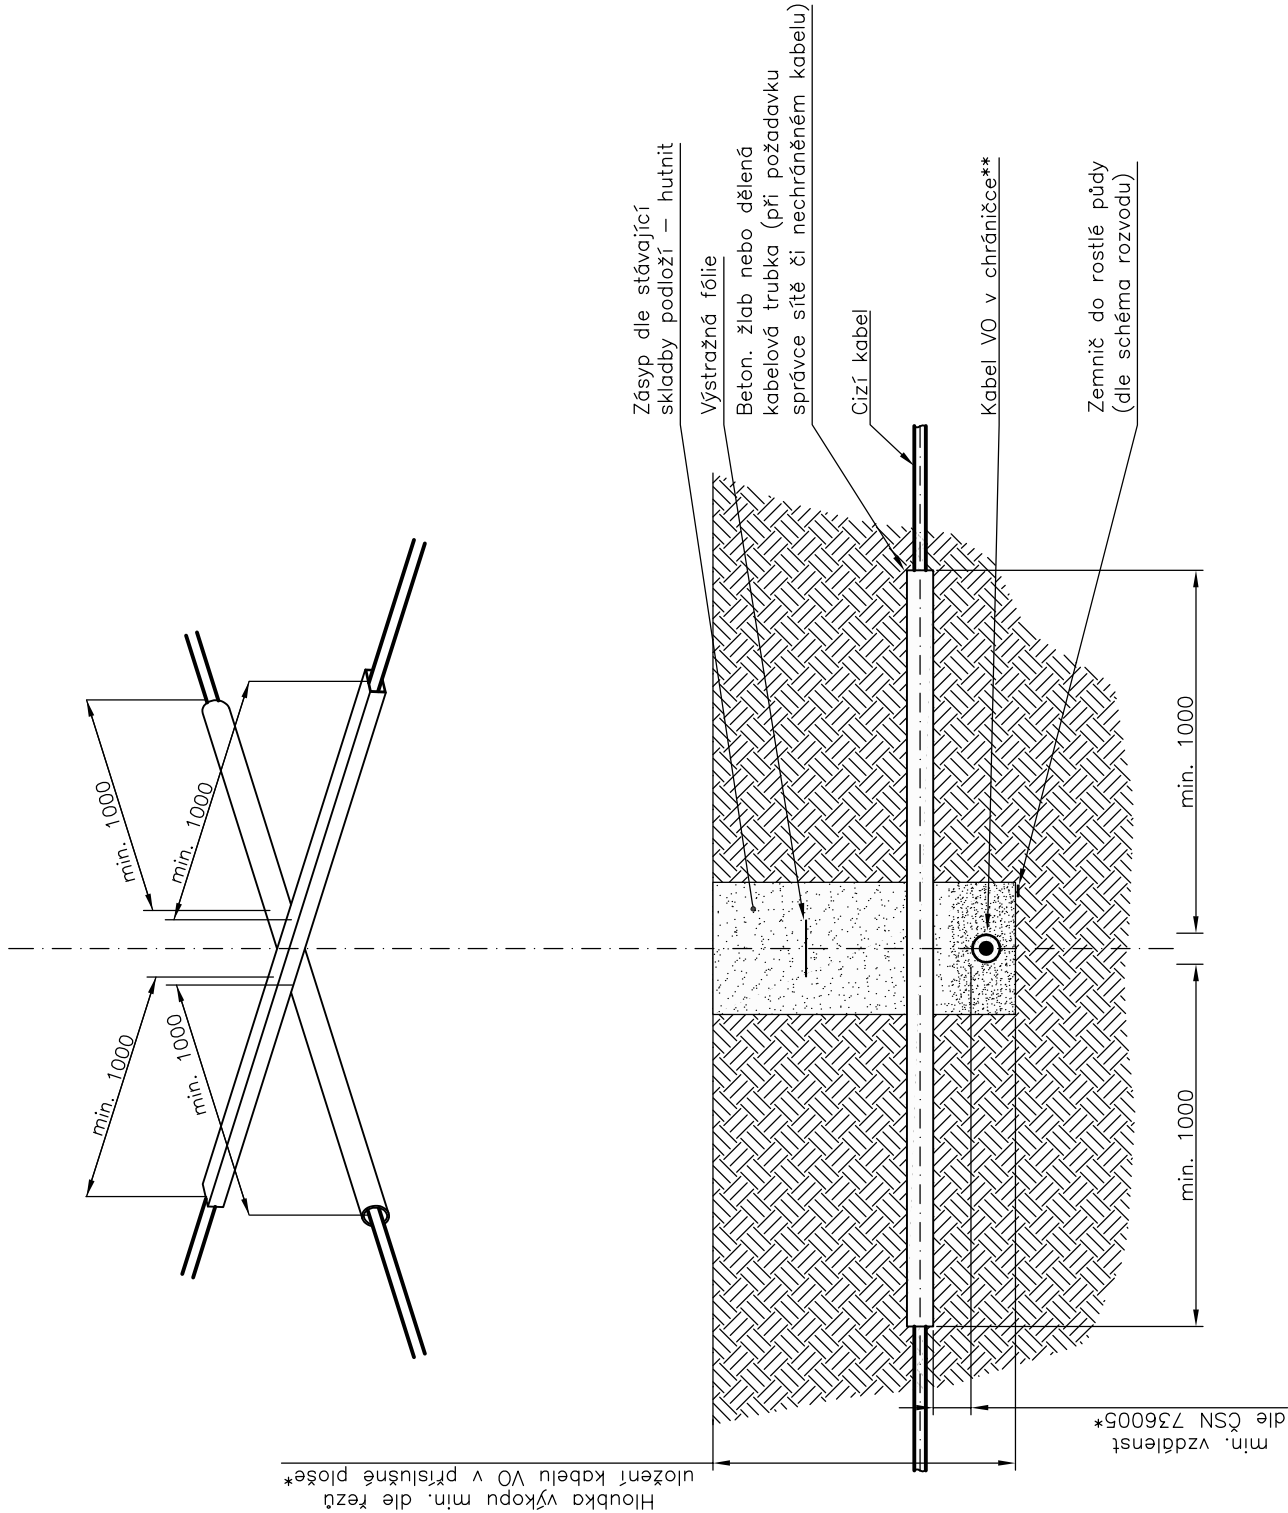

Křížení kabelu VO s potrubím

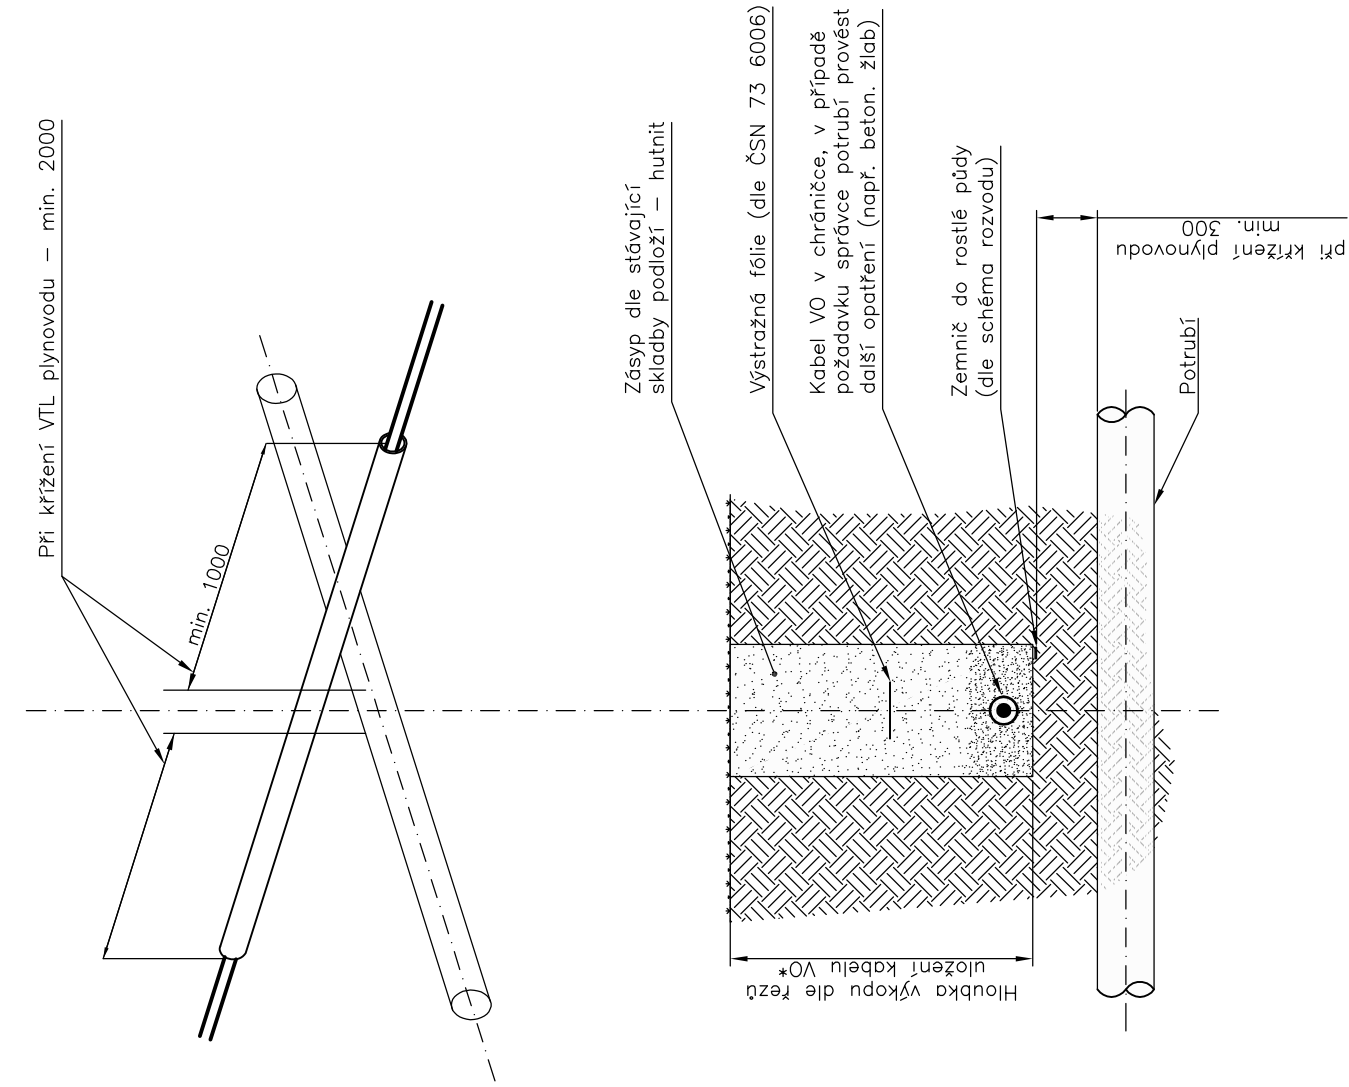

Upozornění:

*Dodržet minimální vertikální vzdálenosti mezi sítěmi a min. hloubku uložení kabelů VO dle ČSN 73 6005

**Při křížení (nebo souběhu do 1 m) s VN kabely ČEZ Distribuce, a.s. chránit chráničku s kabelem VO betonovým žlabem do vzdálenosti 1 m od VN kabelu

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projektovní kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upraven, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.		PTD PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglínov	
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes		
Schválil:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Ostravské komunikace, a.s.	Datum: září 2019	
Název stavby:		Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava Ostrava, městský obvod Hošťálkovice	
Měřítko:		1 : 20	Stupeň: DPS
Výkres:		Vzorové řezu křížení kabelu VO	
		VO-1059/505	