




Prostup pod komunikací 50x120 cm**

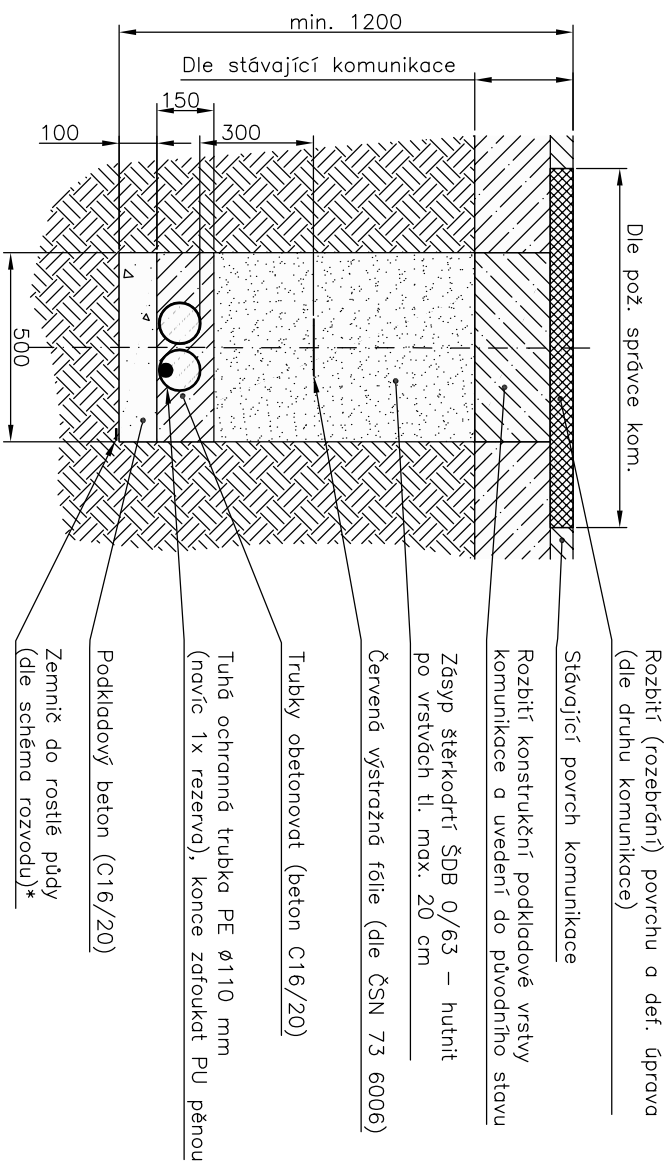

Uložení kabelu v terénu (zelení) ve výkopu 35x50cm

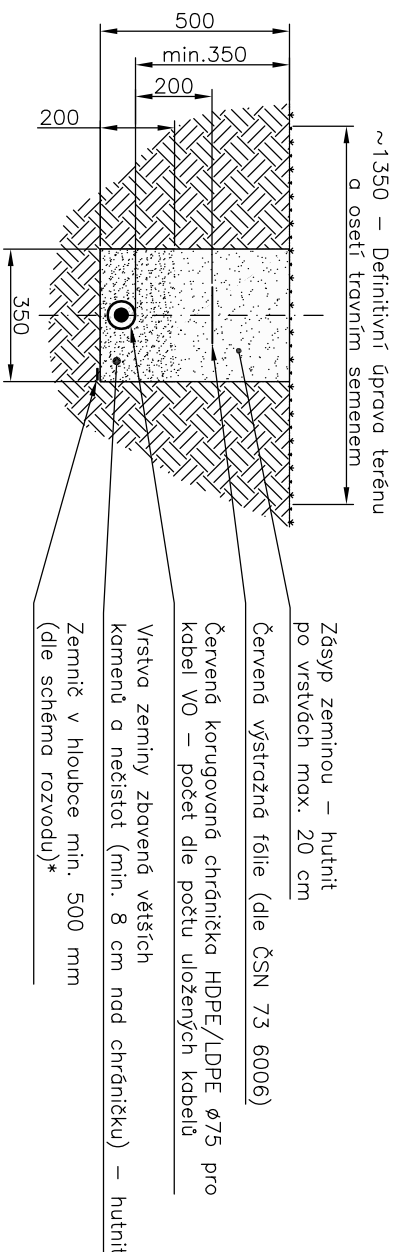

Uložení kabelu VO ve výkopu 35x80 cm v zeleni

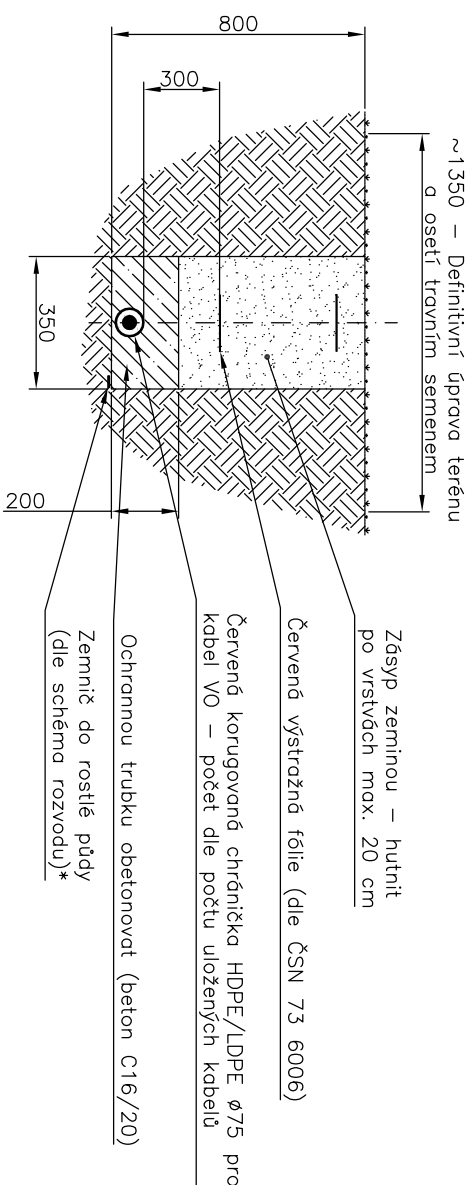


UPOZORNĚNÍ:

Dodržet min. hloubku uložení kabelů VO v závislosti na místě uložení a min. hloubku uložení zemniče

* Při souběhu zemniče s plynovodem bude uzemnění ve výkopu vedeno vždy na opačnou stranu od plynárenského zařízení.

**** Křížení komunikací provést bezvýkopovou technologií! Překop bude proveden pouze v případě, kdy protlak není možno provést a pouze po předchozím projednání a odsouhlasení správcem příslušné komunikace!**

Obsah výkresu je důležitým vlastním projektem katedře PTĐ Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upraven, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.	
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes
Schválil:	Ing. Alena Muchová
Investor:	Ostravské komunikace, a.s.
Název stavby:	Doplnění VO Petřkovicků, Hošťálkovic v k.ú. Hošťálkovic, obec Ostrava Ostrava, městský obvod Hošťálkovic
Výkres:	Vzorové řezu uložené kabelu VO



PTĐ Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglínov

Měřítko: 1 : 20	Stupeň: DPS
-----------------	-------------

VO-1059/504