


Provedení základů přírubových stožárů jmen. výšky 10 m v zeleni

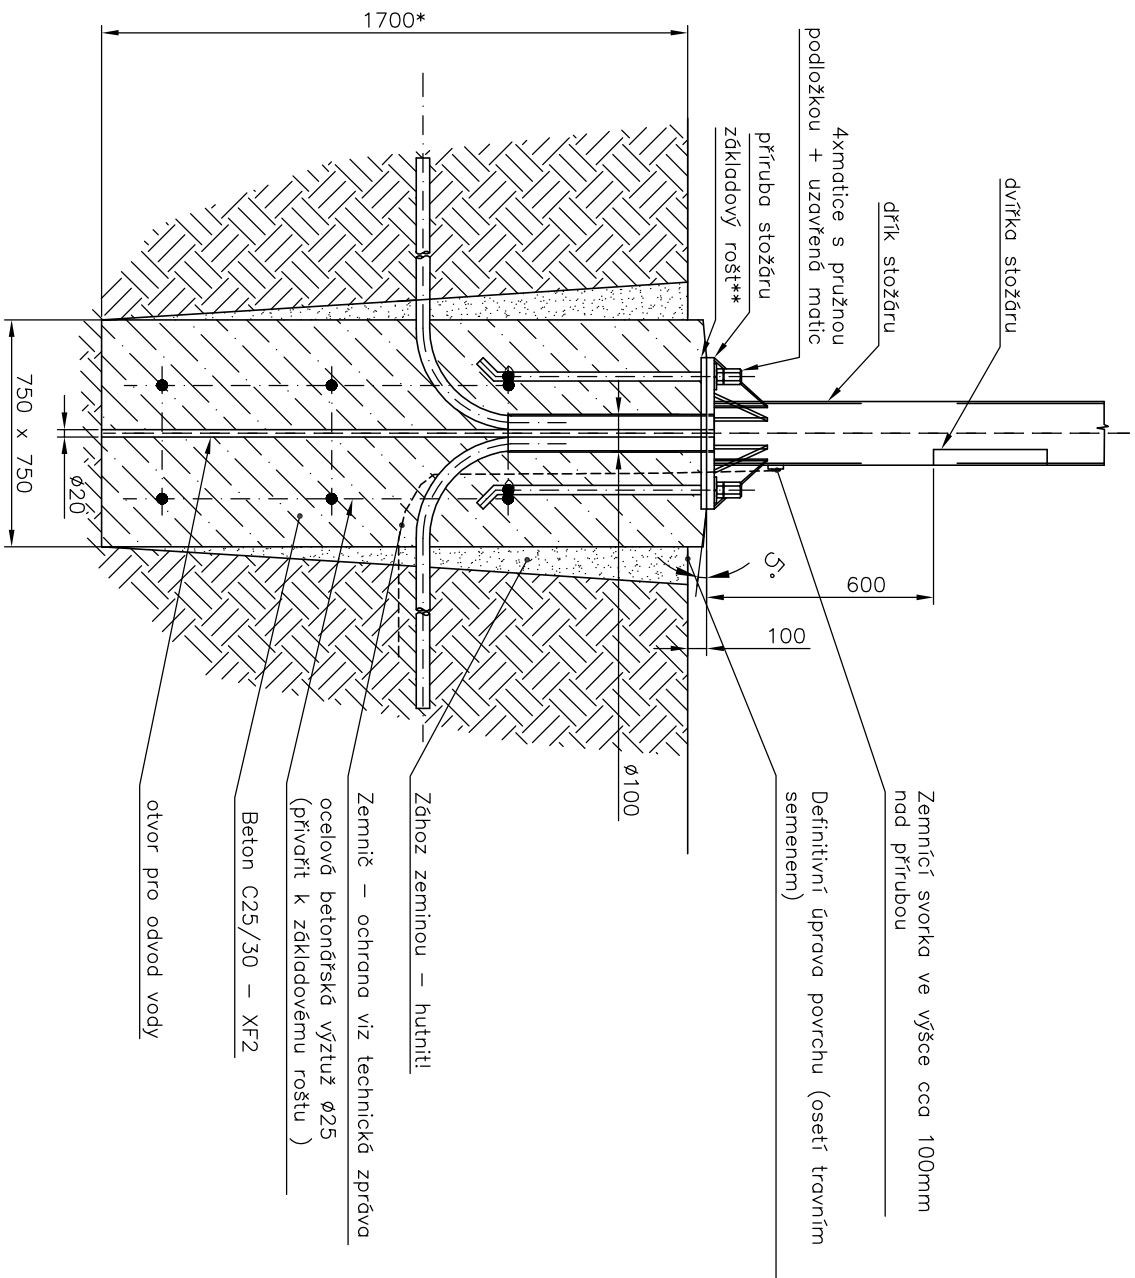

Upozornění:

- * V případě umístění stožáru VO v ochranném pásmu vodovodu OVaK, a.s. je nutno základ stožáru založit min. 0,5m pod niveletu dna vodovodu!
- ** Použit originální základový rošt dodávaný výrobcem stožáru pro konkrétní stožár! Případně sváry musí být situovány tak, aby bylo možno po osazení zaručit jejich kompletní zalití v betonu.

Při propovádění výkopů pro základů stožárů nutno zajistit výkopy proti sesuvu!

Pro betonování základi suché beton. směsi bez předchozího důkladného promísení s vodou v předepsaném poměru!

Základové rošty objednat u výrobce s povrchovou úpravou pozinkováním.


Technologie a postup betonování základů přírubových stožárů budou před zahájením prací projednány se správcem VO. Veškeré sváry musí být kompletně zality v betonu.

Všechen spojovací materiál (matice, podložky apod.) musí mít povrchovou úpravu odolávající dlouhodobě povětrnostním vlivům (zinkované nebo ekvivalentní).


Matice budou po dotažení nakonzervovány a opatřeny plastovou ochrannou čepičkou (krytkou).

Přírubové stožáry objednat u výrobce s otvorem v přírubě pro protažení zemniče min. FeZn Ø10 mm!


Provedení základů vetknutých stožárů jmen. výšky 10 m v zeleni

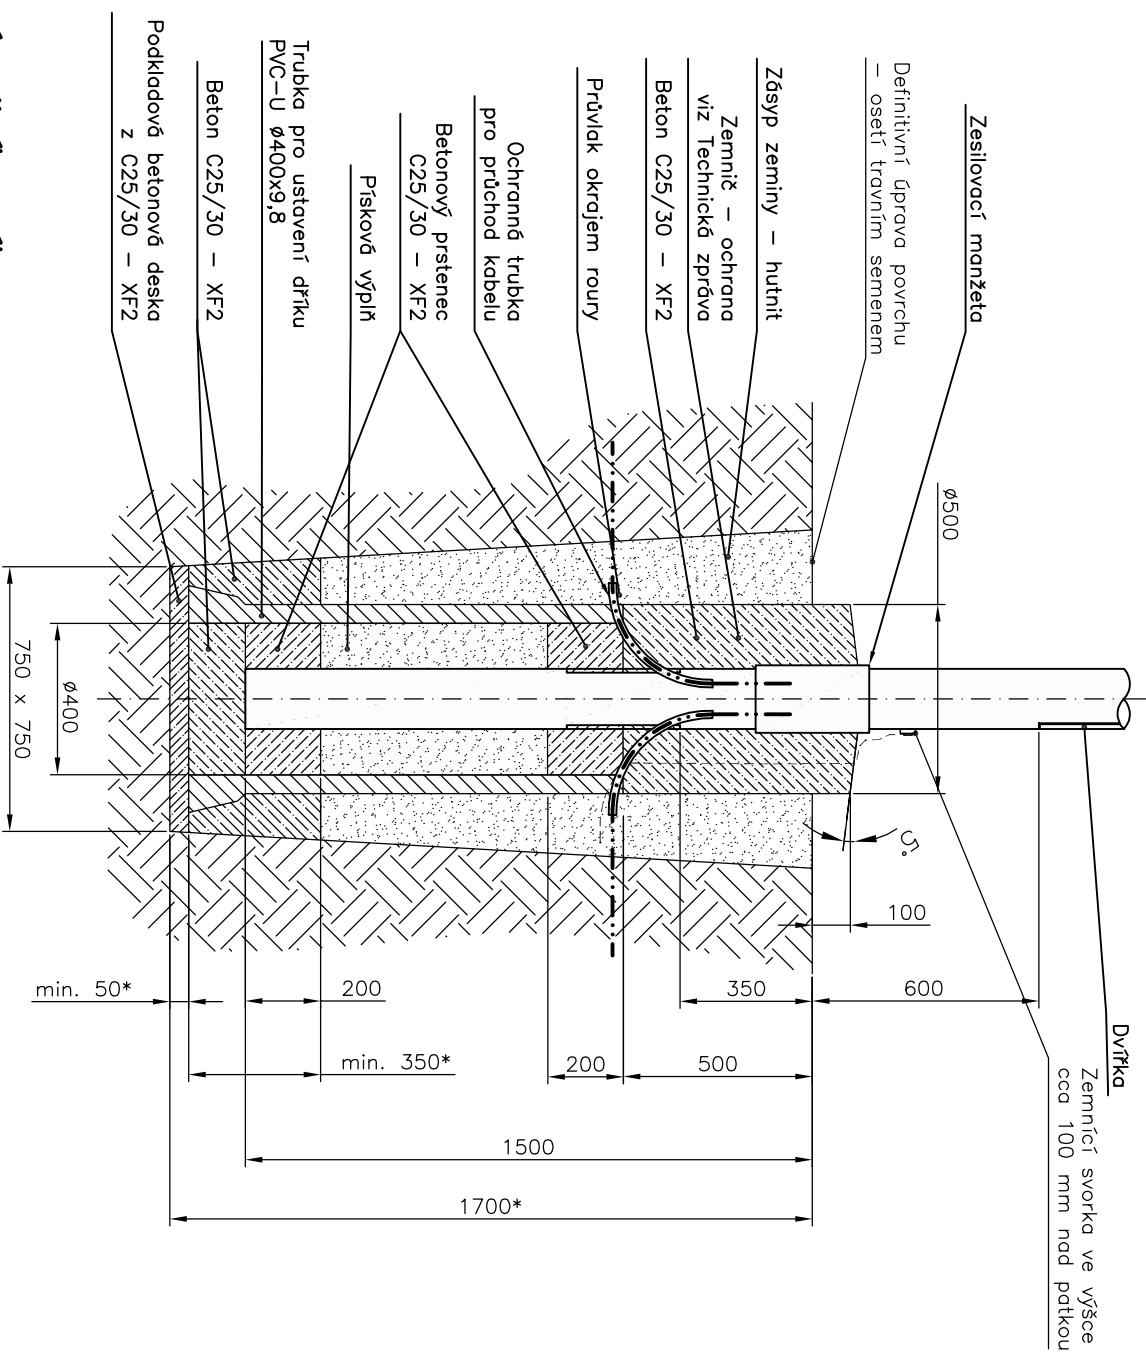

Provedení ručního výkopu (1 : 50)

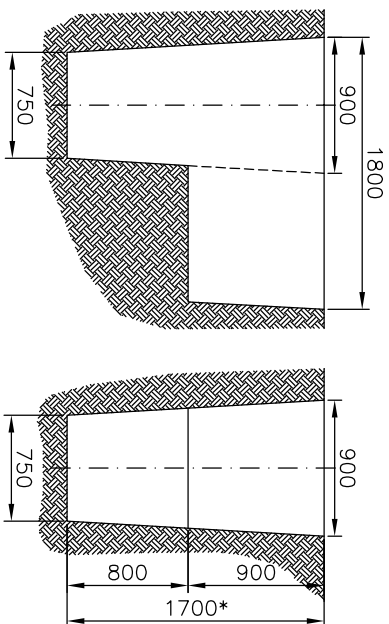

<p>Odešl výkres je důležitým vlastnickým projevem koncesáře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upraven, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.</p>	
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes
Schválil:	Ing. Alena Muchová
Investor:	Statutární město Ostrava
Název stavby:	Rekonstrukce VO oblast Petruškova Ostrova, městský obvod Ostrava – Jih
Výkres:	Provedení základů stožárů jmenovitě výšky 10 m



PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglínov

Měřítka: 1:20 (1:50)

Stupeň: DPS

VO-1015/504