


Prostup pod komunikací 50x120cm\*

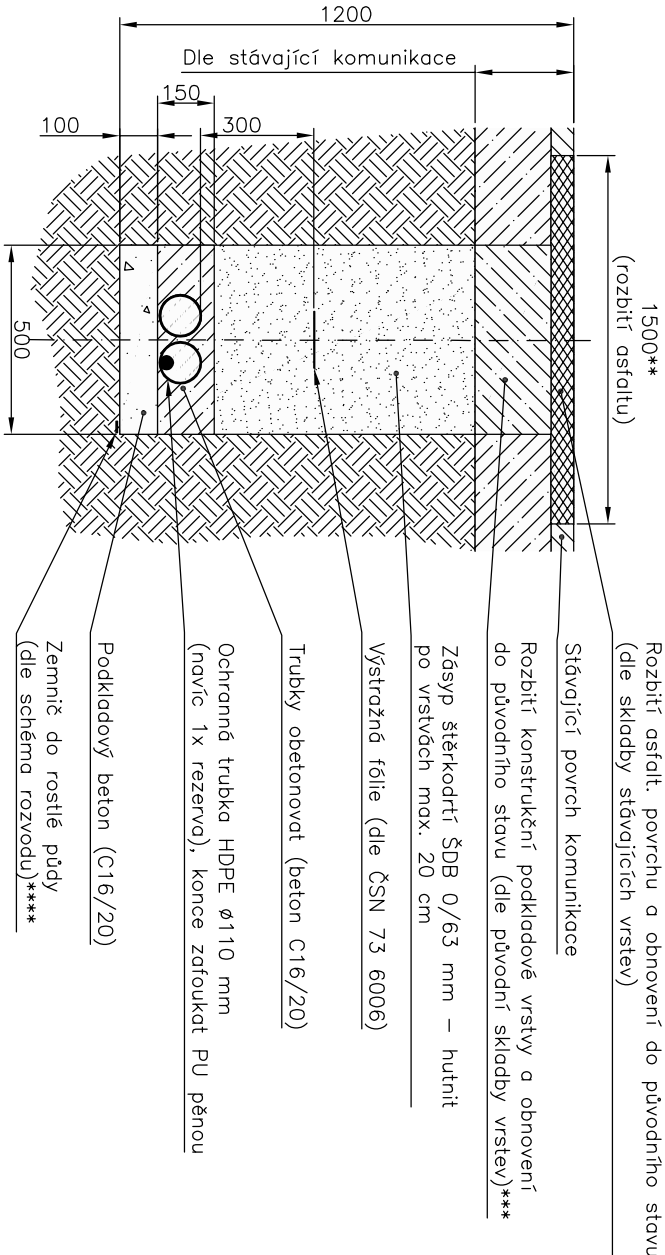

Upozornění:

Dodržet min. hloubku uložení kabelů VO v závislosti na místě uložení dle ČSN 736005.

- \* Prostupy pod komunikacemi provést bezvýkopovou technologií – protlakem. Překop možno provést pouze ve výjimečném případě, kdy provedení protlaku není technicky možné, a to výhradně po předchozím projednání se správcem MK


- \*\* Dle požadavku ÚMOB Ostrava – jih provést opravu povrchů chodníků a vozovek dle platných TKP a ČSN s přesahem min. 50 cm na obě strany od hrany výkopu! Styčné spáry asfalt. ploch budou zality modifikovanou asfalt. zdlivkou.

- \*\*\* Zásyp výkopů a konstrukční vrstvy provést dle platných TKP a ČSN, není-li možné obnovit konstrukci vozovek dle původních vrstev, bude uplatněna skladba ACO11 tl. 40 mm, ACP 16+ tl. 70 mm, ŠDA tl. 150 mm, ŠDB tl. 150 mm


- \*\*\*\* Při křížení (nebo souběhu do 1 m) zemniče s plynovodem GasNet, s.r.o. chránit zemnič tvárnicovou chráničkou nebo betonovým korýtkem vysypaný pískem do vzdálenosti min. 1 m od líce plynovodu, odstup chráničky od plynovodu min. 300 mm



Další podmínky pro provádění prací v místních komunikacích a veřejné zeleni – viz vyjádření ODaKS ÚMOB Ostrava – jih (Dokladová část, doklad č. 23)

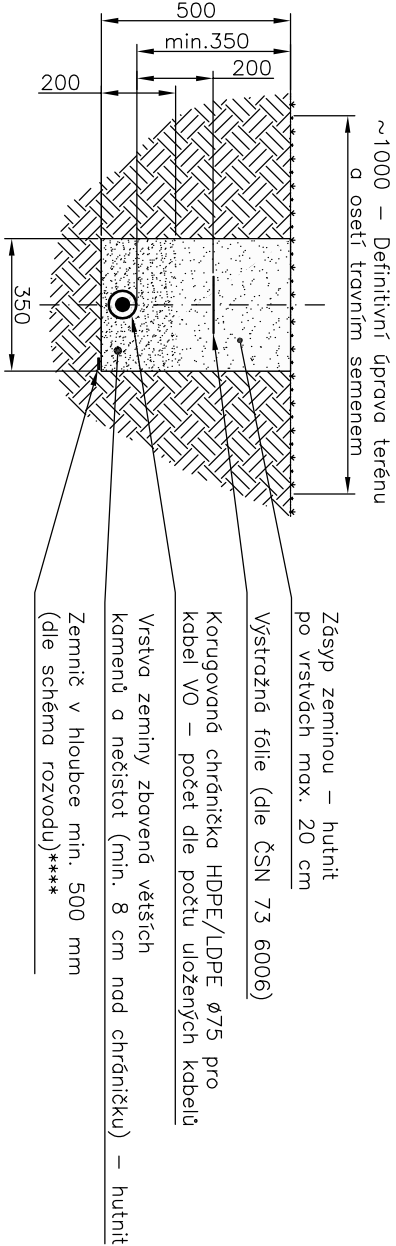Uložení kabelu v terénu (v zeleni) ve výkopu 35x50cm

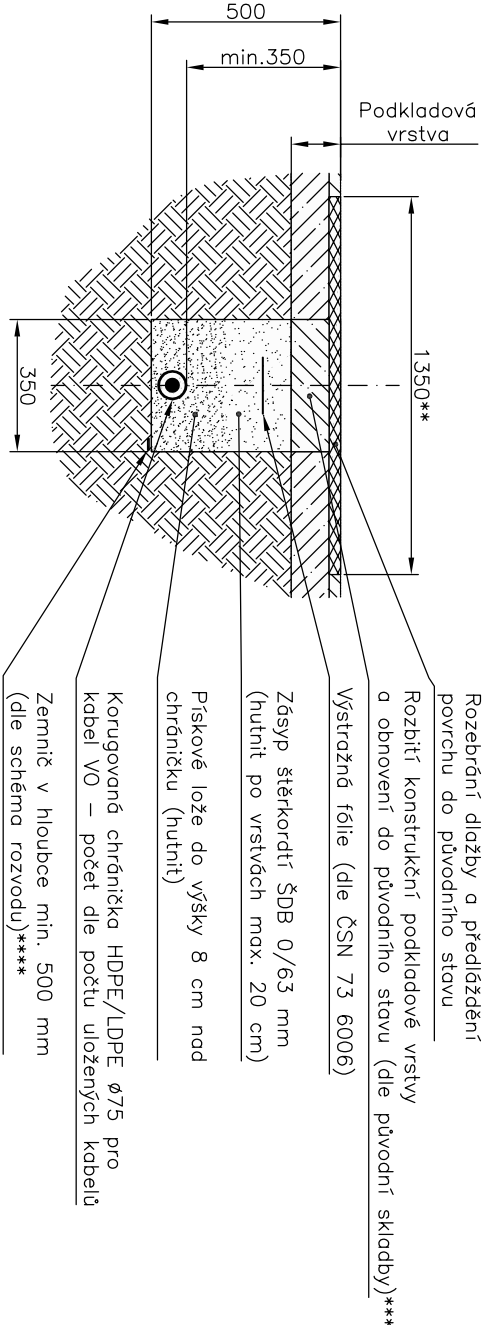

Uložení kabelu v chodníku ve výkopu 35x50cm



Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projektér kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upraven, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.			
Vypracovali:	Ing. Petr Gavlovský		
Kontrolovali:	Ing. Radim Gřes		
Schválili:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum:	listopad 2017
Název stavby:	Rekonstrukce VO oblast Petruškova Ostrava, městský obvod Ostrava – jih		
Výkres:	Vzorové řezy uložení kabelu VO		
		 PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglínov	
Měřítko:	1 : 20	Stupeň:	DPS
VO-1015/505			

VO—1015/505