

PRACOVNÍ POSTUP

Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy

PP/22/2019
10. znění

Gestor	sekce Správa energetického majetku
Útvar odpovídající za zpracování	odbor Správa energetického majetku a dokumentace – oblast Střed
Zpracovatel	Tomáš Svoboda
Příslušnost k procesu	Správa energetického majetku



Platnost od	Účinnost od	Umístění	Schválil
16. 10. 2019	1. 11. 2019	Intranet ČEPS	Ing. Jiří Hrbek ředitel sekce Správa energetického majetku

Popis změny

Toto 10. znění mění působnost, odpovědnost a podmínky realizace předmětu plnění. Přílohy jsou beze změny.

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

Historie změn		
Číslo znění	Datum účinnosti	Popis změny
4.	1. 7. 2011	Toto 4. znění aktualizuje předcházející verzi v oblasti příslušných předpisů.
5.	4. 4. 2013	Toto 5. znění aktualizuje předcházející verzi zejména v článku 10 - Působnost a odpovědnost a upravuje přílohu č. 8 a 10.
6.	1. 12. 2014	Toto 6. znění je doplněno o postup při realizaci akcí, zároveň je aktualizováno organizační schéma a doplněn text v příloze 10.
7.	18. 12. 2015	Toto 7. znění zohledňuje změny v systematizaci v ČEPS a číslování útvarů.
8.	12. 5. 2016	Toto 8. znění zohledňuje změny v systematizaci v ČEPS a číslování útvarů.
9	4. 11. 2016	Toto 9. znění mění přílohu č. 6. Projednání UPOZORNĚNÍ a uzavření DOHOD s vlastníky nemovitostí o náhradním obstarání údržby ochranných pásem
10	1. 11. 2019	Toto 10. znění mění působnost, odpovědnost a podmínky realizace předmětu plnění. Přílohy jsou beze změny.

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

OBSAH:

1 Úvodní ustanovení, důvod vydání a účel	5
1.1 Účel	5
1.2 Cíl	5
2 Rozsah závaznosti	5
3 Návaznost na dokumenty	6
3.1 Související právní předpisy a technické normy	6
3.2 Související dokumenty ČEPS	6
4 Definice základních pojmů a zkratk	6
4.1 Definice	6
4.2 Zkratky	8
5 Postupy při údržbě opv	9
5.1 Postup při údržbě OPV	9
5.2 Postup při naléhavém zásahu	10
5.3 Postup při zásahu mimo OPV	10
6 Údržba OPV	11
6.1 Zajištění „Upozornění“ a „Oznámení“	11
6.1.1 „Upozornění“ vlastníka nemovitosti	11
6.1.2 „Oznámení“ orgánům ochrany přírody (u dřevin volně rostoucích)	12
6.1.3 Vyžádání „Závazného stanoviska“ orgánu ochrany přírody (platí pro nové trasy vedení a zásahy mimo OPV)	13
6.2 Vyhledání vlastníků nebo uživatelů nemovitostí	14
6.3 Projednání „Upozornění“ a uzavření „Dohod“	14
6.3.1 „Upozornění“ vlastníka či uživatele nemovitosti	14
6.3.2 Uzavření „Dohody“ s vlastníkem či uživatelem nemovitosti	15
6.3.3 Postup v případě neuzavření „Dohody“	15
6.4 Odstranění a okleštění dřevin v OPV	16
6.4.1 Údržba OPV na lesních pozemcích	16
6.4.2 Údržba OPV mimo lesní pozemky	17
6.5 Likvidace odstraněných a okleštěných dřevin a uvedení nemovitostí do odpovídajícího stavu	18
6.5.1 Roztřídění dřevin	18
6.5.2 Terénní úpravy	18
6.5.3 Oznámení ukončení prací vlastníkům	18
7 Naléhavé zásahy	18
7.1 Zajištění dokumentace stavu dřevin	18
7.2 Odstranění a okleštění dřevin, zajištění jejich likvidace a další činnosti	18
7.3 Předání „Oznámení“ dle zákona č. 114/1992 Sb.	19
8 Postupy při oznámení podle zákona č. 114/1992 SB.	19
8.1 Způsoby zajišťování „Oznámení“	19
8.1.1 Při zásazích mimo maloplošná (PPa, PR, NPP a NP) a velkoplošná zvláště chráněná území (NP, CHKO)	19
8.1.2 Při zásazích v maloplošných chráněných územích základní kategorie (PPa a PR) mimo území CHKO a NP	19
8.1.3 Při zásazích v maloplošných chráněných územích národní kategorie (NPP a NPR) mimo území CHKO a NP	19

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

8.1.4 Při zásazích na území CHKO a NP	19
8.1.5 Při zásazích ve vojenských újezdech	19
8.2 Další ustanovení.....	19
9 Bezpečnost práce	20
10 Působnost a odpovědnost	20
11 Dokumentační výstupy.....	20
12 Závěrečná a přechodná ustanovení	21
13 Přílohy (doporučené)	21

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DŮVOD VYDÁNÍ A ÚČEL

1.1 Účel

Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovení postupů při plnění povinností zaměstnanců ČEPS, a.s., (dále jen ČEPS) souvisejících s bezpečným a spolehlivým provozováním přenosové soustavy (dále jen PS) a se zajišťováním údržby ochranných pásem vedení (dále jen OPV) v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.

ČEPS musí při plnění svých povinností vyplývajících ze zákona a z držení licence na přenos elektrické energie postupovat rovněž v souladu s ostatními právními předpisy (např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).

Tento PP se přiměřeně použije i při jiných pracích, kdy ČEPS využívá oprávnění k cizím nemovitostem v souvislosti s údržbou a opravami liniových staveb.

PP neuvádí vyčerpávajícím způsobem všechny okolnosti, které mohou nastat, a nerozlišuje, zda předmětné činnosti budou zajišťovány zaměstnanci ČEPS samostatně, zčásti nebo zcela anebo na základě obchodních smluv. Každý, kdo provádí práce v OPV liniových staveb, je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám a k majetkové újmě a pokud se tak stane, tak aby jejich výskyt a rozsah byl co nejmenší. Zaviněné porušení této zásady zaměstnancem je porušením pracovní kázně. Do smluv s obchodními partnery musí být vždy zapracováno ustanovení o tom, že porušení této zásady obchodním partnerem je porušením povinnosti dle smlouvy a je důvodem k uplatnění náhrady škody, která by ČEPS vznikla.

1.2 Cíl

ČEPS je podle zákona oprávněna využívat práv k cizím nemovitostem, která vznikla i podle dříve platných právních předpisů (zákon č. 79/1957 Sb., zákon č. 222/1994 Sb.).

Vlastníkům nemovitostí dotčených ochrannými pásmy vedení je zákonem č. 458/2000 Sb. podle § 46 odst. 9 zakázáno nechávat v OPV růst porosty nad výšku 3 m. Nedodržuje-li vlastník tento zákaz, je ČEPS oprávněna provést údržbu OPV v mezích platných předpisů sama.

ČEPS tak činí v zájmu zajištění ochrany životů, zdraví a majetku a ochrany zařízení PS.

Cílem PP je sjednotit postup a zajistit dodržování ustanovení příslušných právních předpisů a příslušných vnitřních předpisů společnosti při zajištění bezpečného a spolehlivého provozu PS.

2 ROZSAH ZÁVAZNOSTI

PP je závazný pro všechny zaměstnance ČEPS, kteří připravují, provádějí nebo se jinak podílejí na odstraňování a oklešťování dřevin v rozsahu uvedeném v tomto PP.

Povinnosti podle tohoto postupu se vztahují na údržbu dřevin rostoucích na lesních pozemcích i na volně rostoucí dřeviny mimo lesní pozemky v OPV.

Přiměřeně se tento postup vztahuje i na odstraňování a oklešťování dřevin v elektrických stanicích a v jejich ochranných pásmech a dále na případy odstraňování a oklešťování dřevin rostoucích mimo OPV (čl. 5.3 tohoto PP).

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

3 NÁVAZNOST NA DOKUMENTY

3.1 Související právní předpisy a technické normy

- Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod (vlastnická práva).
- Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění.
- Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění.
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění.
- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
- Zákon ČNR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a změnách zákonů souvisejících, v platném znění.
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.
- Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 114/1992 Sb.
- Vyhláška MŽP č. 46/2010 Sb. o příslušnosti správ NP a správ CHKO k výkonu státní správy.
- ČSN EN 50341-1, -2, -3 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV.
- ČSN EN 50341-3 -19/ Z2:2007 Soubor Národních normativních aspektů.
- ČSN EN 50110 -1, -2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.
- PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie.

3.2 Související dokumenty ČEPS

- TN/22 Řád preventivní údržby elektrických zařízení přenosové soustavy.
- RA/06 Organizační řád.
- SM/91 Odpadové hospodářství ČEPS, a.s., a nakládání s odpady.

4 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ A ZKRATEK

Pro účely tohoto postupu jsou níže uvedeny definice a pojmy z příslušných zákonů, jejichž výčet však není úplný a konečný.

4.1 Definice

- Bezlesí – pruh v OPV v lesních průsecích o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů vedení (§ 46 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb.), pokud je takový volný pruh třeba.
- Dřevní hmota - odstraněné a okleštěné stromové a jiné porosty, klest a zbytky po těžbě.
- Užitková dřevní hmota - surové dříví ve formě tyčoviny a kulatiny.
- Dřevina – stromy a jiné porosty rostoucí v lese nebo mimo les.
- Jiné porosty – keře.
- Klest - větve získané buď oklestem nebo odvětováním pokácených stromů.
- Tyčovina - dřevní hmota (surové dříví) o tloušťce 7 – 12 cm měřeno ve výšce 130 cm od země.

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

- Kulatina - dřevní hmota (surové dříví) vhodná zejména pro pilařské zpracování, tj. hmota zpravidla o průměru nad 12 cm měřeno ve výšce 130 cm od země.
- Údržba (OPV) - typy zásahů do dřevin, jejichž cílem je zajištění parametrů OPV.
- Likvidace - odvoz, štěpkování, frézování (mimo frézování pařezů a kořenových systémů zbylých v půdním krytu), pálení nebo jiné způsoby odstranění či využití dřevní hmoty.
- Náletová dřevina - dřevina, která nebyla v ochranném pásmu vysazena se záměrem pěstební nebo jiné činnosti.
- Ochranné pásmo vedení (OPV) - souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
u vedení napětí 110 kV 12 (15) m, napětí 220 kV 15 (20) m a napětí 400 kV 20 (25) m, přičemž hodnoty uvedené v závorkách platí pro OPV, u nichž kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci do 31. 12. 1994, tj. před datem účinnosti zákona č. 222/1994 Sb.
- Významný krajinný prvek (§ 3 odst. 1 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) – ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
- Zvláště chráněná část přírody (§ 3 odst. 1 písm. h/ zákona č. 114/1992 Sb.) – velmi významná nebo jedinečná část živé či neživé přírody. Může jí být část krajiny, geologický útvar, strom, živočich, rostlina a nerost, vyhlášený státním orgánem podle zákona č. 114/1992 Sb.
- Závazné stanovisko - Závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody jsou chráněny významné krajinné prvky před poškozováním a ničením. Významné krajinné prvky se využívají pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
- Oklest - odstraňování spodních a bočních větví do určité výšky.
- Odstraňování stromů a jiných porostů – kácení stromů a keřů.
- Naléhavé zásahy – typy zásahů do dřevin, kdy dřeviny svým stavem ohrožují spolehlivé provozování PS, tj. vzdálenost dřevin od živých částí vedení je menší než stanoví ČSN EN 50 341-3-19/Z2 nebo stromy na pád ohrožují vedení přenosové soustavy.
- Havarijní výřez – součást naléhavého zásahu, tj. ojedinělý zásah do dřevin, kdy tyto dřeviny bezprostředně ohrožují provozování PS, popřípadě již došlo k výpadku vedení z provozu vlivem přiblížení dřeviny k živým částem a následnému přeskočení elektrického oblouku.
- Zbytky po těžbě - dřevní hmota zbývající po kácení stromů, odvětvování a při druhování surového dříví v lese (např. větve, vršky stromů, odřezané kořenové náběhy, stromová zeleň).
- Vegetační klid - kalendářní období od 1. 11. do 31.3.
- Stromové - jednotlivé stromy nebo skupiny stromů.
- Strom na pád - strom rostoucí vně OPV, vzdálenost se pak určuje dle vzorce

$D_{tr} = \sqrt{(H_{tr}^2 - h_{c_{tr}}^2)}$ [m], kde D_{tr} je vodorovná vzdálenost kmene stromu od nejvíce ohroženého vodiče, H_{tr} je výška stromu s uvažováním jeho růstu a $h_{c_{tr}}$ je výška nejvíce

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

ohroženého vodiče nad vodorovnou rovinou, procházející patou stromu při největším průhybu, přičemž výška vodiče se měří ve svislé rovině kolmé na vodič a procházející patou stromu.

- Stožárové místo – souvislý prostor vymezený svislými rovinami spojnic vnějších obrysových hran či bodů nadzemní části základu stožáru včetně pruhu pozemku o šíři 1 m vně vzniklého půdorysu. V případě stožáru s více dříky se rozumí stožárovým místem souvislý prostor vymezený svislými rovinami jediného obdélníka, vymezeného spojnici nejvzdálenějších vnějších obrysových hran betonových zhlaví základů krajních dříků stožáru, včetně pruhu pozemku o šíři 1 m vně takto vzniklého půdorysu.
- Vedení přenosové soustavy (vedení PS) – vedení se jmenovitým napětím 110 (pouze bloková vedení), 220 a 400 kV.
- Velmi vysoké napětí (vvv) - napětí mezi vodiči od 52 kV včetně do 300 kV.
- Zvlášť vysoké napětí (zvn) - napětí mezi vodiči nad 300 kV.
- Vzdálenost dřevin od živých částí vedení – nejkratší vzdálenost stromů (větví nebo kmenů) od částí venkovních vedení pod napětím, kterou v oblastech vzdálených od budov, komunikací, železnic a vodních cest řeší ČSN EN 50 341-1, čl. 5.4.4, přičemž u stromů, na které lze vylézt, nesmí být vzdálenost při nejvyšší teplotě vodiče, zatížením námrazou či větrem, kratší než

$$1,5 \text{ m} + D_{el}$$

kde D_{el} je nejmenší vzdálenost, která je požadována pro zamezení průrazného výboje mezi vodiči a objekty spojenými s potenciálem země při přepětí s rychlým nebo s pomalým čelem. D_{el} může být buď vnitřní (vzdálenosti vodiče od konstrukce stožáru) nebo vnější (vzdálenosti vodiče od objektů).

Dle čl. 5.3.5.3 CZ. 1 ČSN EN 50341-3-19/Z2 je D_{el} pro vedení:

- o jmenovitém napětí 110 kV - 1 m (celkově $1,5 + D_{el} = 2,5 \text{ m}$)
- o jmenovitém napětí 220 kV - 2 m (celkově $1,5 + D_{el} = 3,5 \text{ m}$)
- o jmenovitém napětí 400 kV - 3 m (celkově $1,5 + D_{el} = 4,5 \text{ m}$)

Současně však dle čl. 5.4.4 CZ. 2 ČSN EN 50341-3-19/Z2 jsou stanoveny podmínky pro pěstování porostů odkazem na zákon č. 458/2000 Sb., který v § 46 odst. 9 uvádí, že: „V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.“

4.2 Zkratky

- ČIŽP (OI) - Česká inspekce životního prostředí (místně příslušný oblastní inspektorát)
- CHKO - chráněná krajinná oblast (velkoplošně zvláště chráněné území)
- IČ - identifikační číslo organizace
- KrÚ - krajský úřad
- KN - katastr nemovitostí
- KÚ - katastrální úřad
- LV - list vlastnictví
- MŽP - Ministerstvo životního prostředí
- NP - národní park (velkoplošně zvláště chráněné území)
- NPP - národní přírodní památka (maloplošně zvláště chráněné území)
- NPR - národní přírodní rezervace (maloplošně zvláště chráněné území)
- OPV - ochranné pásmo vedení
- OÚ - obecní úřad (rozlišují se obce I. II. a III. stupně dle pravomocí)
- PP - pracovní postup

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

- PPa - přírodní památka (maloplošné chráněné území)
- PR - přírodní rezervace (maloplošné chráněné území)
- PS - přenosová soustava
- VKP - významný krajinný prvek
- ŽP - životní prostředí

5 POSTUPY PŘI ÚDRŽBĚ OPV

Při provádění zásahů do porostů je třeba vycházet z právních předpisů a norem a je nutné zvažovat rovněž místní situaci (např. údolí potoků a řek) s cílem účinné minimalizace výdajů i minimalizace těchto zásahů při zajištění bezpečnosti a provozní spolehlivosti PS (např. omezení kácení dřevin v OPV v případě, kdy vodiče jsou vedeny nad údolím a dřeviny pod vedením tak nemohou dosáhnout během svého života menší vzdálenost od živých částí pod napětím, než stanoví ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-3-19/Z2).

V podmínkách ČEPS dochází k zásahům do dřevin, tj. v souladu s terminologií zákona k odstraňování a oklešťování stromů a jiných porostů ohrožujících bezpečné provozování PS:

- při udržování OPV - případy, kdy se v rámci kontrolní činnosti zjistí nevyhovující stav a je časový prostor pro vyzvání vlastníků k provedení údržby (dále jen údržba OPV).
- při naléhavé potřebě nápravy zjištěné situace, tj., kdy porosty nebo jejich části přesahují vzdálenosti stanovené ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-3-19/Z2 a bezprostředně tak ohrožují spolehlivé provozování PS, nebo život, zdraví a majetek osob (dále jen naléhavé zásahy).

Tyto zásahy se týkají i případů zásahů do dřevin rostoucích mimo OPV. Zde je nutné mít na zřeteli, že ČEPS v takových případech nemá oprávnění k cizím nemovitostem podle energetického zákona a kácení těchto dřevin je zásahem do vlastnických práv s možnými sankčními následky (pokut) a soudními spory o náhradu škody /viz článek 5.3/.

5.1 Postup při údržbě OPV

Jedná se o odstraňování dřevin, které zasahují do OPV. Dřeviny podle druhu, místních půdních a klimatických podmínek mohou dosahovat různých ročních přírůstků, přičemž zpravidla plevelné dřeviny (např. černý bez) a listnaté dřeviny (např. topol, olše) mohou vykazovat v extrémních případech až 2 m výšky ročního přírůstku, naproti tomu jehličnaté stromy (např. modřín, smrk, jedle, borovice) mívají roční přírůstky do 0,7 m výšky. S ohledem na tyto skutečnosti průseky a stožárová místa vedení musí být udržována v závislosti na místních podmínkách (klimatické a půdní podmínky, druhy dřevin).

Pozn. Při čištění stožárových míst se odstraňují porosty, které se v prostoru stožárového místa nacházejí, popřípadě i porosty vně tohoto prostoru, které však svými větvemi či jinými částmi do prostoru stožárového místa zasahují.

V rámci údržby OPV musí být v ČEPS zajišťovány následující činnosti (postupy):

- Zaslání žádosti o „Upozornění veřejnosti“ (**Příloha 3**) a „Oznámení“ (**Příloha 4**) – viz čl. 6.1
- Zaslání „Oznámení“ o odstraňování a oklešťování stromů a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. (**Příloha 5**).

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

- V případě zásahu do lesních porostů nad rámec běžné údržby, tj. v případech, kdy se nejedná pouze o odstranění náletového porostu, pak i žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (**Příloha 12**).
- Vyhledání vlastníků, příp. uživatelů nemovitostí, kteří neplní své povinnosti podle zákona – viz čl. 6.2.
- Projednání „Upozornění“ a uzavření „Dohod“ (**Příloha 6**) s vlastníky nemovitostí o náhradním obstarání údržby OPV – viz čl. 6.3.
- Odstranění a okleštění dřevin v OPV - viz čl. 6.4.
- Likvidace odstraněných a okleštěných dřevin, a oznámení těchto skutečností vlastníkovi nemovitostí – viz čl. 6.5. (**Příloha 8**).

V případě, že nebude třeba provedení údržby OPV celého vedení, ale pouze údržba OPV na jedné či několika jednotlivých nemovitostech, u kterých byla zjištěna naléhavá potřeba údržby OPV, nerealizuje se výše uvedené Upozornění a Oznámení veřejnosti a pro urychlení zahájení údržby OPV a jejího administrativního projednávání se u výše uvedených bodů postupu použije namísto poštovního doručování doručení osobní.

Další postup viz čl. 6.3.

5.2 Postup při naléhavém zásahu

Naléhavé zásahy v OPV se vztahují na případy, kdy nelze postupovat podle článku 5.1 tohoto PP, tedy při zjištění, že dřeviny v OPV svým stavem bezprostředně ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování vedení PS a je zde stav bezprostředního nebezpečí ohrožení života, zdraví a/nebo vznik škody značného rozsahu, tj. když vzdálenost stromů od živých částí vedení je menší než stanoví ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-3-19/Z2 (viz čl. 5.4 Nejkratší vnitřní a vnější vzdálenosti). Naléhavý zásah smí být zahájen až po zajištění důkazních prostředků, a to zejména dokumentace stavu dřevin v OPV.

Při naléhavém zásahu musí být zajištěny tyto činnosti:

- zajištění dokumentace stavu dřevin k vedení (dokumentace protiprávního stavu),
- odstranění a okleštění dřevin, zajištění likvidace (klestu a zbytků po těžbě),
- vyhledání vlastníka dotčeného pozemku,
- oznámení o provedené údržbě vlastníku nemovitosti podle zákona č. 458/2000 Sb.,
- včasné předání „Oznámení“ dle zákona č. 114/1992 Sb. (do 15-ti dnů po provedení zásahu), jedná-li se o oblast, která spadá pod orgán ochrany přírody.

5.3 Postup při zásahu mimo OPV

Jedná se o případy „Stromů na pád“, tj. kdy stromy rostoucí mimo OPV mohou s ohledem na svoji výšku ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz vedení.

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

Stromy na pád v lesních porostech jsou v poměru k vedením PS upraveny v § 22 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Toto ustanovení zákona o lesích ukládá investorům nebo vlastníkům staveb a zařízení, aby na své náklady provedli taková nezbytně nutná opatření, která zajistí tyto stavby a zařízení před škodami způsobenými mimo jiné zejména pádem stromů nebo jejich částí, případně přesahem větví a kmenů. Rozsah a způsob provedení těchto opatření stanoví příslušný orgán státní správy (státní správa lesů). Při zpracování návrhu na vydání rozhodnutí je třeba mít na paměti, že se jedná o jednotlivé kusy dřevin (jednotlivé stromy), nikoli o lesní plochy. Předmětné dotčené stromy je přitom vhodné zakreslit do plánu, označit a vyznačit v něm podstatné údaje (výška stromu, vzdálenost od krajního vodiče, apod.). Rozhodnutí příslušného státního orgánu zavazuje vlastníka lesa, ten je povinen provedení takových opatření strpět.

Odstraňování stromů na pád mimo lesní porosty (dřeviny volně rostoucí) přichází v úvahu pouze mimořádně, a to po dohodě s vlastníkem pozemku, a na základě žádosti a pravomocného rozhodnutí podle § 8, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (nikoli „Oznámení“), a vydaného rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody.

Při zajišťování této povinnosti je však nutné mít na zřeteli, že ČEPS není vlastníkem pozemků ani dřevin na nich rostoucích (práva provozovatele k zásahu do cizího vlastnictví nevyplyvají z oprávnění k cizím nemovitostem podle zákona) a proto ponese plnou odpovědnost za takový neoprávněný zásah i za zásah do jiných právem chráněných zájmů.

Postup při zajištění této činnosti je následující:

- vyhledání vlastníka dotčeného pozemku,
- získání jeho souhlasu ke kácení pro potřebu podání žádosti podle § 8, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a uzavření dohody o postupu při kácení,
- podání žádosti o povolení k odstranění dřevin rostoucích mimo pozemky určené k plnění funkce lesa a vyčkání rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bude toto kácení povoleno.

6 ÚDRŽBA OPV

6.1 Zajištění „Upozornění“ a „Oznámení“

6.1.1 „Upozornění“ vlastníka nemovitosti

ČEPS je oprávněna podle ustanovení § 24, odst. 3, písm. g) v návaznosti na § 46, odst. 9, zákona č. 458/2000 Sb., odstraňovat a oklešťovat dřeviny v OPV přesahující výšku 3 m a ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz PS v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel dotčené nemovitosti.

Předběžné upozornění vlastníka nemovitosti se provádí obvykle zasláním „Žádosti o upozornění veřejnosti v místě působení příslušného obecního úřadu“ místně příslušnému úřadu.

Následně, po zjištění majitelů pozemků dotčených údržbou OPV, se s nimi projedná „Upozornění“ v rámci sepsání příslušné „Dohody“.

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

V případě, kdy majitel dotčeného pozemku odmítne v rámci projednání Upozornění příslušnou Dohodu podepsat, zasílá se obecnímu úřadu na vědomí také „Upozornění s opakovanou výzvou“ (viz písm. c).

a) Zaslání „Žádosti o upozornění veřejnosti v místě působení příslušného obecního úřadu“.

Účelem je upozornit vlastníky na jejich povinnosti podle zákona a informovat příslušnou obec o zjištění závad v OPV v jejím katastru. Uvedené „Upozornění“ obsahuje mimo jiné informaci o předběžném termínu sepsání dohody s vlastníkem nemovitosti (viz čl. 6.4 Projednání „Upozornění“ a uzavření „Dohody“).

„Upozornění“ uvedené v **příloze 3** je zasíláno OÚ doporučeným dopisem - **viz příloha 4** obvykle společně s Oznámením podle zákona č. 114/1992 Sb. (viz čl. 6.1.2).

Včasné „Upozornění“ usnadní postup při preventivní údržbě i s ohledem na období vegetačního klidu.

b) Vyhledání vlastníka, projednání „Upozornění“ a uzavření „Dohody“ s konkrétním vlastníkem předmětné nemovitosti postupem uvedeným v článku 6.3.2.

Součástí musí být i předpokládaný termín provádění prací.

c) Opakované písemné vyrozumění o nevyhovujícím stavu OPV a výzva k nápravě. Opakované písemné vyrozumění je **přílohou 7** tohoto PP.

Vyrozumění a výzva se odesílají na adresu zjištěnou dle evidence v katastru nemovitostí. Součástí dopisu bude stanovení termínu pro nápravu a též podmínky, za jakých tak učiní ČEPS (spolu se stanovením termínu vstupu zaměstnanců ČEPS, příp. pověřeného zhotovitele, na nemovitosti vlastníků).

Před odesláním opakovaného písemného vyrozumění je potřebné vzít v úvahu konkrétní danou situaci (např. vlastník nemohl na upozornění reagovat, neboť zemřel, je dlouhodobě nemocen apod.), a v souvislosti s touto konkrétní situací vhodně reagovat (např. vlastník zemřel a probíhá dědické řízení - vhodnější formou před odesláním dopisu dle **přílohy 7** může být osobní jednání na místě příslušném OÚ).

6.1.2 „Oznámení“ orgánům ochrany přírody (u dřevin volně rostoucích)

V souladu s ustanovením § 8, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb. je ČEPS povinna pro odstraňování a oklešťování dřevin, prováděné na základě oprávnění vyplývajícího ze zákona, **doručit** písemné oznámení co nejdříve, nejpozději však 15 dnů před provedením zásahu, příslušným orgánům ochrany přírody.

Těmi jsou:

- Obecní (Městské) úřady obcí s rozšířenou působností (ve většině případů).
- Krajské úřady (pokud má k zásahu dojít v přírodních památkách a rezervacích mimo velkoplošná chráněná území).
- Správy CHKO nebo NP (pokud má k zásahu dojít v národních přírodních památkách a rezervacích nebo na území CHKO a NP).
- Újezdní úřady (pokud má k zásahu dojít na území vojenských újezdů).

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

Tato povinnost je zajišťována zasláním „Oznámení“ (příloha 5) nebo jeho doručením jiným prokazatelným způsobem v dostatečném časovém předstihu, a to v souladu s kapitolou 8 tohoto pracovního postupu.

I když jsou práce při údržbě OPV prováděny na základě obchodních smluv, **povinnost „Oznámení orgánům ochrany přírody“ plní a odesílá vždy ČEPS**, prostřednictvím zaměstnance, který je k tomu oprávněn či zmocněn. Přípravu a všechny písemnosti potřebné dokumentace zpracovává zhotovitel v rámci plnění označeného jako „Inženýring“. K provádění dalších právních úkonů včetně jednání s vlastníky dotčených pozemků může být zmocněn zhotovitel, který je k jejich provedení povinen prokázat se řádně udělenou plnou mocí.

„Oznámení“ musí splňovat náležitosti uvedené v ustanovení § 8, odst. 3, 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb., tj. **musí obsahovat:**

- jméno a adresu oznamovatele,
- doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les,
- specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu trasy vedení PS s polohovým vymezením dřevin, které mají být odstraněny,
- udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
- zdůvodnění záměru,
- termín realizace.

Dnem předložení věcně a místně příslušnému orgánu ochrany přírody počíná běžet patnáctidenní lhůta, ve které může orgán ochrany přírody zahájit správní řízení o pozastavení, omezení či zákazu oznámeného kácení. Jestliže tato lhůta uplyne marně, je možné ke kácení neprodleně přistoupit. Pokud je uvedené řízení orgánem ochrany přírody zahájeno, musí se s realizací oznámeného kácení vyčkat do ukončení tohoto řízení. Vzhledem k uvedeným aspektům popsaného oznamovacího režimu je nezbytné, aby v případech, kdy se má zásah realizovat ve zvláště chráněných územích, byly jeho parametry nejprve projednány a dohodnuty s příslušnými orgány ochrany přírody (zejména s Krajskými úřady a Správami CHKO), a oznámení se provedlo až následně.

V případě zásahu do dřevin na lesních pozemcích ve zvláště chráněných územích nelze využít režim § 8, odst. 2 ani režim § 4, odst. 2. Je však nezbytné postupovat s ohledem na příslušný ochranný režim dotčeného chráněného území, přičemž je třeba podle výše popsané kompetence orgánů ochrany přírody chystané zásahy s nimi vždy předjednat a dále postupovat podle jejich pokynů.

6.1.3 Vyžádání „Závazného stanoviska“ orgánu ochrany přírody (platí pro nové trasy vedení a zásahy mimo OPV)

Lesy a údolní nivy jsou zákonem č. 114/1992 Sb. charakterizovány jako významné krajinné prvky. V případě zaregistrování podle § 6 tohoto zákona mohou být významnými krajinnými prvky i mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy a další zákonem vyjmenované lokality. Pro zásah (pozn. zásahem se dle zákona rozumí umístění staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů) do významného krajinného prvku se dle zákona vyžaduje závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Tímto orgánem jsou **obecní úřady obcí s rozšířenou působností**. U registrovaných významných krajinných prvků, které vznikly registrací podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. vydává toto stanovisko příslušný **pověřený obecní úřad**.

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

Závazné stanovisko je vydáváno ve správním řízení, proto jeho vydání trvá nejméně 30 dnů. Celé správní řízení se může protáhnout i na několik měsíců. S touto časovou prodlevou je nutné počítat a žádost o vydání závazného stanoviska, např. v případě kácení nad rámec běžné údržby, tj. v případech, kdy se nejedná pouze o kácení obvyklého náletového porostu, doručit příslušnému úřadu několik měsíců předem. Vzor žádosti o vydání „Závazného stanoviska“ je **přílohou 12** tohoto PP.

6.2 Vyhledání vlastníků nebo uživatelů nemovitostí

Vyhledání všech vlastníků či uživatelů nemovitostí dotčených údržbou OPV za účelem aktualizace jejich registru (databáze) se provádí způsoby obvyklými v podmínkách ČEPS, zejména z údajů KN na místně příslušném KÚ, a to formou výpisu z LV nebo dle informativního výpisu. Vyhledání může na základě plné moci provádět i smluvní zhotovitel. Doručování anebo jednání s uživateli (nájemci) na místo vlastníka je možné pouze, pokud jsou nepochybně doloženy vzájemné vztahy vlastníka a uživatele (například dle smlouvy).

6.3 Projednání „Upozornění“ a uzavření „Dohod“

Za účelem šetření práv vlastníků či uživatelů nemovitostí a splnění příslušných zákonných povinností ze strany ČEPS je dále přímo jednáno s konkrétními vlastníky či uživateli nemovitostí, na nichž bude probíhat údržba. Cílem těchto jednání je dohodnout způsob odstranění a okleštění dřevin, využití a likvidaci odpadu a podíl ČEPS a vlastníka či uživatele předmětné nemovitosti na provedení s tím souvisejících činností.

V rámci těchto jednání se realizují opatření v souladu s kapitolou 8 tohoto PP, a to s využitím **přílohy 6**.

Energetický zákon k realizaci veřejnoprávních oprávnění ČEPS podle § 24 odst. 3 písm. f) a g) nevyžaduje souhlas vlastníka či uživatele nemovitosti. Energetický zákon neobsahuje ani žádné ustanovení, které by ČEPS ukládalo povinnost zajistit si tento souhlas ve formě soukromoprávní smlouvy (či dohody). ČEPS tak dohodu uzavírá s vlastníky či uživateli nemovitostí zcela dobrovolně a z vlastní iniciativy a to zejména za účelem šetření vlastnických práv vlastníků a uživatelů nemovitosti a rovněž za účelem zjednodušení samotného provedení údržby, tj. ve smyslu povinnosti ČEPS podle § 24 odst. 8 energetického zákona. Je tedy především v zájmu vlastníka či uživatele nemovitosti, aby tuto „výhodu“ poskytovanou mu ze strany ČEPS využil a dohodu uzavřel.

Z uvedeného plyne, že ČEPS údržbu provede i v případě neuzavření této dohody (resp. neobdržení souhlasu s provedením údržby) stejně tak i v případě kdy vlastník či uživatel nemovitosti s provedením údržby ČEPS výslovně nesouhlasí (viz dále článek 6.3.3.).

Dohodu může ČEPS uzavírat jak s vlastníkem nemovitosti, tak s uživatelem nemovitosti.

6.3.1 „Upozornění“ vlastníka či uživatele nemovitosti

V rámci jednání musí být vlastník či uživatel nemovitosti vždy seznámen se zákazem vyplývajícím z § 46, odst. 9, zákona č. 458/2000 Sb. a s oprávněním ČEPS k odstraňování

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

dřevin v OPV, vyplývajícím z ustanovení § 24, odst. 3, písm. f) a g) téhož zákona – **příloha 6, část A.**

6.3.2 Uzavření „Dohody“ s vlastníkem či uživatelem nemovitosti

S vlastníkem či uživatelem nemovitosti je po projednání „Upozornění“ dohodnut způsob odstranění a okleštění dřevin v OPV a podíl ČEPS a vlastníka či uživatele předmětné nemovitosti na provedení s tím souvisejících činností – viz **příloha 6, část B.** Jednání s vlastníkem či uživatelem nemovitosti musí být vedeno s cílem dosáhnout úsporným a šetrným způsobem nápravu protiprávního stavu a prevenci opakování takové situace v dalších letech (viz úvodní ustanovení kap. 5).

6.3.3 Postup v případě neuzavření „Dohody“ (resp. nesouhlasu vlastníka nemovitosti s údržbou OPV)

K neuzavření dohody může dojít v případě, že vlastník či uživatel nemovitosti není znám či je nezastižitelný (nemožnost doručení osobního či doručení držitelem poštovní licence) nebo s uzavřením dohody či s provedením údržby nesouhlasí. Obecně platí, že v případě nemožnosti uzavření dohody s vlastníkem nemovitosti je vhodné, aby ČEPS uzavřel dohodu alespoň s uživatelem nemovitosti či naopak.

V případech neuzavření Dohody s vlastníkem či uživatelem pozemku (resp. při prostém nesouhlasu) s provedením údržby OPV oznámí zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto skutečnost příslušnému správci vedení ČEPS, který rozhodne, zda je nutné realizovat údržbu OPV bez souhlasu vlastníka či uživatele pozemku. Případný další postup projednání s vlastníky nemovitostí bude realizován za spolupráce zhotovitele a zástupce ČEPS.

V případě, že **vlastník nebo uživatel nemovitosti není znám či je nezastižitelný**, doporučuje se následující postup:

- opětovně se prověří identifikace příslušného vlastníka či uživatele dle článku 6.2 výše, případně dotazem u místně příslušného OÚ, a při zjištění nového vlastníka či uživatele předmětné nemovitosti se postupuje podle článků 6.3.1 a 6.3.2.
- pokud se nepodaří navázat kontakt s vlastníkem nebo uživatelem, jehož adresa byla zjištěna z evidence nemovitostí /dopis se vrátí jako nedoručený/ doporučuje se zkusit adresu vlastníka zjistit u místně příslušného OÚ. V takovýchto výjimečných případech a v zájmu ochrany života, zdraví, majetku i ochrany před vznikem požárů bude obecní úřad též písemně vyrozuměn o stavu OPV a bude požádán o pomoc a podporu při organizaci účelného a rychlého postupu k nápravě závad v OPV. Nezbytnou součástí všech dalších kroků bude zajištění důkladné dokumentace stavu OPV.

Projednání je třeba zaměřit na:

- rozsah údržby OPV,
- doporučení OÚ,
- termín provedení údržby,
- jiné mimořádné okolnosti,
- postup po provedené údržbě včetně oznámení této skutečnosti OÚ.

Z jednání se pořídí zápis ve 2 výtiscích (pro ČEPS a pro OÚ). Kopie zápisu se na vyžádání poskytne i dalším stranám (smluvnímu zhotoviteli, referátu ŽP apod.).

Pouze v případě, kdy vlastník či uživatel nemovitosti nejenže nesouhlasí s provedením údržby OPV, ale **provedení údržby znemožňuje svým aktivním odporem** (např. oplocení

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

nemovitosti, bránění vstupu ČEPS fyzickými překážkami, fyzický útok, apod.), který by musela ČEPS překonávat silou, při níž by došlo ke škodám na majetku vlastníka, uživatele či třetích osob, je třeba tento případ vždy konzultovat s právním útvaru ČEPS. Konzultace, a dle potřeby i podpora právního útvaru, k takovým jednáním bude dohodnuta a zajištěna bezodkladně po předložení písemné dokumentace případu.

ČEPS je podle § 24 odst. 3 písm. g) zákona 458/2000 Sb. oprávněna provést údržbu i bez souhlasu vlastníka či uživatele pozemku a to pokud jsou splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení, kterými jsou:

- a) dřeviny ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové soustavy,
- b) vlastník či uživatel byl ze strany ČEPS upozorněn na protiprávní stav OPV a byl k provedení údržby OPV, s informací o požadovaném rozsahu, vyzván.

V případě neznámého či nezastižitelného vlastníka či uživatele nemovitosti může ČEPS tuto údržbu provést, jelikož není objektivně možné splnit podmínku uvedenou pod písm. b).

V případě přetrvávajícího nesouhlasu vlastníka či uživatele nemovitosti byly podmínky pod písm. a) a b) splněny v rámci jednání s vlastníkem či uživatelem nemovitosti (viz **příloha 6** a **příloha 7**) a ČEPS může údržbu OPV provést.

Nezbytnou součástí tohoto postupu je zajištění dokumentace stavu OPV prokazující neodkladnost údržby.

6.4 Odstranění a okleštění dřevin v OPV

Odstranění a okleštění dřevin v OPV je prováděno na lesních pozemcích i mimo lesní pozemky včetně stožárových míst.

Při provádění zásahů do dřevin je nutno postupovat šetrným způsobem s přihlédnutím na poměry a podmínky v místě údržby OPV.

V případě dostatečné vzdálenosti porostu od fázových vodičů (u vedení 400 kV 8m a více, u vedení 220 kV 6m a více, u vedení 110 kV 5m a více) může být zhotoviteli objednatelem udělena výjimka (např. kde se nachází sady, parky, lesní školky, chráněné stromy či území, rokle, údolí, svažité terén nebo kde je udělen zákaz resp. nesouhlas s údržbou OPV apod.).

V rámci údržby ochranného pásma nadzemního vedení PS je rozhodnutím ČIŽP číslo jednací ČIŽP 41/OOP/0635594.03/07/PKK zakázáno na území ČR používat technologii, spočívající ve frézování kořenových systémů odstraněných dřevin (včetně zbylých pařezů) nebo používat technologie podobné, které by způsobovaly změny půdních poměrů a původních vegetačních bylinných struktur.

6.4.1 Údržba OPV na lesních pozemcích

Spočívá zejména v těchto činnostech:

- a) v odstranění a okleštění dřevin nacházejících se v OPV, a to dle rozsahu a způsobu, který vyplývá ze sjednané Dohody (viz **příloha 6**). Je-li to sjednáno, mohou být odstraněny i dřeviny nedosahující výšky 3 m,

V souladu s dohodou dosaženou při jednání s vlastníkem pozemku a vyjádřením příslušného orgánu ochrany přírody se keře (křoviny), jejichž maximální vzrůstová výška

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

nepřesahuje povolenou hranici 3 m (např. šípky), ponechají za účelem vytvoření přirozeného úkrytu pro ptactvo a drobnou zvěř.

b) ve výjimečném případě, na základě rozhodnutí příslušného správce vedení ČEPS, ve zřízení či v obnově volného pruhu pozemků o šířce 4 m na příslušných nemovitostech.

Zřízení volného pruhu o šířce 4 m v lesních průsecích (jedná se o speciální oprávnění podle § 46, odst. 4, zákona č. 458/2000 Sb.) se provádí po jedné straně základů podpěrných bodů vedení (tzv. pásmo bezlesí) pouze pokud je takový volný pruh třeba. Provádí se pouze na základě písemné dohody s vlastníkem pozemku, a jen pokud je to v dohodě výslovně sjednáno, v rozsahu a technologickým postupem uvedeným v dohodě. V pásmu bezlesí je nutno odstranit veškeré dřeviny jejich odříznutím u země tak, aby byl umožněn a zajištěn volný přístup pracovníků i strojů do OPV. K takovému zásahu je nutné vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, přičemž do žádosti se jako důvod uvede odkaz na ustanovení § 46, odst. 4 energetického zákona. Potřebu zřízení nebo obnovy volného pruhu je nutné řádně a důsledně odůvodnit a zdokumentovat, přitom je třeba věnovat zvláštní pozornost důvodům, proč je tohoto volného pruhu třeba.

V případě postupu podle bodu 6.4.1, písm. b) je nutné upravit vhodně „Dohodu“ (viz **příloha 6**). Provádění takových prací je podmíněno zajištěním a archivací průkazné dokumentace a originálů všech dokladů o náhradě majetkové újmy. Doklady zůstávají součástí dokumentace vedení a archivují se po celou dobu provozu dotčeného vedení.

V případě zásahu do dřevin na lesních pozemcích **ve zvláště chráněných územích**, nelze využít režim § 8, odst. 2 ani režim § 4, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., je však nezbytné postupovat s ohledem na příslušný ochranný režim dotčeného chráněného území, přičemž je třeba podle výše popsané kompetence orgánů ochrany přírody chystané zásahy s nimi vždy předjednat a dále postupovat podle jejich pokynů.

6.4.2 Údržba OPV mimo lesní pozemky

Obvykle sestává:

a) z údržby stožárových míst - provádí se odděleně od údržby OPV v závislosti na místních podmínkách a rozhodnutí příslušného útvaru ČEPS.

Údržba spočívá zejména ve:

- vytrhání zbytků pně a kořenového systému dřevin, popř. jejich likvidaci schváleným chemickým ošetřením,
- odkopání a vyspádování - odvodnění zhlaví betonových patek stožárů v případech, je-li zemina v úrovni přímého styku s ocelovou konstrukcí, způsobeného poklesem základů, erozí půdy nebo zemědělskou činností,
- odstranění a likvidaci všech cizích předmětů ze stožárových míst včetně odstranění vegetace ze zhlaví betonových základů (patek).

b) v odstranění a okleštění dřevin nacházejících se v OPV a rostoucích nad výšku 3 m.

Údržba OPV se realizuje v rozsahu a způsobem vyplývajícím z „Dohody“ s vlastníkem či uživatelem dotčené nemovitosti (**příloha 6**), případně v souladu se zápisem dle článku 6.3.3 výše. Je-li to v „Dohodě“ sjednáno, mohou být odstraněny i dřeviny nedosahující výšky 3 m.

Vždy musí být splněna oznamovací povinnost orgánům ochrany přírody.

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

6.5 Likvidace odstraněných a okleštěných dřevin a uvedení nemovitostí do odpovídajícího stavu

V § 24, odst. 8 energetického zákona jsou ČEPS stanoveny povinnosti vztahující se k provádění údržby OPV z hlediska šetření práv vlastníků dotčených nemovitostí, které se týkají rozsahu likvidace dřevní hmoty po těžbě a úprav na nemovitostech.

Pokud nebude s vlastníkem či uživatelem nemovitosti prokazatelně ujednáno v „Dohodě“ dle článku 6.3.2 jinak, nebo nebude ujednáno odlišně dle článku 6.3.3 tohoto PP, postupuje se následovně:

6.5.1 Roztřídění dřevin

Odstraněné a okleštěné dřeviny budou po zásahu roztříděny na užitkovou dřevní hmotu a na klest a zbytky po těžbě s tím, že:

- a) užitková dřevní hmota, tj. tyčovina a kulatina, bude uložena a ponechána na místě dle dohody k dalšímu využití vlastníkem,
- b) pokud si vlastník v dohodě nevymíní, že si ponechá i zbytky po těžbě a klest, budou na náklady ČEPS odstraněny v souladu se směrnicí ČEPS SM 91, tj. štěpkováním, frézováním nebo předáním do příslušného zařízení pro nakládání s odpady (kompostárny), případně i jiným způsobem. V případě, že si vlastník vymíní ponechat i zbytky po těžbě a klest, musí dohoda obsahovat rovněž termín, ve kterém tuto surovou hmotu z místa těžby odstraní. Po marném uplynutí tohoto termínu zajistí odstranění ČEPS.

6.5.2 Terénní úpravy

Po skončení prací souvisejících s odstraněním a okleštěním dřevin se postupuje podle § 24, odst. 8, zákona č. 458/2000 Sb., tj. budou zejména provedeny úpravy terénu, koleje a rýhy způsobené stroji a dopravními prostředky, případně i opravy dotčených drobných staveb (např. ploty, ohrady apod.).

6.5.3 Oznámení ukončení prací vlastníkům

Ukončení prací (dle čl. 6.4 výše) bude bezprostředně oznámeno příslušným vlastníkům, pokud nebyl při projednávání podmínek vstupu sjednán jiný postup (**příloha 8**).

7 NALÉHAVÉ ZÁSAHY

7.1 Zajištění dokumentace stavu dřevin

Za účelem průkazného dokumentování stavu dřevin v OPV a zřejmého bezprostředního ohrožení provozu PS se pořídí dokumentace skutečného stavu a situace OPV v dané lokalitě (tj. fotografie, videozáznam, skica, komentář).

7.2 Odstranění a okleštění dřevin, zajištění jejich likvidace a další činnosti

Zásahy do dřevin se provedou formou havarijních výřezů v rozsahu nezbytném k okamžitému obnovení bezpečného a spolehlivého provozu vedení PS. Provozovatel PS tak postupuje vždy v případech, kdy se jedná o zásah podle čl. 5.2. Kulatina a tyčovina zůstává na místě a likvidace zbytků po těžbě se provede podle čl. 6.5. Předání „Oznámení“ podle zákona č. 458/2000 Sb.

„Oznámení“ podle ustanovení § 24 odst. 8 uvedeného zákona se předá prokazatelným způsobem dotčeným vlastníkům doručením na adresu uvedenou KN bezprostředně po

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

odstranění nebezpečného stavu (**příloha 9**). Pokud se takové oznámení nepodaří doručit, je jeho kopie odeslána s průvodním dopisem popisujícím situaci na příslušný OÚ.

7.3 Předání „Oznámení“ dle zákona č. 114/1992 Sb.

Podle ustanovení § 8 odst. 4 uvedeného zákona musí být o odstranění a okleštění dřevin v OPV postupem dle čl. 7.2 výše doručeno předmětné „Oznámení“ místně příslušnému, nebo všem příslušným orgánům ochrany přírody nejpozději do 15 dnů od zásahu do dřevin (viz **příloha 5**), a to v souladu s kapitolou 8 tohoto PP. **Rovněž toto „Oznámení“ vůči příslušnému orgánu obce zabezpečuje a plní vždy ČEPS!**

8 POSTUPY PŘI OZNÁMENÍ PODLE ZÁKONA Č. 114/1992 SB.

8.1 Způsoby zajišťování „Oznámení“

„Oznámení“ o odstraňování a oklešťování dřevin předkládá v předstihu zaměstnanec příslušného útvaru ČEPS, či plnou mocí ČEPS pověřený smluvní zhotovitel, v souladu s ustanovením § 8, zákona č. 114/1992 Sb. (§ 8, odst. 2, zákona min. 15 dní předem), příslušným orgánům podle jejich územní působnosti, a to:

8.1.1 Při zásazích mimo maloplošná (PPa, PR, NPP a NP) a velkoplošná zvláště chráněná území (NP, CHKO)

- místně příslušnému obecnímu úřadu (městskému úřadu), odboru ŽP obce s rozšířenou působností

8.1.2 Při zásazích v maloplošných chráněných územích základní kategorie (PPa a PR) mimo území CHKO a NP

- místně příslušnému krajskému úřadu, odboru životního prostředí

8.1.3 Při zásazích v maloplošných chráněných územích národní kategorie (NPP a NPR) mimo území CHKO a NP

- Pouze správám CHKO a NP podle vymezení jejich extrateritoriální působnosti ve vyhlášce MŽP č. 46/2010 Sb.

8.1.4 Při zásazích na území CHKO a NP

- pouze správám CHKO a NP

8.1.5 Při zásazích ve vojenských újezdech

- pouze újezdnímu úřadu

8.2 Další ustanovení

- Dotčenost chráněných území, uvedených pod články 8.1.2 až 8.1.4 výše, připravovaným či již uskutečněným zásahem do dřevin si zástupce ČEPS, příp. smluvní zhotovitel, podle potřeby ověří u územně příslušného krajského úřadu a správy CHKO nebo NP. Data o tzv. naturových lokalitách (ptačí oblasti a evropsky významné lokality) lze obdržet na referátech ŽP krajských úřadů, informace o těchto oblastech je možné najít též na internetu na adrese: www.natura2000.cz.

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

- Pro tyto účely se doporučuje vést na místně příslušných útvarech ČEPS zákresy hranic chráněných území v mapových podkladech jako součást provozní dokumentace vedení přenosové soustavy.
- „Oznámení“ musí vždy obsahovat náležitosti uvedené v **příloze 5** a musí být zasíláno dotčeným správním orgánům na tzv. dodejku. Zákonem č. 114/1992 Sb. stanovená lhůta 15 dnů se počítá ode dne doručení „Oznámení“ příslušným orgánům. Rozhodujícím datem je údaj na potvrzené dodejce.
- Správní orgán může odstraňování a oklešťování dřevin pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin, nebo rozsahu zvláštního oprávnění.
- Pokud příslušný správní orgán sezná, že není dotčena ochrana přírody a krajiny v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., navazujících a souvisejících právních předpisů a nevydá své stanovisko k „Oznámení“ do 15 dnů od jeho doručení, lze plánovaný zásah do dřevin provést. V případech, kdy dojde z rozhodnutí správního orgánu k pozastavení odstraňování a oklešťování dřevin podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. nebo k jeho omezení či zákazu, tj. při zahájení správního řízení podle § 4 téhož zákona, bude vždy jednáno o dalším postupu s Právním útvarem společnosti ČEPS.
- Veškeré zásahy do dřevin rostoucích mimo lesní pozemky prováděné v rámci údržby podle tohoto PP se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, tj. v období 1. 10. až 31. 3. kalendářního roku.

9 BEZPEČNOST PRÁCE

Při provádění, kontrole i zajišťování údržby ochranných pásem vedení PS i při dalších činnostech souvisejících s odstraňováním a oklešťováním stromů a jiných porostů je nutno vždy zajistit bezpečnost práce ve smyslu platných právních předpisů, norem a vnitřních předpisů ČEPS.

10 PŮSOBNOST A ODPOVĚDNOST

Za dodržování tohoto PP jsou odpovědni všichni zaměstnanci ČEPS, kteří připravují, provádějí nebo se jinak podílejí na odstraňování a oklešťování dřevin v rozsahu uvedeném v tomto PP. Povinnosti podle tohoto PP se vztahují na údržbu dřevin rostoucích na lesních pozemcích i mimo lesní pozemky v rámci zákonem stanovených ochranných pásem.

Postup platí přiměřeně i pro případy vynuceného kácení stromů vně ochranného pásma v případech ohrožení vedení stromem na pád.

Havarijní výřezy či naléhavé zásahy do porostu zajišťuje sekce Řízení údržby a Řízení provozu.

Plánované odstranění porostu v OPV – zajišťuje v rámci smluvních vztahů pro ČEPS vybraný zhotovitel.

K provádění právních úkonů, včetně jednání s vlastníky dotčených pozemků je zmocněn zhotovitel, který je k jejich provedení povinen prokázat se řádně udělenou „plnou mocí“ (**Příloha 11**).

11 DOKUMENTAČNÍ VÝSTUPY

PP/22	Údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy	10. znění
-------	--	-----------

Jedná se o dokumenty vzniklé při zajišťování činností stanovených v tomto PP a v jeho přílohách (viz kapitola 13).

Jejich součástí je i příslušná oboustranná korespondence s dotčenými vlastníky či uživateli nemovitostí, orgány samosprávy a státní správy, případně i s dalšími subjekty (zhotovitelé apod.).

Není-li vnitřním předpisem ČEPS („Spisový, archivační a skartační řád“) určeno jinak, musí být dokumentační výstupy ukládány po dobu 3 let a následně archivovány po dobu nejméně 2 let od data jejich vzniku. Pořízení dokumentace, předání veškerých originálů této dokumentace, vypracování souhrnného soupisu obsahu dokumentace, provedení digitalizace (na nosič CD/DVD) dokumentace a předání ČEPS, je součástí plnění a musí být vždy uvedeno jako součást předmětu plnění v dokumentaci výběrového řízení a v obchodní smlouvě se smluvním zhotovitelem (**Příloha 10**).

12 ZÁVĚREČNÁ, ZRUŠOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Tento vnitřní předpis ruší 9. znění PP/22.

Tento vnitřní postup nemá přechodná ustanovení.

Toto 10. znění PP/22 nabývá účinnosti dne 1. 11. 2019.

13 PŘÍLOHY (DOPORUČENÉ)

PŘÍLOHA 1 - Postup při údržbě OPV – schéma postupu (V-1)

PŘÍLOHA 2 - Postup při naléhavém zásahu v OPV – schéma postupu (V-1)

PŘÍLOHA 3 - Žádost o upozornění veřejnosti v místě působnosti příslušného obecního úřadu (V-1)

PŘÍLOHA 4 - Doporučený dopis obecnímu úřadu ve věci zaslání UPOZORNĚNÍ a OZNÁMENÍ dle zákona č. 114/1992 Sb. (V-1)

PŘÍLOHA 5 - OZNÁMENÍ o odstraňování a oklešťování stromů a jiných porostů podle zákona č. 114/1992 Sb. (V-1)

PŘÍLOHA 6 - Projednání UPOZORNĚNÍ a uzavření DOHOD s vlastníky nemovitostí o náhradním obstarání údržby ochranných pásem (V-1)

PŘÍLOHA 7- Opakovaná výzva – UPOZORNĚNÍ vlastníka dle zákona č. 458/2000 Sb. (V-1)

PŘÍLOHA 8 - OZNÁMENÍ vlastníku pozemku o ukončení údržby OPV (V-1)

PŘÍLOHA 9 - OZNÁMENÍ vlastníku o vstupu na nemovitosti a o jejich uvedení do původního stavu v případě naléhavého zásahu (V-1)

PŘÍLOHA 10 – Informativní rozsah obvykle prováděných činností při údržbě OPV (V-1)


PŘÍLOHA 11 - Plná moc k jednání a výkonu činností spojených s plněním díla „Údržba ochranných pásem vedení přenosových vedení“ (V-1)

PŘÍLOHA 12 - Žádost o závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. (V-1)


PŘÍLOHA 13 - Závislost průhybu vodiče uprostřed rozpětí na změně venkovní teploty – příklady (V-1)

Pozn. Podžlucené texty v přílohách doplní předkladatel, modré texty nejsou součástí dopisů

PŘÍLOHA 1

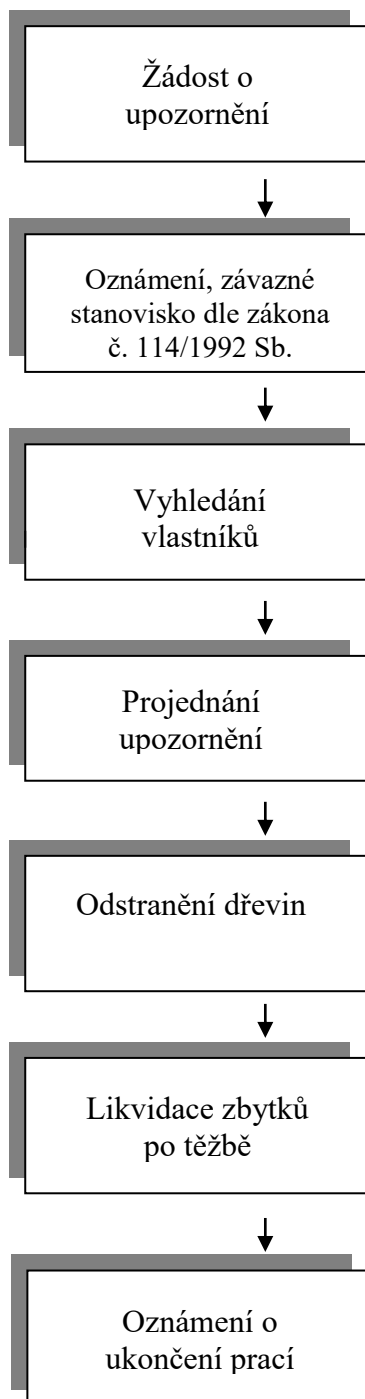Postup při údržbě OPV – schéma postupu

PŘÍLOHA 2

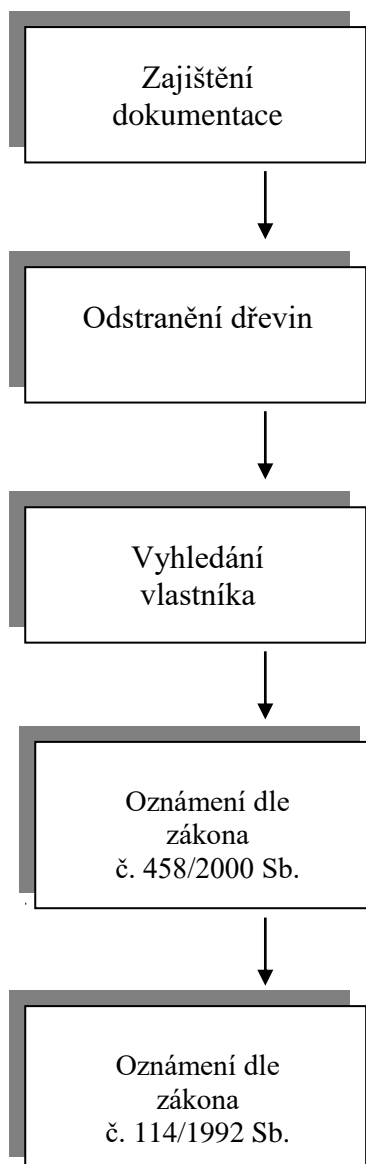Postup při naléhavém zásahu v OPV – schéma postupu

PŘÍLOHA 3

Žádost o upozornění veřejnosti v místě působnosti příslušného obecního úřadu

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)

Společnost ČEPS, a.s., je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť/velmi vysokého napětí. Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma, která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem. V rozsahu výše citovaného zákona tato práva svědčí společnosti ČEPS, a.s.

Podle ustanovení § 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m, u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 110 kV 12 (15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1. 1. 1995).

Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m.

Katastrálním územím vaší obce prochází vedení přenosové soustavy označené Vxxx vlastněné a provozované naší společností, u kterého je rozsah ochranného pásma vyměřen vzdáleností xxx m na obě strany měřeno od krajních vodičů tohoto vedení.

Na základě § 46, odst. 9 a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromové a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy.

Zasláním a následným zveřejněním přiloženého „UPOZORNĚNÍ“ plní ČEPS, a.s., svoji povinnost vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.

Odstranění nebo okleštění stromové a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., § 46, odst. 9 (energetický zákon).

ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU V TERMÍNU DO 31. PROSINCE TOHOTO ROKU.

Současně oznamujeme, že v (termínu od – do, v průběhu měsíce xx, v následujícím období) vyhledají vlastníky pozemků, na kterých se ochranné pásmo vedení nachází, zástupci firmy pověřené společností ČEPS, a.s., a projednají rozsah a způsob odstranění a okleštění stromové a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy. S ohledem na všechny okolnosti chceme být nápomocni těm vlastníkům, kteří nemají možnost vadný stav urychleně napravit. S ohledem na závažnost této věci bude s Vámi uzavřena Smlouva o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení.

V případě potřeby Vám poskytne bližší informace útvar , ČEPS, a.s.,

PŘÍLOHA č. 3		
PP/22	Verze přílohy V-1	2/2

pan (í) (jméno, příjmení, tel. číslo).

Za ČEPS, a.s.

adresa

razítko, útvar, jméno a podpis

oprávněného zaměstnance

Vdne


Příloha: Orientační zakres vedení v pozemkové mapě s vyznačením lomových, příp. hraničních podpěrných bodů.

PŘÍLOHA 4

Doporučený dopis obecnímu úřadu ve věci zaslání UPOZORNĚNÍ a OZNÁMENÍ dle zákona č. 114/1992 Sb.

Doporučeně

Obecní úřad



Značka:..... Vyřizuje/tel:..... V....., dne

Věc: **Žádost o upozornění veřejnosti v místě působnosti obecního úřadu**

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

ČEPS, a.s., je držitelem licence na přenos elektrické energie podle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a vlastní vedení zvlášť/velmi vysokého napětí 400 kV a 220 kV a některá vedení v blízkosti elektráren o napětí 110 kV. Na základě této skutečnosti:

1. Dovolujeme si zaslat UPOZORNĚNÍ ve smyslu § 24, odst. 3, písm. f) a g) a dále § 46, odst. 9, zákona č. 458/2000 Sb. /energetický zákon/ adresované zejména vlastníkům pozemků - nemovitostí, kterými prochází ochranné pásmo vedení zvlášť/velmi vysokého napětí přenosové soustavy.

Ochranná pásma vedení zvlášť/velmi vysokého jsou zřízena zákonem a jsou definována v § 46 a § 98 výše citovaného zákona. Zákon zakazuje nechávat růst v ochranném pásmu porosty nad výšku 3 metry (§ 46, odst. 9).

Odstranění a okleštění stromů a jiných porostů, které rostou v ochranných pásmech vedení přenosové soustavy, je povinností vlastníka pozemku a musí být provedeno tak, aby nebyl ohrožen bezpečný a spolehlivý provoz vedení.

Tímto si Vás dále dovolujeme požádat, abyste přiložené „UPOZORNĚNÍ“ pokud možno co nejdříve zveřejnili v územní působnosti vašeho úřadu způsobem u vás obvyklým (např. formou vyhlášky), a to včetně v místech sezónní rekreace (chatové osady, zahrádkářské kolonie apod.).

Zasláním a následným zveřejněním přiloženého „UPOZORNĚNÍ“ zajišťuje ČEPS, a.s., svoji povinnost vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. Vedení zvlášť/velmi vysokého napětí, které prochází katastrem vaší obce, spravuje ČEPS, a.s. útvar xxxxxxxxxxxx, jehož adresa je uvedena níže, kontaktní osobou je p. xxxxxxxxxxxx. tel.

Jak vyplývá z přiloženého „UPOZORNĚNÍ“, nedojde-li ze strany vlastníka či uživatele příslušného pozemku k odstranění porostu v ochranném pásmu vedení ve smyslu § 46, odst. 9, energetického zákona, bude s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků navázáno jednání buď zaměstnanci ČEPS, a.s., nebo prostřednictvím společnosti, která bude práce zajišťovat dodavatelským způsobem.

2. Tímto dopisem Vám současně dáváme na vědomí připravovanou údržbu ochranných pásem vedení, která prochází katastrálním územím vaší obce. Oznámení o odstraňování a oklešťování stromů dle § 8, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. se všemi náležitostmi bude doručeno příslušnému orgánu ochrany přírody ve lhůtě stanovené zákonem.
3. Veškeré přípravné práce, jednání s vlastníky i činnosti spojené se zajišťováním odstraňování a oklešťování stromů a jiných porostů budou pro naši společnost zajišťovat zaměstnanci společnosti xxxxxxxxxxxxxxxx. K tomuto účelu jim byla vystavena „Plná moc“, která je opravňuje k jednání s vámi, s vaším úřadem, jakož i s vlastníky dotčených nemovitostí a kterou jsou povinni se prokazovat. /Vzor – viz příloha 3/.

Alternativa bodu 3: V současné době připravujeme výběrová řízení na zhotovitele prací preventivní údržby ochranných pásem vedení zvlášť/velmi vysokého napětí (ZVN/VVN). Jméno společnosti sdělíme po uzavření smlouvy. Vybraná společnost bude námi udělenou plnou mocí zmocněna k jednání s příslušnými orgány obce a s vlastníky dotčených nemovitostí, kterým se bude prokazovat. Vzor pověření „Plná moc“ zasíláme v příloze č.3.

S úctou

za ČEPS, a.s.
adresa
razítko, útvar, jméno a podpis
oprávněného zaměstnance

Přílohy: 1. „Upozornění“ dle zákona č. 458/2000 Sb.
2. „Oznámení“ dle zákona č. 114/1992 Sb.
3. „Plná moc“ / VZOR /

PŘÍLOHA 5

OZNÁMENÍ o odstraňování a oklešťování stromů a jiných porostů podle zákona č. 114/1992 Sb.

Doporučeně

Obecní (Městský) úřad obce
s rozšířenou působností – OŽP *)
Krajský úřad – OŽP *)
Správa CHKO *)
Správa NP *)
Újezdni úřad *)

Značka:..... Vyřizuje/tel.:..... V....., dne

Věc: **Oznámení o odstraňování a oklešťování stromů a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.**

Oznamovatel: ČEPS, a.s., Praha, útvar
Vlastnický vztah: ČEPS, a.s., není vlastníkem ani uživatelem nemovitostí (pozemků) a dřevin. Oprávnění je založeno zvláštním zákonem, jak uvedeno níže.

ČEPS, a.s., je držitelem licence na přenos elektrické energie, číslo 130100001 vydané Energetickým regulačním úřadem podle zákona č. 458/2000 Sb. Podle ustanovení § 3 tohoto zákona se přenos elektřiny uskutečňuje ve veřejném zájmu. ČEPS, a.s., je povinna zajistit bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy.

ČEPS, a.s., je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť/velmi vysokého napětí. Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zákonem zřízena věcná břemena a ochranná pásma, která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem, jež se do evidence nemovitostí nezapisovala.

Energetický zákon v § 46 odst. 9 zakazuje vlastníkům dotčených pozemků nechávat v ochranném pásmu růst porosty nad výšku 3 m. Pokud vlastníci dotčených nemovitostí nedodržují ustanovení § 46 výše uvedeného zákona, musí společnost ČEPS, a.s., v zájmu zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku zajistit údržbu ochranného pásma vlastními prostředky.

ČEPS, a.s., připravila a zajistila provedení preventivní údržby ochranného pásma vedení zvlášť/velmi vysokého napětí, jejíž součástí je i smýcení, resp. okleštění, výše zmíněných porostů.

ČEPS, a.s., při preventivní údržbě ochranných pásem vedení postupuje podle zvláštních předpisů uvedených v zákoně č. 114/1992 Sb., pozn. č. 6. Toto zvláštní oprávnění vyplývá ze zákona č. 458/2000 Sb., § 24 a § 98 odst. 2 až 4.

ČEPS, a.s., předběžně sdělila informace o přípravě těchto prací všem příslušným obecním úřadům. Vstupy na pozemky a dohodu o provedení preventivní údržby sjednala i s vlastníky dotčených pozemků.

V působnosti vašeho úřadu státní správy ochrany krajiny se nachází:

Vedení: xxx kV/označ. Vxxxx úsek stožáry č.: xxx - xxx

Katastrální území :

Číslo nemovitosti (i) dle KN:

Umístění dřevin a rozsah kácení: viz Příloha 1, příp. Příloha 2 tohoto Oznámení.

ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, IČO 25702556, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 5597 tímto plní povinnost podle ustanovení § 8, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., a

o z n a m u j e

v předstihu ve lhůtě delší než 15 dnů kácení dřevin v rozsahu a způsobem, jak podrobněji vyplývá z příloh tohoto oznámení.

Odstranění nebo okleštění stromů a jiných porostů bude provedeno ve smyslu platných právních předpisů.

Práce budou provedeny podle obchodní smlouvy a jejich provedení obstará společnost **LXXX**, která byla vybrána na základě výsledku výběrového řízení, která mimo jiné splňuje a v rámci řízení prokázala potřebná oprávnění k provádění takových prací.

Vedení zvlášť/velmi vysokého napětí, jehož ochranného pásma se tato oznamovaná údržba týká, spravuje ČEPS, a.s., útvar **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, na adrese níže uvedené. Kontaktní osobou je pan **xxxxxxxxxx**, telefon č. **xxxxxx**, e-mail **kkkkkkk@ceps.cz**, kterého, prosím, kontaktujte v případě potřeby dalších informací a vysvětlení. Vlastníci dotčených nemovitostí byli ve smyslu § 24, odst. 3, písm. f) a g) zákona č. 458/2000 Sb. upozorněni, a to prostřednictvím informací zveřejněných za pomoci místně příslušných obecních úřadů a dále přímým jednáním s nimi. Příslušné doklady o tomto upozornění jsou založeny u oznamovatele.

Za ČEPS, a.s., vyřizuje:
razítko, útvar, jméno a podpis
oprávněného zaměstnance

Příloha 1: situační zakres tras (y) vedení 400ⁿ, 220ⁿ, 110ⁿ kV,
provozní označení V**xxx**

Příloha 2: specifikace stromů ohrožujících vedení na pád (situační zakres místa, druh a počet stromů)

Příloha 3: kopie „Dohody“ s vlastníkem či uživatelem nemovitosti o údržbě
(pouze v případě stromů na pád)

ⁿ) nehodící se škrtněte

Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma

(dále jen „dohoda“)

uzavřená mezi:

Bohumír Hlaváč, Občiny 2056, 580 01 Havlíčkův Brod

(dále jen jako „vlastník“)

a

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ 101 52

IČO: 25702556 DIČ: CZ25702556

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597

zastoupená:

společností ALPIN SPECIAL s.r.o., sídlo Pelhřimovská 302/10, Praha 4, 14000, IČO 26695375,

na základě plné moci udělené jí společností ČEPS, a.s., dne 7.8.2017

osoba oprávněná za společnost k podpisu této dohody – Ing. Petra Přemyslovská, jednatel/
společnosti, pracoviště Pelhřimovská 302/10, Praha 4, tel: 777633422

(dále jen jako „ČEPS“)

1. Předmětem této dohody je provedení údržby ochranného pásma elektroenergetického vedení přenosové soustavy o označení: 2x400 kV / označ. V413/416 úsek mezi stožáry č.: 117-118, na pozemcích parc. č. 1479, v katastrálním území Havlíčkův Brod (všechny uvedené pozemky dále společně jen jako „pozemek“).

2. Smluvní strany se dohodly, že údržba ochranného pásma vedení (dále jen jako „OPV“) bude provedena způsobem ujednaným mezi nimi v této dohodě. Jelikož se vlastník rozhodl, že údržbu OPV neprovede sám, provede údržbu OPV podle této dohody namísto vlastníka ČEPS.

3. Na pozemku provede ČEPS odstranění všech dřevin nacházejících se v OPV, které ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy, zejména těch, které přesahují vzrůstovou výšku 3 m.

4. Jediné dřeviny, které vlastník požaduje, aby ČEPS na pozemku neodstraňovala (tj. ponechala v původním stavu) jsou dřeviny druhu keřů, u kterých platí, že nikdy nedosáhnou vzrůstové výšky nad 3 m (pozn. vlastník zakroužkuje jen JEDNU z voleb):

ANO

NE

5. Vlastník požaduje, aby údržbu OPV v rozsahu popsáném v odst. 3 a 4 této dohody provedla namísto něj ČEPS. Pokud jde o způsob likvidace dřevin odstraněných údržbou OPV (tj. užitková dřevní hmota, vzniklý klest a zbytky po těžbě), požaduje vlastník po ČEPS následující postup: (pozn. vlastník může vybrat ze třech níže uvedených způsobů A-C pouze jeden způsob, tj. umístit pouze JEDEN křížek).

ZPŮSOB A

☐

Likvidaci užitkové dřevní hmoty, vzniklého klestu a zbytků po těžbě provede ČEPS na své vlastní náklady.

ZPŮSOB B

☐

Likvidaci užitkové dřevní hmoty, vzniklého klestu a zbytků po těžbě provede ČEPS na své vlastní náklady. Pouze užitkovou dřevní hmotu v síle o průměru více než 10 cm však

ČEPS ponechá na místě (na pozemku), přičemž její likvidaci (odstranění z pozemku) provede vlastník na své vlastní náklady a to ve lhůtě do

Po marném uplynutí této lhůty, má ČEPS právo provést likvidaci této užitkové dřevní hmoty na své vlastní náklady. V odůvodněných případech má ČEPS právo přeučtovat náklady této dodatečné likvidace (popř. jejich část) vlastníkově.

ZPŮSOB C



Likvidaci užitkové dřevní hmoty, vzniklého klesu a zbytků po těžbě však provede vlastník na své vlastní náklady ve lhůtě do

Po marném uplynutí této lhůty, má ČEPS právo provést likvidaci užitkové dřevní hmoty, vzniklého klesu a zbytků po těžbě na své vlastní náklady. V odůvodněných případech má ČEPS právo přeučtovat náklady této likvidace (popř. jejich část) vlastníkově.

6. Pokud ČEPS způsobí při provádění údržby OPV podle této dohody vlastníkově majetkovou újmu, má vlastník právo na náhradu této újmy. Činnosti ČEPS uvedené v této dohodě mohou být prováděny i třetí osobou, kterou k tomu ČEPS prokazatelně pověří. Za činnosti provedené takovou třetí osobou však ČEPS odpovídá ve stejném rozsahu, jako by činnost prováděla sama.

7. ČEPS se zavazuje zajistit na její náklady oznámení o kácení dřevin podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

8. Vlastník pozemek pronajímá či jej jinak svěřil jiné osobě do užívání (pozn. vlastník zakroužkuje jen JEDNU z voleb):

ANO

NE

V případě ANO - jméno (název) a kontakt na nájemce (či uživatele):

.....

V dne

V dne

Za vlastníka:

Za společnost ČEPS, a.s. (na základě plné moci)

.....

Bohumír Hlaváč
Občiny 2056
580 01 Havlíčkův Brod

.....

Ing. Petra Přemyslovská
ALPIN SPECIAL s.r.o.
Pelhřimovská 302/10
140 00 Praha 4
Tel: 777633422

výzva k provedení údržby ochranného pásma vedení č. xxx kV, označ. Vxxxx, úsek stožáry č.: xxx – xxx

Vážená paní / Vážený pane,

jelikož je Váš shora uvedený pozemek dotčen zákonným ochranným pásmem elektroenergetického vedení přenosové soustavy (dále jen „ochranné pásmo“), jsou Vám v rozsahu tohoto ochranného pásma zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, uloženy určité specifické povinnosti. Zejména jde o povinnost údržby té části Vašeho pozemku, na které se nachází ochranné pásmo a dále o omezení určitých činností v něm. Detailnější poučení o vzniku a povaze ochranných pásem a s nimi spojených zákonných povinnostech Vám poskytujeme níže v této výzvě¹. Zároveň si Vás touto výzvou dovoluujeme požádat o plnění uvedených povinností, a to zejména o provedení údržby ochranného pásma.

Pokud z různých důvodů nemůžete provést údržbu ochranného pásma, vyplňte, prosím, návrh dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma, ve kterém si vyberte některou z možností náhradního způsobu údržby ochranného pásma, kdy tuto údržbu namísto Vás provede ČEPS.

Následně, návrh dohody podepište a zašlete na tuto adresu:



¹ ČEPS, a.s., je vlastníkem a provozovatelem elektroenergetického vedení označení, které je částí přenosové soustavy. Současně s úředním povolením tohoto vedení k němu bylo na základě zákonů účinných v době jeho úředního povolování zřízeno ochranné pásmo určené k zajištění spolehlivého provozu vedení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Podle ustanovení § 46 odst. 3 v současné době účinného energetického zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m, u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 110 kV 12 (15) m, přičemž hodnoty v závorkách platí pro vedení úředně povolená před dnem 1. 1. 1995. Vedení označení, které se nachází na Vašem shora uvedeném pozemku, má šířku ochranného pásma od krajního vodiče na obě jeho strany.

Energetický zákon v § 46 odst. 9 zakazuje nechávat v ochranném pásmu růst porosty nad výšku 3 m. Při přeskoku a zkratu zapříčiněném porostem přesahujícím výšku 3 m může dojít k ohrožení života, zdraví a majetku osob, jakož i k ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu nejen příslušného vedení, nýbrž i celé přenosové soustavy v ČR. Údržbu porostů v ochranném pásmu vedení je povinen provádět vlastník pozemku.

Neplnění výše uvedené povinnosti může být v některých případech posuzováno i jako trestný čin poškození a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle § 276 trestního zákona.

S ohledem na uvedené závažné dopady neplnění zákonných povinností chce být ČEPS, a.s. nápomocna vlastníkům pozemků, kteří z různých důvodů neplní výše uvedenou zákonnou povinnost. Dobrovolně a z vlastní iniciativy, zejména za účelem šetření vlastnických práv vlastníků pozemků a rovněž za účelem zjednodušení samotného provedení údržby ochranného pásma, nabízí ČEPS, a.s. vlastníkům pozemků možnost uzavření písemné dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma.

.....

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit na těchto kontaktech:

.....
.....
.....
.....

Za ČEPS, a.s.,²

.....
podpis oprávněné osoby*)

**) v případě zastoupení ČEPS, a.s., třetí osobou uvést její jméno (název), sídlo, IČO, jméno podepisující osoby, v odůvodněných případech přiložit plnou moc (Příloha 11).*

² na základě plné moci udělené společností ČEPS, a.s. dne

PŘÍLOHA 7

Opakovaná výzva – UPOZORNĚNÍ vlastníka dle zákona č. 458/2000 Sb.

*Doporučeně – s dodejkou do vlastních rukou
Osobně pověřeným zaměstnancem*

Vážená paní, vážený pan,
adresa dle katastru nemovitostí

.....

Značka:..... Vyřizuje/tel.:..... V....., dne

Věc: **Výzva – opakované upozornění vlastníka nemovitosti (pozemku) ve věci zajištění povinností podle zákona č. 458/2000 Sb.**

Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo se s Vámi, jako s vlastníkem odpovědným za nemovitost, kterou prochází ochranné pásmo vedení zvlášť/velmi vysokého napětí, uzavřít dohodu o provedení preventivní údržby ochranného pásma, zaměřenou zejména na dodržování ust. § 46, odst. 9 energetického zákona (povolená vrůstová výška porostů), činíme tento druhý pokus, který se týká:

Vedení : xxx kV/označ. Vxxxx úsek stožárů č. : xxx – xxx

Vlastník ^{x)}- uživatel ^{x)} nemovitosti (pozemku):

Trvalé bydliště/sídlo (adresa):

Katastrální úřad KÚ):

Číslo nemovitosti (i) dle KN:

Společnost ČEPS, a.s., je vlastníkem a provozovatelem výše označeného vedení přenosové soustavy ČR. Současně se vznikem tohoto vedení bylo k němu právním předpisem zřízeno věcné břemeno a ochranné pásmo, které má charakter oprávnění k cizím nemovitostem, jež se nezapisovalo do evidence nemovitostí.

Podle ustanovení § 46, odst. 3 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25)m, u napětí 220 kV 15 (20)m a u napětí 110 kV 12(15) m, přičemž hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před datem 1. 1. 1995.

Energetický zákon zakazuje dle § 46 odst. 9 nechávat v ochranném pásmu růst porosty nad výšku 3 m. Za porušení tohoto ustanovení může Státní energetická inspekce ukládat vysoké pokuty. Při přeskočení a zkratu zapříčiněném porostem přesahujícím výšku 3 m může dojít k ohrožení životů, zdraví a majetku, jakož i k ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu nejen dotčeného vedení, nýbrž i celé přenosové soustavy v ČR. Údržbu ochranného pásma je vlastník pozemku povinen provádět z titulu vlastnického práva k dotčenému pozemku. Neplnění výše uvedené povinnosti může být v některých případech posuzováno i jako trestný čin poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle § 276 trestního zákona.

Kontrolou ochranného pásma vedení přenosové soustavy výše uvedeného bylo zjištěno, že jako vlastník dotčených nemovitostí uvedených výše neplníte povinnosti uložené ustanovením § 46, odst. 9, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění.

Vzhledem k tomu, že jste nevyužil možnosti osobního projednání „Dohody o způsobu a rozsahu údržby“, která Vám byla předložena ČEPS, a.s., nebo prostřednictvím firmy pověřené ze strany ČEPS, a.s., zasíláme Vám uvedenou „Dohodu“ v příloze č. 2 tohoto dopisu a vyzýváme Vás k doplnění Vašeho vyjádření v bodě B „Dohody“.

Současně Vás upozorňujeme, že **v případě, že nedoručíte tuto „Dohodu“ zpět na naši adresu do xx.xx.xx, budeme postupovat v souladu s ustanovením § 24, odst. 3, písm. f) a g) zákona č. 458/2000 Sb.** Konkrétně to znamená, že společnost ČEPS, a.s., jako provozovatel přenosové soustavy v ČR nebo jeho dodavatel údržbových prací vstoupí na Vaše nemovitosti (pozemky) a provede odstranění a okleštění stromů a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové soustavy. Užitková dřevní hmota Vám jako vlastníku předmětné nemovitosti bude ponechána na místě k dalšímu využití. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány v souladu s předpisy o ochraně přírody a o odpadech.

Podle připravovaného harmonogramu provádění prací budou práce na dotčených pozemcích skončeny do:

V případě potřeby Vám bližší informace poskytne zaměstnanec ČEPS, a.s., útvar
pan (jméno, příjmení, tel. číslo).

Současně zasíláme kopii této výzvy na příslušný obecní úřad se žádostí, aby na naši výše uvedenou adresu nebo telefon sdělil všechny okolnosti, které jsou obecnímu úřadu známy, a provozovateli přenosové soustavy by mohly být nápomocné v tomto řízení.

S pozdravem

ČEPS, a.s.
razítko, útvar, jméno a podpis
oprávněného zaměstnance

Přílohy: 1. - kopie „Upozornění“ s vyznačením data vyvěšení a sejmutí
2. - Dohoda

Na vědomí: místně příslušný OÚ

x) nehodící se škrtněte

PŘÍLOHA 8

OZNÁMENÍ vlastníku pozemku o ukončení údržby OPV

Doporučeně

Vážená paní, vážený pan,

Značka:..... Vyřizuje/tel.:..... V....., dne

Věc: **Oznámení vlastníkovu pozemku (nemovitosti), na kterém se nachází ochranné pásmo vedení přenosové soustavy, o ukončení údržby**

Dovolujeme si Vám oznámit, že porosty které se nacházely na Vaší nemovitosti p. č., k.ú. v ochranném pásmu vedení přenosové soustavy, (V xxx) byly odstraněny, příp. okleštěny v souladu s **dohodou – opakovanou výzvou*** č. xx ze dne xx.xx.20xx.

Práce byly skončeny dle časového harmonogramu, který byl uveden v **dohodě – opakované výzvě***. **Alternativa (např. při změně termínů uvedených v „Dohodě“ či „Opakované výzvě“): Práce byly skončeny - v předstihu, s opožděním oproti původně sdělenému termínu o x dnů.** Dřevní hmota byla uložena na místě způsobem sjednaným ve výše zmíněné dohodě (resp. opakované výzvě). Zasláním tohoto OZNÁMENÍ plní ČEPS, a.s., svoji povinnost vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.

S pozdravem

Za ČEPS, a.s.
razítko, útvar, jméno a podpis
oprávněného zaměstnance

*) Nehodící se škrtněte

PŘÍLOHA 9

OZNÁMENÍ vlastníkovi o vstupu na nemovitosti a o jejich uvedení do původního stavu v případě naléhavého zásahu

Použije se v případě nezbytné nutnosti **odstranit jednotlivé stromy uvnitř ochranného pásma**, které nebezpečím pádu přímo a bezprostředně ohrožují bezpečnost a spolehlivost přenosové soustavy, životy, zdraví, majetek a mohou způsobit požár na ostatních lesních porostech a o stavu je zajištěna fotodokumentace. Zásah byl neodkladný.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o kácení stromový, musí se Oznámení doručit i na příslušný OÚ a musí splňovat požadavky § 8, odst. 4, zákona č. 114/1992 Sb.

Doporučeně



Značka:..... Vyřizuje/tel.:..... V....., dne

Věc: **Oznámení vlastníkovi pozemku (nemovitosti) dle evidence v KN**

Vážená paní, vážený pane

S omluvou a v nejkratším možném čase Vám sdělujeme, že v souladu s § 24, odst. 3, písm. f) a g) zákona č. 458/2000 Sb. jsme s ohledem na mimořádné okolnosti museli vstoupit na Váš pozemek parc.č. **xxx** v katastrálním území **xxx** a porazit tam rostoucí strom (y).

V blízkosti resp. na Vašem pozemku se nachází:

Vedení: xxx kV/označ. Vxxxx v úseku stožárů č. : xxx – xxx, které bylo závažným způsobem ohroženo stromem rostoucím na Vašem pozemku

/vypsát, vzrůst, velikost, druh, popsat naklonění stromu do vedení xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě přiložit fotodokumentaci /

Naše společnost ČEPS, a.s., je držitelem licence na přenos elektrické energie číslo 130100001, vydané Energetickým regulačním úřadem podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Podle ustanovení § 3 tohoto zákona se přenos elektřiny uskutečňuje ve veřejném zájmu.

ČEPS, a.s., je podle zákona povinna zajistit bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy v ČR a využívá k tomu oprávnění podle ustanovení § 24 odst. 3 písm. f) a g) citovaného zákona.

V zájmu zajištění bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy a v zájmu ochrany životů, zdraví a majetku naše společnost musela odstranit jednotlivě rostoucí strom (y) na Vašem pozemku a zajistit tak právem požadovaný stav ochranného pásma.

O stavu byla na místě pořízena dokumentace, kterou Vám v příloze zasíláme.

V souvislosti s těmito pracemi jsme zajistili též likvidaci klestu a zbytků po těžbě, ale kmen (y) stromu (ů) jsme Vám **ponechali na místě /přesunuli k cestě apod./**. Místo uložení kmenu (ů) je vyznačeno v přiložené dokumentaci.

Údržbu vedení zvlášť/velmi vysokého napětí, kterého se zásah týkal, provedl ČEPS, a.s., útvar xxxxxxxxxxxx na adrese xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kontaktní osobou je pan xxxxxxxxxxxx, telefon č. xxxxx.

Závěrem se omlouváme, že se nám s ohledem na naléhavost zásahu nepodařilo Vás včas vyhledat a v předstihu Vás informovat.

Za ČEPS, a.s., vyřizuje:
razítko, jméno a podpis
oprávněného zaměstnance

Příloha: situační zakres místa a dokumentace strom (u)ů ohrožujících vedení na pád, druh a počet stromů

Kopie: Obecní úřad

PŘÍLOHA 10**Informativní rozsah obvykle prováděných činností při údržbě OPV**

Podrobný rozsah je upraven příslušnou smlouvou o dílo.

1. Inženýrská činnost:

- a) Předání „Žádosti o upozornění veřejnosti v místě působnosti obecního úřadu“ příslušným obecním úřadům (**Příloha č. 3**).
 - b) Zjištění všech orgánů státní správy dotčených preventivní údržbou daného (daných) úseků vedení.
 - c) Příprava a vypracování úplné podkladové dokumentace a prokazatelné podání oznámení („Oznámení podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.“) o odstraňování a oklešťování dřevin příslušným orgánům státní správy, a to pro dřeviny rostoucí mimo lesní pozemky (**Příloha č. 5**). V případě zásahu do souvislých lesních porostů, nad rámec běžného rozsahu údržby OPV či v dalších významných krajinných lokalitách stanovených § 3, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., pak i příprava a vypracování úplné podkladové dokumentace pro podání žádosti o závazné stanovisko (**Příloha č. 12**).
 - d) Vyhledání všech vlastníků, příp. uživatelů pozemků, kteří neplní své povinnosti podle zákona č. 458/2000 Sb.
 - e) Prokazatelné předání „Upozornění“ příslušným vlastníkům, příp. uživatelům pozemků a uzavření „Dohody“ s nimi (**Příloha č. 6**) a v případě bezvýsledného závěru opakované upozornění (příloha č. 7).
 - f) Prokazatelné oznámení vlastníku či uživateli o ukončení údržby a o uvedení nemovitosti (pozemku) do původního stavu (**Příloha č. 8**).
 - g) Po provedení údržby předání všech dokumentů vzniklých při zajišťování činností stanovených v této SoD a v jejích přílohách, zejména pak:
 - soupis vlastníků, příp. uživatelů pozemků na výše specifikované trase vedení ZVN, případně VVN ČEPS, a.s., kteří budou dotčeni údržbou OPV,
 - příslušnou oboustrannou korespondenci s dotčenými vlastníky či uživateli nemovitostí, orgány samosprávy a státní správy a případně i dalšími subjekty (zhotovitelé apod.).
- Předání dokumentů zahrnuje předání jejich originálů, vypracování souhrnného soupisu obsahu dokumentů a současně i jejich předání v digitální formě na nosiči CD/DVD.
- h) Určení rozsahu naléhavého zásahu do stromů resp. dřevin rostoucích v ochranném pásmu vedení a ohrožujících bezpečný provoz vedení (tj. vzdálenost mezi dřevinami a živými částmi vedení je menší než: u vedení o jmenovitém napětí 110 kV - 2,5 m, u vedení o jmenovitém napětí 220 kV - 3,5 m, u vedení o jmenovitém napětí 400 kV - 4,5 m); Jejich označení a neprodlené sdělení této informace odpovědné osobě objednatele.
 - i) Určení stromů rostoucích mimo ochranné pásmo vedení a ohrožujících bezpečný provoz vedení na pád. Jejich označení a neprodlené sdělení této informace odpovědné osobě objednatele.

Pozn.:

1. V případě rozesílání dokumentu popsaného v ad a) se využije **příloha 4** (Doporučený dopis)
2. Vyhledání všech vlastníků či uživatelů pozemků dotčených údržbou OPV za účelem aktualizace jejich registru (databáze) se provádí způsoby obvyklými v podmínkách příslušného útvaru ČEPS, a.s., zejména z údajů KN na místně příslušném KÚ, a to formou výpisu z LV nebo dle informativního výpisu. Doručování anebo jednání s uživateli (nájemci) na místo vlastníka je možné pouze tehdy, pokud jsou nepochybně známy vzájemné vztahy vlastníka a uživatele (například dle smlouvy).
3. Zhotovitel obdrží pro účely jednání s orgány státní správy a vlastníky nemovitostí pověření k jednání (**příloha č. 11**).

2. Realizační činnost:

Obvykle prováděná realizační činnost - viz kapitoly 6.4 a 6.5 základního textu tohoto prac. postupu.

PŘÍLOHA 11

Plná moc k jednání a výkonu činností spojených s plněním díla
„Údržba ochranných pásem vedení přenosových vedení“

Zmocnitel, ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 25702556

Zastoupená:

(dva statutární zástupci ČEPS, a.s.)

uděluje tímto tuto

PLNOU MOC

společnosti zastoupenou zaměstnancem, panem,
nar.: trvale bytem (dále jen Zmocněnec), aby jménem zmocnitele:

1. *Prováděl odstraňování a oklešťování stromů a jiných porostů (dále jen „dřeviny“), ohrožujících bezpečnost a spolehlivost přenosové soustavy včetně jejich likvidace.*
2. *Jednal s příslušnými orgány veřejné správy (tj. i orgány obce) v souvislosti s oznámeným kácením dřevin.*
Zmocněnec je zejména oprávněn:
 - a) *podávat a podepisovat „Žádost o upozornění veřejnosti“ na nutnost údržby v ochranném pásmu;*
 - b) *podávat a podepisovat oznámení podle § 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPaK“) a projednávat a podávat vysvětlení k dokumentaci a podkladům tohoto oznámení;*
 - c) *podávat a podepisovat žádost o závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 ZOPaK a v řízení o vydání tohoto závazného stanoviska činit všechna právní jednání účastníka řízení.*
3. *Jednal s vlastníky či uživateli pozemků dotčených činnostmi uvedenými v odstavci 1 ve věci zajištění vstupu na pozemky pro provádění těchto činností a uzavíral s nimi jménem zmocnitele dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma a oznamoval jim ukončení těchto činností v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.*
4. *Obstarával u příslušných orgánů veřejné správy a jiných dotčených subjektů další stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, jež budou dále případně vyžadována pro činnosti uvedené v odstavci 1 (včetně podání žádosti o zahájení řízení a všech právních jednání účastníka řízení v rámci těchto řízení) podle:*
 - a) *ZOPaK;*
 - b) *zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.*

Zmocněnec není oprávněn činit jménem zmocnitele jiná než výše uvedená právní jednání.

Zmocněnec je povinen vykonávat činnosti podle této plné moci s potřebnou odbornou péčí a v souladu s pracovním postupem PP/22 ČEPS, a.s.

Zmocněnec není oprávněn udělit tuto plnou moc jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu zmocnitele.

Platnost této plné moci končí dnem

Zmocněnec je povinen předat zmocniteli do 3 (tří) pracovních dnů veškeré dokumenty, které získá či podá v souvislosti s touto plnou mocí (např. kopie každého návrhu, opravného prostředku a dalších písemností, které za zmocnitele u příslušných orgánů veřejné správy a dalších dotčených subjektů podá či převezme) od jejich podání či převzetí. Zmocněnec je rovněž povinen bezodkladně předávat zmocniteli veškeré informace získané v souvislosti s touto plnou mocí.

V dne

Za zmocnitele (ČEPS, a.s.):
jména a podpisy statut. zástupců

Zmocněná společnost plnou moc přijímá bez výhrad.

V dne

Za zmocněnce:
razítko, jméno a příjmení
oprávněné osoby

Rozdělovník:

1x Zmocněná společnost

1x Spis ČEPS, a.s.

PŘÍLOHA 12


Žádost o závazné stanovisko podle § 4, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb.

Odesílá se: příslušnému Obecnímu (Městskému) úřadu s rozšířenou působností - OŽP jako orgánu ochrany přírody při výstavbě nového vedení, přeložkách a při kácení stromů na pád vně OPV, popřípadě v atypických blíže nespecifikovaných situacích při kácení v OPV v lokalitách s významnými krajinnými prvky (§ 3 odst. b/ zák. 114/1992 Sb.) na vyžádání příslušného orgánu životního prostředí, na území evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 se žádost zasílá krajskému úřadu, odboru životního prostředí

Poznámka: Zásahy do VKP ze zákona (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy) je v případě, že zásah může mít dopady vyjmenované v § 4 odst. 2, možné činit jen na základě předchozího závazného stanoviska OÚ obce s rozšířenou působností. Pověřené obecní úřady měly tuto kompetenci podle předchozí právní úpravy!

Doporučeně

Obecní úřad
Krajský úřad



.....
.....

Značka:..... Vyřizuje/tel.:..... V....., dne

Věc: Žádost o závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. v souvislosti s provedením údržby ochranného pásma vedení VVN/ZVN číslo **V xxx**

Žadatel: ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 25702556,
útvář pracoviště

Vlastnický vztah: ČEPS, a.s., není vlastníkem ani uživatelem nemovitostí (pozemků) a dřevin. Oprávnění je založeno zvláštním zákonem, jak uvedeno níže.

ČEPS, a.s., je držitelem licence na přenos elektrické energie, číslo licence 130100001, vydané Energetickým regulačním úřadem podle zákona č. 458/2000 Sb v platném znění. Podle ustanovení § 3 tohoto zákona se přenos elektřiny uskutečňuje ve veřejném zájmu. ČEPS, a.s., je povinna zajistit bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy ČR.

ČEPS, a.s., je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť/velmi vysokého napětí. Současně se vznikem těchto vedení k nim byla právními předpisy zřízena věčná břemena a ochranná pásma, která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem. Podle výše citovaného zákona tato práva svědčí společnosti ČEPS, a.s.

Podle § 24, odst. 3, písm. g) v návaznosti na ustanovení § 46, odst. 8 a 9, zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), je vlastníkům a uživatelům nemovitostí, jichž se ochranné pásmo dotýká, zakázáno nechávat růst porosty tak, aby výškou vzrůstu narušovaly ochranné pásmo (tj. uložena povinnost odstraňovat a oklešťovat stromoví tak, aby porosty rostoucími na jejich pozemcích nenarušovaly toto ochranné pásmo) a neohrožovaly tak spolehlivý a bezpečný provoz vedení přenosové soustavy ČR. Rozsah ochranného pásma pro příslušná vedení je stanoven v § 46, odst. 3, výše uvedeného zákona, přičemž u vedení uvedených do provozu před 1. 1. 1995 je ochranné pásmo na každou stranu od osy vedení o 5 m širší.

Pokud vlastníci dotčených nemovitostí neplní své povinnosti vyplývající z výše uvedených ustanovení energetického zákona, je společnost ČEPS, a.s., oprávněna v zájmu zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku a zajištění spolehlivého a bezpečného provozu dotčeného vedení provést tuto údržbu vlastními prostředky.

ČEPS, a.s., připravila a zajistila provedení údržby vedení zvlášť/velmi vysokého napětí.

V působnosti vašeho úřadu státní správy ochrany krajiny se nachází:

Vedení: xxx kV/označ. Vxxxx úsek stožáry č. : xxx - xxx

Katastrální území :

Číslo nemovitosti (I) dle KN:

..... s lesním porostem.

Společnost ČEPS, a.s., při údržbě ochranných pásem vedení postupuje podle zvláštních předpisů uvedených v zákoně č. 114/1992 Sb., poznámka č. 6.

Na základě uvedeného v souladu s ustanovením § 4, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb. vás tímto žádáme o vydání

závazného stanoviska

ve věci provedení smýcení(vyspecifikovat dotčené porosty) nad rámec běžné údržby ochranného pásma shora označeného vedení, probíhajícího významným krajinným prvkem

Práce budou provedeny dodavatelským způsobem obchodní společností, která byla vybrána na základě výsledku výběrového řízení, a která mimo jiné splňuje a v rámci řízení prokázala potřebná oprávnění k provádění takových prací.

Za ČEPS, a.s., vyřizuje:
razítko, útvar, jméno a podpis
oprávněného zaměstnance

PŘÍLOHA 13

Závislost průhybu vodiče uprostřed rozpětí na změně teploty – příklady

350AlFe4, 341100/lehká námrazová oblast					
Rozpětí/teplota	-5°C	+10°C	+40°C	+70°C	+80°C
350,0	9,48	10,00	11,01	11,96	12,27
400,0	12,61	13,15	14,19	15,19	15,50
450,0	16,17	16,73	17,79	18,81	19,13
350AlFe4, 341100/střední námrazová oblast					
350,0	9,40	9,93	10,95	11,90	12,20
400,0	12,67	13,21	14,25	15,23	15,55
450,0	16,38	16,93	17,99	19,00	19,32
350AlFe6, 341100/lehká námrazová oblast					
350,0	9,41	10,02	11,17	12,24	12,58
400,0	12,53	13,16	14,34	15,46	15,81
450,0	16,08	16,71	17,93	19,07	19,44
350AlFe6, 341100/střední námrazová oblast					
350,0	12,32	12,82	13,80	14,71	15,00
400,0	16,37	16,88	17,86	18,80	19,08
450,0	20,95	21,47	22,46	23,42	23,72
450AlFe6, 341100/lehká námrazová oblast					
350,0	8,75	9,38	10,57	11,69	12,04
400,0	11,65	12,30	13,54	14,70	15,07
450,0	14,94	15,61	16,89	18,08	18,46
450AlFe6, 341100/střední námrazová oblast					
350,0	11,10	11,64	12,69	13,66	13,97
400,0	14,77	15,33	16,38	17,39	17,71
450,0	18,95	19,50	20,56	21,60	21,93
450/52, 333300/lehká námrazová oblast					
350,0	9,09	9,69	10,84	11,92	12,26
400,0	12,11	12,73	13,92	15,05	15,41
450,0	15,54	16,17	17,40	18,56	18,93
450/52, 333300/střední námrazová oblast					
350,0	12,27	12,77	13,73	14,64	14,94
400,0	16,34	16,85	17,83	18,74	19,05
450,0	20,95	21,47	22,46	23,39	23,70
450/52, 333300/těžká námrazová oblast					
350,0	15,95	16,36	17,15	17,89	18,14
400,0	21,14	21,55	22,35	23,09	23,34
450,0	27,01	27,42	28,22	28,99	29,26

Poznámka: střední rozpětí a skutečné rozpětí /m/ se ve výpočtech považují za shodná.