


SEZNAM DETAILŮ	
Det. 1	řešení parapetu okenních otvorů s prostupem v rámu pro odvětrávací potrubí radonu
Det. 2	řešení injektáže kamenné stěny s odvětrávacím potrubím radonu
Det. 3	řešení schodiště ke vstupu
Det. 4	řešení terénního schodiště

POZNÁMKY:
kontaktní zateplovací systém bude proveden dle technologického předpisu výrobce.
Všechny konstrukční detaily KZS budou provedeny dle požadavků Čechu pro zateplování budov ČR.
Detaily hydroizolace budou provedeny dle požadavků výrobce hydroizolace a dle požadavků ČSN.
Všecké použité materiály budou kvalitativní třídy A.


Investor:		Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČO: 70891508, DIČ: CZ70891508
Generální projektant:		Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídló společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov
Projektant částí P.D:		Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídló společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov
Místo stavby:		Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec, p. p. č. 2051, k. ú. Liberec
Kraj:	Liberecký	
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Číslo zakázky:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar	Autorizace:
Projektant:	Ing. Miroslav Fejfar	
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar	
Název stavby:	"APOSS - sanace suterénu"	
Stavební objekt:	SO - 01 Sanace suterénu	Číslo dokumentu :
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	Měřtko:
Název dokumentu :	Návrh - Detaily	---




POZNÁMKY

Dodávka oken bude včetně řešení přípojovací spáry

- kotvení k hrubé stavbě
- akustická a tepelně-izolační vyplň spáry
- vnitřní parotěsná uzavěra (samolepící páska)
- vnější vodotěsná difúzně propustná uzavěra (kompresní páska, zatmelení)

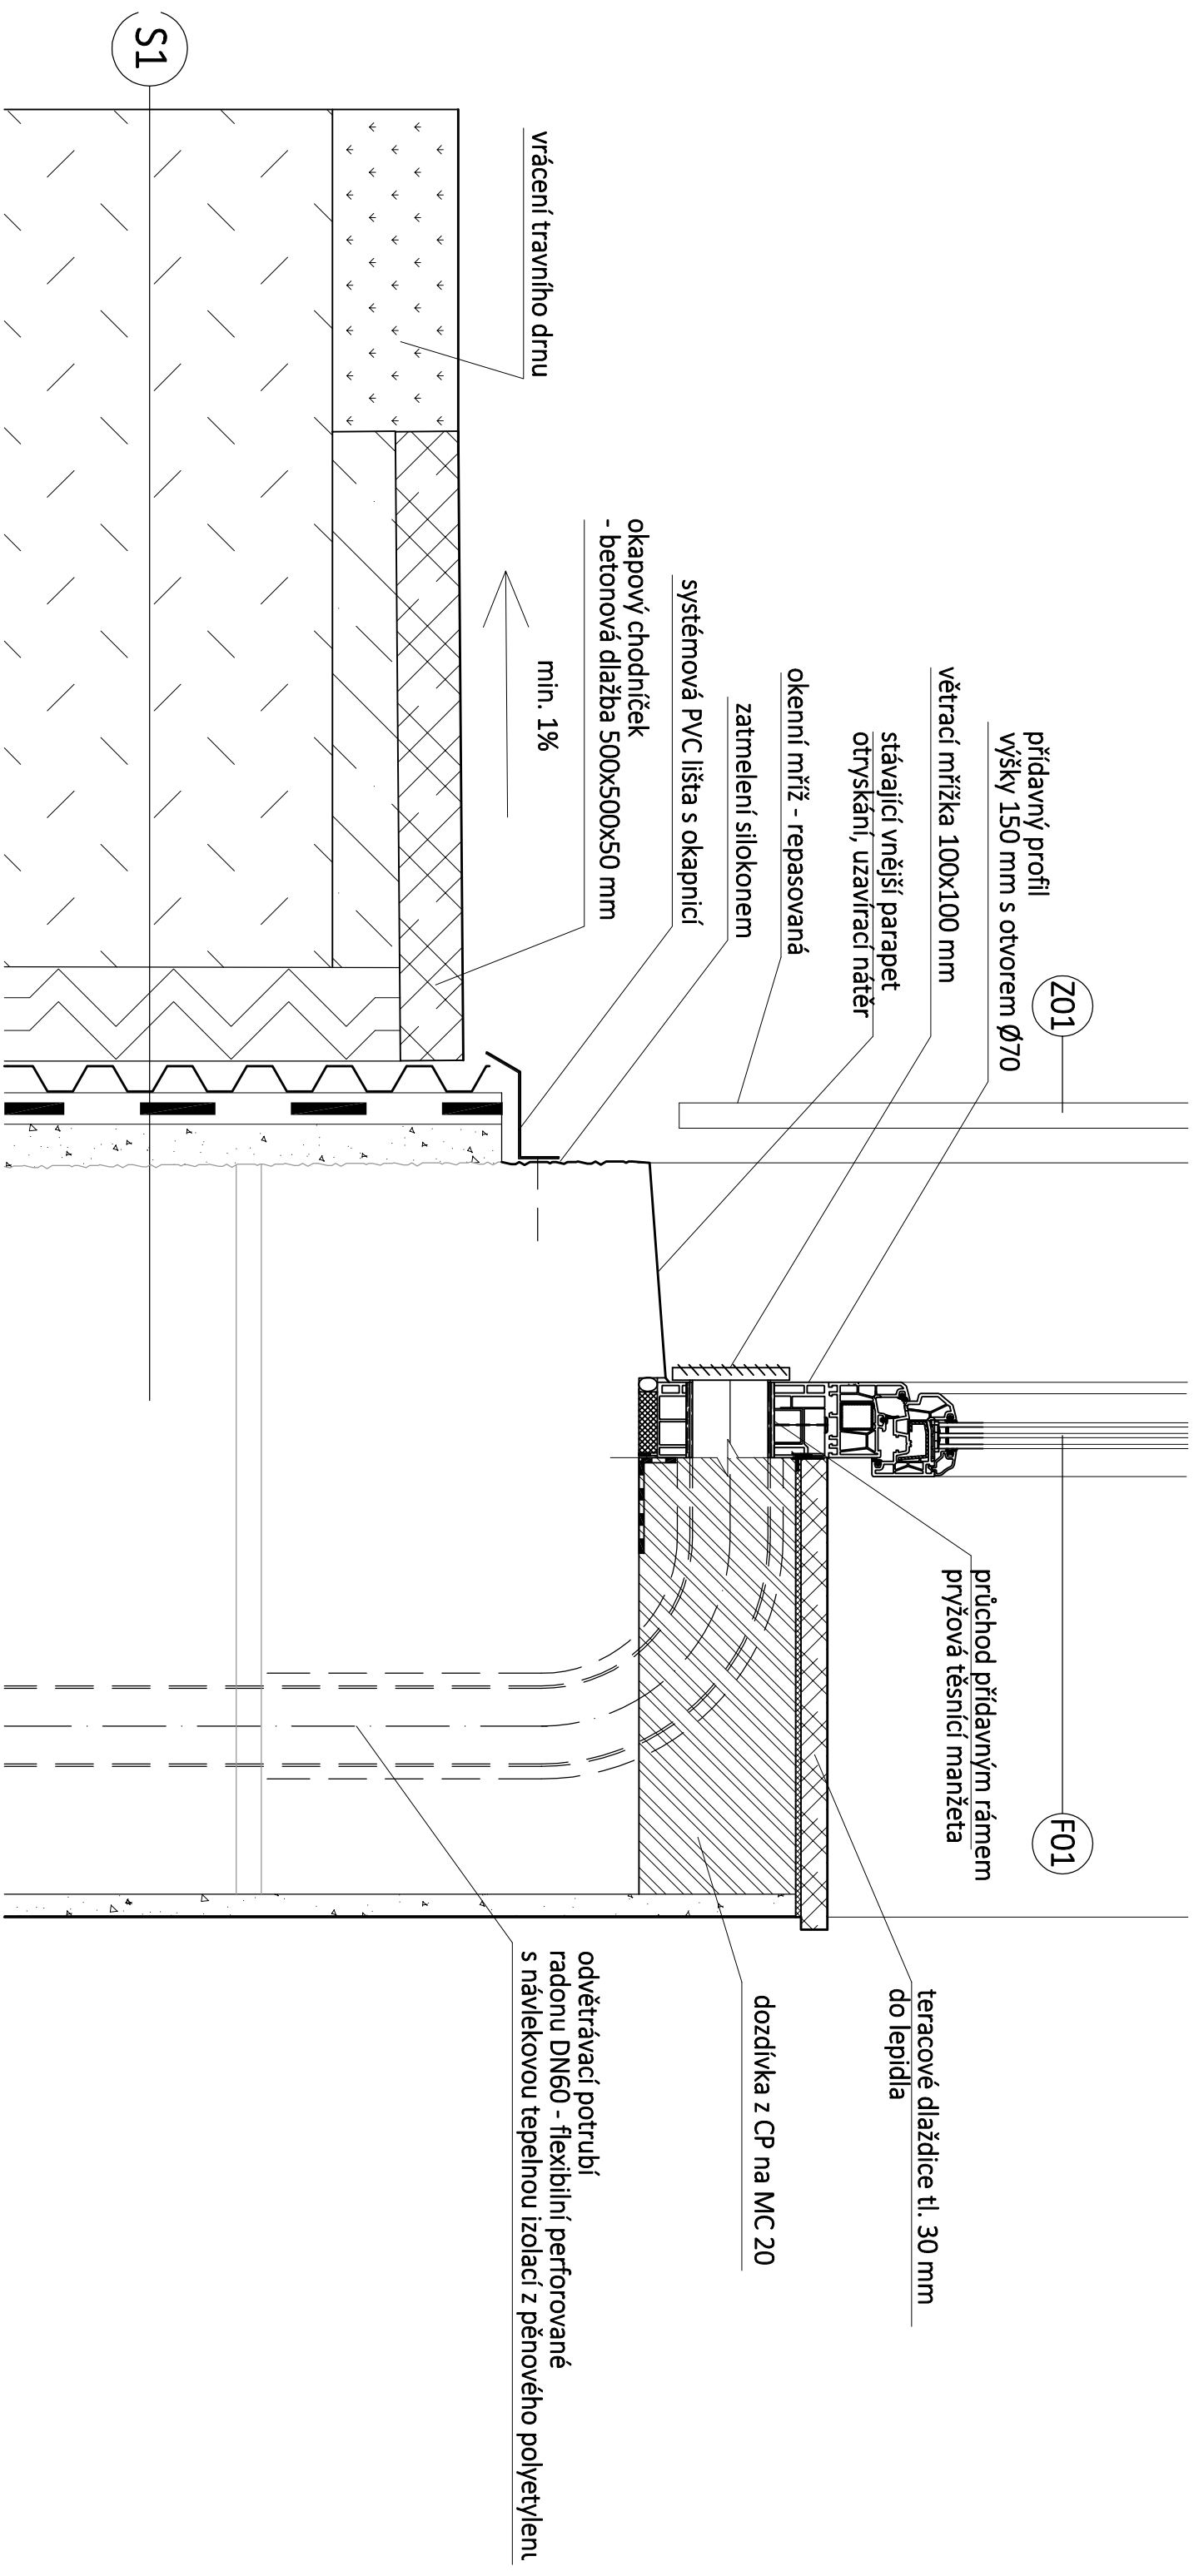


Název detailu :	Označení detailu :	Měřítko:
ŘEŠENÍ PARAPETU OKENNÍCH OTVORŮ S PROSTUPEM V RÁMU PRO ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ RADONU	Det. 1	1:5

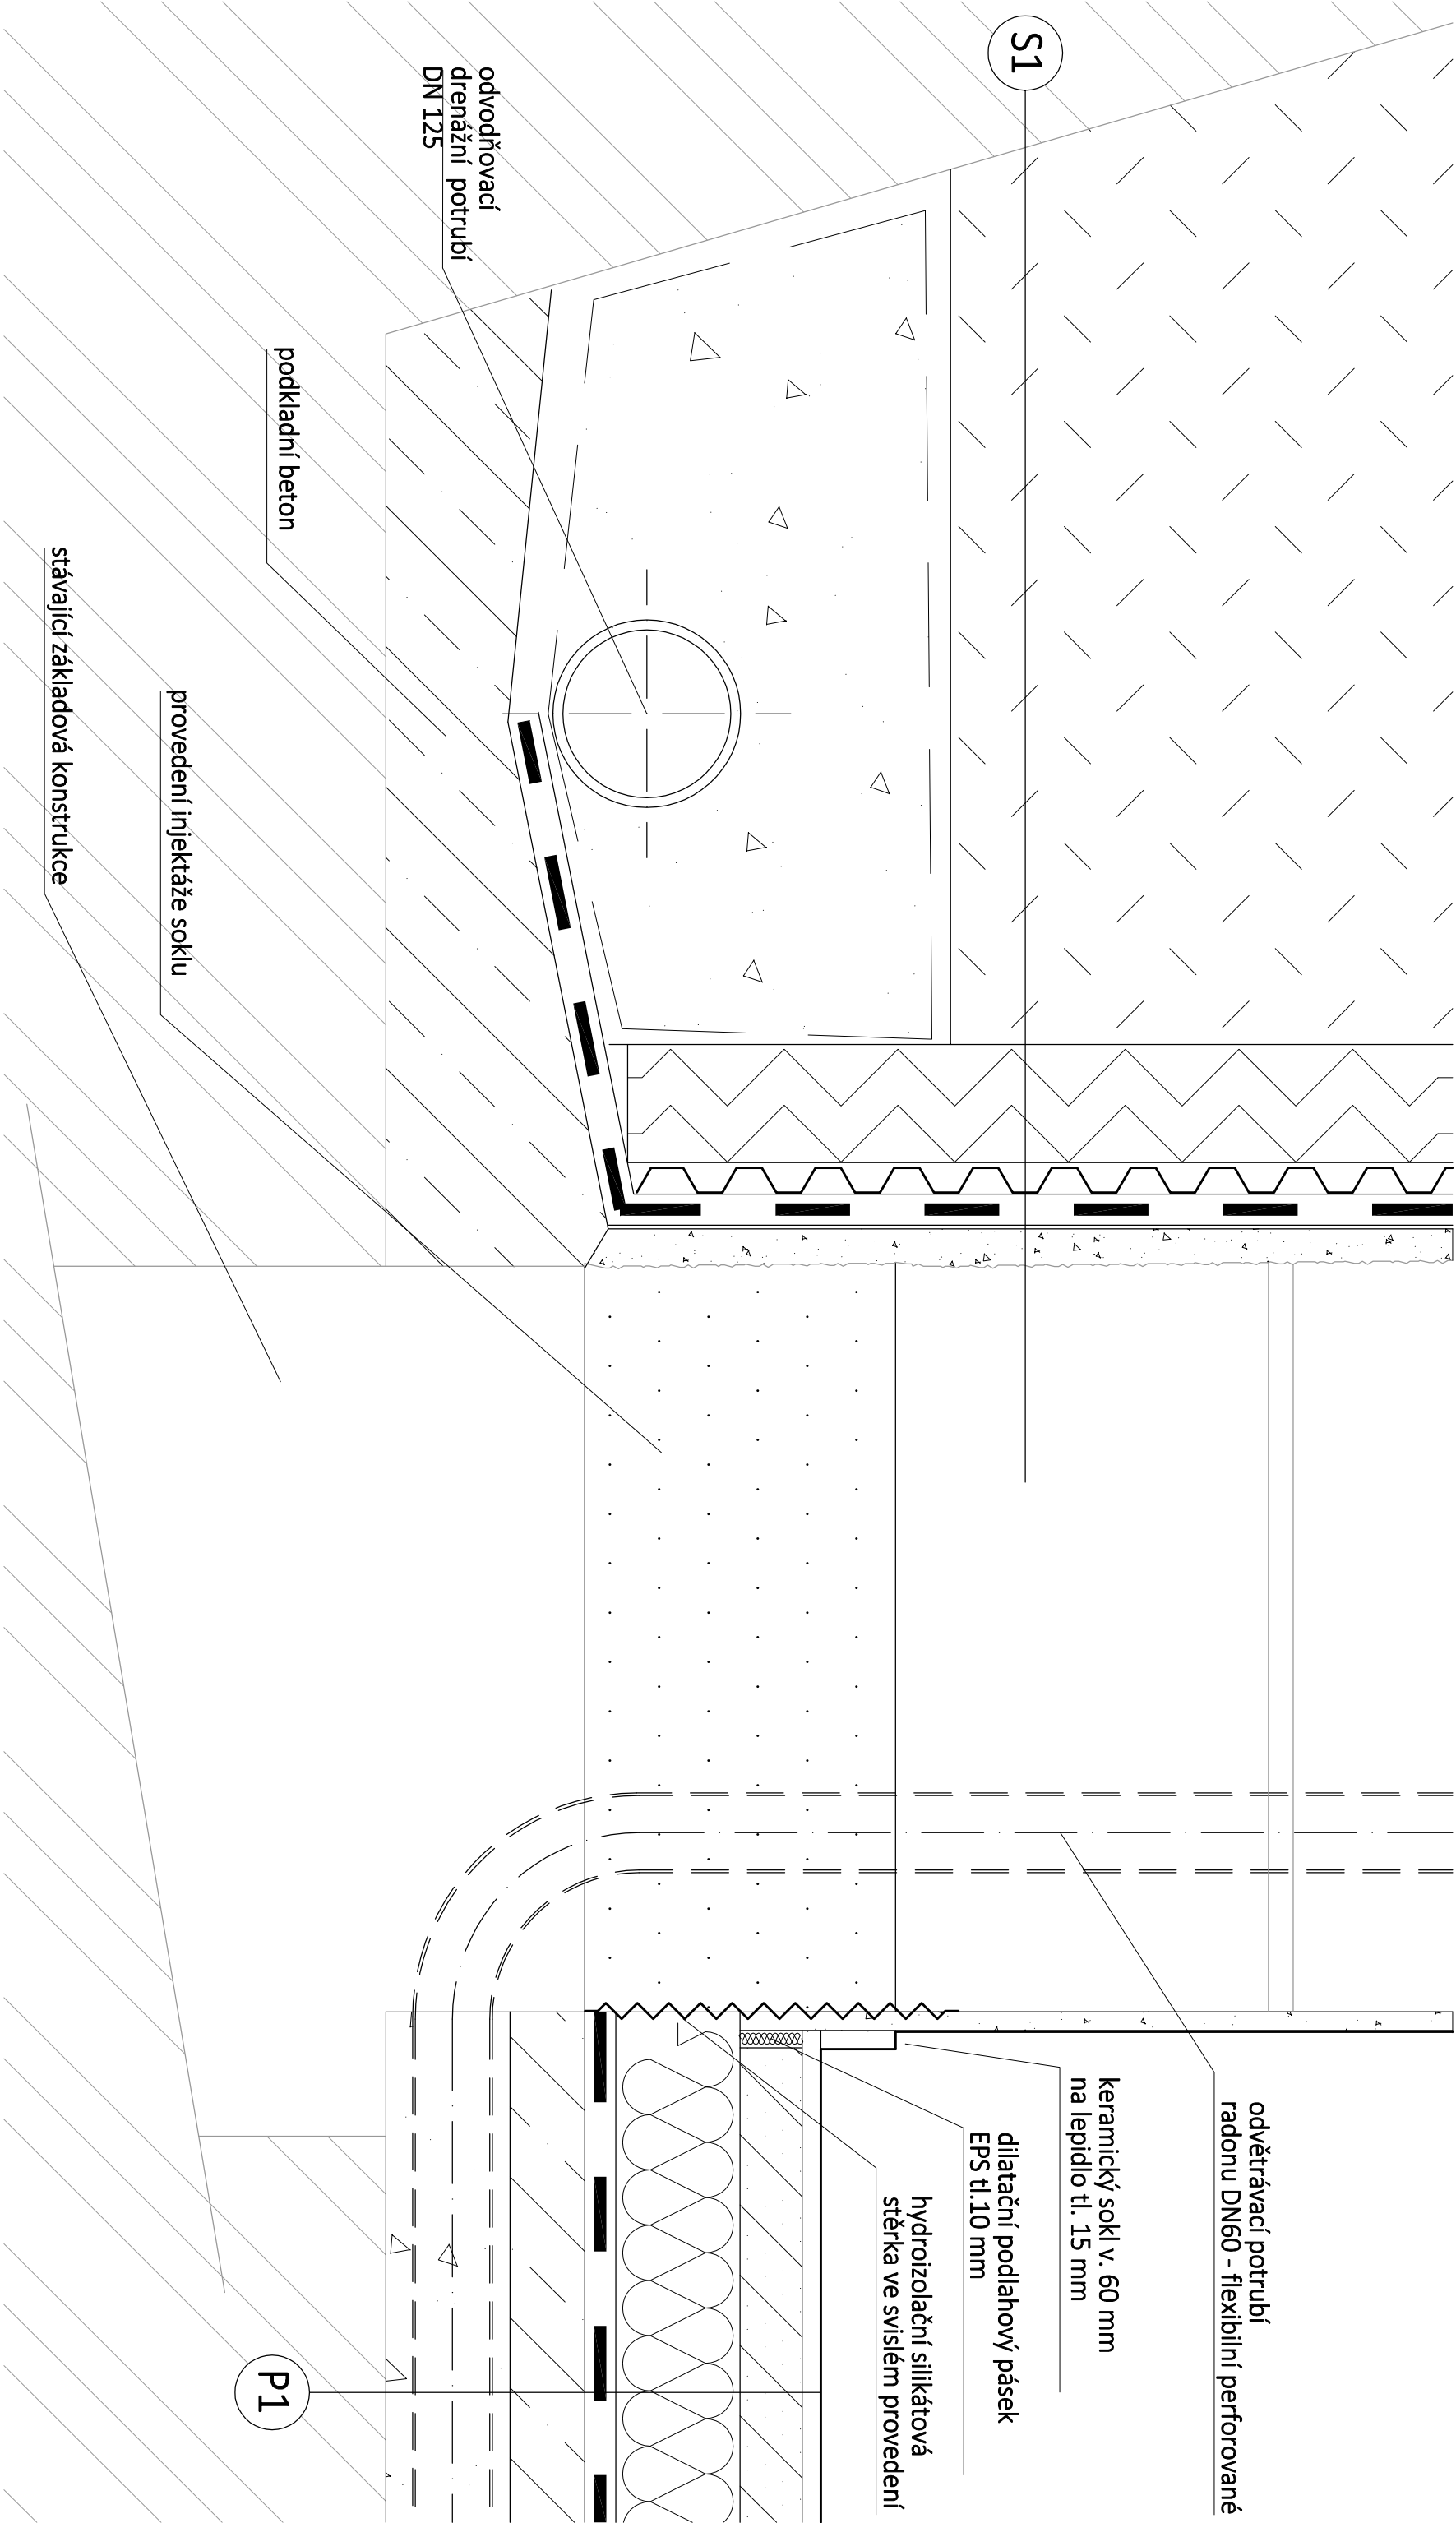


POZNÁMKY
Postup sanačních opatření a specifikace materiálů jsou podrobně popsány v TZ a vlhkostním posudku.
Dodavatel je povinen zpracovat v rámci dodávky výrobní dokumentaci s detailním řešením sanačních opatření.

Název detailu :	Ornačení detailu :	Měřítko:
ŘEŠENÍ INJEKTAŽE KAMENNÉ STĚNY S ODVĚTRÁVACÍM POTRUBÍ RADONU	Det. 2	1:5

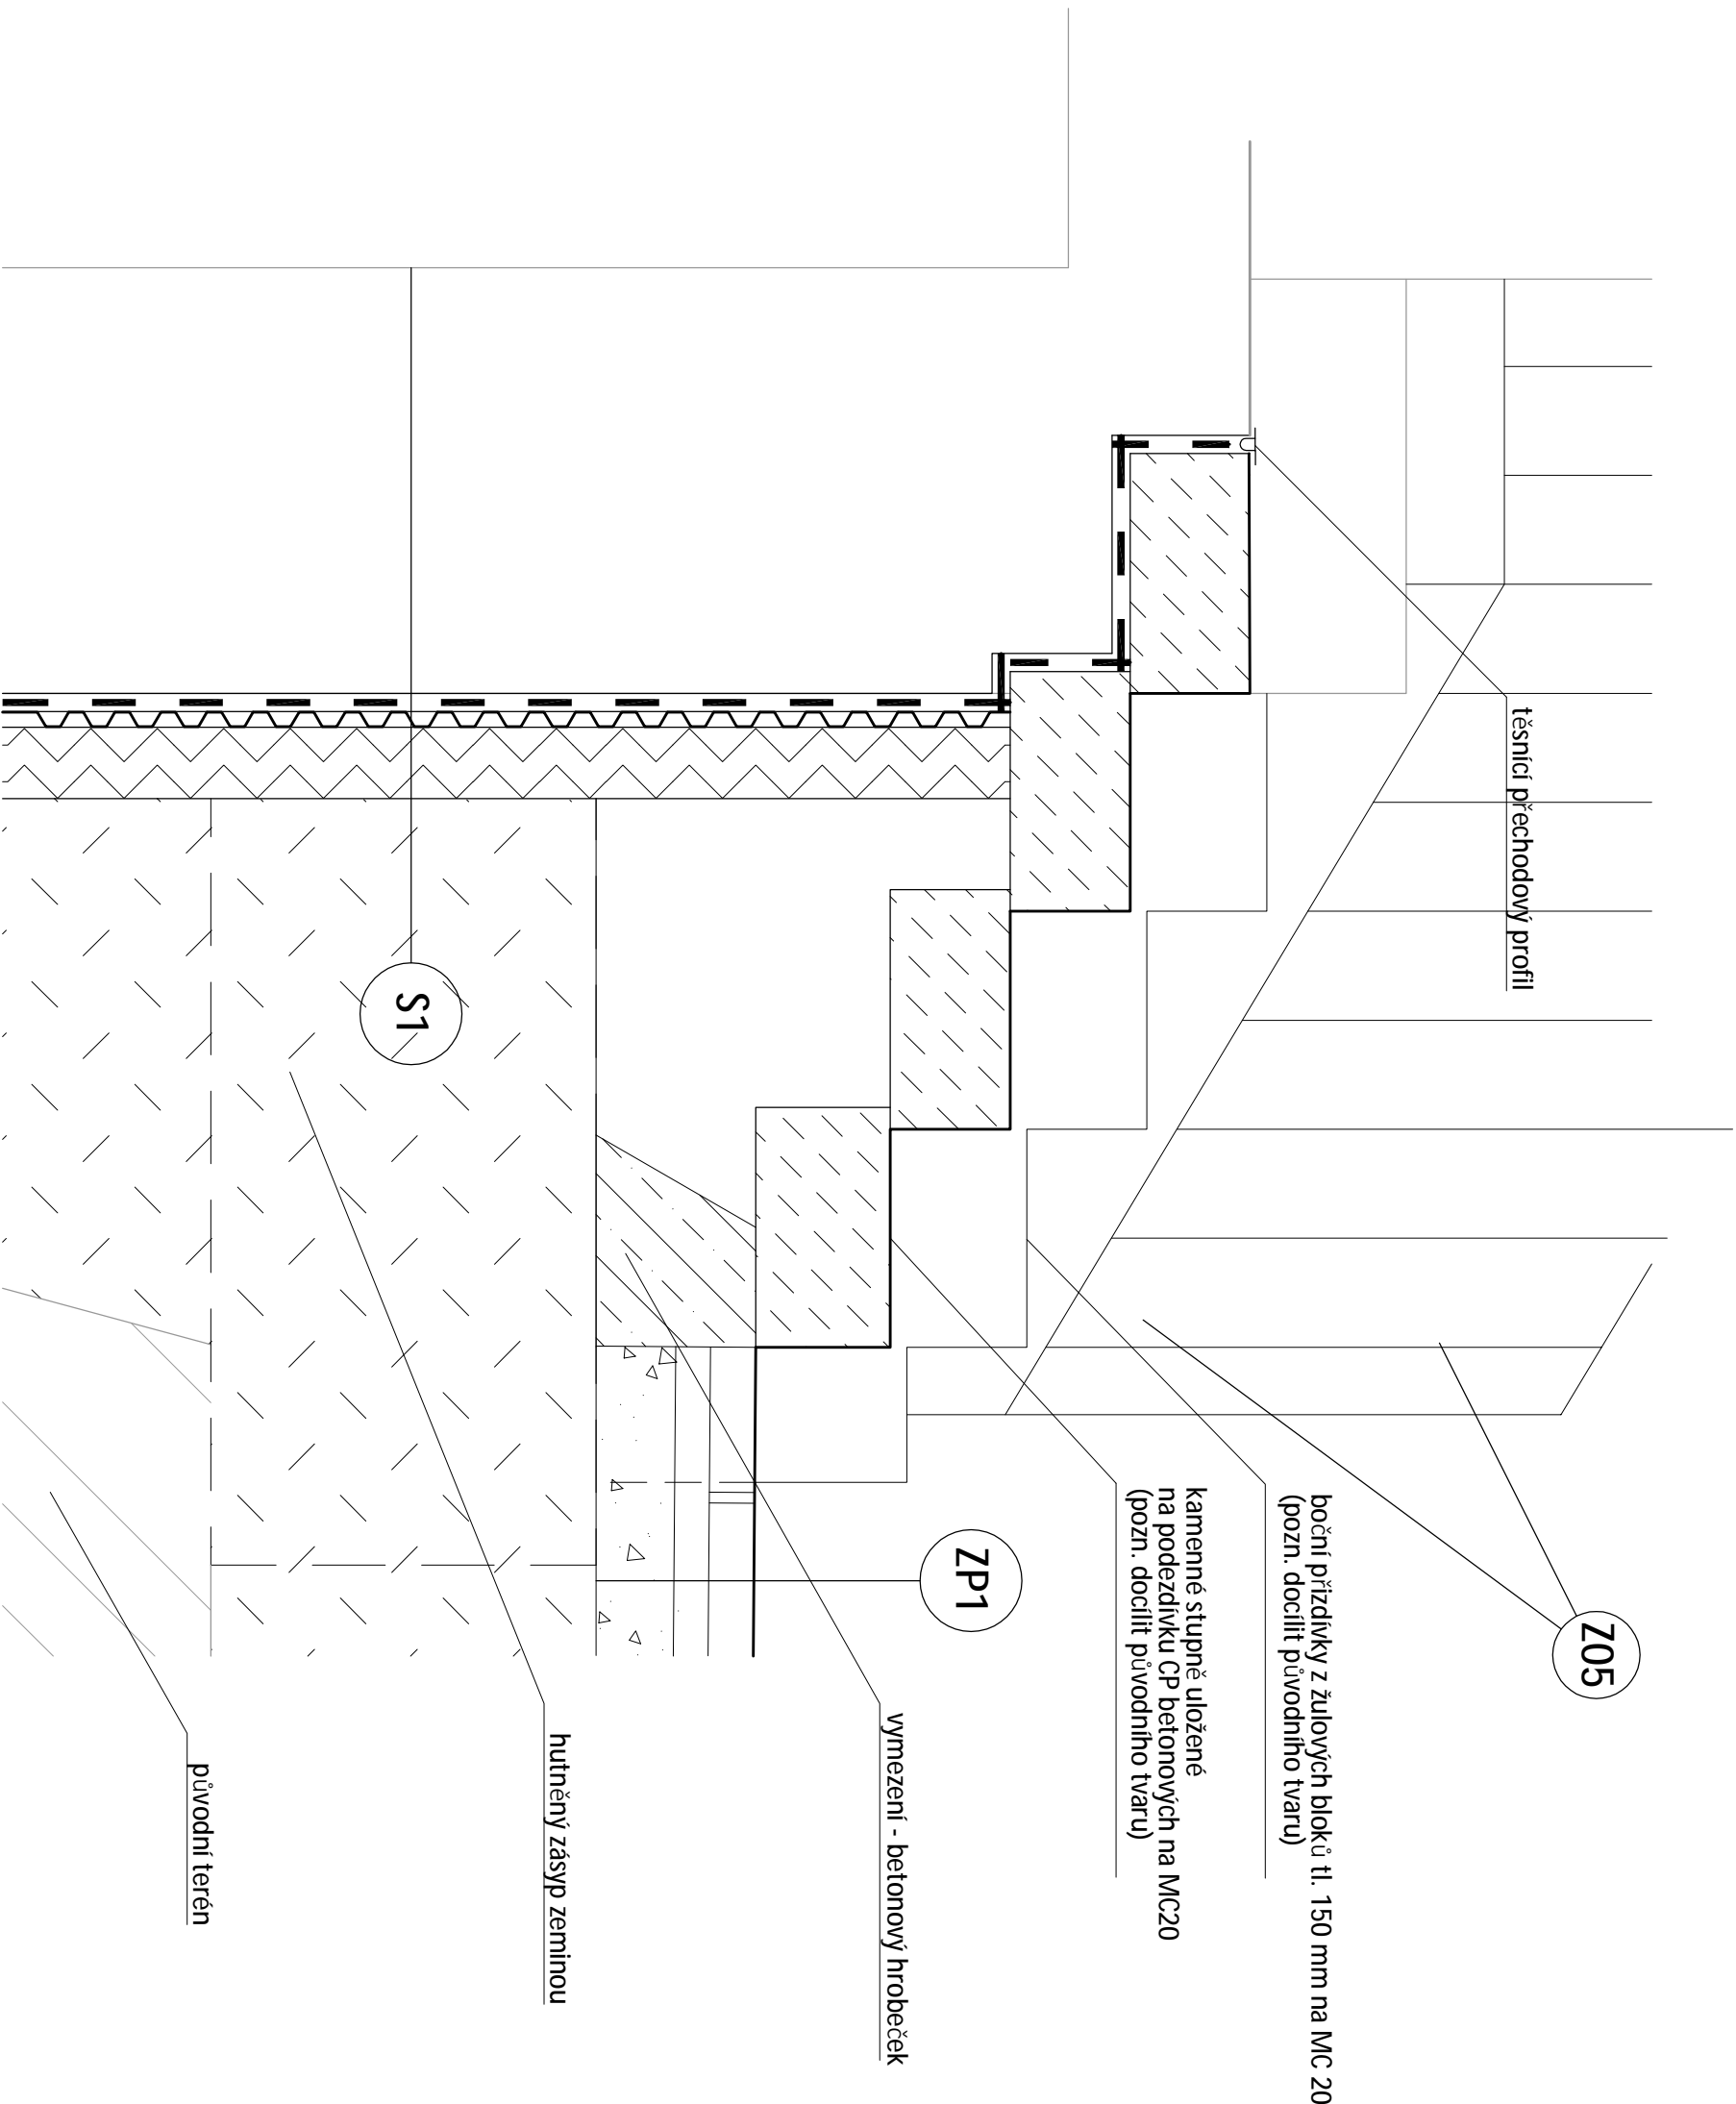

Název detailu : DETAIL ŘEŠENÍ SCHODIŠTĚ KE VSTUPU	Označení detailu : Det. 3	Měřítko: 1:10
--	------------------------------	------------------

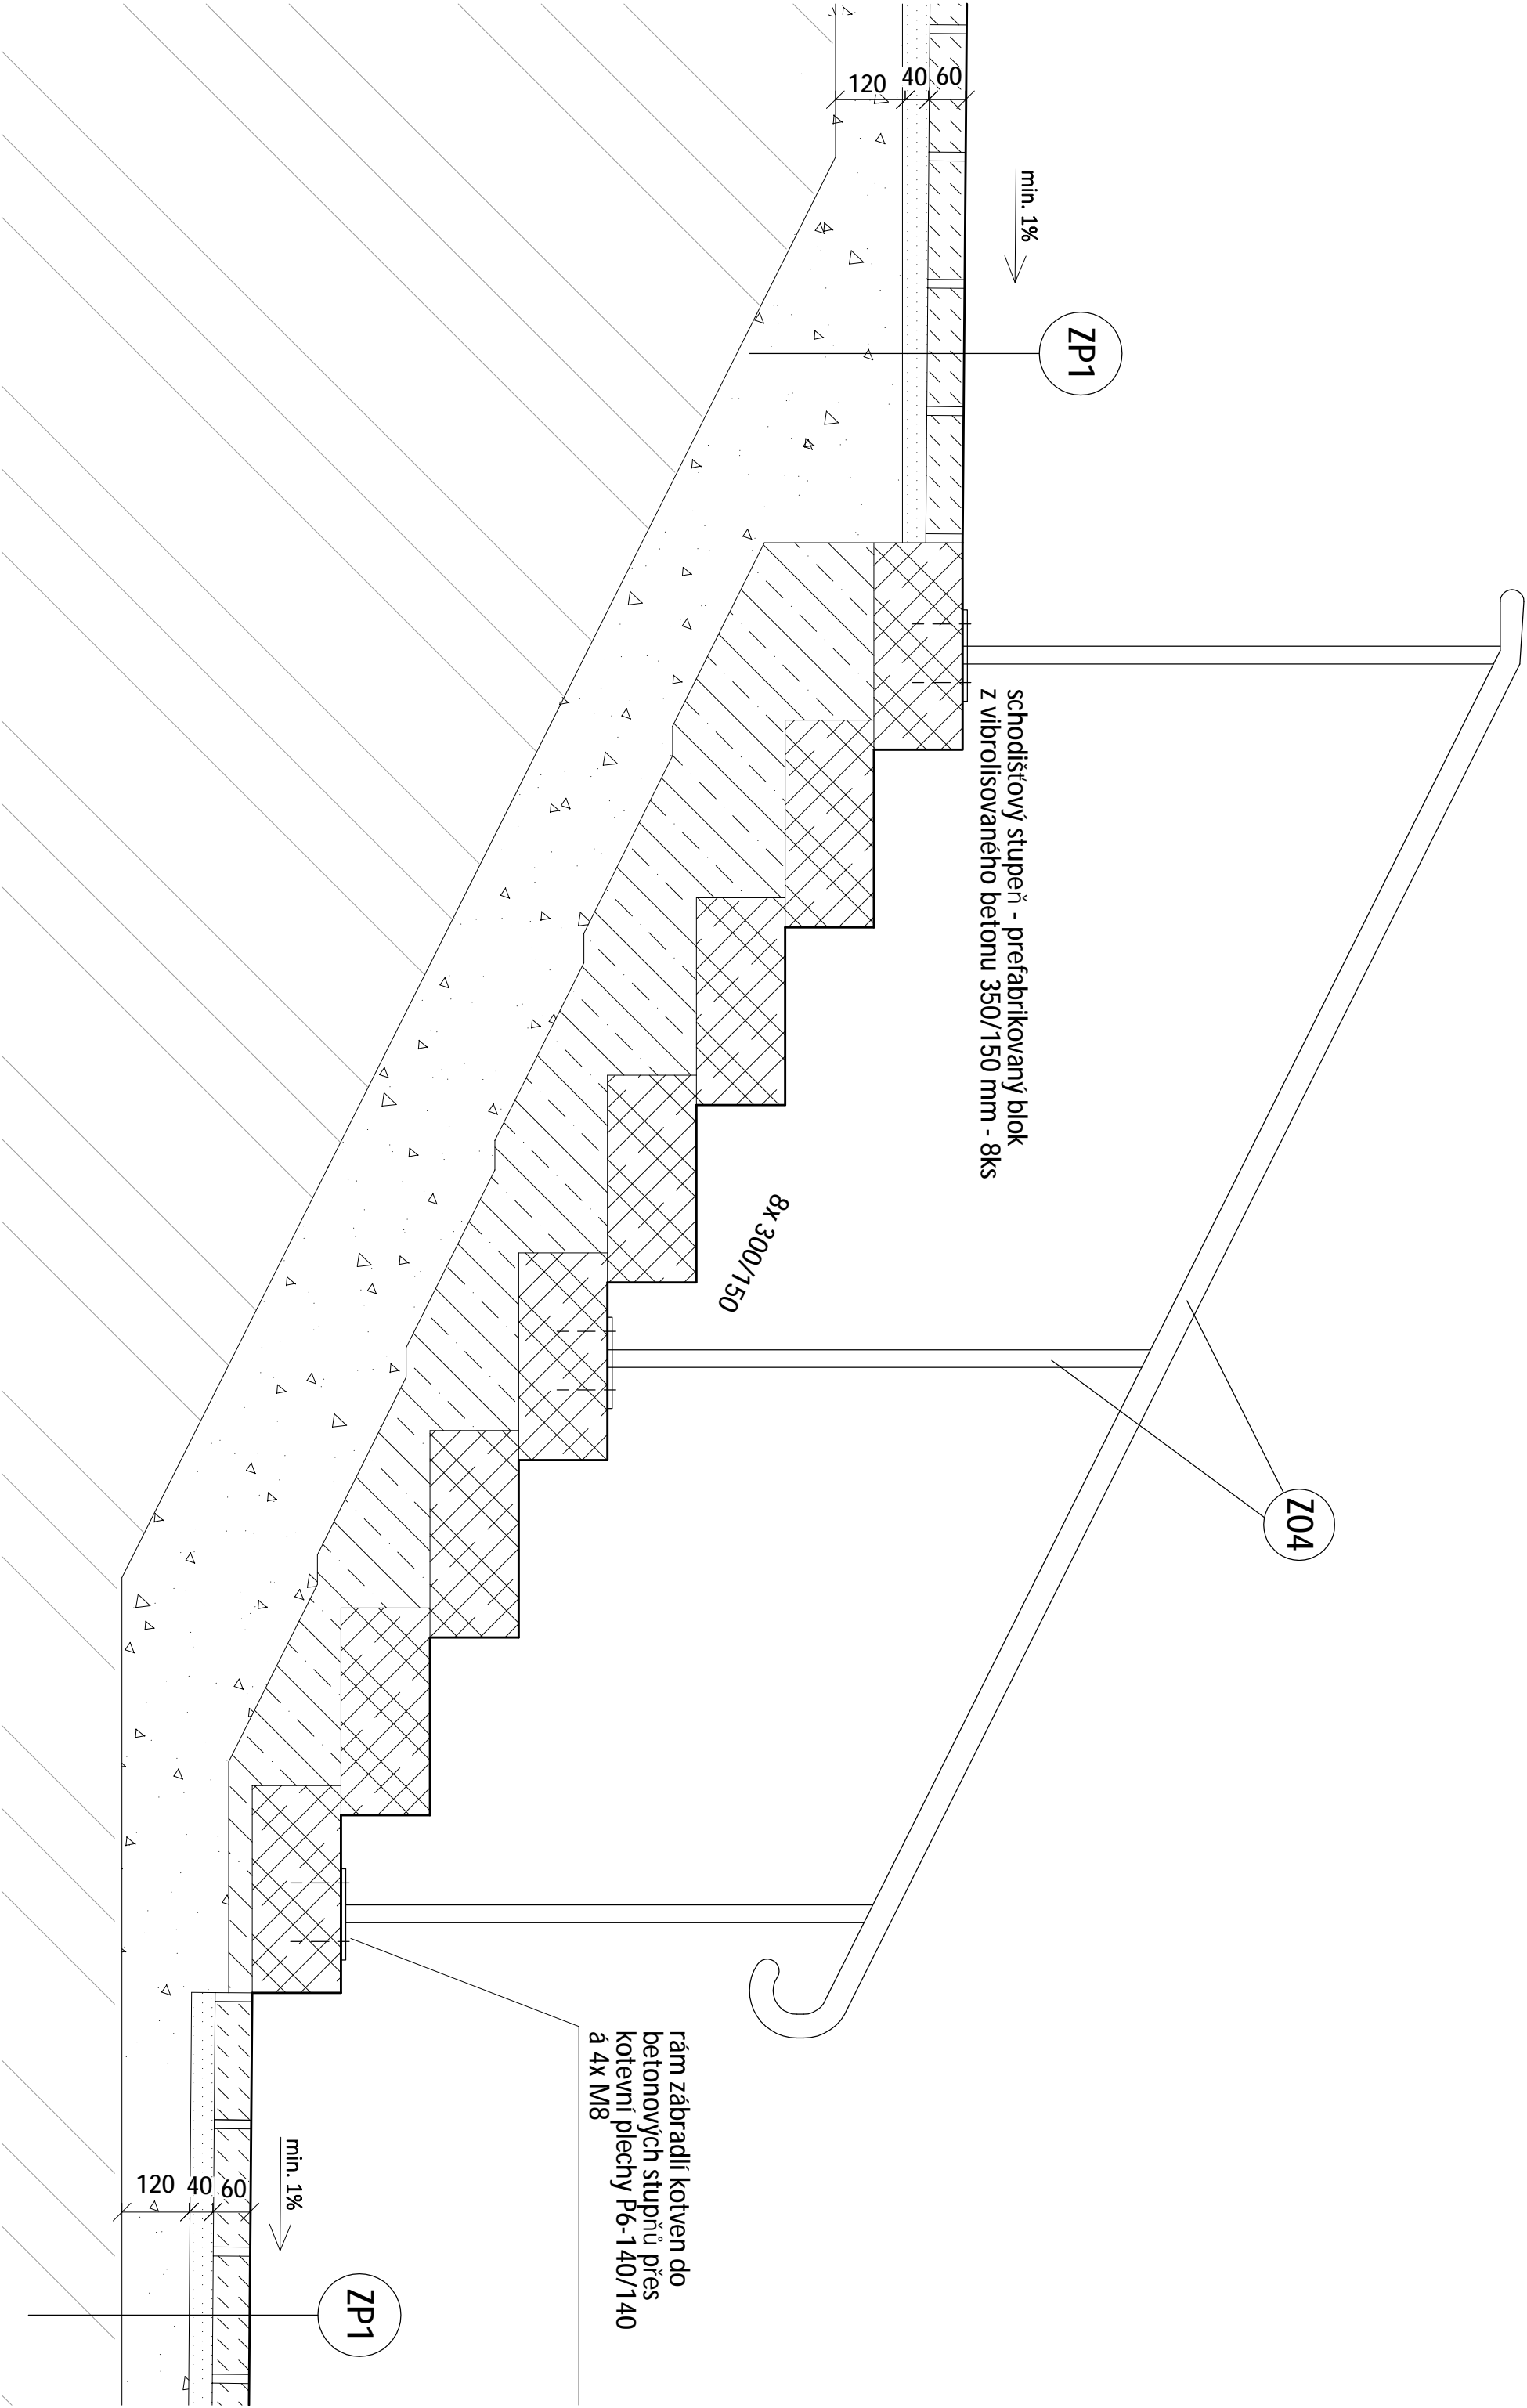

Název detailu :
ŘEŠENÍ TERÉNNÍHO SCHODIŠTĚ

Označení detailu :
Det. 4

Měřítko:
1:10