




PŮDORYS 2.SUTERÉNU

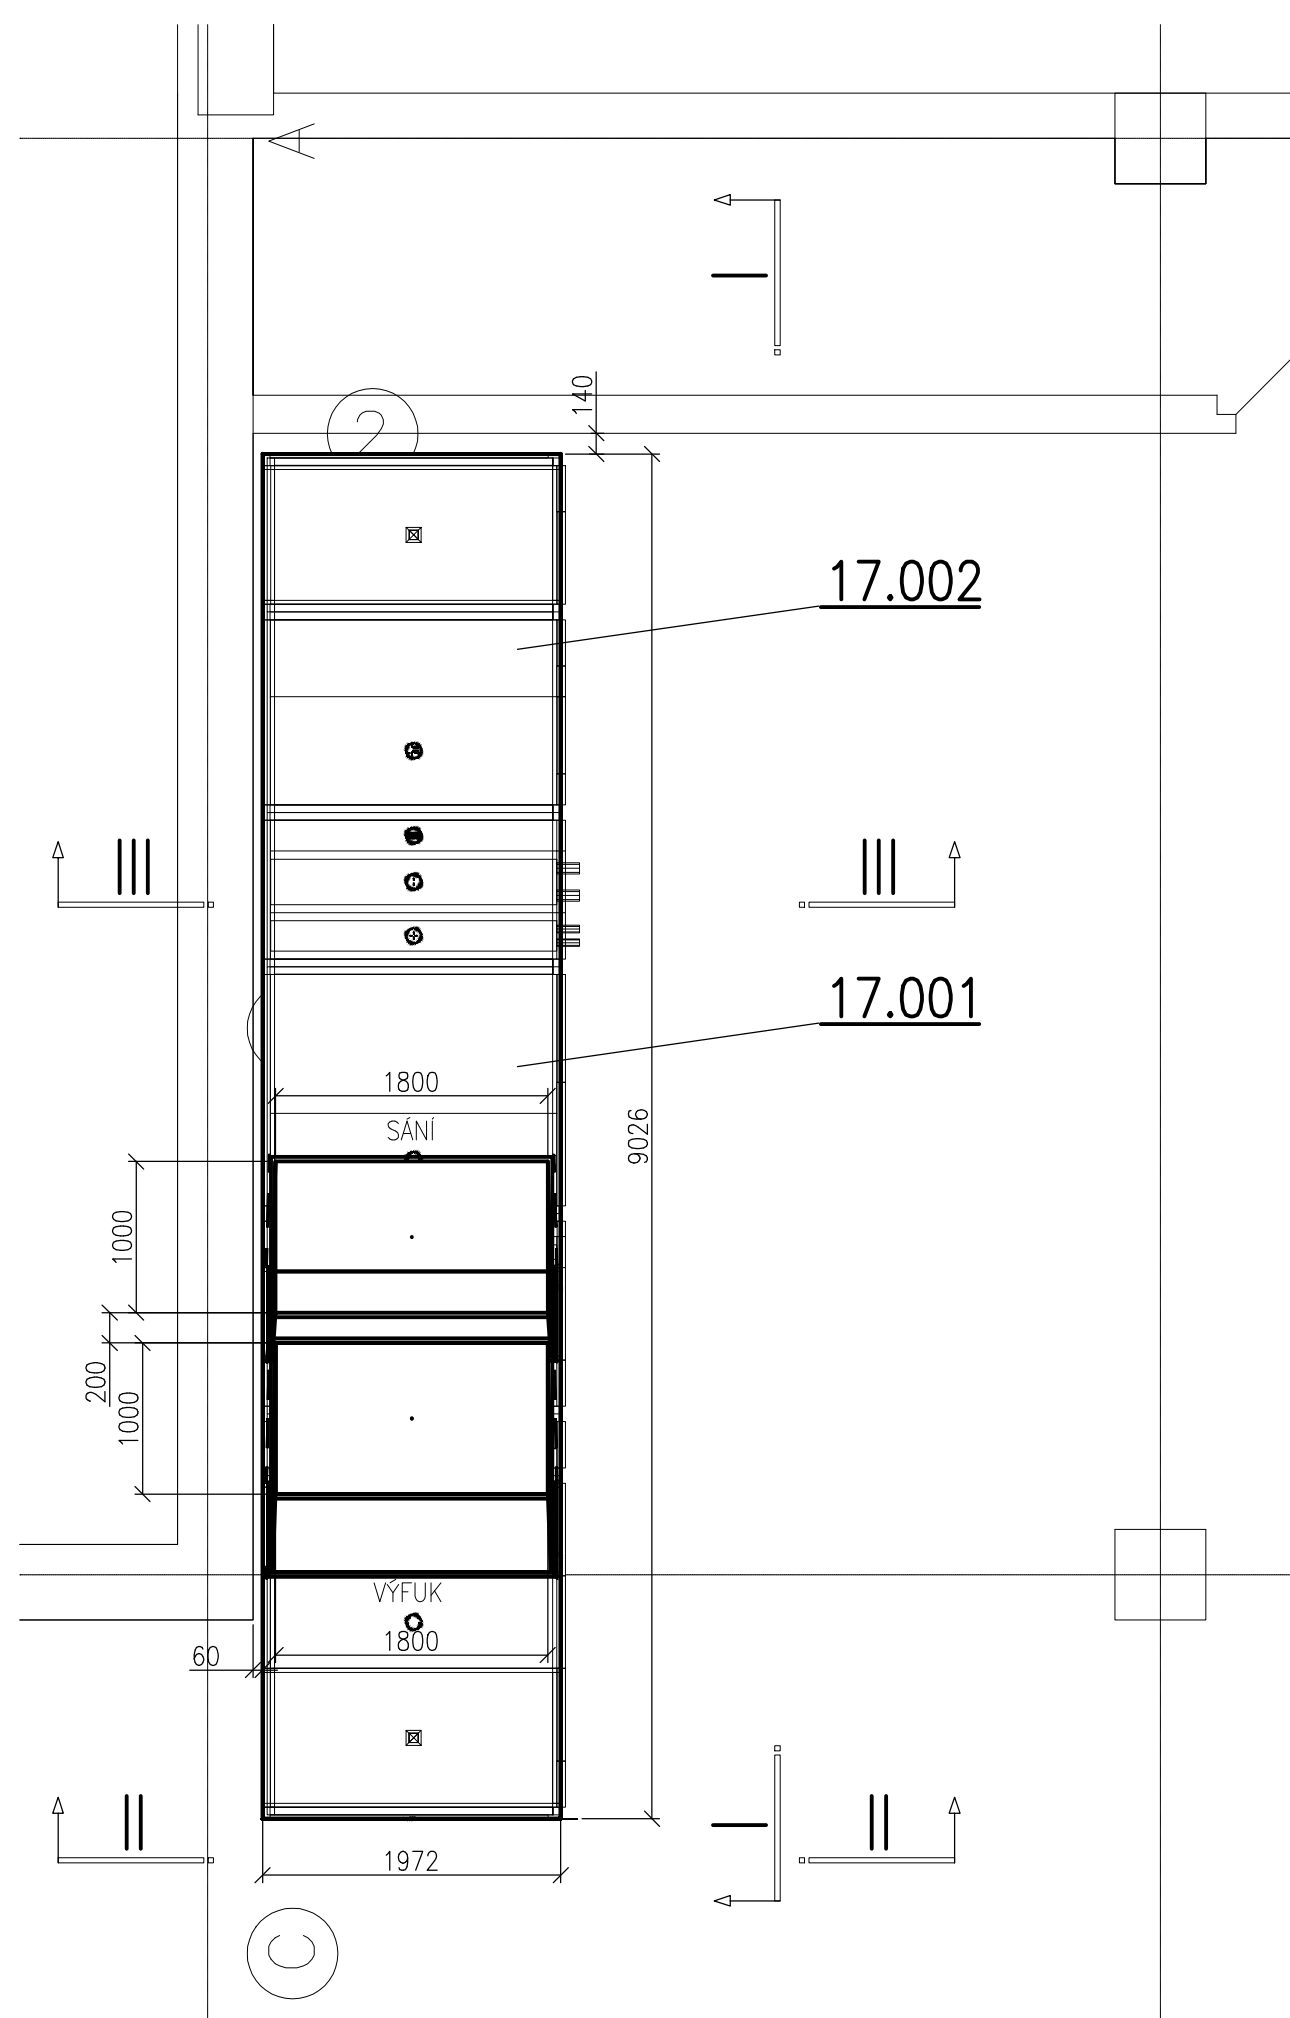


PŮDORYS 3.SUTERÉNU

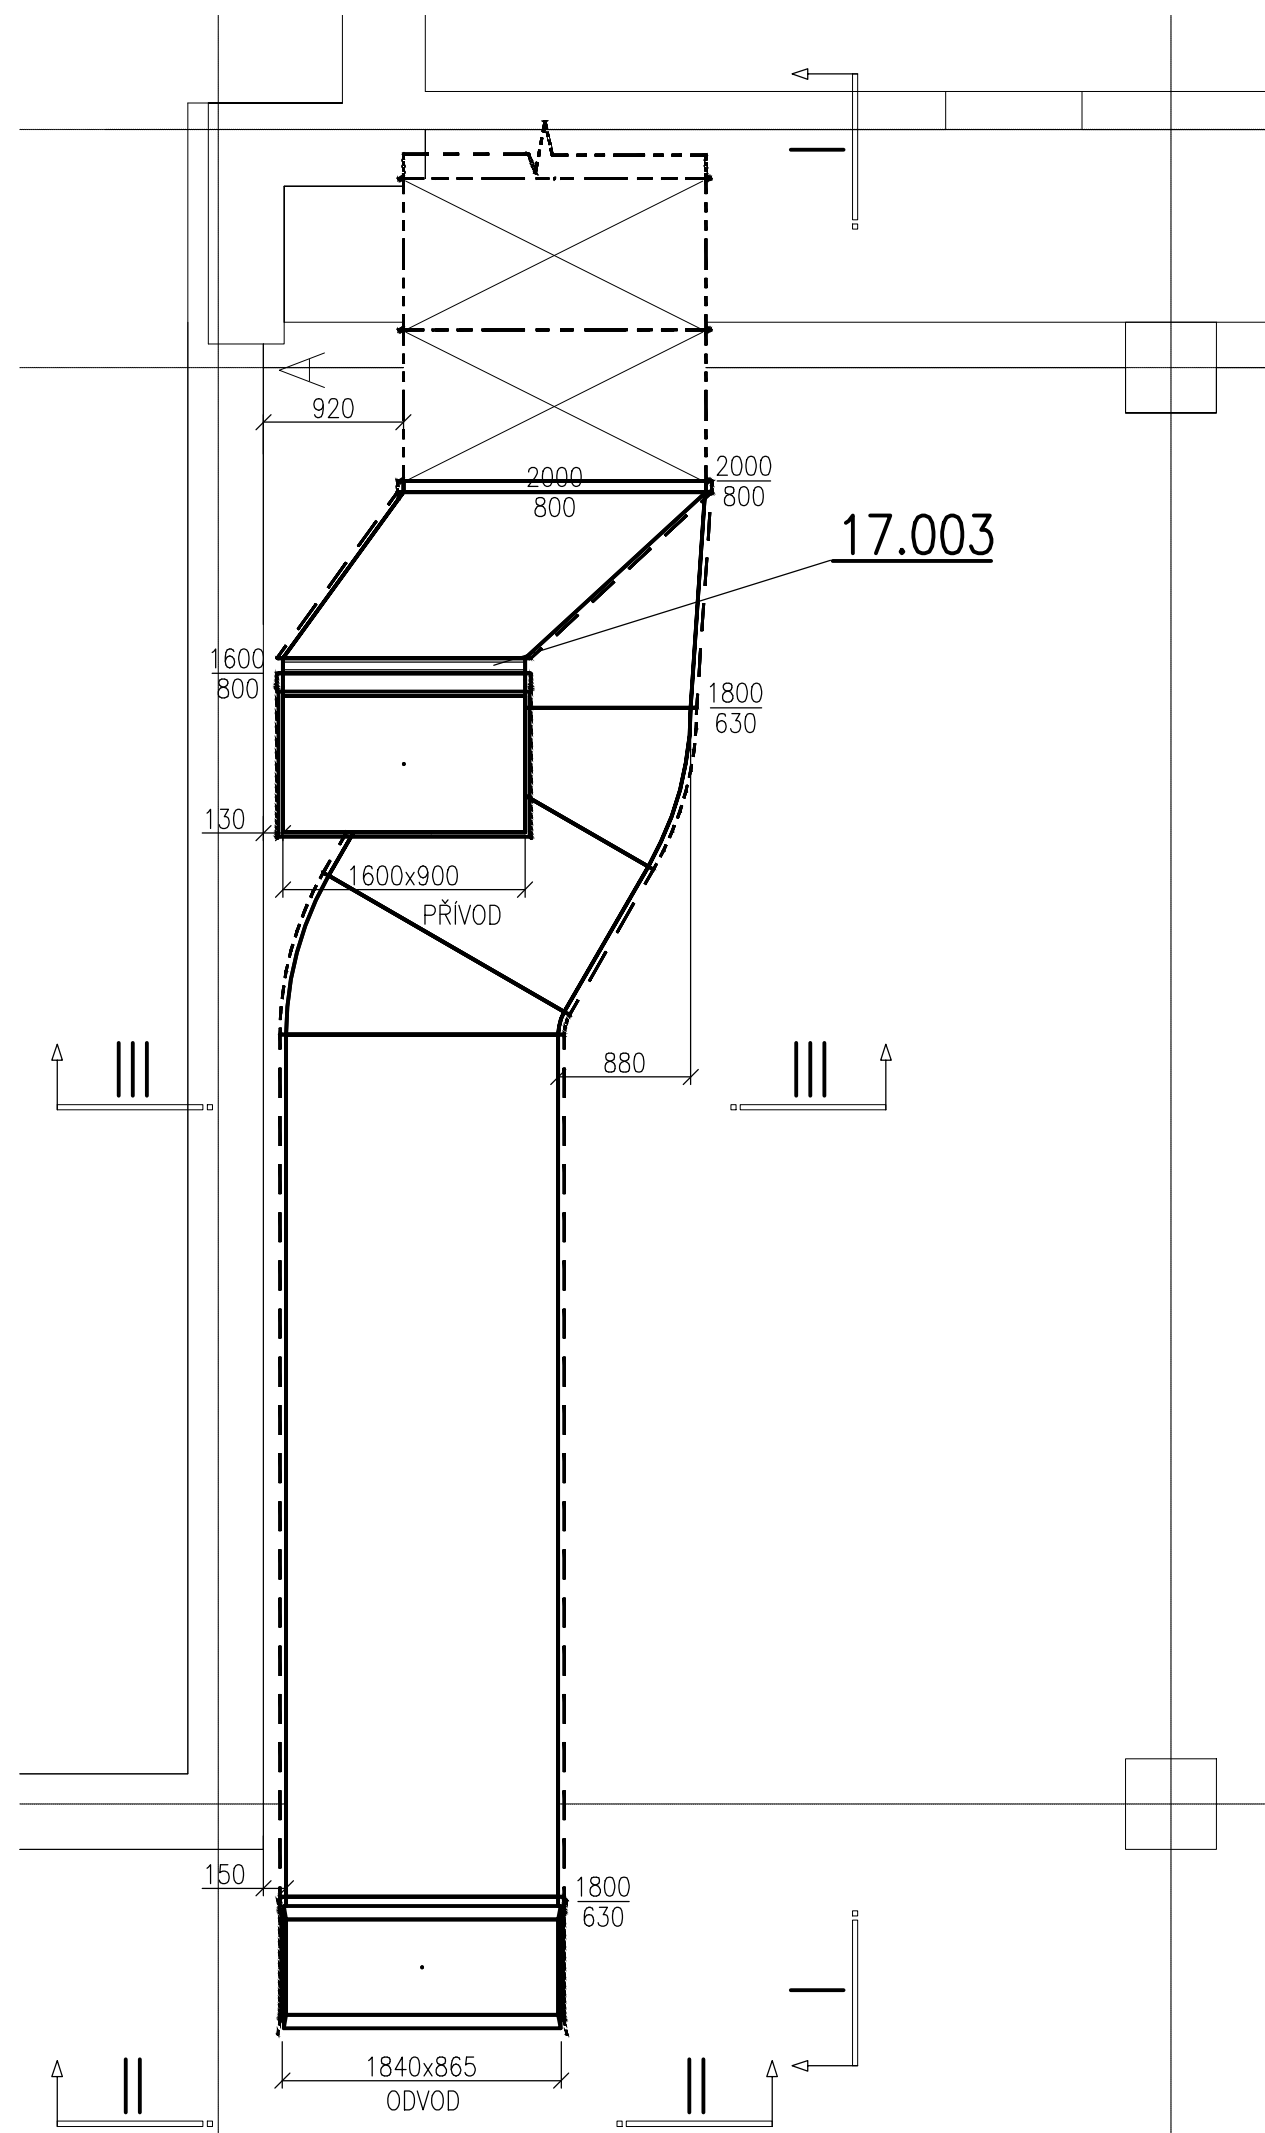


ŘEZ ||-|

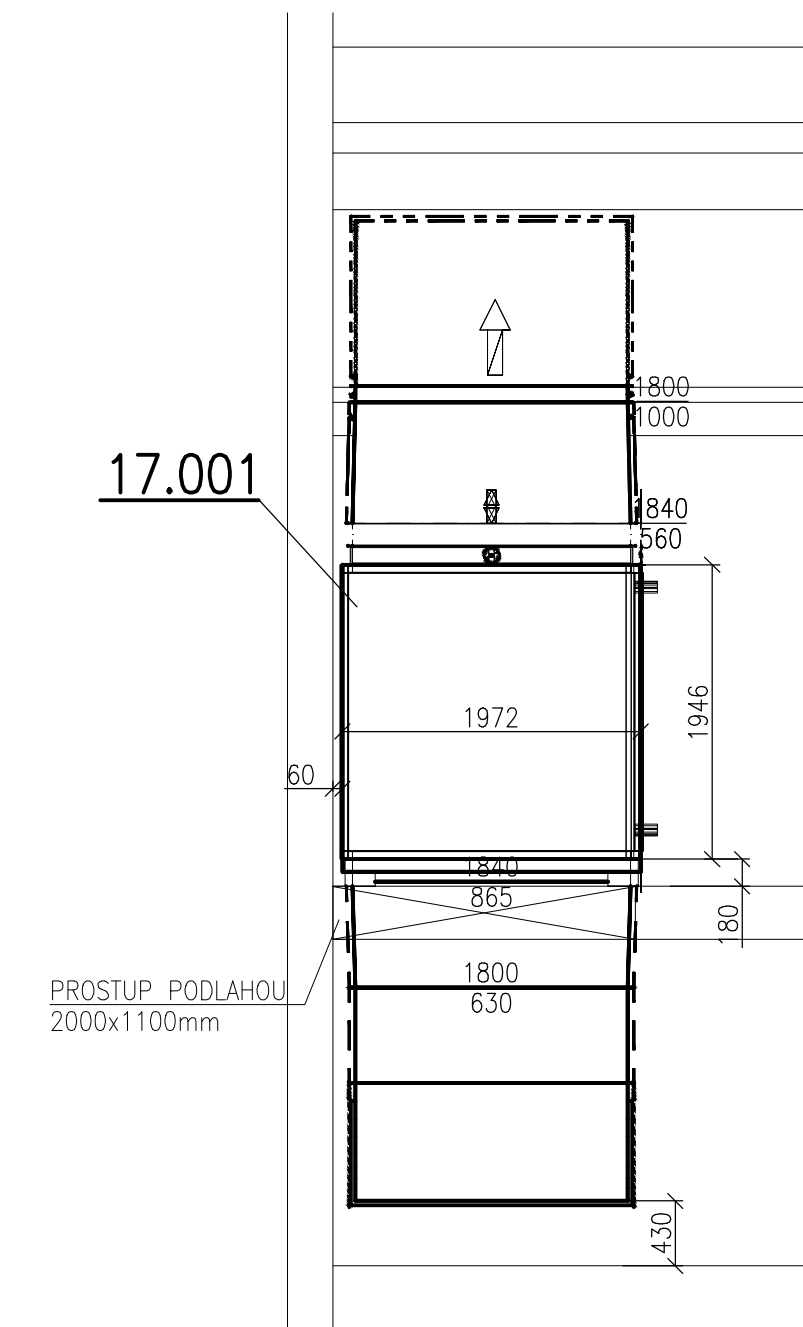

ŘEZ III-III

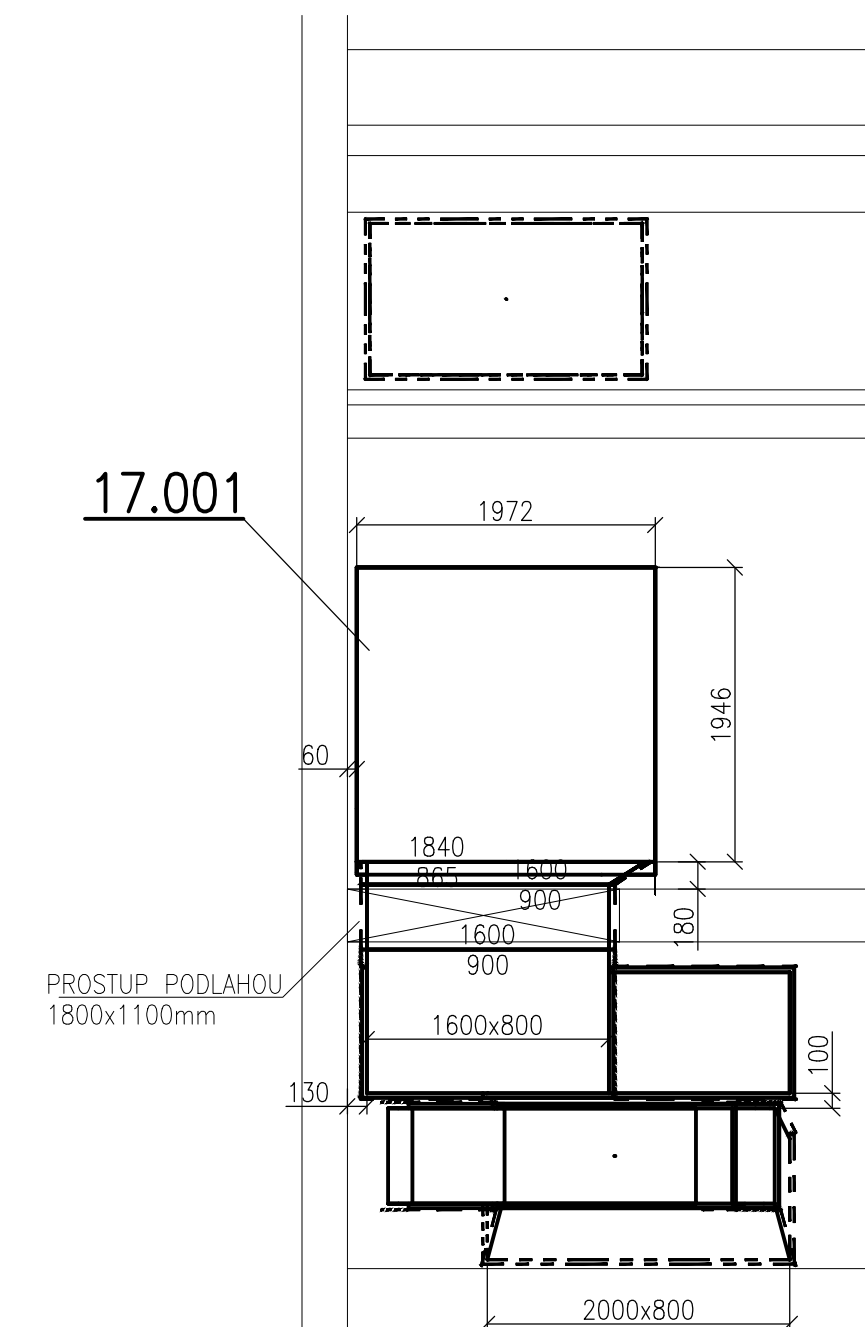

LEGENDA

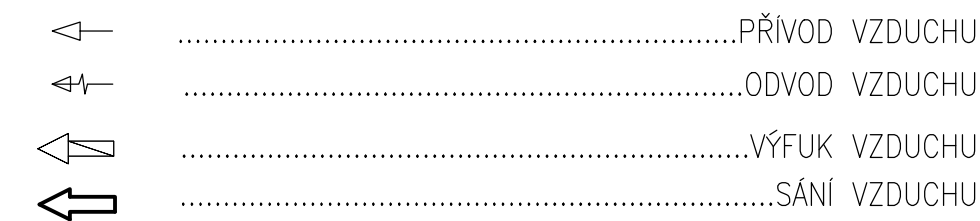

Při montáži je nutno postupovat koordinovaně s ostatními profesemi


Před započetím výroby a montáže je nutné prověřit navržené potrubní trasy vzhledem ke skutečnému stavu stavby. Především se jedná o místa, která nebylo možné prověřit před jejich odkrytím během bouracích prací.

Stávající potrubí vyčistit, opravit, spoje nově zatmelit a opatřit novou izolací dle PD


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

NAPOJOVACÍ POTRUBNÍ KUSY NA STÁVÁJÍCÍ POTRUBÍ PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘI MONTÁŽI
PROSTUPY PRO POTRUBÍ V PODLAŽE A VE STROPĚ PŘÍZPŮSOBIT
NOVÝM POTRUBNÍM DÍLŮM

NOVÉ POTRUBÍ VE 3.SUT USTAVIT NA PODPŮRNOU KONSTRUKCI
VZT JEDNOTKU PODLOŽIT RÝHOVANOU GUMOU

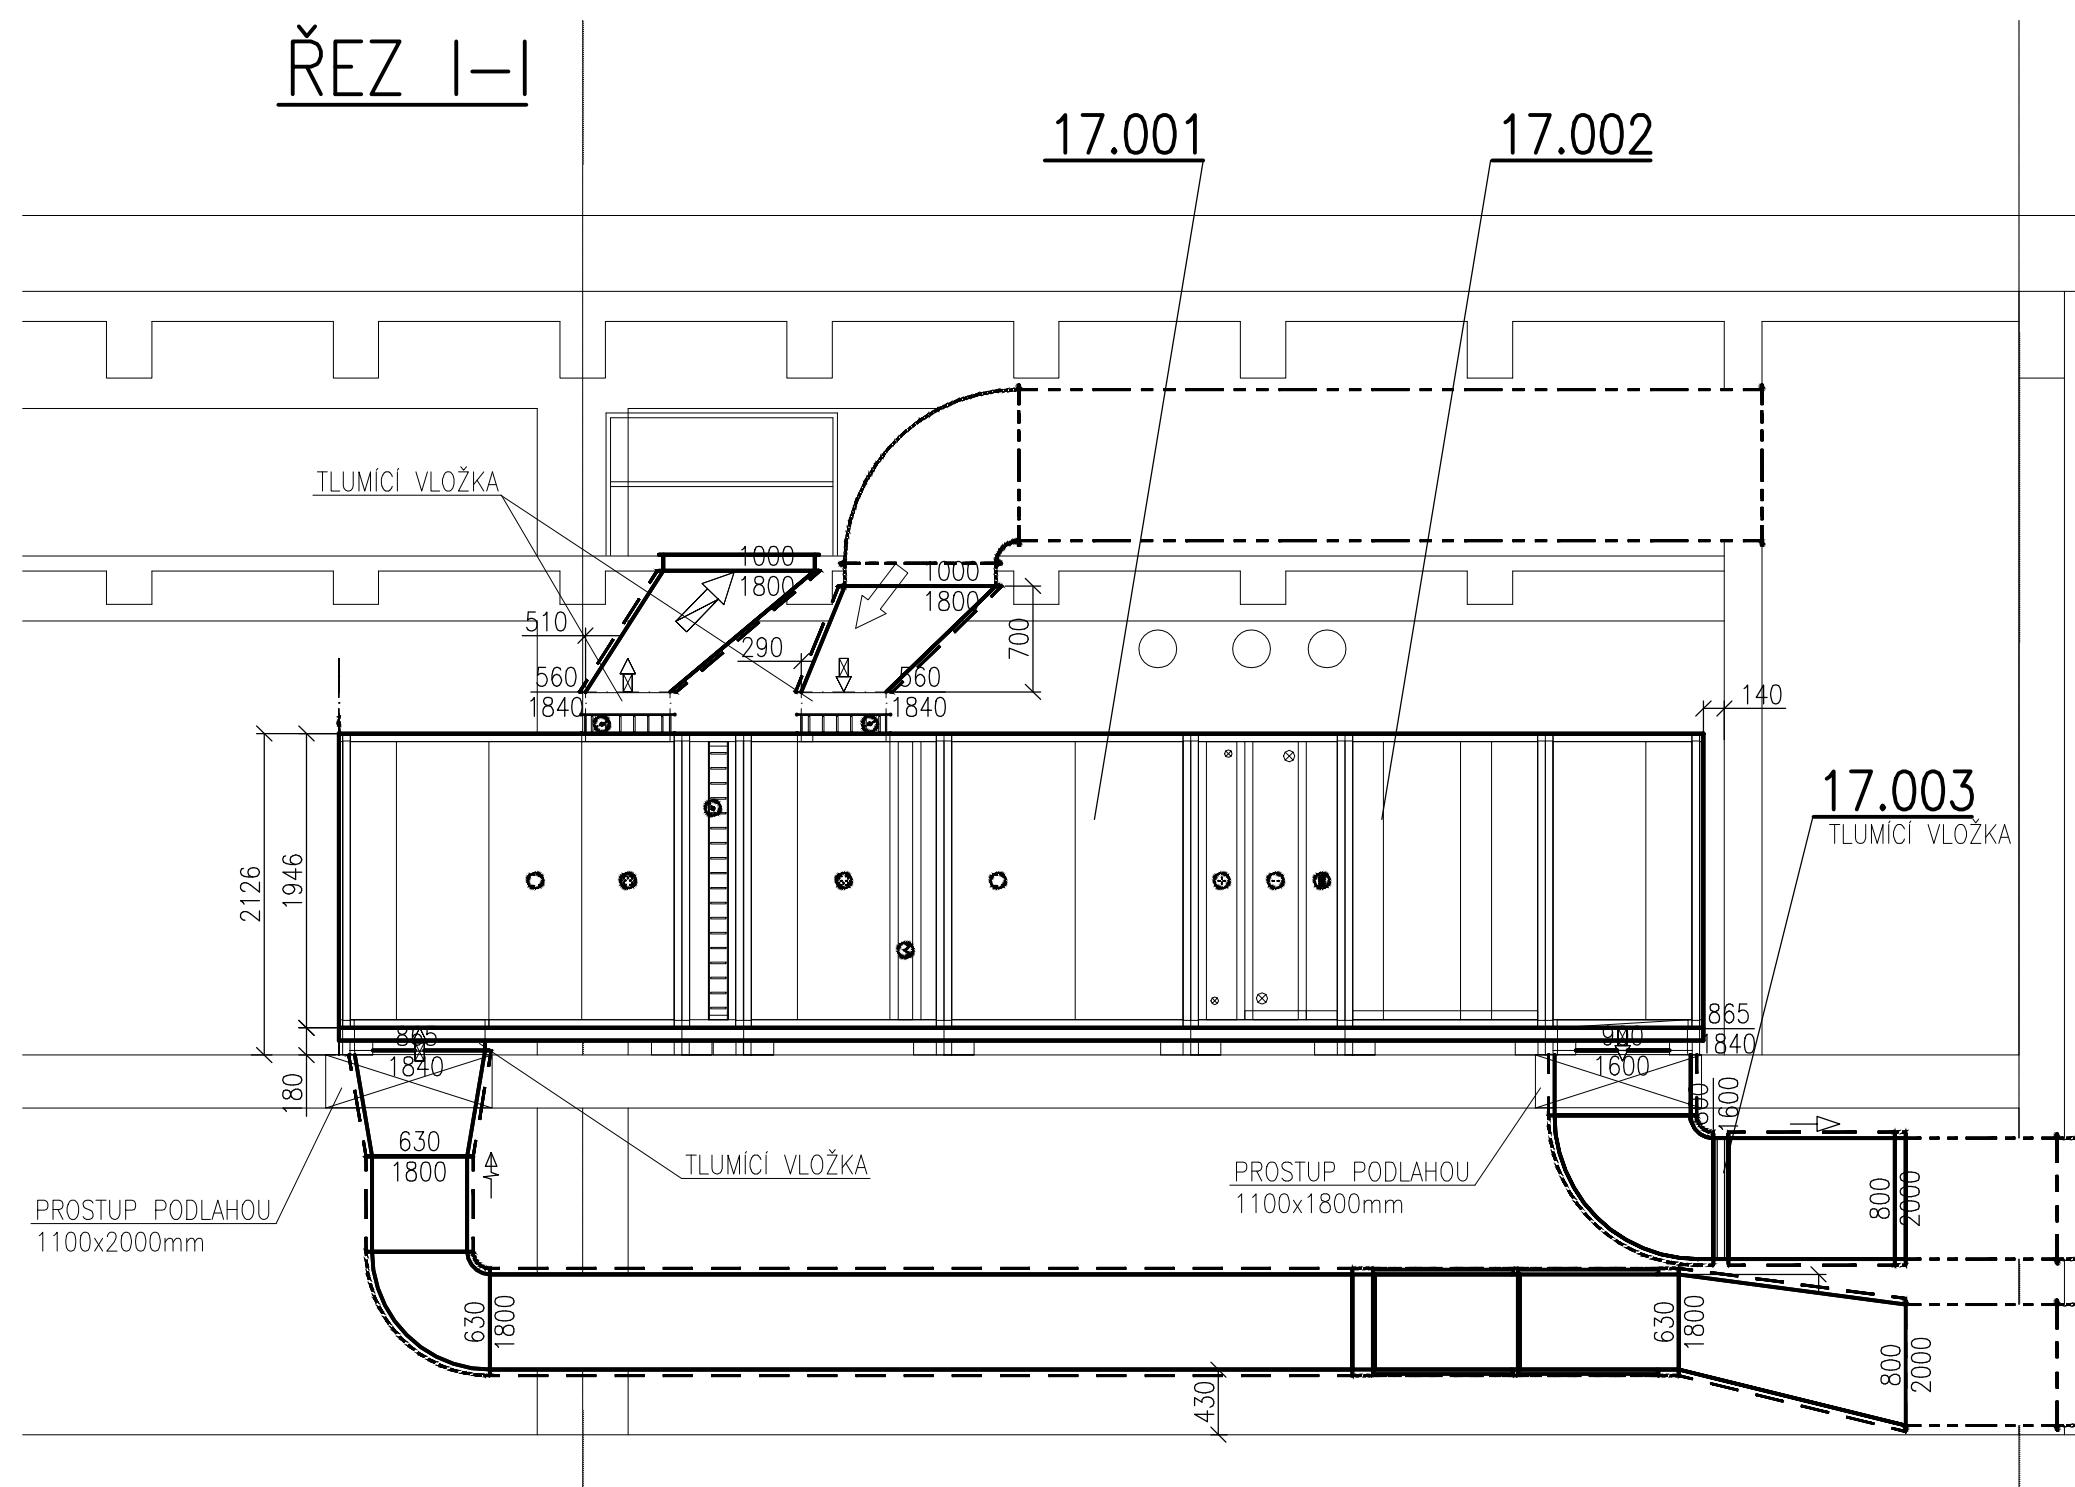

PŮDORYS STAVEBNÍCH ÚPRAV

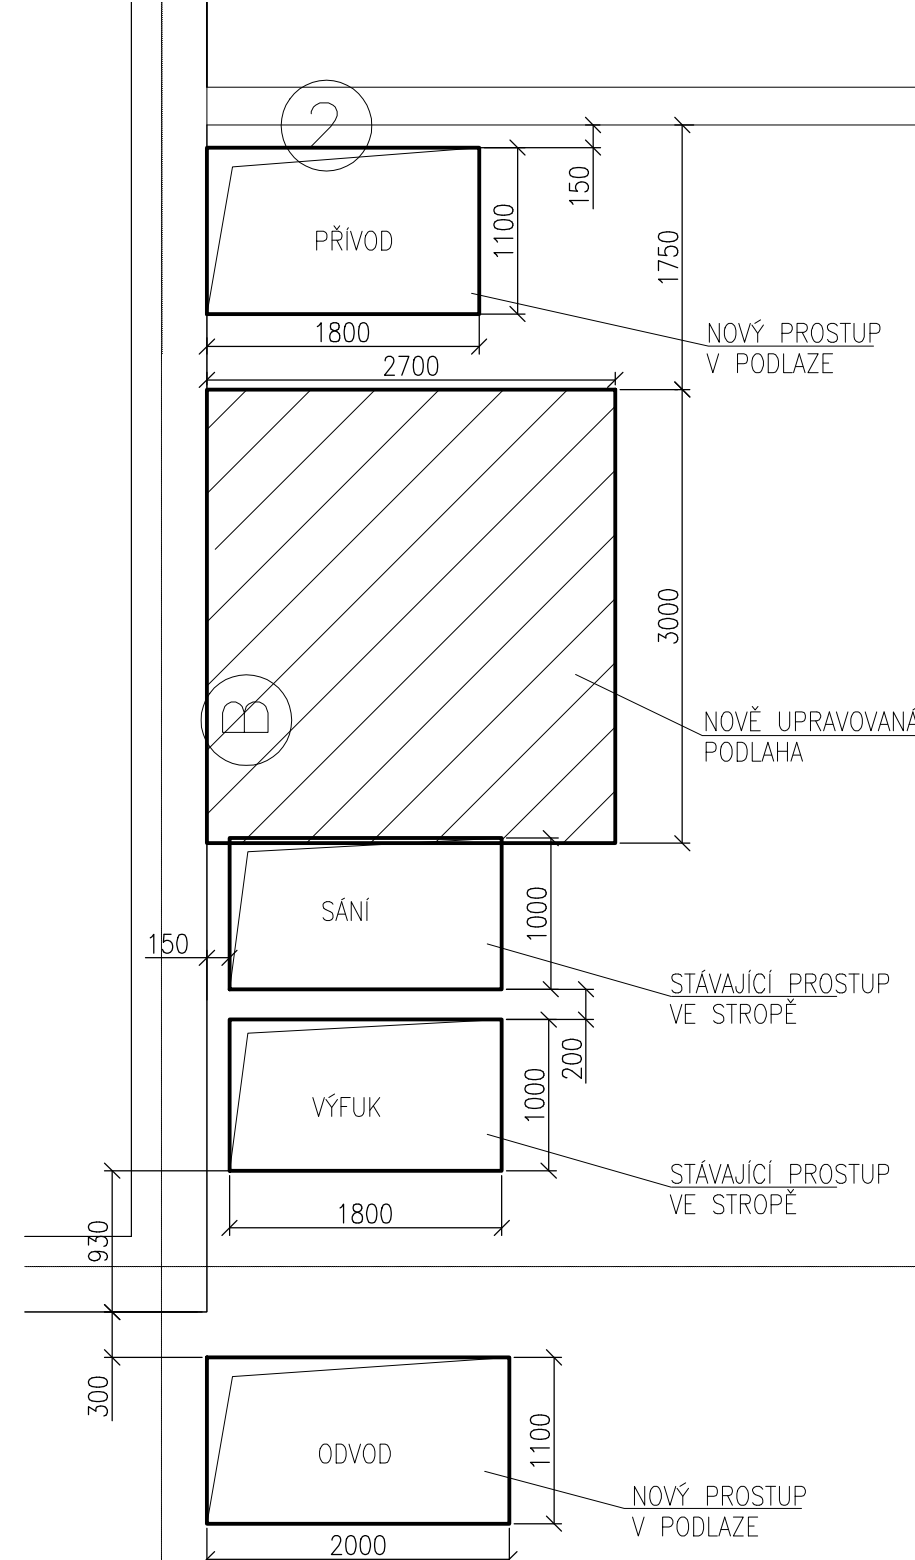

	VYPRACOVAL:	P.J.P.:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
	ING. VLADIMÍR ŘÍHA	ING. JAN BEZDĚK	ING. JAN BEZDĚK
INVESTOR:	ČESKÁ TELEVIZE, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4		
MÍSTO STAVBY:	ČESKÁ TELEVIZE, Kavčí Hory, strojnova VZT 505		
AKCE:			

YMĚNA VZT JEDNOTEK VE STROJOVNĚ VZT 505

ZAŘ. 17

D.14.3. DOKUMENTACE

STUPEŇ:	DP
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2016-153/1
DATUM:	12/2011
FORMÁT:	6 x A
MĚŘITKO:	1:5
ČÍSLO PÁRE:	ČÍSLO VÝKRESU:

OBSAH:

Zaf. 17 - půdorysy, řezy

D.14.3.0