


## ZARÍŽENÍ


VZT Č.17

zřeno samostatným projektem  
rekonstrukce VZI zař. v obj. ČT  
VZI stroj. 505 zař.č.17”  
PS “Rekonstrukce VZI” z 11.2016

ŽIPOJENÍ DEMI VODY PE 25x2,3  
VODOMĚR + 2x KK D25

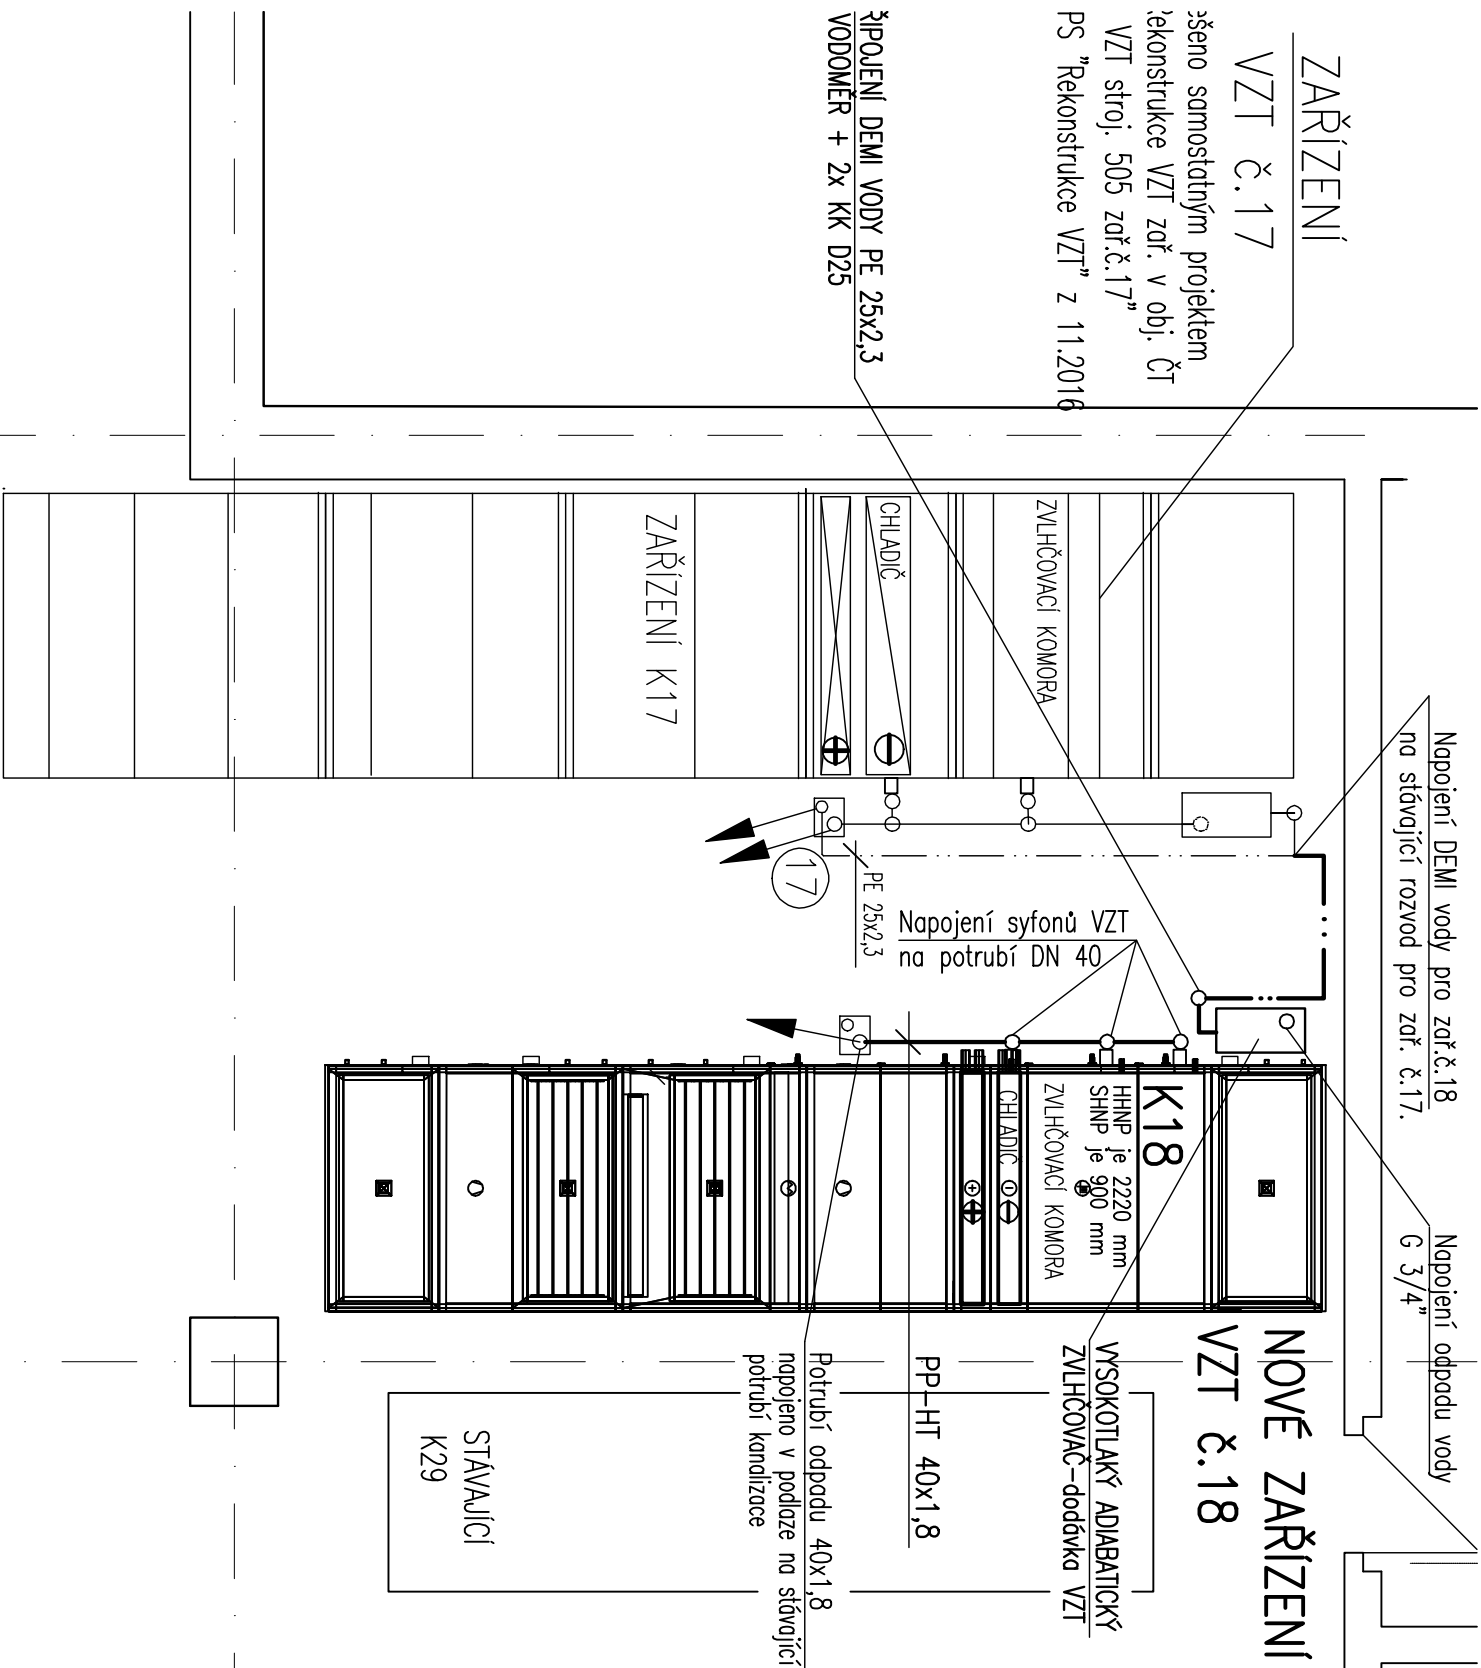

# NOVÉ ZAŘÍZENÍ VZT č.18

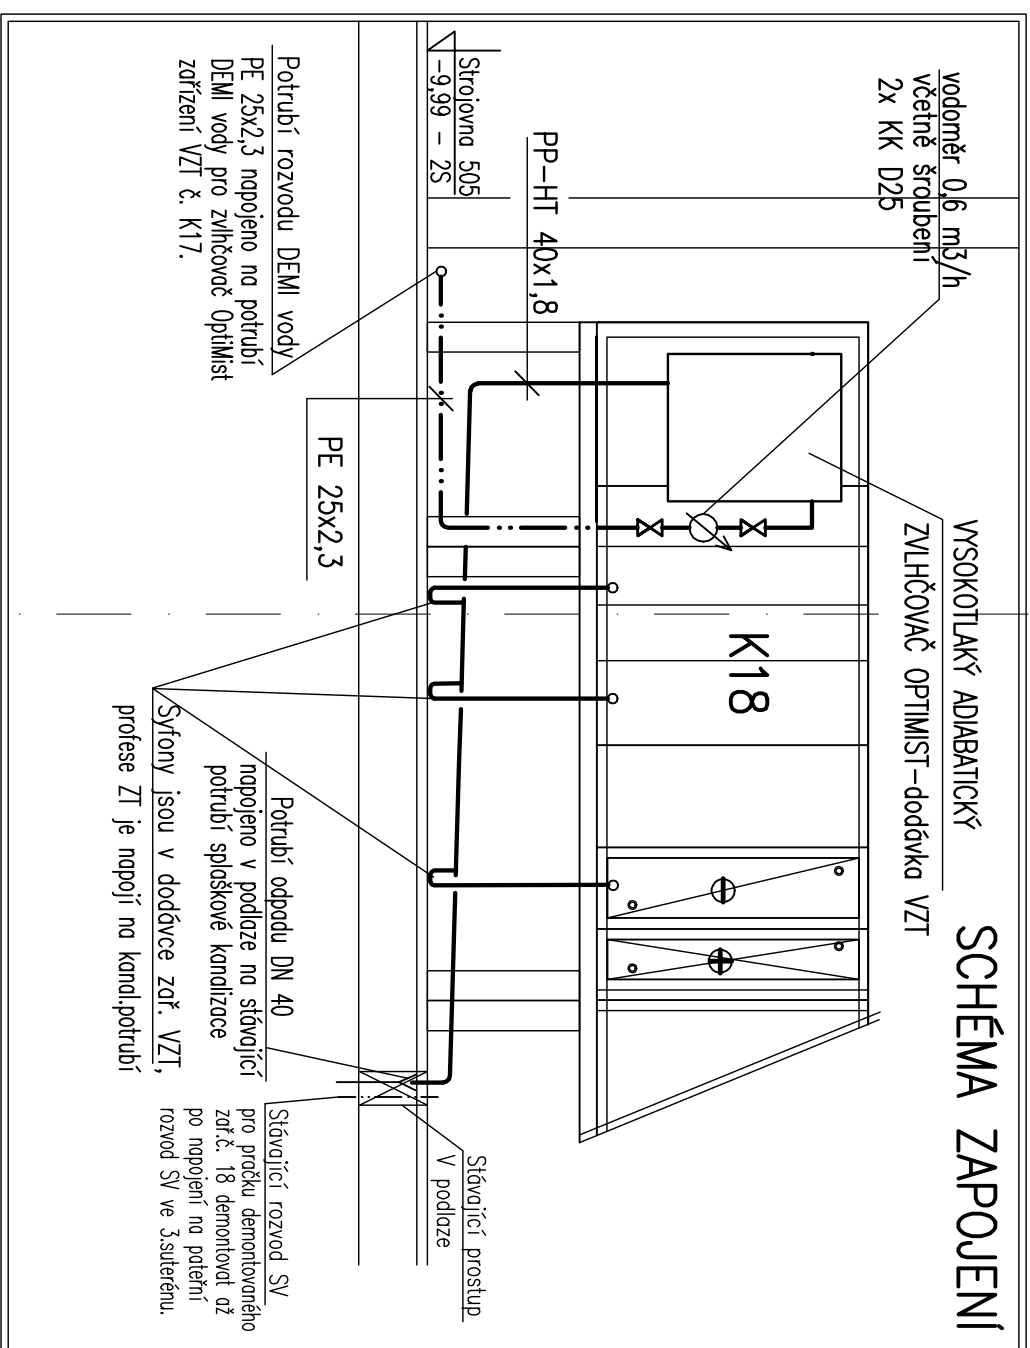

## NOVÉ POTRUBÍ :

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ PP-HT

POTRUBÍ ROZVODU DEMI VODY PE 25x2,3 – vedené v korytkách

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ :

**SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ PP-HT**

POTRUBÍ ROZVODU DEMI VODY PE 25x2,3 – vedené v korytkách

### POZNÁMKA:

0) DEMONTÁŽNÍ PRÁCE – U STÁVAJÍCÍHO ŽÁŘ. č. K18 DEMONTOVAT ČERPADLO PRAČKY, VLASTNÍ NÁPOJENÍ PRAČKY A ROZVODU UŽÍTKOVÉ VODY VE 2. I 3. SUTERÉNU V ROZSAHU DLE DOHODY S AD INVESTORA.

1) V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV V DANÉM PROSTORU SE PROVEDE OPRAVA PODLAHY A ZATĚSNĚNÍ STĚNÁKCHOD PROSTUPU PO MONTÁŽI DEMI VODY A KANALIZACE – viz. stavební část v profesi VZT.

2) DISPOZICE OSAZENÍ ZVLHČOVAČE Optimist (dod. VZT) BUDE UPŘESNĚNA AŽ PŘI MONTÁŽI ZAŘ. PROFESE VZT.

3) PŘI MONTÁŽI NÁPOJIT ODVODY KONDENZÁTŮ OD CHLADIČE A ZVLHČOVAČE V KOORDINACI S ROZVODY PROFESE

RTCH – KONZULTACE SE ŠEFMONTÉREM RTCH!!!

2502

STROJOVNA VZT 505 + VM8

$$\overline{66.6-}$$

JAN KREISINGER Strojnická 21 / 707 170 00 PRAHA 4		jkreisinger@upcmoi.cz tel.: 774 714 222	
INVESTOR:	Česká televize, Kavčí hory, 140 70 PRAHA 4	IDEC: 216 685 37017 / 4000	
AKCE:	ČESKÁ TELEVIZE PRAHA – KHZ  REKONSTRUKCE VZT ZAŘ. V OBJEKTU ČT STROJOVNY VZT 505 – zař. č. 18	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAN KREISINGER
		KRESLIL	ING. JAN KREISINGER
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	02.2017
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		PROFESE	ZT
OBSAH:		číslo výkresu	
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 2.SUTERÉN – NÁPOJENÍ VZT ZAŘ. NA V+K		ZT 01	