


SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PE 100

a) V komunikaci

b) Ve volném terénu

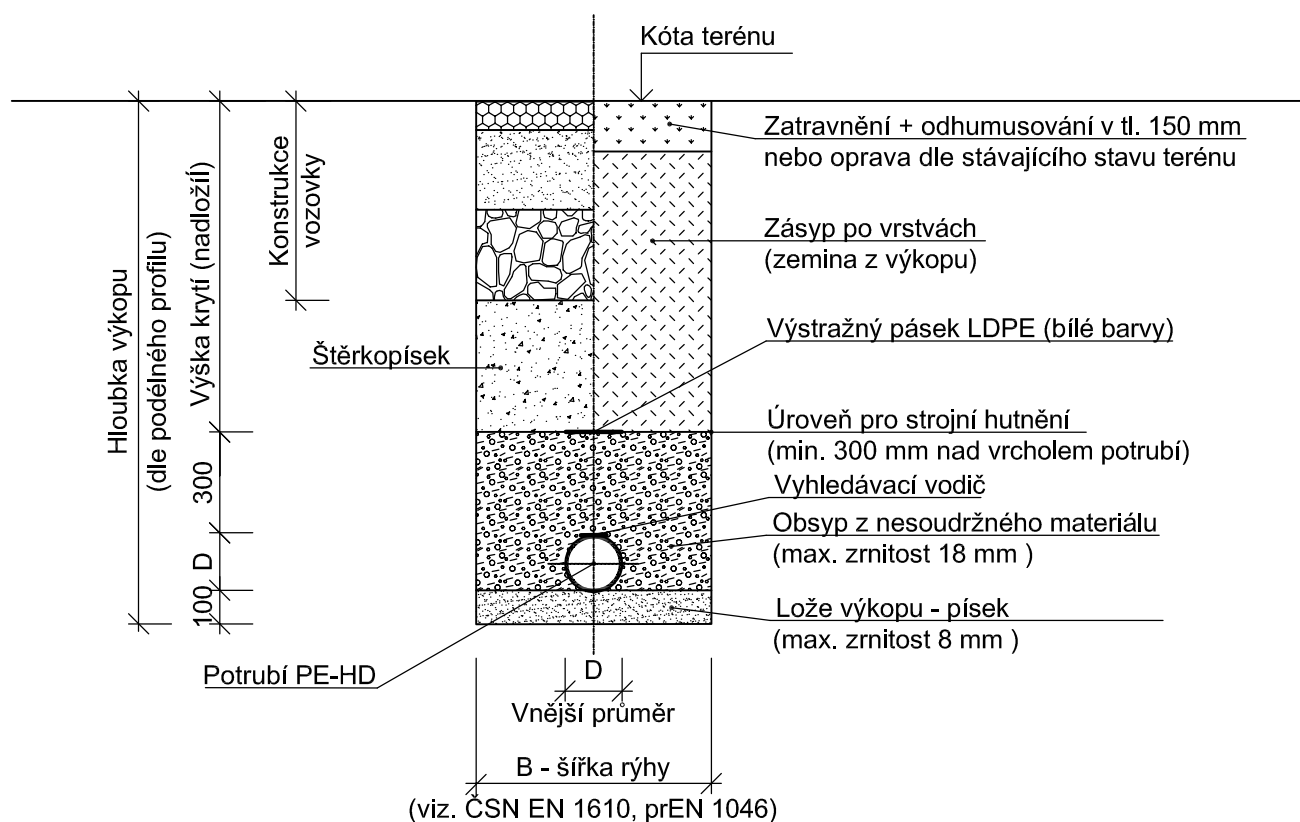

Investor:	Liberecký kraj U jezu 642/2a IČ:70891508	
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov	
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov	
Místo stavby:	Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily	Datum: duben 2017
Kraj:	Liberecký	Číslo zakázky: 1705
Stupeň dokumentace:	DPS - Dokumentace pro provedení stavby	Autorizace: Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar	
Projektant:	Tomáš Netopilík	
Odpovědný projektant:	Ing. Jindřich Lechovský	
Název stavby:	Gymnázium I. Olbrachta, Semily - PD a IČ Rekonstrukce rozvodů vody včetně vodovodní přípojky	
Část dokumentace:	D2 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA + AREÁL. VODOVOD	Číslo dokumentu: Měřítko
Název dokumentu:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍHO POTRUBÍ	06