


ve středovém pásu dálnice - lampy 3, 4 5


do výšky 12 m a výložníkem (výložníky) 3 m nebo kratšími

1x kabel nn ve volném terénu

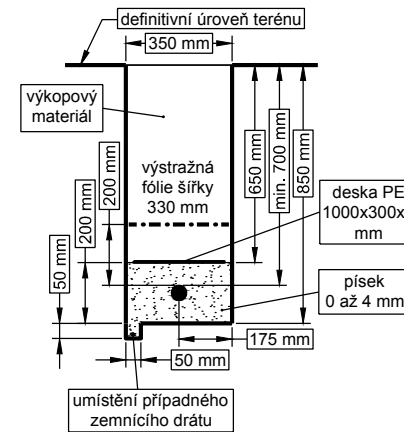


základ sloupu osvětlovacího  
lampa 6

do výšky 12 m a výložníkem (výložníky) 3 m nebo kratšími

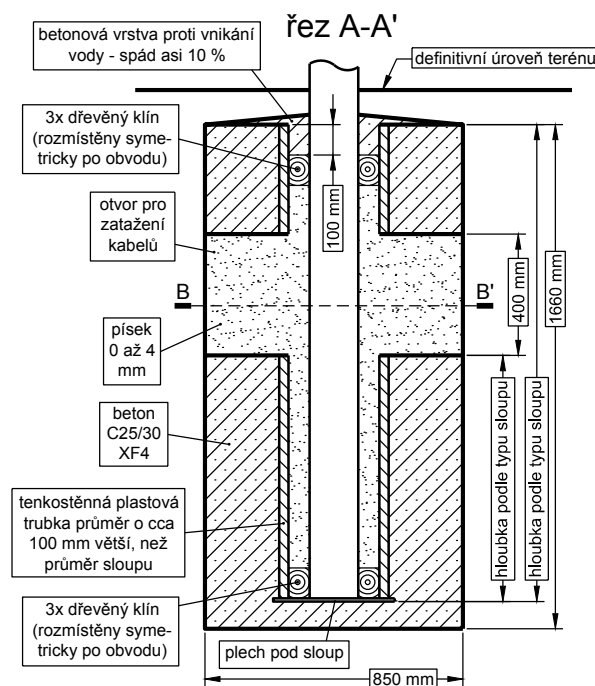


řez B-B'


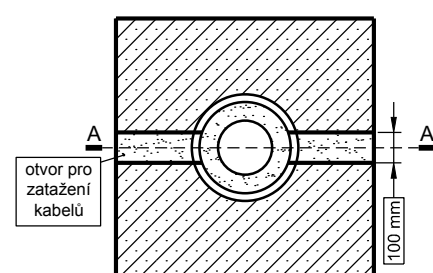


základ sloupu osvětlovacího  
lampy 1, 2

do výšky 14 m a výložníkem (výložníky) 3 m nebo kratšími


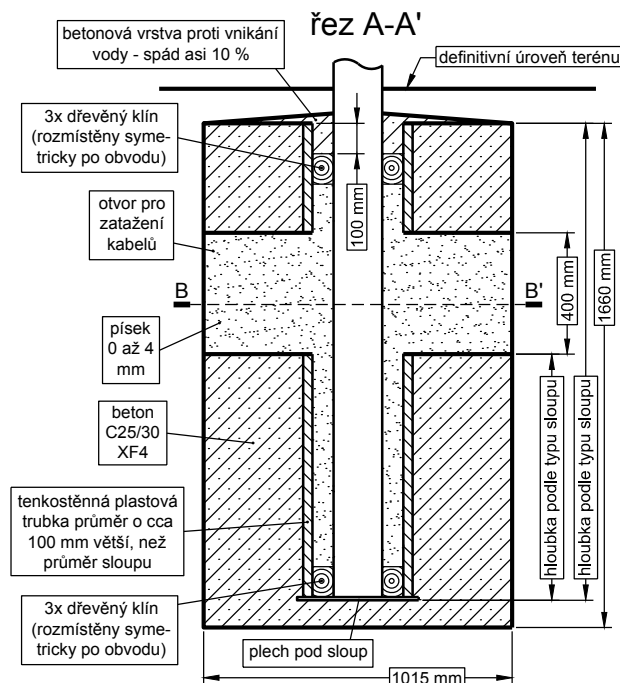


řez B-B'

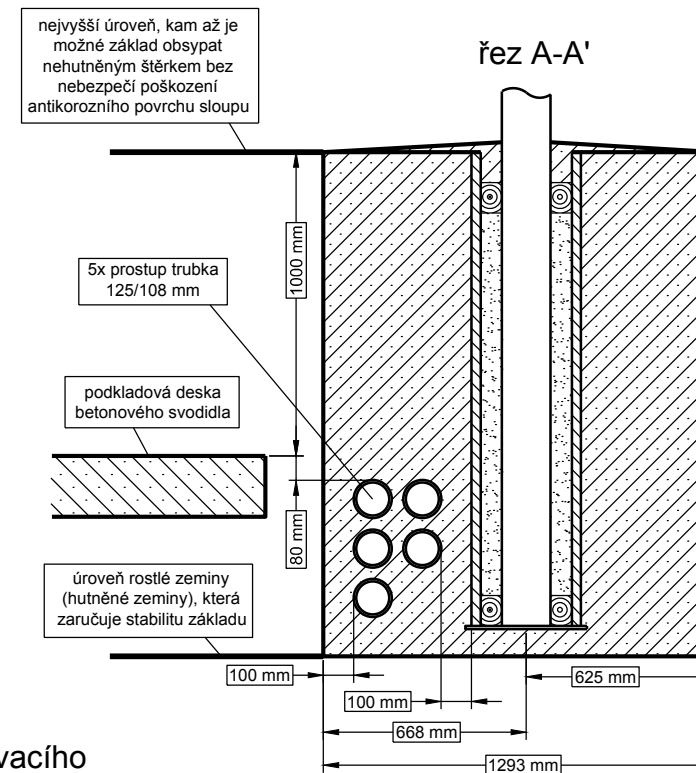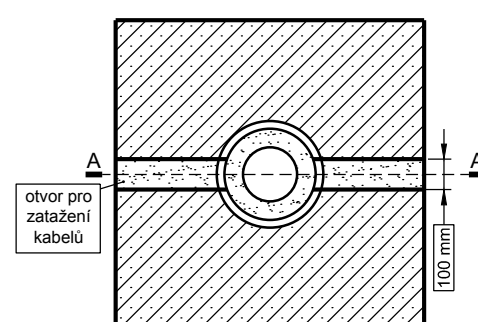

řez A-A'

řez B-B'

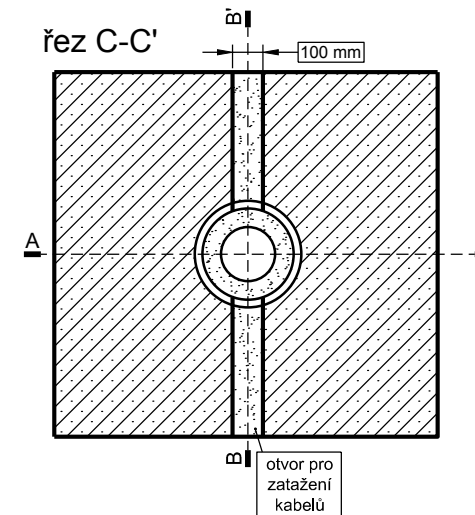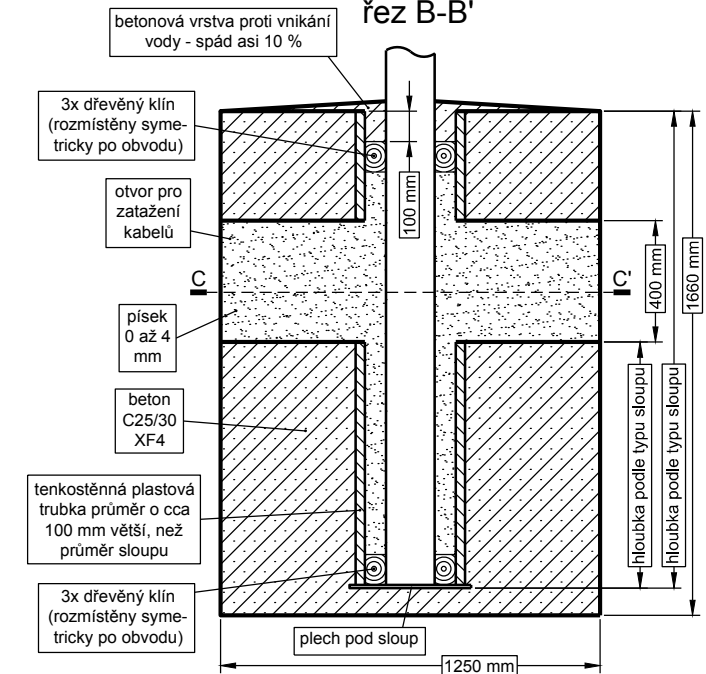

**závažný pokyn 1:** prostup 5x trubky 125/108 mm na pravé straně ve směru staničení (protože v tomto místě jsou kabely ve středovém pásu uloženy napravo od osy staničení).

uvedené rozměry jsou minimální