

# TABULKA REVIZÍ

no. datum popis

0 M	1 M	2 M	3 M	4 M	⌚




STA projektový atelier ..... v.o.s.  
Havlíčková 247 ..... 386 01 Strakonice  
tel. .... 383 323 436  
e – mail ..... skala@STAatelier.cz

paré

STUPĚŇ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

AKCE	<b>REKONSTRUKCE JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE INTERNÍCH OBORŮ (MOJIP)</b>
STAVEBNÍK	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400, 256 01 Benešov
MÍSTO	p.č. 1836/6 – k. ú. Benešov u Prahy
ČÁST	<b>D.1.4.C MEDICINÁLNÍ PLYNY</b>
OBSAH	<b>INSTALAČNÍ KOMPLEXY</b>

ZAKÁZKA		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK KVAPIL <i>Kmp</i>	
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK KVAPIL	
MĚŘÍTKO	DATUM	VÝKRES
—	08/2017	D.1.4.C—03

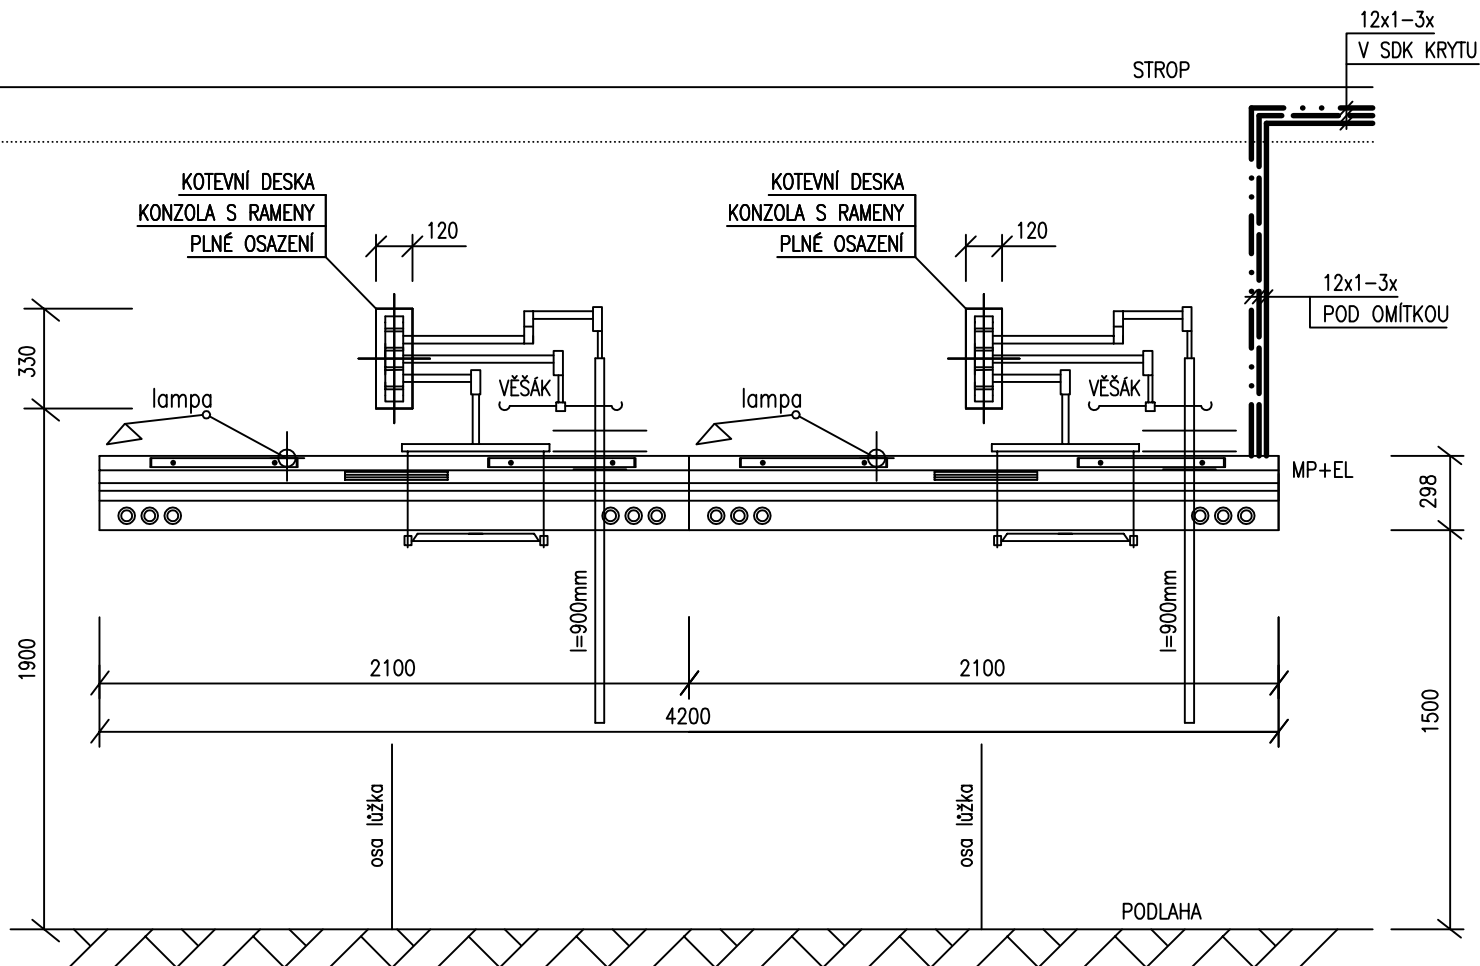

### LEGENDA:

#### POZNÁMKA:

VYBAVENÍ LŮŽKOVÝCH OSVĚTLOVACÍCH RAMP PŘÍSLUŠENSTVÍM  
NUTNO DOUPŘESNIT S UŽIVATELEM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY.


1. Rychlospojka medicínálních plynů
2. Zásuvka elektro 230V
3. Otvor pro slaboproudé instalace KU68
4. Zdířka ochranného pospojování
5. Přímé osvětlení 1x11W
6. Tahový vypínač přímého osvětlení
7. Nepřímé osvětlení 1x58W
8. Noční osvětlení 1x5W
9. Medilišta nosnost max. 2kg

## LŮŽKOVÁ OSVĚTLOVACÍ RAMPA pro 2 lůžka

### multioborová JIP 03, 06, 15

#### TECHNICKÉ VYBAVENÍ NA 1 LŮŽKO

POČET LŮŽEK/ KUSŮ	VSTUP vlevo/vpravo L/P	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST				POČET EL. ZÁSUVK / POČET OKRUHŮ				ZDÍŘKY OCHRANNÉHO POSP. POSPOJ.	LAMPIČKA (samostat. přívod)
		KYSLÍK	VZDUCH	PODTLAK	N2O	MDO	DO	ZIS	VDO	ABB	
2/3	1L/2P	2	2	2	—	—	2/1	5/1	3/1	2x2	1
PLENTA	KONZOLA S RAMENY NA STĚNU	NOSIČ INFUZÍ	VĚŠÁK	ZÁVĚSNÁ TYČ	POLICE ZÁVĚSNÁ	MEDILIŠTA 400mm	SPOJENÍ SESTRA PACIENT	DATOVÁ DVOJZÁS. 2RJ45	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA Z RAMPY	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ OD DVEŘÍ	NOČNÍ OSVĚTLENÍ OD DVEŘÍ
ANO	ANO	ANO	ANO	—	ANO	2	ANO	1	ANO	ANO	ANO

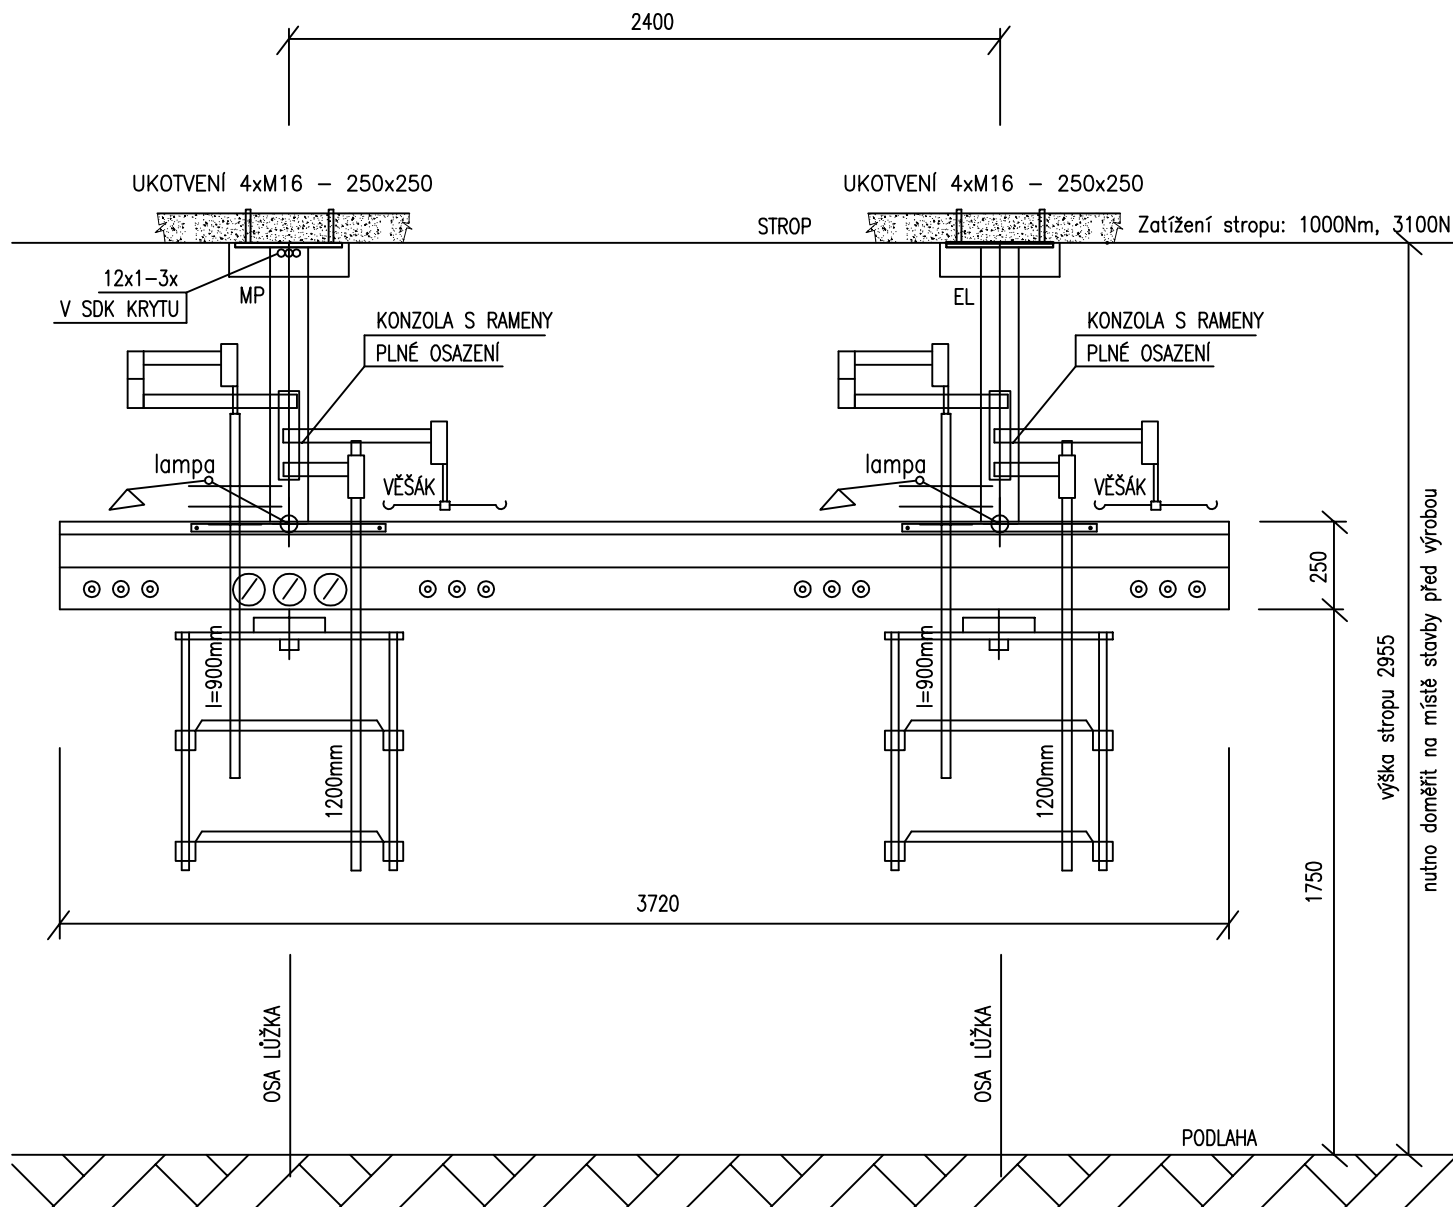

#### POZNÁMKA:

VYBAVENÍ ZDROJOVÝCH MOSTŮ PŘÍSLUŠENSTVÍM

NUTNO DOUPŘESNIT S UŽIVATELEM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY.

## ZDROJOVÝ MOST STROPNÍ pro 2 lůžka

**JIP 09, 10**

### TECHNICKÉ VYBAVENÍ NA 1 LŮŽKO

POČET KUSŮ	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST				POČET EL. ZÁSUVK / POČET OKRUHŮ				ZÁSUVKA OCHRAN. POSP. ABB	LAMPÍČKA (samostat. přívod)	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ Z MOSTU	ZÁSUVKA RTG
	KYSLÍK	VZDUCH	PODTLAK	N2O	MDO	DO	ZIS	VDO				
2	2	2	2	—	—	2/1	5/1	3/1	2x2	ANO	ANO	—
KONZOLA S RAMENY	SPECIFIKACE RAMEN NA KONZOLE		MEDILÍŠTA 400mm	NOSIČ INFUZÍ	VĚŠÁK	ZÁVĚSNÁ TYČ	ZÁVĚSNÁ POLICE	POSUVNÁ POLICE 2 PLATA	PLENTA	SPOJENÍ SESTRA PACIENT	DATOVÁ DVOJZÁS. 2RJ45	MONITORING
	1	550										
	2	750										
ANO	3	700/600	1	ANO	ANO	ANO	—	ANO	ANO	ANO	1	—

