


KONCOVÉ PRVKY - PŮDORYS 1NP - STAV
M 1:75

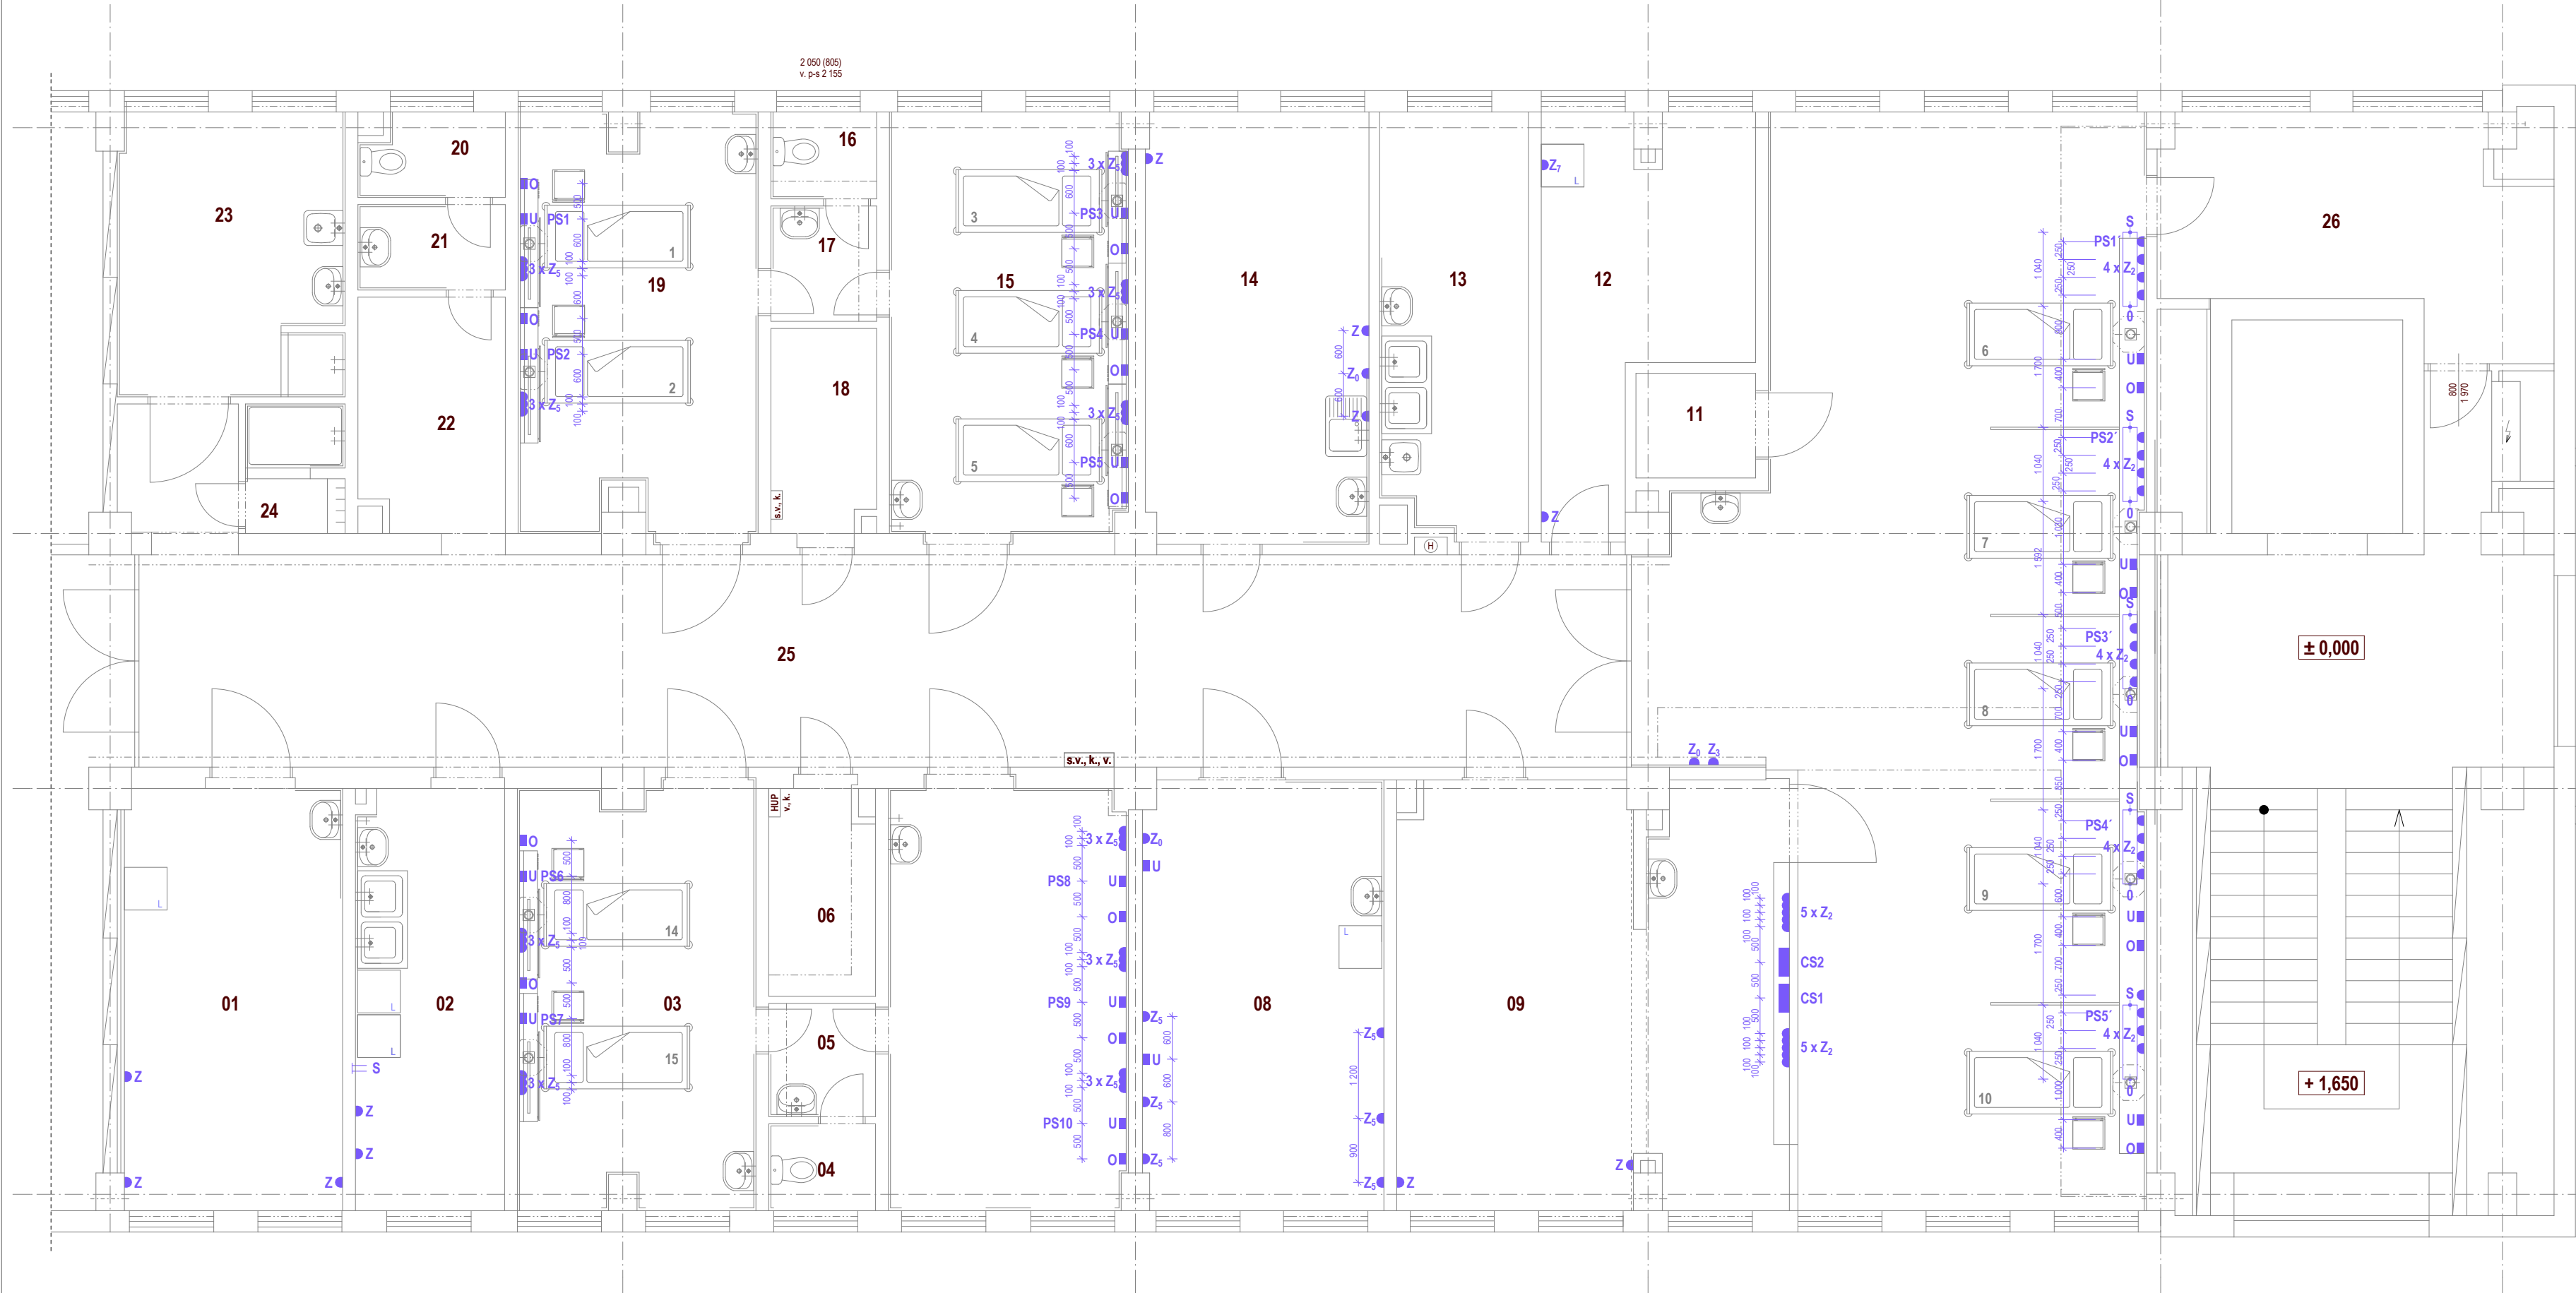

LEGENDA ZNAČEK		LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
	HYDRANT	NO.	POPIS	PLOCHA [m²]
HUP	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU	01	PŘÍJMOVÝ POKOJ	18,34
s.v.	STLAČENÝ VZDUCH	02	ČAJOVÁ KUCHÝŇKA	12,47
v.	VACUUM	03	MULTIOBOROVÁ JIP - MUŽI	19,68
k.	KYSLÍK	04	WC - MUŽI	1,81
O	VÝVOD MEDICIÁLNÍCH PLYNŮ (KYSLÍK, STL. VZDUCH) - 120 CM VYSOKO	05	UMÝVÁRNA - MUŽI	2,38
S	VÝVOD EL. PROUDU 3 x 360 / 220 V - 7,8 kW - 70 CM VYSOKO	06	ŠATNA KLIENTŮ	4,39
U	ZEMNÍ SVORKA SPOJENÁ S CENTRÁL. UZEMŇOVACÍM BODEM - 20 CM VYSOKO	07	MULTIOBOROVÁ JIP - MUŽI	20,13
Z	EL. ZÁSUVKA 220 V / 16 A - 120 CM VYSOKO	08	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	20,37
Z ₀	EL. ZÁSUVKA 220 V / 16 A, SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÁ - 120 CM VYSOKO	09	PRACOVNÍSTĚ PERSONÁLU JIP	32,16
Z ₂	EL. ZÁSUVKA 220 V / 16A NAPÁJENÁ Z IZOLOVANÉ SOUSTAVY - ROZVOD B DLE ČSN 33 2140 čl. 2.2, 2.4 A DLE čl. 5.0 OZNAČENÁ "TRVALÝ PROVOZ - B", DOPORUČENÁ BARVA ZÁSUVKY ORANŽOVÁ - 120 CM VYSOKO	10	JIP	85,94
Z ₃	EL. ZÁSUVKA 220 V / 16 A SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÁ, DLE ČSN 33 2140, čl. 5.9 - OZNAČENÁ RTG - 120 CM VYSOKO	11	RTG	2,47
Z ₅	EL. ZÁSUVKA 220 V / 16 A NAPÁJENÁ Z IZOLOVANÉ SOUSTAVY - ROZVOD C DLE ČSN 33 2140, čl. 2.2, 2.4 A DLE čl. 5.9 OZNAČENÁ "TRVALÝ PROVOZ C", DOPORUČENÁ BARVA ŽLUTÁ - 120 CM VYSOKO	12	SKLAD	13,24
Z ₆	EL. ZÁSUVKA 220 V / 16 A NAPÁJENÁ DLE ČSN 33 2140, čl. 5.7 A DLE čl. 5.9 OZNAČENÁ "PACIENT" - 120 CM VYSOKO	13	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	12,21
Z ₇	EL. ZÁSUVKA 220 V / 16 A NAPOJENÁ NA ROZVOD C DLE ČSN 33 2140, čl. 2.2, DOPORUČENÁ BARVA ZÁSUVKY ZELENÁ - 120 CM VYSOKO	14	POKOJ LÉKAŘŮ	18,96
0	VÝVOD MEDICIÁLNÍCH PLYNŮ (KYSLÍK, STL. VZDUCH) ZE STROPU PRO NAPOJENÍ ZÁVĚSNÉ RAMPY	15	MULTIOBOROVÁ JIP - ŽENY	19,94
S	VÝVOD EL. PROUDU 220 V - IZOLOVANÁ SOUSTAVA PRO NAPOJENÍ EL. ZÁSUVK NA ZÁVĚSNÉ RAMPĚ	16	WC - ŽENY	1,81
CS1	CENTRÁLNÍ SKŘÍŇKA LCU 605 V ATYP. INSTALAČNÍ KRABICE 2LF 249 00	17	UMÝVÁRNA - ŽENY	2,41
CD2	CENTRÁLNÍ SKŘÍŇKA LCU 612 V ATYP. INSTALAČNÍ KRABICE 2LF 249 00	18	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	4,33
PS1-5	PACIENTSKÁ SKŘÍŇKA LCU 101	19	MULTIOBOROVÁ JIP - ŽENY	19,47
PS1-10	PACIENTSKÁ SKŘÍŇKA LCU 110 V ATYP INSTALAČNÍ KRABICI KO 125	20	WC - ZAMĚSTNANCI	2,29
- PROPOJENÍ PS A CS INSTALAČNÍ TRUBKOU KOPEX Ø 21 MM SE ZATAŽENÝMI KABELY 2 x AM 00109 (KABEL JE SOUČÁSTÍ LCO 601 - 200)		21	UMÝVÁRNA - ZAMĚSTNANCI	2,48
- KABELY ZATAHOVAT BEZ PŘERUŠENÍ OD PS K CS - VOLNÉ KONCE MIN. 30 CM		22	SKLAD	6,92
		23	LÁŽEŇ PACIENTŮ	12,75
		24	SPRCHA - ZAMĚSTNANCI	2,47
		25	CHODBA	65,68
		26	SKLAD JIP	15,27
POZNÁMKY				
STAVEBNÍ PŮDORYS - STAV: - dle PD poskytnuté investorem - výkres: Půdorys přízemí - 06/1985 - vypracoval: Filip - dle zaměření - 08/2017 - STA, projektový atelier, v.o.s. PŮDORYS PRVKY - STAV: - dle PD poskytnuté investorem - výkres: PŘÍZEMÍ - 10/1985 - vypracovali: Horák, Káninská				

0 M	1 M	2 M	3 M	4 M	
STA projektový atelier v.o.s. Havlíčková 247 386 01 Strakonice tel. 383 323 436 e - mail skala@STAtelier.cz					
paré					
STUPĚŇ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE					
AKCE REKONSTRUKCE JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE INTERNÍCH OBORŮ (MOJIP)			ZAKÁZKA		
STAVEBNÍK Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400, 256 01 Benešov			ZODP. PROJEKTANT ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA + 420 777 732 201		
MÍSTO p.č. 1836/6 - k. ú. Benešov u Prahy			VYPRACOVAL ING. ARCH. PAVLA HOMOLKOVÁ		
ČÁST D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO DATUM VÝKRES		
OBSAH KONCOVÉ PRVKY - PŮDORYS 1NP - STAV			1:75 08/2017 s.07		