


KABEL HL. LINKY - 2x J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený požární kabel

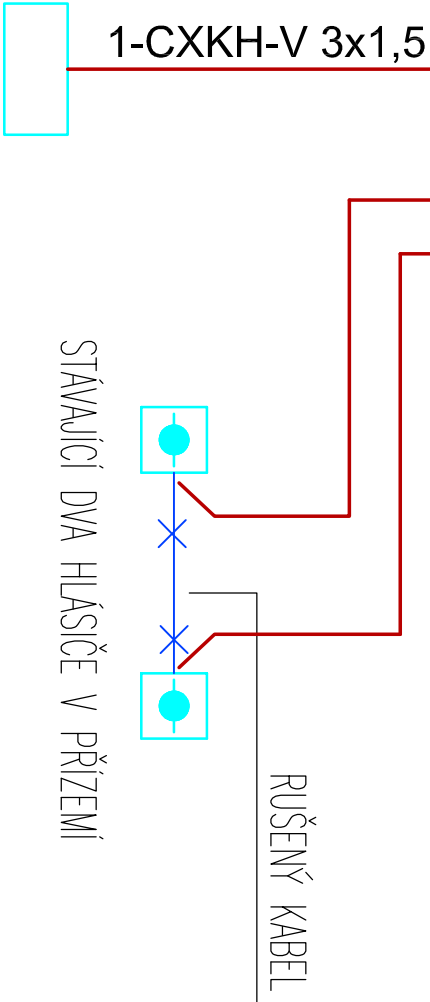

- Opticko-kouřový hlásič
- Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič (multisenzor) instalován do soklu bez izolátoru
- Adresovatelná siréna s intenzitou až 103 dB, 16 různých tonů napájení adresovatelným vedením, maximální odběr 8,5 mA
- Tlačítkový hlásič s izolatorovým modulem, barva červená, krytí IP20, do úrovně odnímatelného víka bude hlásič zabudován do stěny tak aby bylo možné víko demontován a provést výměnu skla nebo servis hlásiče

EPS/STÁVAJÍCÍ RELEOVÁ JEDNOTKA

STÁVAJÍCÍ SYSTÉM EPS ZETTLER

KABEL HL. LINKY - J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený požární kabel

<div><div><div>sta</div></div><div><div>ING. ARCH. ZBYNĚK SKÁLA</div><div>HAVLIČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE</div><div>TEL: 383323436, MOB: 777732201</div><div>EMAIL: SKALA@STATAETTLER.CZ</div></div></div>		paré	
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE			
AKCE REKONSTRUKCE JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE INTERNICH OBORŮ (MOJIP)		ZAKÁZKA	
STAVEBNÍK Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400, 256 01 Benešov		ZODP. PROJEKTANT ING. ARCH. ZBYNĚK SKÁLA + 420 777 732 201	
MÍSTO p.č. 1836/6 - k. ú. Benešov u Prahy		VYPRACOVAL J. MARTIN POČTA + 420 60990892	
ČÁST D.1.4.D. ELEKTROINSTALACE		MĚŘITNO	DATUM
OBSAH PŮDORYS 1NP-EPS			VÝKRES
		07/2017	4.4